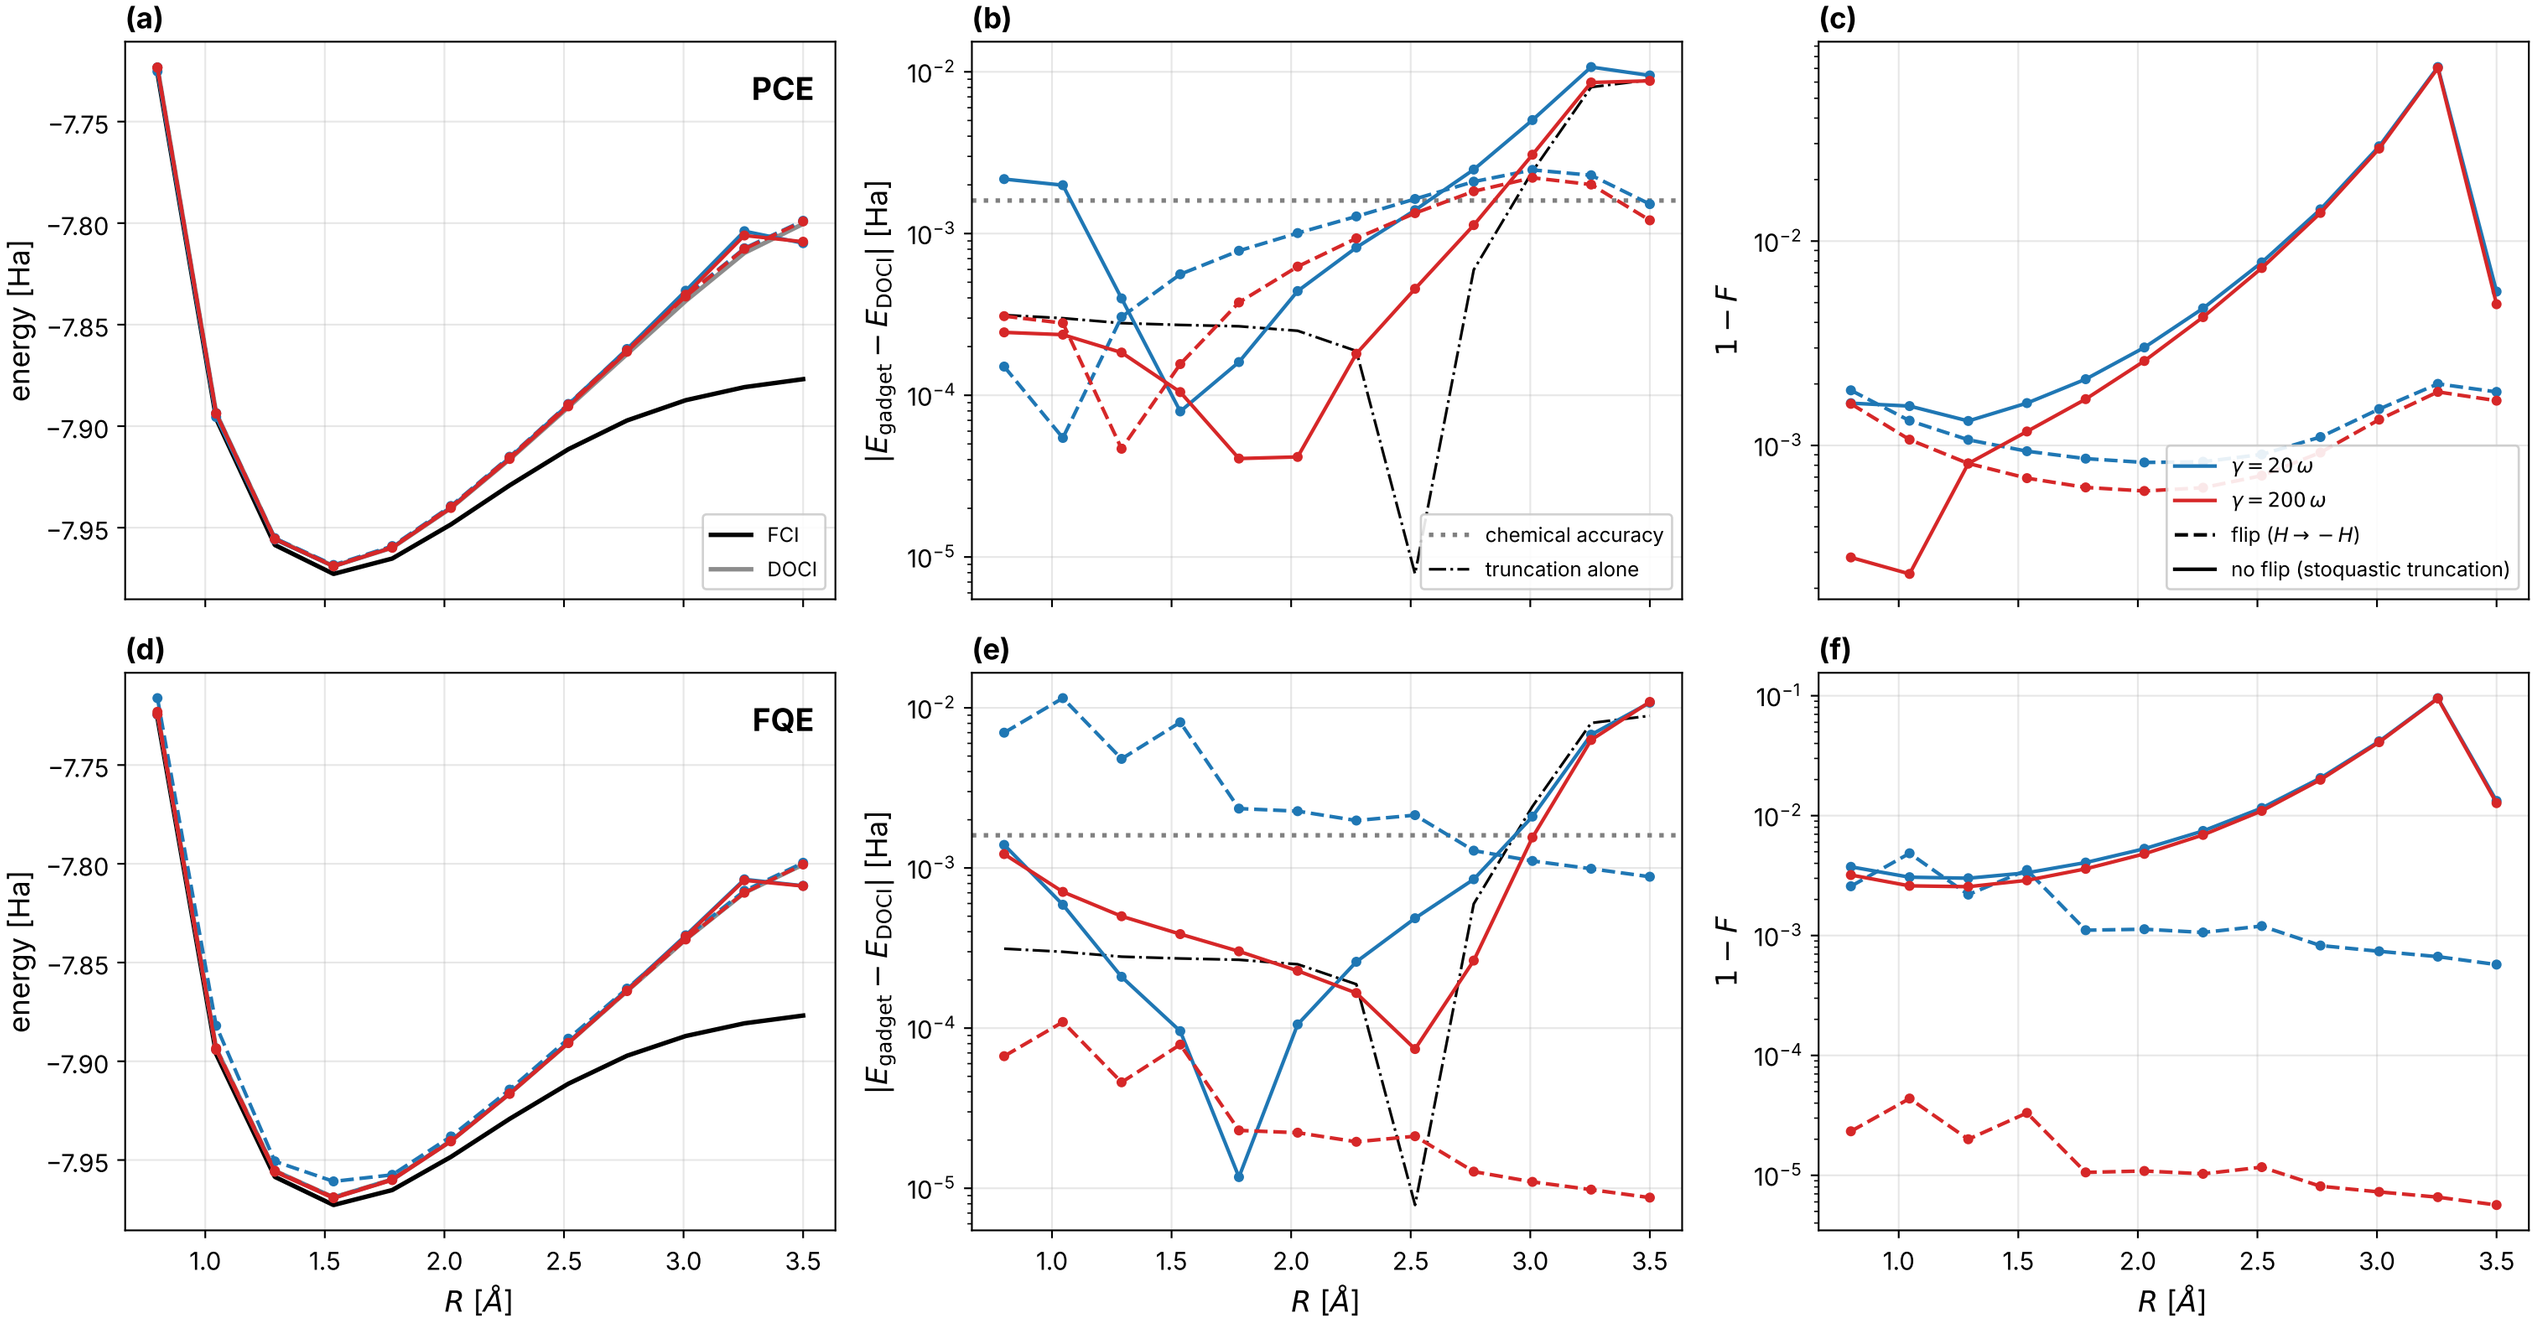
(a)
PCE
energy [Ha]
−7.75
−7.80
−7.85
−7.90
−7.95
FCI
DOCI
(b)
$|E_{\text{gadget}} - E_{\text{DOCI}}|$ [Ha]
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
chemical accuracy
truncation alone
(c)
$1 - F$
10^{-2}
10^{-3}
$\gamma = 20\,\omega$
$\gamma = 200\,\omega$
flip ($H \to -H$)
no flip (stoquastic truncation)
(d)
FQE
energy [Ha]
−7.75
−7.80
−7.85
−7.90
−7.95
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
R [Å]
(e)
$|E_{\text{gadget}} - E_{\text{DOCI}}|$ [Ha]
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
R [Å]
(f)
$1 - F$
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
R [Å]