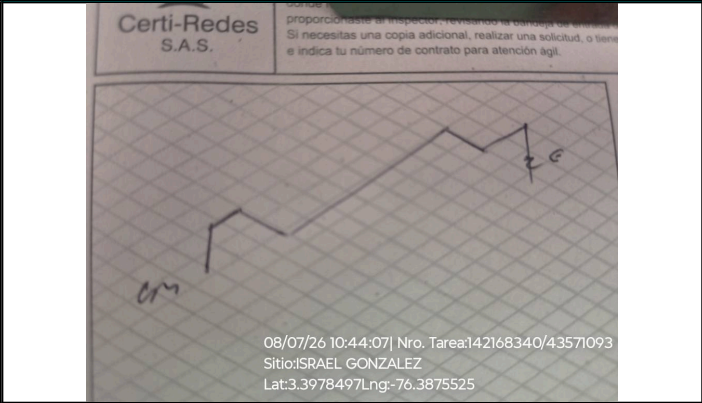
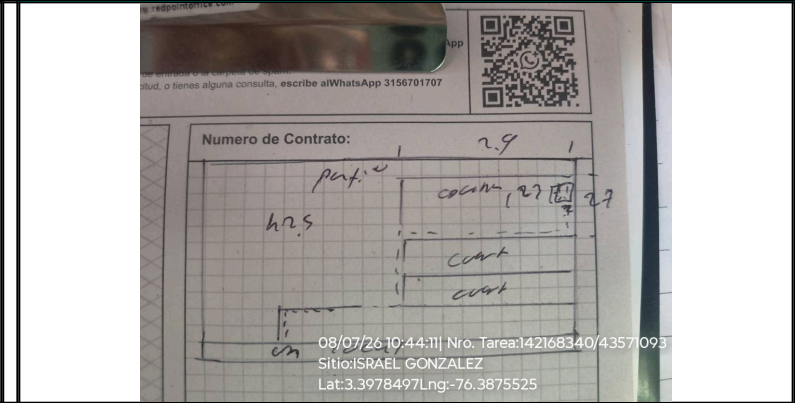


CÁLCULO VOLUMENES DE LOS RECINTOS y CO EN AMBIENTE								
Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Volumen (m³)	Descripción de los Recintos	Nº Recinto	Prueba CO artefactos apagados (PPM)	C	NC
2.7	2.9	2.5	19.575	COCINA	1	0	☒	
					2			
					3			
					4			
					5			
					6			

METODOS DE VENTILACIÓN NTC-3631 2º Actualizacion				Area libre (cm)		ESTADO
R1	R2	R3	R4	Requerida	Disponible	
4.2.2 Método 2				109.45	200	Cumple

Isométrico	Planta
	

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN (Respecto a la resolución 90902/2013 y 41385/2017 del Ministerio de Minas y Energía)

INSTALACIÓN SIN DEFECTOS ☐	INSPECTOR	CLIENTE
INSTALACIÓN CON DEFECTOS CRÍTICOS ☒	Nombre: ARLEY DARIO CHAVARRO GUAPACHA	Nombre: José González
INSTALACIÓN CON DEFECTOS NO CRÍTICOS ☐	RSIC: 1113513577	C.C: 94298327
¿ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LA INSTALACIÓN? SI ☐ NO ☒	CCL Expedido por: SENA	
¿INSTALACION CONTINUA EN SERVICIO? SI ☐ NO ☒		
Observaciones: falta anclajes mecanismo de sobrepresión del regulador descarga al interior de la vivienda	 Firma por Certiredes	 Firma por parte del Cliente

Fecha de Inspección y emisión: 08/07/2026	Contrato : 1230835 - Cuenta con porteria
Hora Inicial:10:30 Hora Final: 10:57	

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Certi-Redes S.A.S.: Somos un organismo evaluador de la conformidad, el cual determina por medio de inspecciones, si las instalaciones de gas combustible son conformes. Mediante dicha actividad certifica el cumplimiento de las normas y reglamentos técnicos aplicables. En Certi-Redes S.A.S contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-OIN-018, bajo la norma NTC ISO/IEC 17020:2012

Donde estamos ubicados: Estamos ubicados en la Calle 23A norte No. 2N-33 B/San Vicente, Cali - Valle del Cauca, teléfono 3733443-3738433 NIT: 900797338-9.

Quien nos regula: El Ministerio de Minas y Energías, La Comisión Reguladora de Energía y Gas CREG.

Bajo que normatividad se emite nuestro juicio: Resolución 90902 de 2013, Resolución 41385 de 2017, NTC 3631 y demás resoluciones vigentes aplicables al proceso de inspección.

Finalidad de la Inspección: verificar la conformidad de la instalación de gas natural, cumplimientos de la normatividad aplicable vigente.

Atención al cliente para el tratamiento de quejas y apelaciones: señor usuario en cualquiera de estos canales usted podrá establecer una queja o apelación la cual contara con un proceso de recepción, validación, investigación y en caso de confirmar la relación con el proceso de inspección se dará tratamiento y se tomara las acciones apropiada para darles respuesta, los canales son:

- **Atención personalizada:** Calle 23A norte No. 2N-33 B/San Vicente Cali - Valle del Cauca

- **Líneas telefónicas:** Cali (2) 3733443 - (2) 3738433 Cel. 317 3853766 - 3156701707

- **Correo electrónico:** quejas.apelaciones.cali@certiredes.com

- **Página web:** www.certiredes.com

Tratamiento de datos personales del cliente: Certi-Redes S.A.S. informa que todos los datos obtenidos o generados durante la inspección bien sea a través de informes, anexos, registros fotográficos u otros dispuestos, serán compartidos en los siguientes casos: reportes de defectos al distribuidor; Sistema de Certificación de Conformidad (SICERCO); información que sea requerida para el trámite de quejas y apelaciones. Su información solo será divulgada cuando la ley o un ente regulador lo determine o cuando esté autorizado por compromisos contractuales (investigaciones, requerimiento judicial, cumplimiento de reglamentación, legislación o normatividad vigente, antes de control o vigilancia entre otros), por tanto, usted como cliente será notificado acerca de la información entregada.

Criterios de atestación:

Cumple: Cumple 100% normas, resoluciones y procedimientos.

No cumple: No está acorde con las normas técnicas, resoluciones, entre otros

No aplica (N/A): El personal competente define que el ítem marcado como N/A de acuerdo a una verificación visual no se encuentra dentro de lo que se están inspeccionando.

Defecto Crítico (C): Hallazgo en la instalación que adolece de algún defecto severo y conlleva a la suspensión inmediata del servicio al usuario por parte del distribuidor.

Defecto No Crítico (NC): Hallazgo en la instalación que adolece de algún defecto leve.

Importante

Entregar la información requerida para realizar la inspección con eficacia, tratar al inspector con respecto, acompañar al inspector durante el desarrollo de la inspección. Permitir el acceso al inspector a la totalidad del inmueble. Cuando sea requerido, permitir el acceso a la totalidad del inmueble al equipo evaluador de ONAC a testiguar actividades de evaluación de la conformidad, de lo contrario será imposible emitir certificado/informe con la acreditación de ONAC, según lo estipulado en las REGLAS DE ACREDITACIÓN RAC-3.0-01 versión 9 numeral 6.4.2.

Bajo una condición de un defecto crítico el usuario debe proceder a la corrección inmediata de dicho defecto o de no ser posible esta corrección inmediata, el Organismo de Inspección informara inmediatamente al distribuidor para que proceda a la suspensión del servicio, de conformidad con la normatividad vigente. La suspensión a cargo del distribuidor de gas combustible se mantendrá hasta tanto se demuestre entre dicho distribuidor que se realizaron las correcciones correspondientes.

Bajo situación de Defecto No Crítico la instalación puede continuar en servicio con la condición de que el Defecto No Crítico sea corregido por personal competente, para este efecto, a cargo del usuario, en un término fijado por el distribuidor el cual, en ningún caso debe superar los dos (2) meses contados a partir de la fecha de la inspección. Si vencido el plazo persiste al menos un Defecto No Crítico, el distribuidor suspenderá el servicio hasta tanto se corrijan los defectos.

Plazos: para la corrección de los defectos el plazo no podrá extenderse más allá del plazo máximo de la revisión periódica establecido por la Resolución 059.

Reparaciones, modificaciones: Las reparaciones que se requieran para subsanar los defectos serán responsabilidad del usuario y en cualquier caso deberán ser realizadas por personal competente dicho personal deberá contar con un certificado de competencia laboral e inscripción en el Registro de Productores e Importadores de productos, bienes o servicios sujetos al cumplimiento de reglamento técnico de la SIC.

El usuario queda informado de la situación en la que se encuentra la instalación interna para el suministro de gas combustible, así como de la responsabilidad del buen uso y mantenimiento posterior de la instalación, además ha sido informado de que cualquier modificación (ampliación y/o reforma) a su instalación para suministro de gas a partir de la fecha de esta inspección causara la pérdida de validez de este informe de inspección, dichas modificaciones deberán ser reportadas a la empresa distribuidora del servicio de gas natural.

Dispositivo detector de monóxido: En recintos con potencia nominal agregada conjunta de artefactos superiores 4.2KW, es posible dotarla con al menos un detector de CO el cual active un mecanismo de advertencia preferiblemente audiovisual cuando detecte un nivel de concentración de CO en el ambiente igual o superior a 50ppm, que garantice un funcionamiento continuo y permanente y que el usuario pueda directamente identificar que el dispositivo funcione directamente.