ИСО 9001

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ «ИПР 513-3АМ исп.01»

Этикетка

АЦДР.425211.004-01 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Общие сведения

Извещатель пожарный ручной адресный «ИПР 513-3АМ исп.01» АЦДР.425211.004-01 (в дальнейшем – извещатель) применяется с контроллером двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И» (в дальнейшем – КДЛ) в составе интегрированной системы охраны «Орион», предназначен для ручного формирования сигнала пожарной тревоги или запуска систем пожарной автоматики. Электропитание и информационный обмен извещателя осуществляются по двухпроводной линии связи (ДПЛС) контроллера КДЛ. Извещатель поддерживает протокол двухпроводной линии связи ДПЛС_v2.xx и позволяет получать значение напряжения ДПЛС в месте своего подключения. Версия программного обеспечения извещателя – v.1.01.

Извещатель оснащён встроенным разветвительно-изолирующим блоком (в дальнейшем – БРИЗ). Имеется возможность пломбирования защитного стекла.

Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу, относится к восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям.

1.2 Основные технические данные

1) Напряжение питания ДПЛС, В - от 8 до 11.
2) Потребляемый ток, мА - не более 0,6.
3) Потребляемый ток при сработавшем БРИЗ, мА - не более 3.
4) Время технической готовности, с - не более 15.
5) Время срабатывания встроенного БРИЗ, мс - не более 200.
6) Степень защищённости оболочки - IP41.
7) Диапазон рабочих температур, °С - от минус 30 до +55.
8) Относительная влажность воздуха, % - до 93 при +40 °С.
9) Температура транспортировки и хранения, °С - от минус 50 до +55.
10) Габаритные размеры, мм - не более 94×90×33.
11) Масса, кг - не более 0,15.
12) Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

1.3 Комплектность

Комплектность *индивидуальной* поставки:

– извещатель «ИПР 513-3АМ исп.01» - 1 шт.;
– этикетка АЦДР.425211.004-01 ЭТ - 1 экз.;
– ключ специальный - 1 шт.;
– шуруп 1-4×30.20.019 ГОСТ 1144-80 - 2 шт.;
– дюбель 8×30 - 2 шт.;
– упаковка индивидуальная - 1 шт.

Комплектность *групповой* поставки:

– извещатель «ИПР 513-3АМ исп.01» - 10 шт.;
– этикетка АЦДР.425211.004-01 ЭТ - 1 экз.;
– ключ специальный - 10 шт.;
– шуруп 1-4×30.20.019 ГОСТ 1144-80 - 20 шт.;
– дюбель 8×30 - 20 шт.;
– упаковка индивидуальная - 10 шт.;
– упаковка групповая - 1 шт.

2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Схема внешних соединений

На рисунке 1 показана схема соединений извещателя с КДЛ. Встроенный БРИЗ является симметричным. Контакты 1 и 3 («+ДПЛС») изолированы друг от друга, контакты 2 и 4 («-ДПЛС») объединены. На рисунках 2, 3 и 4 показаны условные схемы включения извещателя в топологии линий типа «кольцо», «дерево» и смешанную соответственно. При конфигурировании КДЛ для извещателя устанавливается тип входа **3 - «Тепловой»** или **16 - «Пожарный ручной»**. Способы настройки, типы входов указаны в эксплуатационных документах на КДЛ, «С2000» или «С2000М» и АРМ «Орион Про».

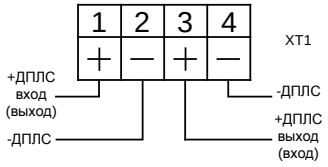


Рисунок 1

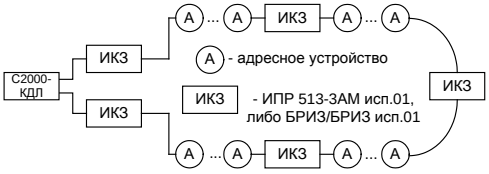


Рисунок 2

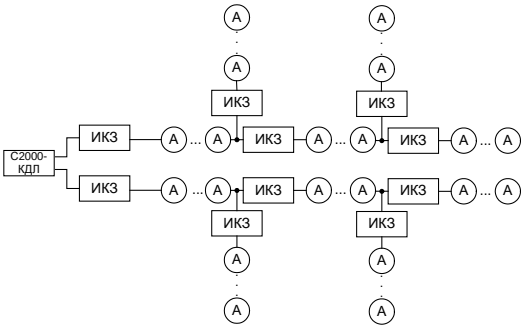


Рисунок 3

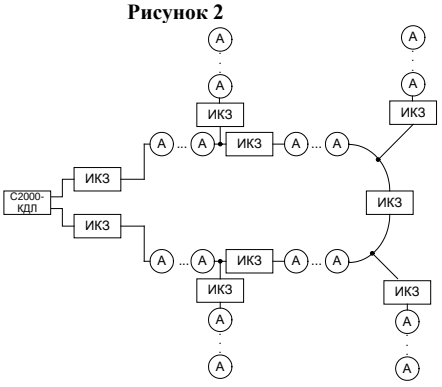


Рисунок 4

2.2 Монтаж извещателя

Извещатель крепится двумя шурупами к ровной вертикальной плоскости, соблюдая требования СНиП.

Провода, проходящие под извещателем, должны проходить свободно, не пережимаясь извещателем.

На рисунке 5 показан внешний вид извещателя (без защитного стекла):

1 – отверстие для взведения сработавшего извещателя;
2 – отверстие вскрытия корпуса извещателя;
3 – ключ специальный для взведения сработавшего извещателя и вскрытия корпуса;
4 – кнопка формирования события «Пожар»;
5 – место установки пломбы.

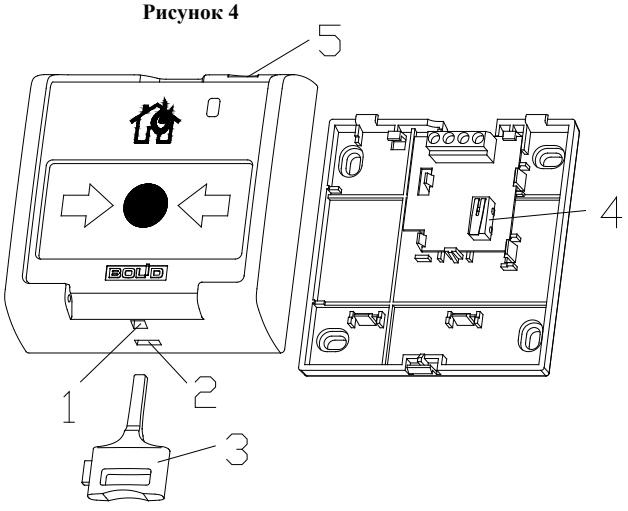


Рисунок 5