







MALZEME : PE-HD  
AGIRLIK : 25 ±2 gr

SILME HACİM	220±10ml
TABAN MIN. ET KALINLIĞI	Min. 0.5mm
BOYUN CAPI MIN. ET KALINLIĞI	1±0.2mm
BOYUN MIN. ET KALINLIĞI	Min. 1.2mm

08				ECZACIBASI 200ML LOSYON ŞİŞE							
07											
06											
05	REV-05	24.03.21	O.SERT								
04	REV-04	24.11.20	M.AGAOGLU		Name	Date	Sign	Design no:			
03	REV-03	27.07.20	O.SERT	Drawn by	T.POLAT	17.04.14		Scale :-/-			
02	REV-02	07.02.19	T.POLAT	Controlled by	M.KARAKAYA	17.04.14					
01	REV-01	30.06.14	T.POLAT	Approved by	M.AGAOGLU	17.04.14					
Rev No	Revision	Date	Sign	T:						16.06.2021 A	

16.04.2021  
Kalite Güvence Uzmanı Nilgen Eskiöy

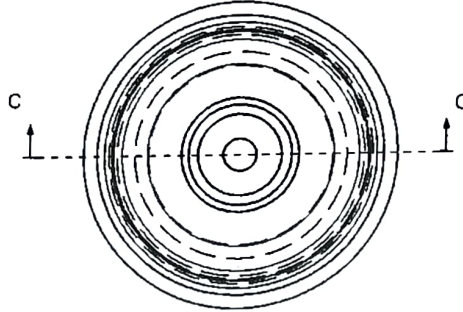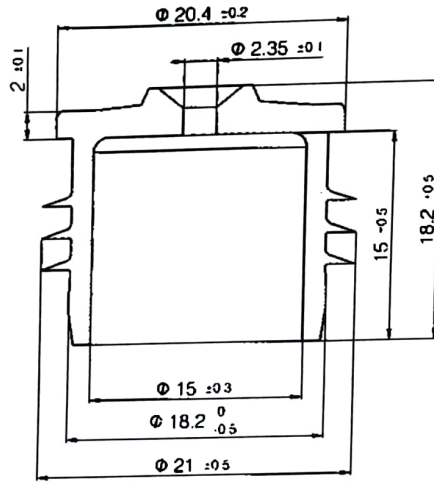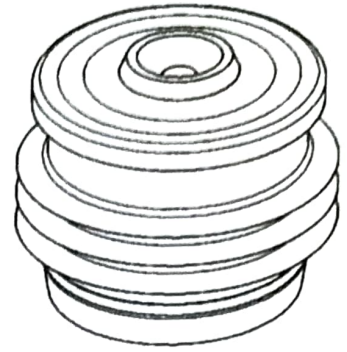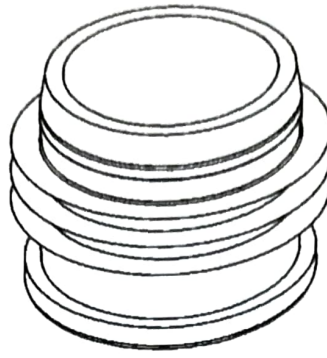





*Aykan Sökel*


*[Signature]*



04.09.2014



MALZEME LD-PE  
AGIRLIK 17  $\pm$  0.3 gr

08				ECZACIBASI 200ML LOSYON TIPA				 004101®
07								
06								
05								
04	DUZENLEME	01.09.14	T.POLAT		Name	Date	Sign	Design no:
03	DUZENLEME	25.06.14	T.POLAT	Drawn by	T.POLAT	08.05.14		Scale :-/- 
02	DUZENLEME	09.06.14	T.POLAT	Controlled by	M.KARAKAYA	08.05.14		
01	DUZENLEME	02.06.14	T.POLAT	Approved by	M.AGAOGLU	08.05.14		
Rev No	Revision	Date	Sign	T:				

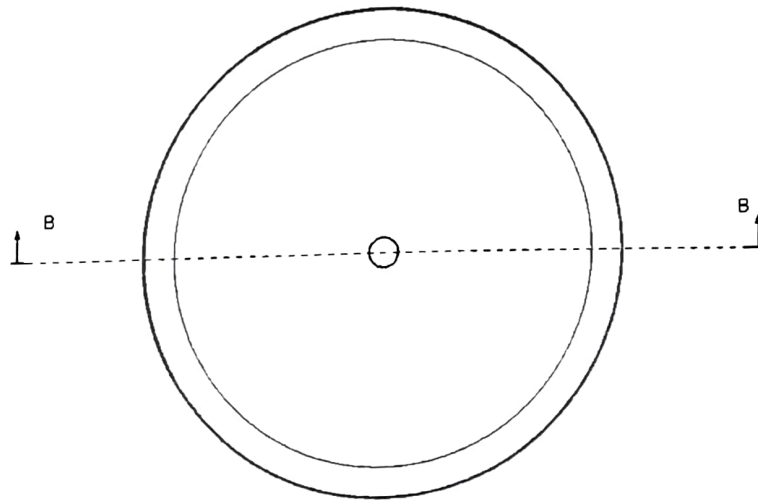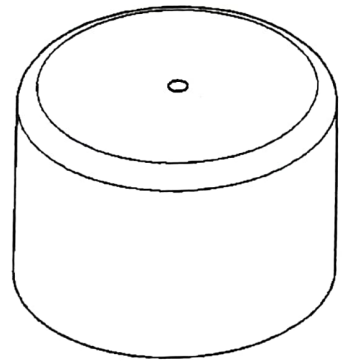


Ayla Saklı  
27.06.2014  



08				ECZACIBASI 200ML LOSİYON KAPAK			
07							
06							
05							
04				Name	Date	Sign	Design no:
03				Drawn by	T.POLAT	08.05.14	Scale :- / - 
02				Controlled by	M.KARAKAYA	08.05.14	
01				Approved by	M.AGAOGLU	08.05.14	
Rev No	Revision	Date	Sign	T:			

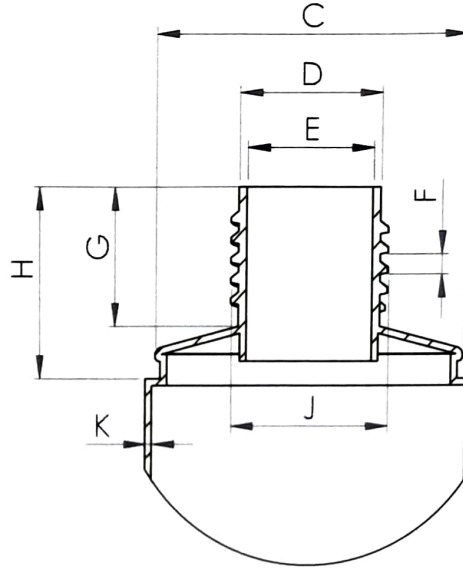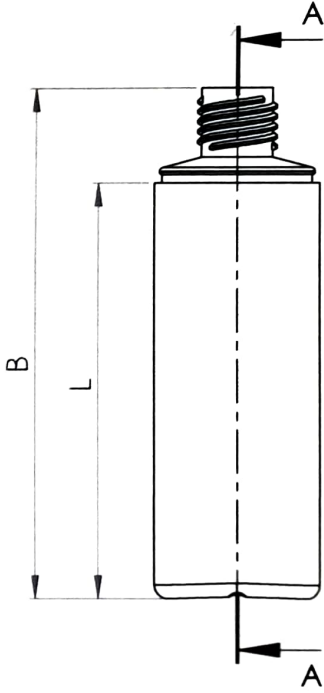

DETAY B  
ÖLÇEK 1 : 1

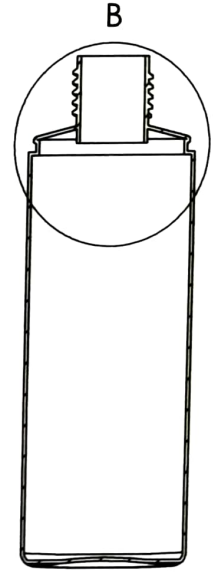

KESİT A-A



AYLA  
SAKLI

Digitally signed  
by AYLA SAKLI  
Date: 2021.02.12  
14:38:31 +03'00'



L	Yüzey Satır Yüksekliği	119,50	± 2,00	117,50	121,50
K	Şişe Et Kalınlığı	1,20	± 0,30	0,90	1,50
J	Diş Üstü Çapı	Ø 23,65	± 0,20	Ø 23,45	Ø 23,85
H	Bilezik Yüksekliği	27,50	± 0,20	27,30	27,70
G	Boyun Yüksekliği	20,00	± 0,20	19,80	20,20
F	Diş Hatvesi	3,00	± 0,10	2,90	3,10
E	Şişe Ağız İç Çapı	Ø 19,00	± 0,20	Ø 18,80	Ø 19,20
D	Ağız Dış Çapı ve Diş Dibi Çapı	Ø 21,50	± 0,20	Ø 21,30	Ø 21,70
C	Bilezik Çapı	Ø 47,10	± 0,30	Ø 46,80	Ø 47,40
B	Şişe Yüksekliği	146,50	± 2,00	144,50	148,50
A	Şişe Dış Çapı	Ø 50,00	± 0,30	Ø 46,70	Ø 50,30
Ölçü	Açıklama	Nominal Değer	Tolerans	Alt Sınır	Üst Sınır
Ölçek	Ürün Adı : 200 ml Şişe	Ağırlık :	25 gr ± 0,30		
1:1	Döküman No : PTR.16.01	Yayın Tarihi :	26.01.2021		
	Revizyon No : 00	Sayfa Numarası :	1 / 1		



**Pamaş**

## ÜRÜN TEKNİK RESİM

Doküman No : TR.16.03

Revizyon No : 02



Yayın Tarihi : 26.01.2021

Sayfa No : 4 / 4

Ürün Adı : 200 ML Şişe, Kapak, Tıpa

Malzeme Adı : 200 ML Tıpa

### TEKNİK ÇİZİM

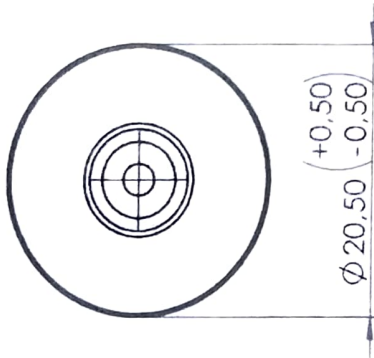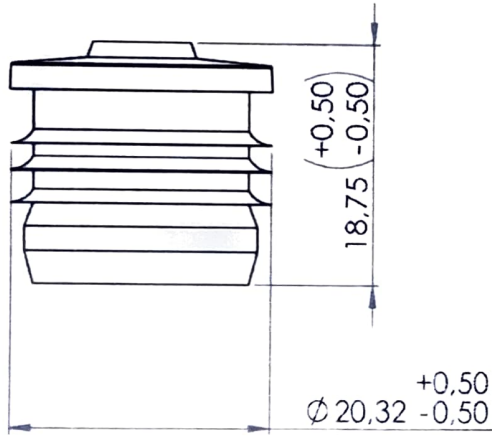

**AYLA**

Digitally signed  
by AYLAKAKLI

Date:

2021.02.12

14:39:14 +03'00'

**SAKLI**



KONTROLSUZ  
KOPYA

#### HAZIRLAYAN

Kalite Güvence Sorumlusu

Seval ALICI

#### ONAYLAYAN

Yönetim Temsilcisi

Onur ÖZTUZCU





**Pamaş**

## ÜRÜN TEKNİK RESİM

Doküman No : TR.16.02

Revizyon No : 00



Yayın Tarihi : 29.02.2016

Sayfa No : 3 / 4

Ürün Adı : 200 ML Şişe, Kapak, Tıpa

Malzeme Adı : 200 ML Şişe

### TEKNİK ÇİZİM

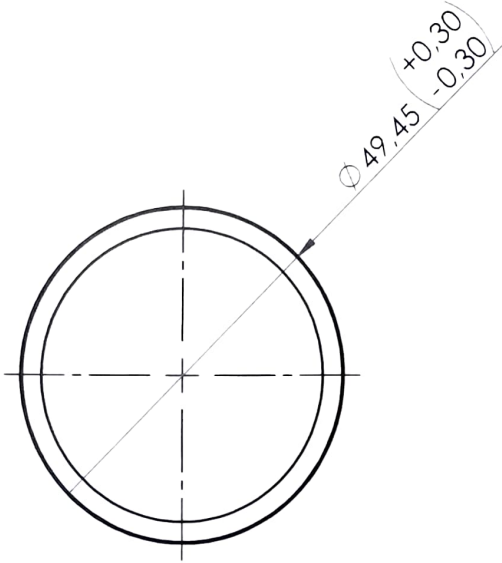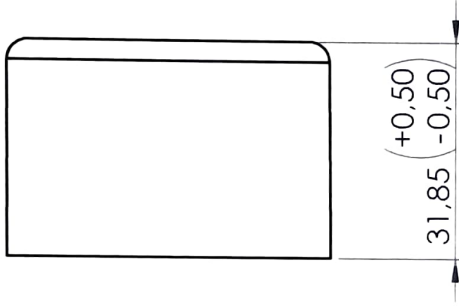

**AYLA  
SAKLI**

Digitally signed  
by AYLAKAKLI  
Date:  
2021.02.12  
14:40:16  
+03'00'



ORJİNAL

HAZIRLAYAN

Teknik Müdür

Murat KORKMAZ

ONAYLAYAN

Yönetim Temsilcisi

Onur ÖZTUZCU

KONTROLSÜZ  
KOPYA