

Dasboard Konsumsi Energi & Tagihan Listrik Gedung A (Tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026)

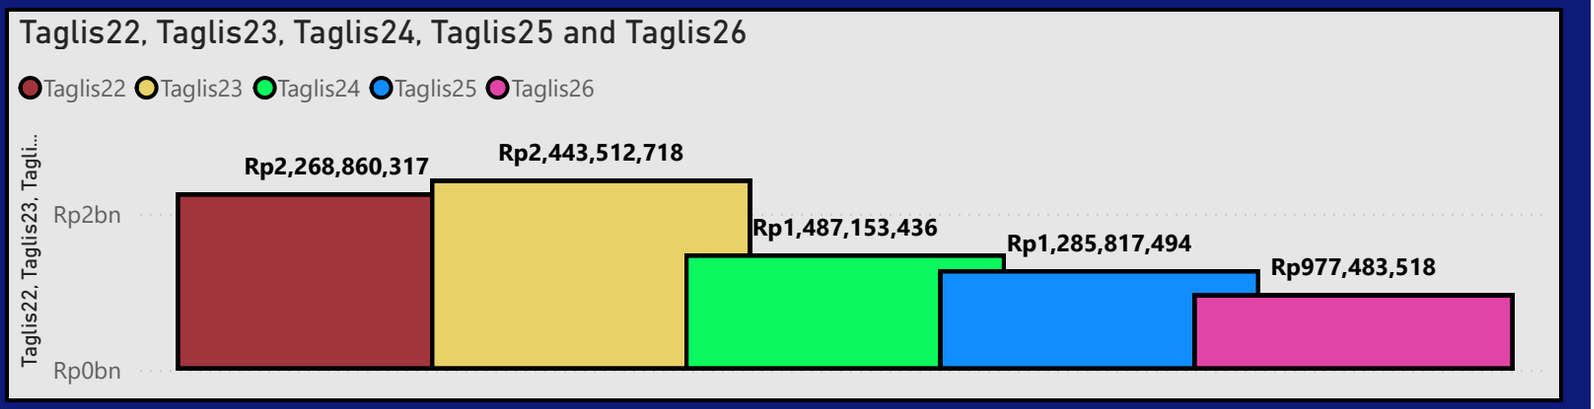

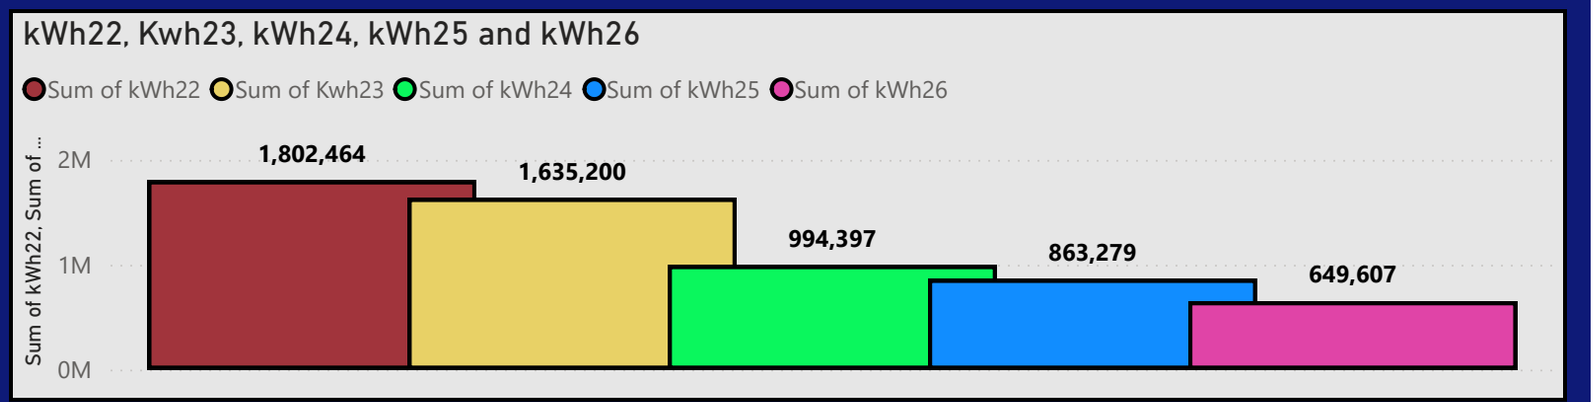

Efisiensi 2024 terhadap 2023	Efisiensi 2025 terhadap 2024	Efisiensi 2025 terhadap 2023
39.19%	13.19%	47%

BulanKe	kWh22	Kwh23	kWh24	kWh25	kWh26
1	152896	162000	85,840.00	66,235.20	87893
2	129856	142624	73,550.00	63,800.00	70579
3	144128	150912	72,150.00	64,232.00	71439
4	132144	109344	65,620.00	65,387.00	80675
5	129664	147200	74,424.00	74,786.00	66536
6	157200	115744	68,792.00	69,520.00	67027
7	147888	134368	75,041.00	82,512.00	69913
8	164432	152336	106,921.20	68,454.00	67093
9	151104	128768	109,013.20	70,052.00	68452
10	158528	140928	101,262.80	74,875.00	0
11	163792	127040	81,309.20	75,253.00	0
12	170832	123936	80,473.60	88,173.00	0


(Blank) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Konsumsi Energi Listrik 2026 Gedung A Terhadap Baseline 2025


Total kWh 2025	Avera kWh 2025	Sisa Kwh 2026	Biaya Listrik 2025
863,279	71,940	213,672	Rp1,285,817,494.172
Total kWh 2026	**% Ketercapaian Kwh 2026**	**Maksimal kwh bulan berikutnya**	**Biaya Listrik 2026**
649,607	75.25%	53,418	Rp977,483,518

Jika pada 3 **bulan tersisa (Oktober–Desember 2026)** konsumsi energi listrik dapat dipertahankan **tidak lebih dari 70.531 KWh per bulan**, maka **penghematan energi listrik tahun 2026 berpotensi tercapai**.


Konsumsi energi (kWh) 2025 vs 2026

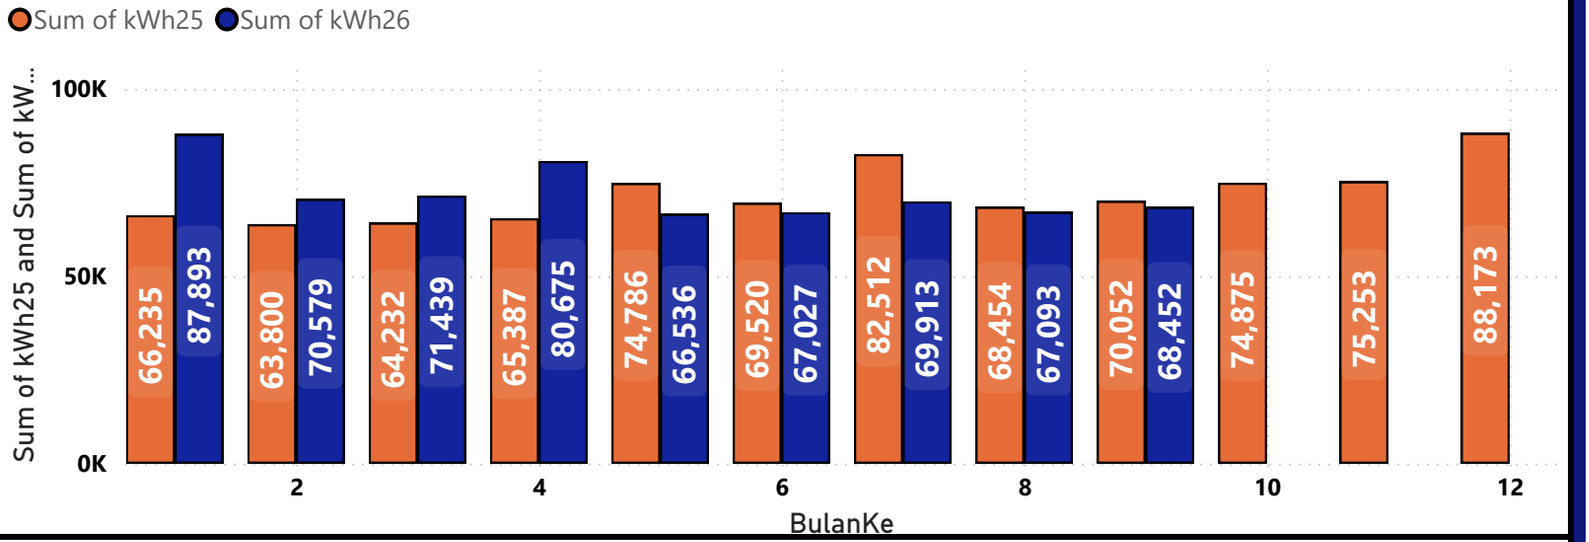

Tagihan listrik 2025 vs 2026

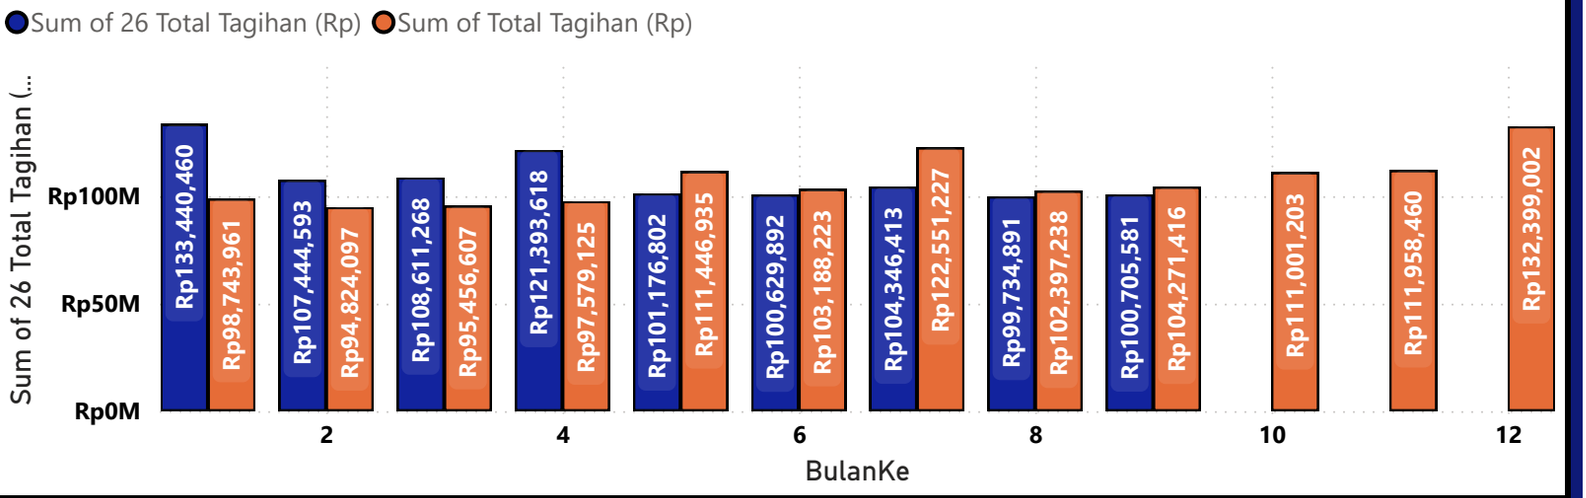

Trend konsumsi energi (Kwh) 2026 Terhadap Rata Rata Energi 2025

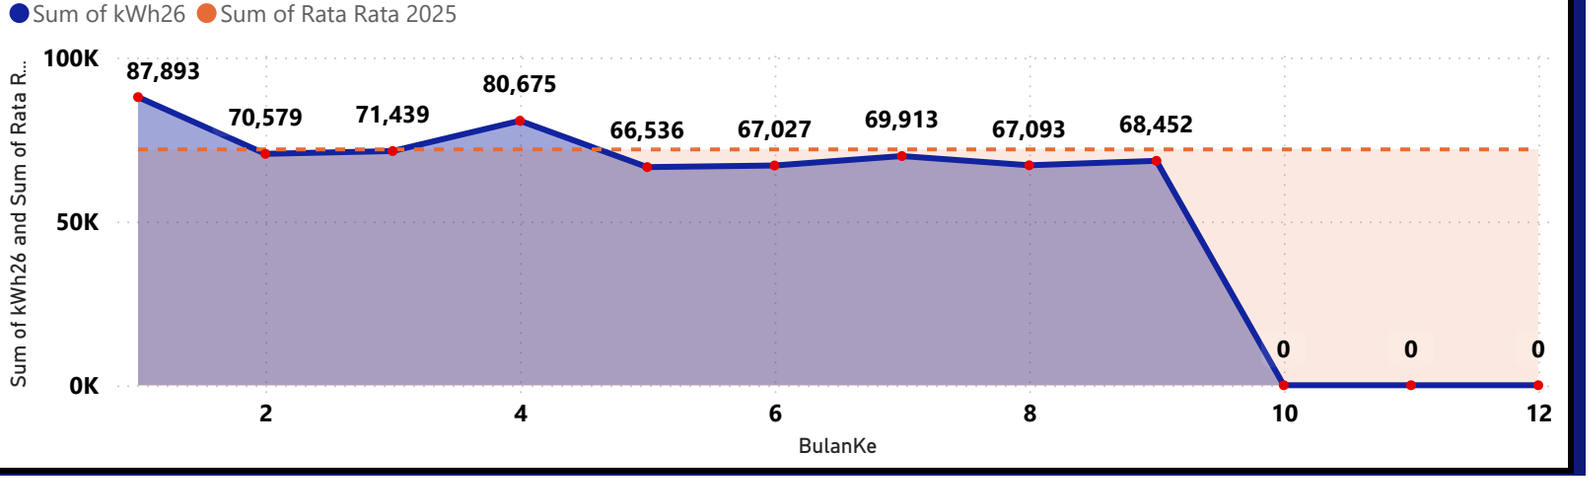


Trend Konsumsi Energi Listrik 2026 Gedung A

Total kWh 2025	Avera kWh 2025	Sisa Kwh 2026	Biaya Listrik 2025
863,279	71,940	213,672	Rp1,285,817,494.172

Total kWh 2026	% Ketercapaian Kwh 2026	Maksimal kwh bulan berikutnya	Biaya Listrik 2026
649,607	75.25%	53,418	Rp977,483,518

Jika pada 3 **bulan tersisa (Oktober–Desember 2026)** konsumsi energi listrik dapat dipertahankan **tidak lebih dari 70.531 KWh per bulan**, maka **penghematan energi listrik tahun 2026 berpotensi tercapai**.

Periode	Jumlah Hari Kerja	Sum of kWh26	Sum of Rata2 2026 Konsumsi kwh per Hari	Sum of 26 Total Tagihan (Rp)	Sum of 26 kWh Luar Waktu Beban Puncak	Sum of 26 kWh Waktu Beban Puncak
01/01/2026	20	87,893	4394.65	Rp133,440,460	75,072	12,821
01/02/2026	15	70,579	4705.27	Rp107,444,593	59,873	10,706
01/03/2026	12	71,439	5953.25	Rp108,611,268	60,804	10,635
01/04/2026	18	80,675	4481.94	Rp121,393,618	70,446	10,229
01/05/2026	13	66,536	5118.15	Rp101,176,802	56,603	9,933
01/06/2026	16	67,027	4189.19	Rp100,629,892	58,849	8,178
01/07/2026	18	69,913	3884.06	Rp104,346,413	62,254	7,659
01/08/2026	15	67,093	4472.87	Rp99,734,891	60,312	6,781
01/09/2026	18	68,452	3802.89	Rp100,705,581	63,017	5,435
01/10/2026	0	0	0.00	Rp0	0	
01/11/2026	0	0	0.00	Rp0	0	
01/12/2026	0	0	0.00	Rp0	0	
Total		649,607	41002.26	Rp977,483,518	567,230	82,377

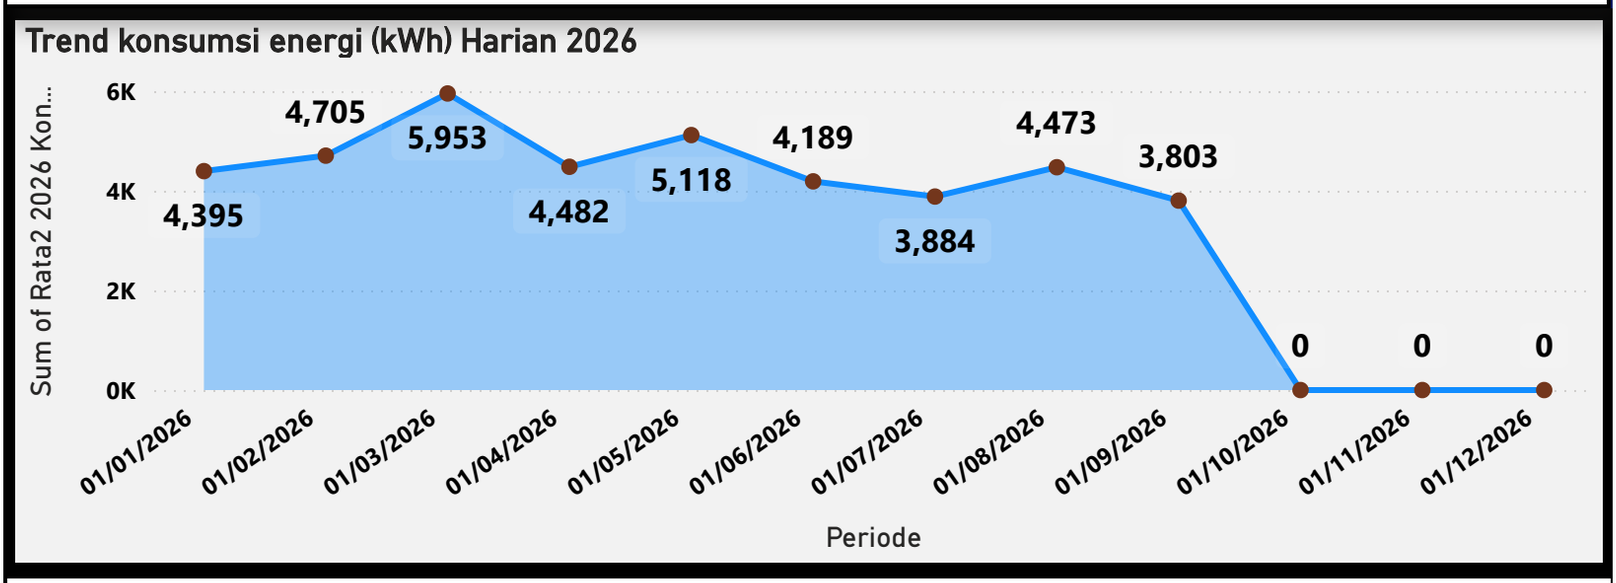

Jika dilihat berdasarkan hari kerja, konsumsi tertinggi terjadi pada **Maret sebesar 5.953 kWh/hari**, sementara terendah pada **September sebesar 3.803 kWh/hari**.
Saat ini masih tersedia **213.672 kWh** untuk periode Oktober–Desember. Agar target tahunan tetap tercapai, konsumsi perlu dijaga rata-rata **maksimal 70.531 kWh/bulan** selama 3 bulan terakhir.
Kesimpulan: konsumsi 2026 masih berpotensi berada dalam target, namun perlu pengendalian terutama pada **pola penggunaan harian, jam operasional, dan beban listrik diluar jam operasional gedung**.
Rekomendasi: lakukan identifikasi peralatan/beban yang paling banyak menyumbang konsumsi pada jam puncak serta evaluasi penggunaan listrik di luar jam operasional.

Nilai IKE Gedung A Luas Bangunan > 5.000 m2	
Sangat efisien	IKE < 99
Efisien	99 ≤ IKE < 135
Cukup Efisien	135 ≤ IKE ≤ 173
Boros	IKE > 173

LUAS BANGUNAN KESELURUHAN 10.250 m^2
LUAS BANGUNAN TERKONDISI 8.597 m^2
IKE = Kwh/m2/Tahun

<--- Berdasarkan Permen ESDM NO 3 Tahun 2025

Bulan Ke	kWh22
5	129664
2	129856
4	132144
3	144128
7	147888
9	151104
1	152896
6	157200
10	158528
11	163792
8	164432
12	170832

209.66
IKE 22

Bulan Ke	Kwh23
1	162000
2	142624
3	150912
4	109344
5	147200
6	115744
7	134368
8	152336
9	128768
10	140928
11	127040
12	123936

190.21
IKE 23

Bulan Ke	kWh24
1	85,840.00
2	73,550.00
3	72,150.00
4	65,620.00
5	74,424.00
6	68,792.00
7	75,041.00
8	106,921.20
9	109,013.20
10	101,262.80
11	81,309.20
12	80,473.60

115.67
IKE 24

Bulan Ke	kWh25
1	66,235.20
2	63,800.00
3	64,232.00
4	65,387.00
5	74,786.00
6	69,520.00
7	82,512.00
8	68,454.00
9	70,052.00
10	74,875.00
11	75,253.00
12	88,173.00

105.73
IKE 25

Bulan Ke	kWh26
1	87893
2	70579
3	71439
4	80675
5	66536
6	67027
7	69913
8	67093
9	68452
10	0
11	0
12	0

79.56
IKE 26

Kategori IKE Berdasarkan tahun:

2022 = Boros
2023 = Boros
2024 = Efisien
2025 = Efisien
2026 = Berjalan


Konsumsi Energi Listrik Gedung B LT 3 2026 Terhadap 2025

Total kWh 2025	Averag kWh 2025	Sisa kWh 2026	Biaya Listrik 2025
264,863	22,072	94,591	Rp450,142,614


Total kWh 2026	% Ketercapaian kWh 2026	Max kWh Next Month	Biaya Listrik 2026
170,272	64%	23,648	Rp289,382,372

Pada Agustus 2024, dilaksanakan pekerjaan renovasi Biro Barjas yang mencakup **retrofit sistem AC menggunakan Daikin VRV X** pada area sisi barat dan utara. Selanjutnya, pada Januari 2025, Biro Barjas mulai beroperasi menggunakan sistem AC hasil retrofit tersebut.


Konsumsi energi (kWh) 2025 vs 2026

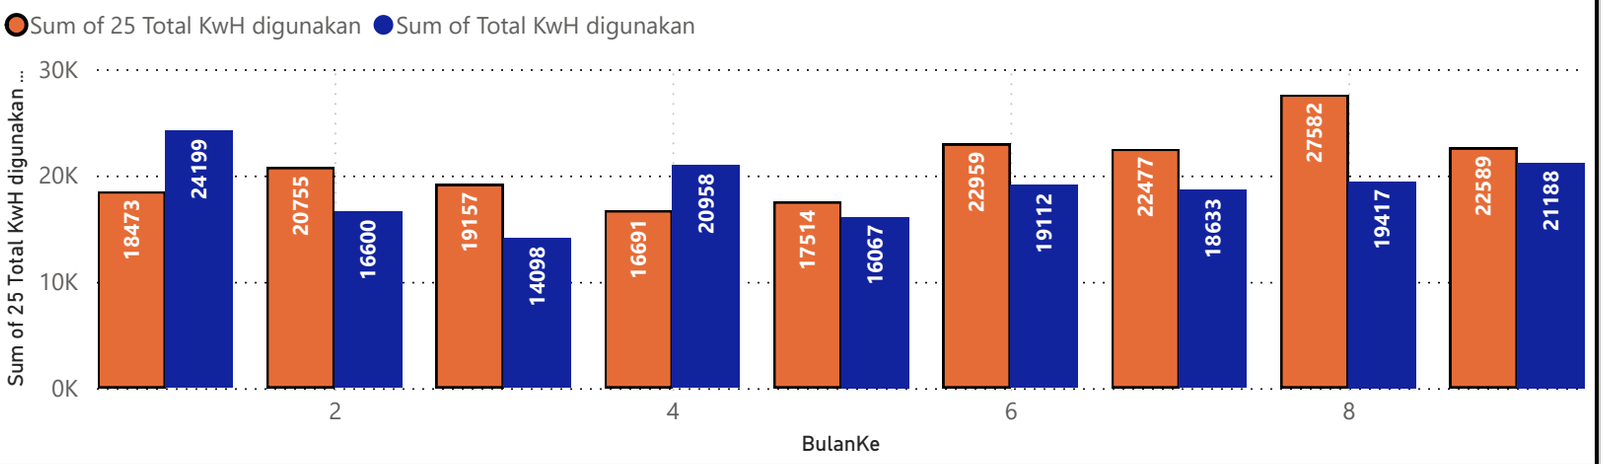

Biaya Energi (Rp) 2025 vs 2026

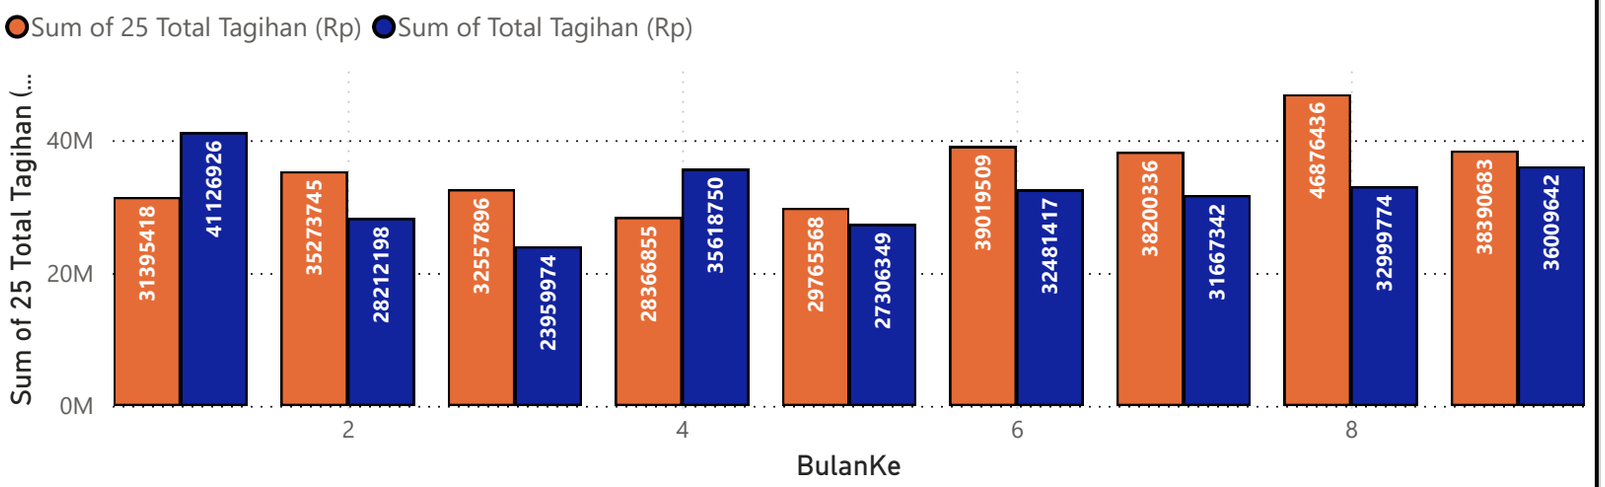

Konsumsi energi 2026 Terhadap Rata Rata 2025

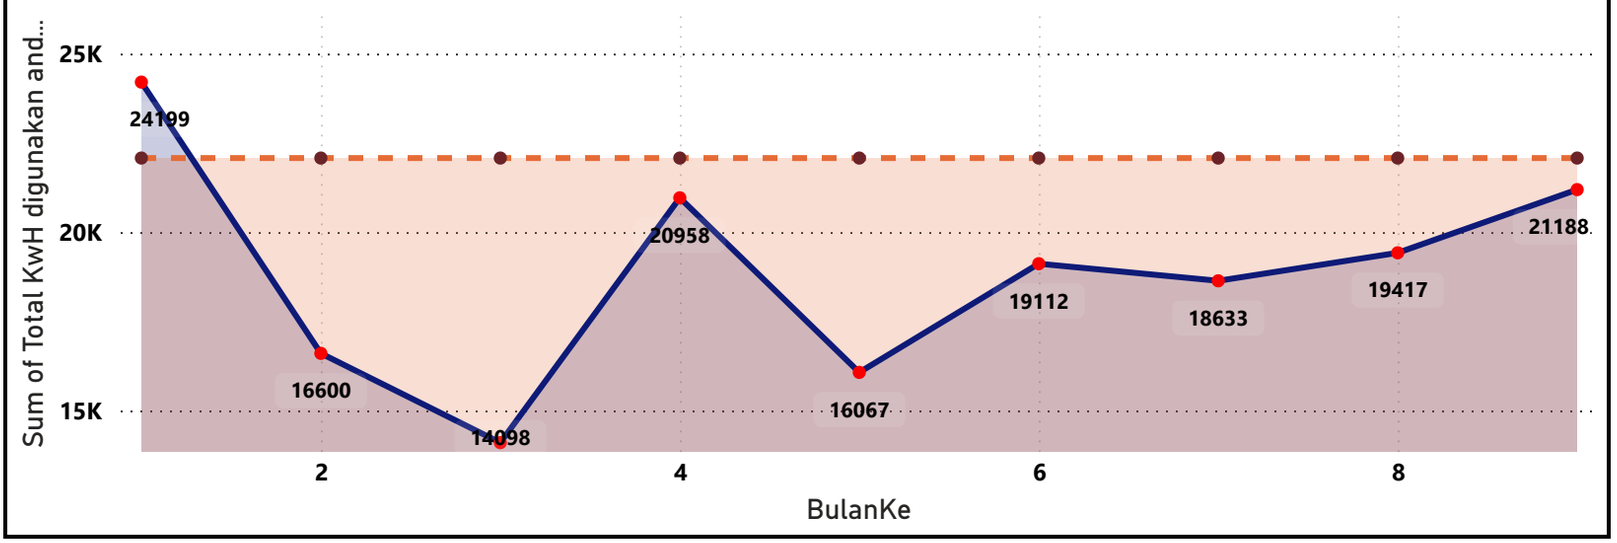


Biaya Energi Listrik Gedung B LT 3 Setda Prov. Kaltim Tahun 2026

Tahun Berjalan 2026

Biaya (Rp)

Rp289,382,372

Year	Month	Sum of Jumlah Hari Kerja	Sum of Total KwH digunakan	Sum of Rata2 Konsumsi kwh per Hari	Sum of Total Tagihan (Rp)	Sum of Rata2-Kwh-2025
						66,215.75
2026	January	20	24199	1209.95	41,126,926.47	22,071.92
2026	February	15	16600	1106.67	28,212,198.00	22,071.92
2026	March	12	14098	1174.83	23,959,973.94	22,071.92
2026	April	18	20958	1164.33	35,618,749.74	22,071.92
2026	May	13	16067	1235.92	27,306,348.51	22,071.92
2026	June	16	19112	1194.50	32,481,417.36	22,071.92
2026	July	18	18633	1035.17	31,667,342.49	22,071.92
2026	August	15	19417	1294.47	32,999,774.01	22,071.92
2026	September	18	21188	1177.11	36,009,641.64	22,071.92
2026	October	0	0	0.00	0.00	
2026	November	0	0	0.00	0.00	
2026	December	0	0	0.00	0.00	
Total		145	170272	10592.95	289,382,372.16	264,863.00

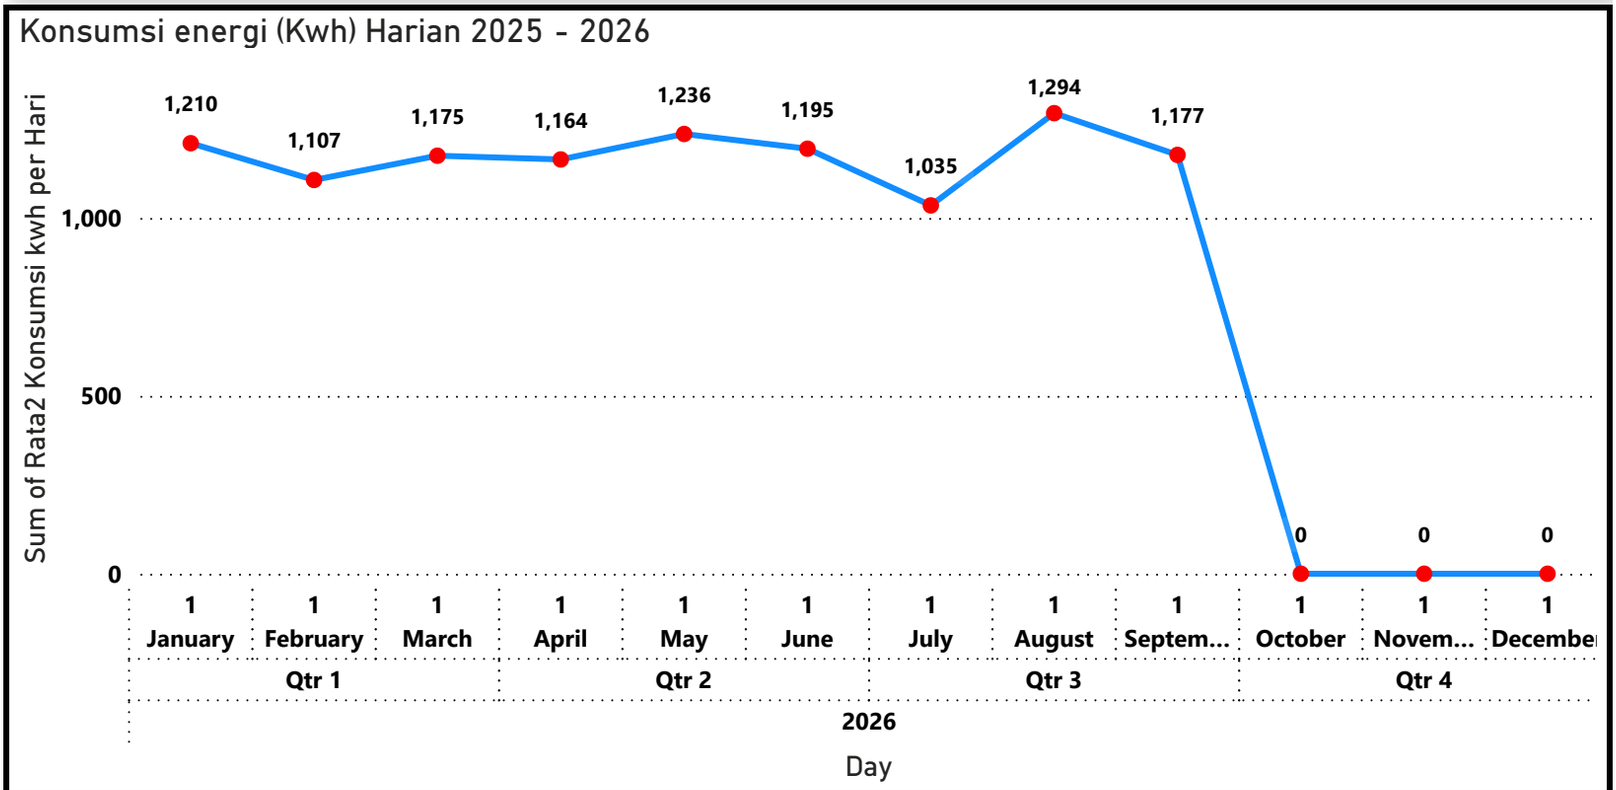


Konsumsi Energi Listrik Gedung B LT 1 2026 Terhadap Baseline 2025

Total kWh 2025	Averag kWh 2025	Sisa kWh 2026	Biaya Listrik 2025
92,965	7747.08	11,126	Rp157,996,806


Total kWh 2026	% Ketercapaian kWh 2026	Max kWh Next Month	Biaya Listrik 2026
81839	88%	2,782	Rp139,087,836

Pada Maret 2025, Biro Adbang berpindah dari Gedung A Lantai 5 ke Gedung B Lantai 1. Biro Umum Keuangan berpindah dari Lantai 4 ke Gedung B Lantai 1. Perpindahan kedua biro meningkatkan jumlah pegawai di Gedung B Lantai 1 dan berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi energi pada area tersebut.


Konsumsi energi (kWh) 2025 vs 2026

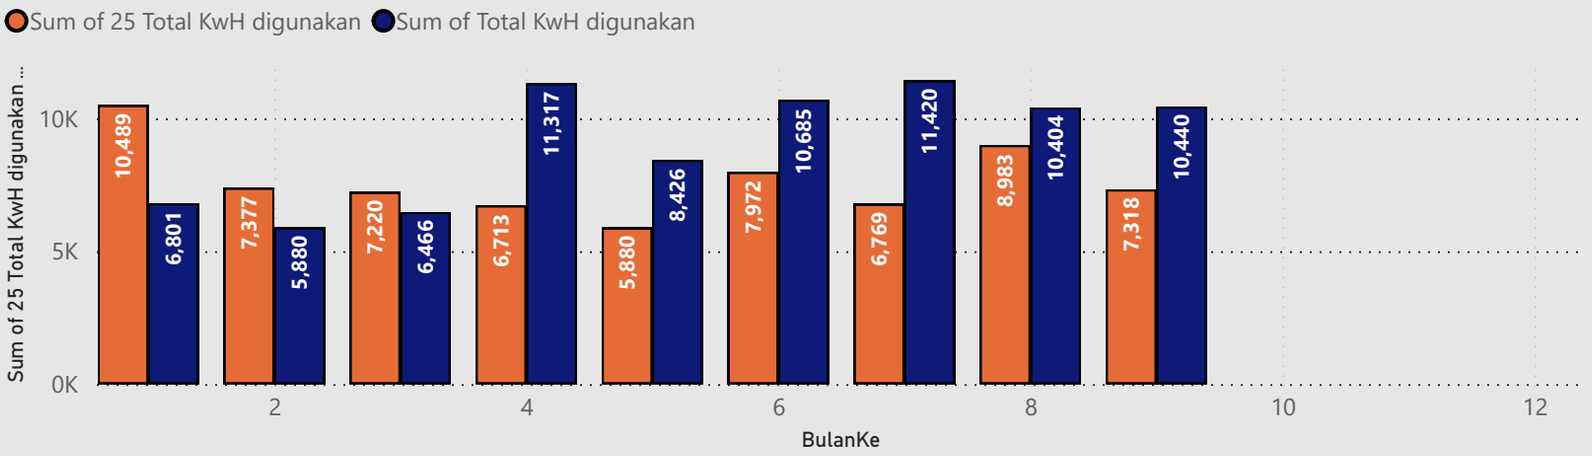

Biaya Energi (Rp) 2025 vs 2026

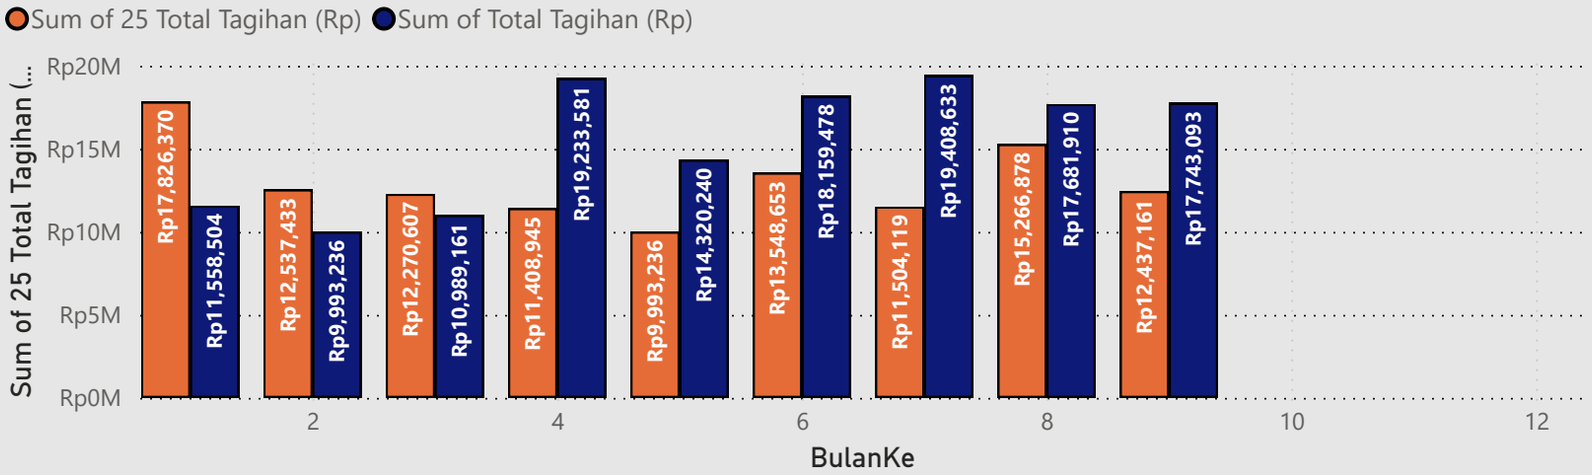

Konsumsi energi 2026 Terhadap Rata Rata 2025

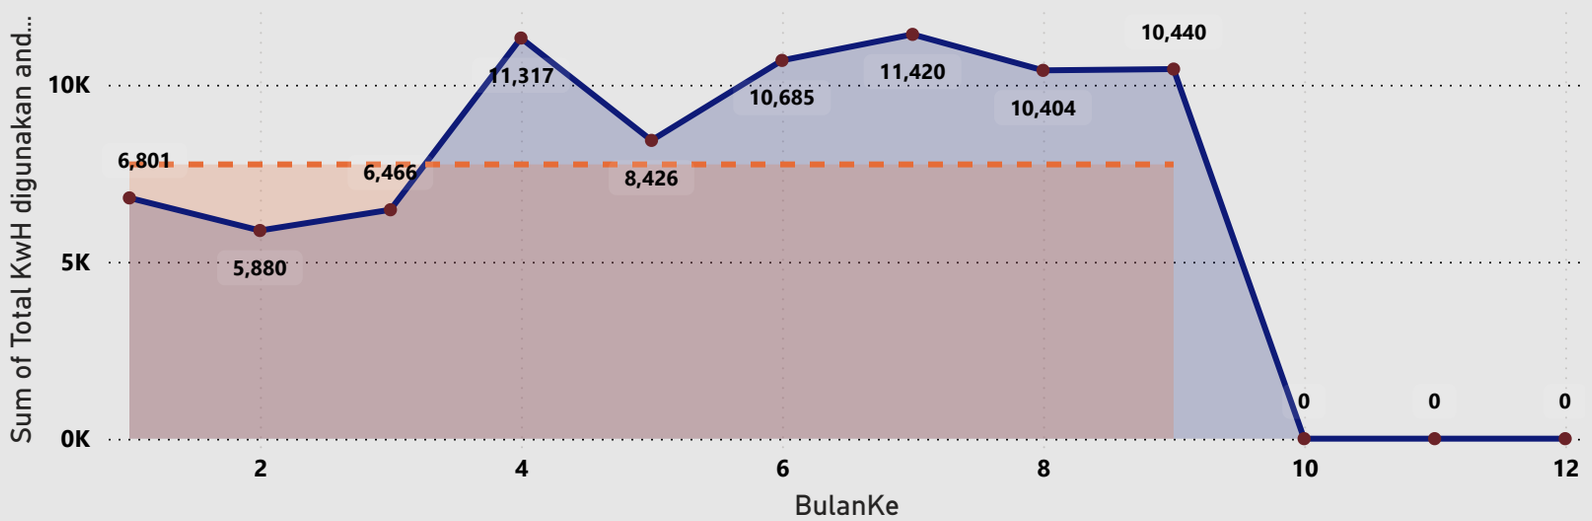


Trend Konsumsi Energi Listrik Gedung B LT 1 Tahun 2026

Tahun Berjalan 2026

Biaya (Rp)

Rp139,087,836

Year	Month	Sum of Jumlah Hari Kerja	Sum of Total KwH digunakan	Sum of Rata2 Konsumsi kwh per Hari	Sum of Total Tagihan (Rp)	Rata2 Kwh 2025
2026	January	20	6801	340.05	11,558,503.53	7747.08
2026	February	15	5880	392.00	9,993,236.40	7747.08
2026	March	12	6466	538.83	10,989,160.98	7747.08
2026	April	18	11317	628.72	19,233,581.01	7747.08
2026	May	13	8426	648.15	14,320,239.78	7747.08
2026	June	16	10685	667.81	18,159,478.05	7747.08
2026	July	18	11420	634.44	19,408,632.60	7747.08
2026	August	15	10404	693.60	17,681,910.12	7747.08
2026	September	18	10440	580.00	17,743,093.20	7747.08
2026	October	0	0	0.00	0.00	
2026	November	0	0	0.00	0.00	
2026	December	0	0	0.00	0.00	
Total		145	81839	5123.62	139,087,835.67	

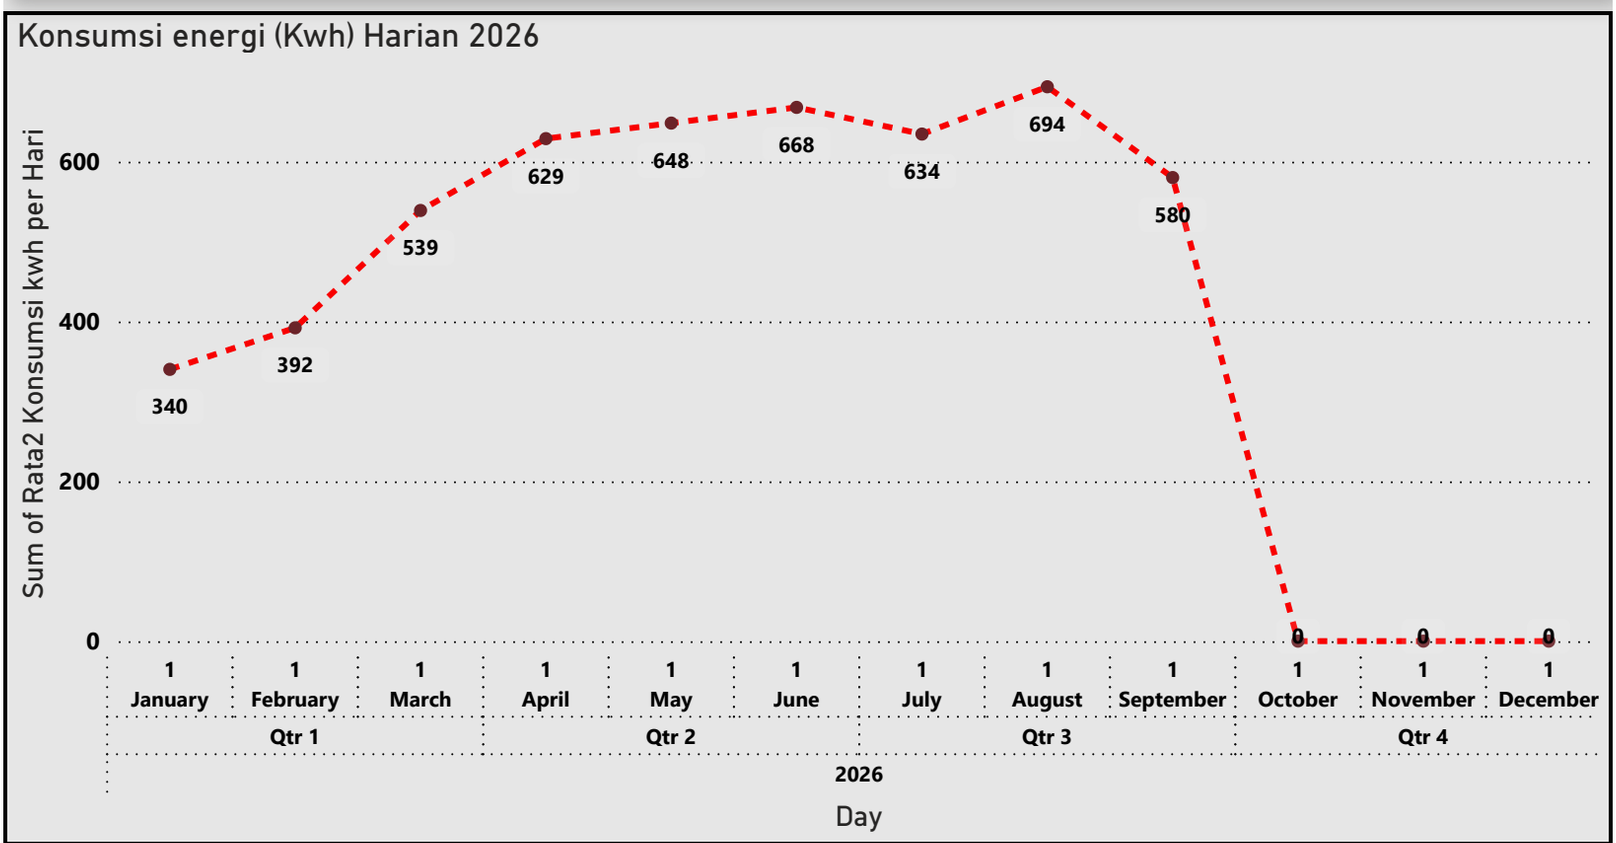

Biaya Energi Listrik MESS DPU Prov Kaltim Tahun 2026


Tahun Berjalan 2026

Biaya (Rp)


Rp136,692,331

Konsumsi energi listrik pada Mess Pemprov Kaltim Balikpapan dipengaruhi oleh jumlah kunjungan tamu setiap bulan. Semakin tinggi jumlah kunjungan tamu, semakin besar konsumsi energi listrik. Oleh karena itu, jumlah kunjungan tamu bulanan dapat digunakan sebagai salah satu indikator aktivitas yang berkaitan dengan tingkat konsumsi energi listrik bulanan.

Konsumsi energi 2026

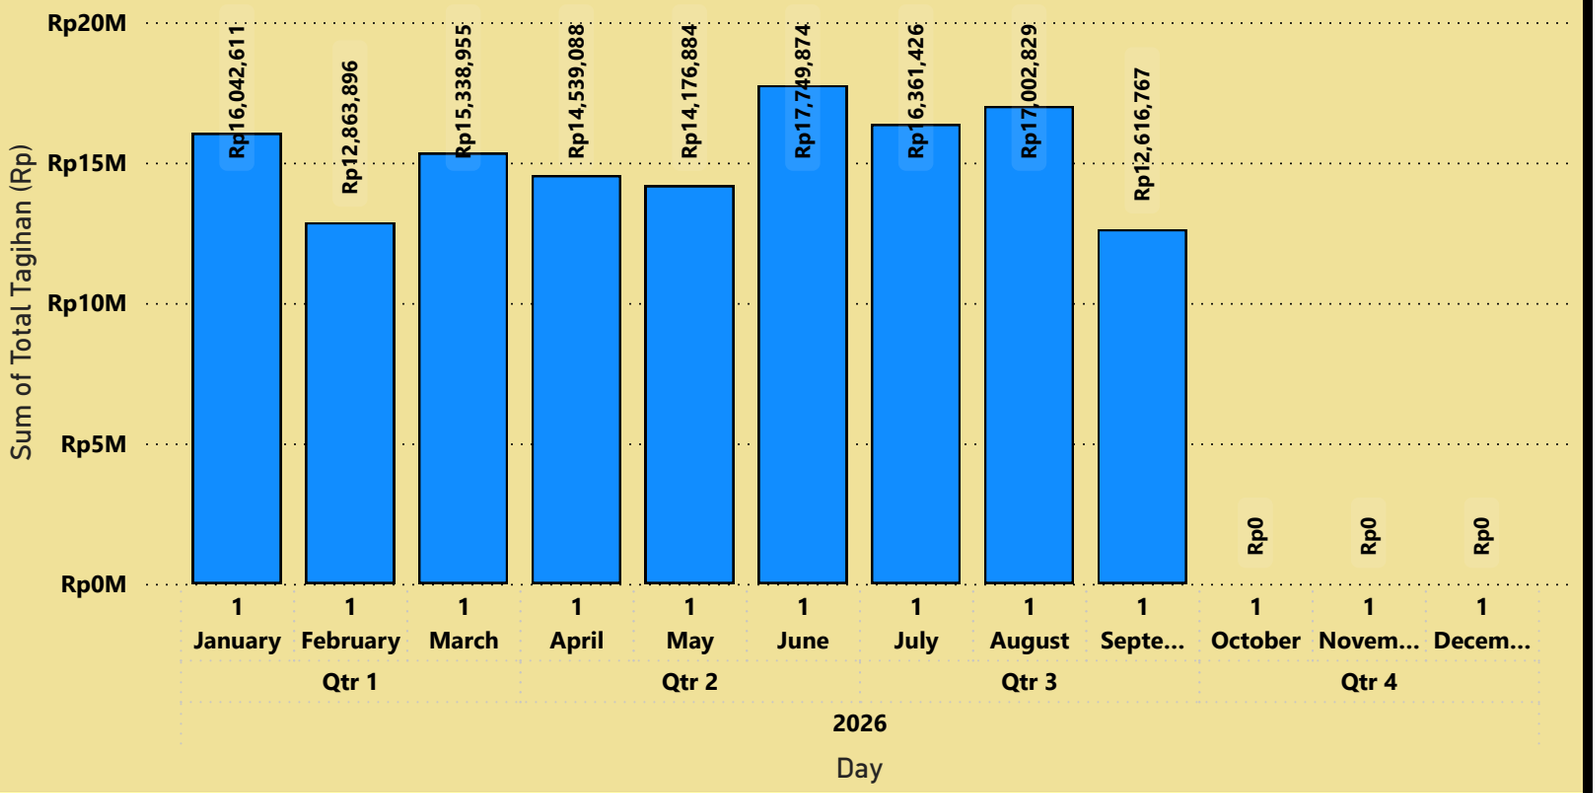

Konsumsi energi Kwh

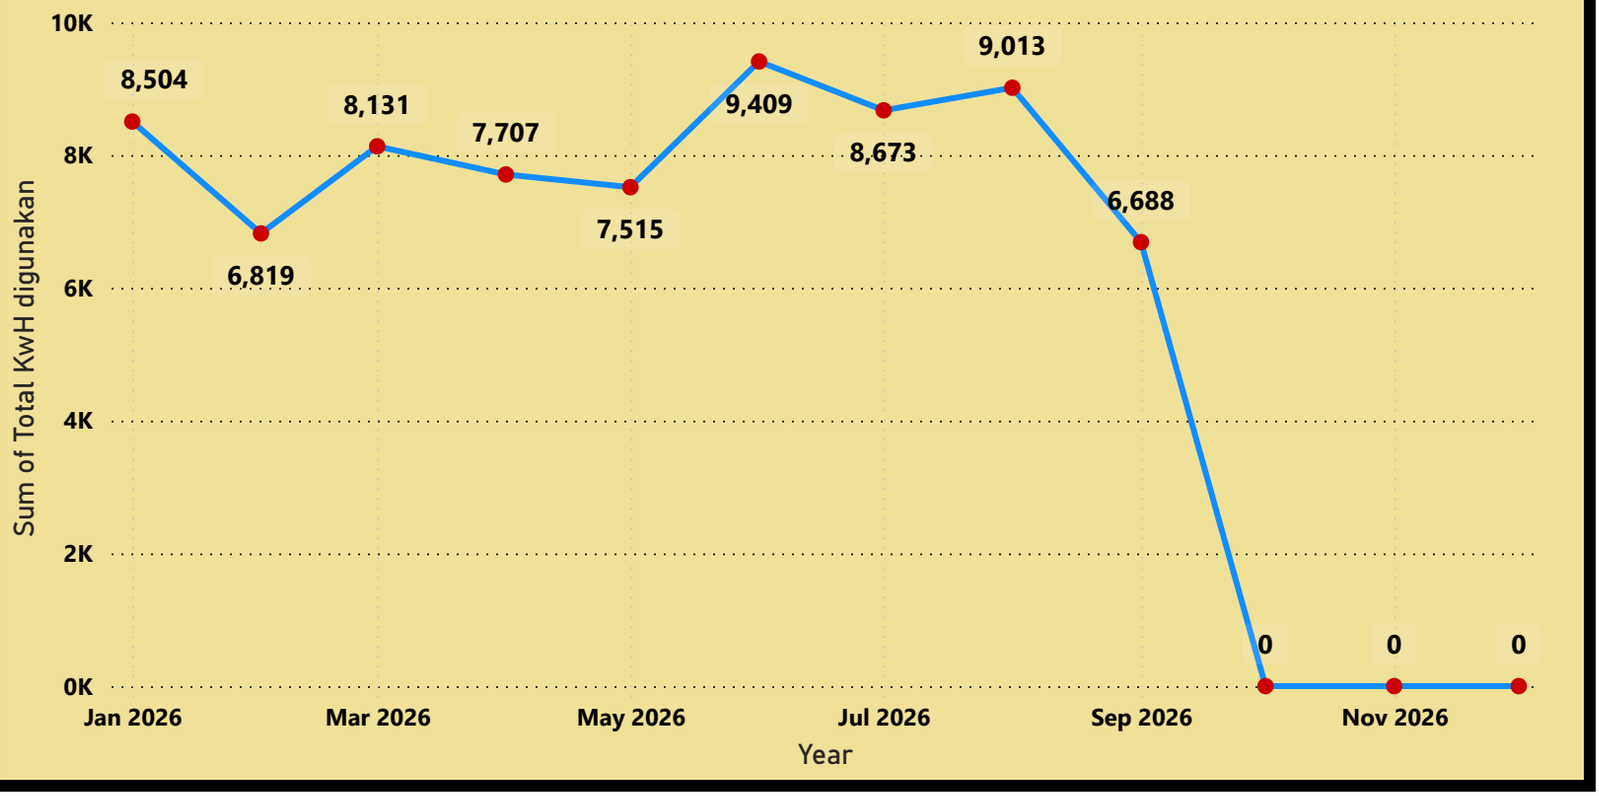

💡 TIPS PRAKTIS HEMAT LISTRIK

Bagi Pengelola Mess Pemprov Kaltim

1. ❄️ **Atur AC 24–26°C** dan matikan AC pada kamar yang kosong.
2. 💡 **Matikan lampu** di ruangan yang tidak digunakan.
3. 🚪 **Pastikan pintu dan jendela tertutup** saat AC beroperasi.
4. 📺 **Matikan TV dan peralatan elektronik** setelah kamar ditinggalkan.
5. 🧺 **Gunakan mesin laundry sesuai kapasitas optimal.**
6. 🚿 **Cegah kebocoran air** agar pompa tidak bekerja berlebihan.
7. 🔧 **Bersihkan filter AC secara rutin** agar AC bekerja lebih efisien.
8. 🌙 **Matikan peralatan listrik** di area yang tidak digunakan.
9. 📊 **Bandingkan jumlah kunjungan/tingkat hunian tamu dengan konsumsi listrik setiap bulan.**
11. ⚡ **Tindak lanjuti konsumsi listrik yang tidak wajar** meskipun jumlah tamu/kunjungan tidak meningkat.
12. 📈 **Lakukan evaluasi sederhana:**

    Jumlah Tamu/Kunjungan ↑ → Konsumsi Energi wajar ↑

    Namun jika:

    Jumlah Tamu/Kunjungan tetap ↓ → Konsumsi Energi justru ↑

    ➡️ **Perlu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi penggunaan energi.**

Prinsip:

"Hemat energi bukan sekadar mengurangi pemakaian, tetapi memastikan energi digunakan sesuai kebutuhan."

Biaya Energi Listrik VVIP ROOM BPN Tahun 2026


Tahun Berjalan 2026

Biaya (Rp)


Rp167,857,081

Konsumsi energi listrik VIP Room Balikpapan dipengaruhi oleh jumlah kunjungan Tamu dan intensitas kegiatan setiap bulannya. Semakin banyak Tamu dan kegiatan akan berdampak pada semakin meningkatnya konsumsi energi listrik bulanan.


Konsumsi energi (Rp) 2026

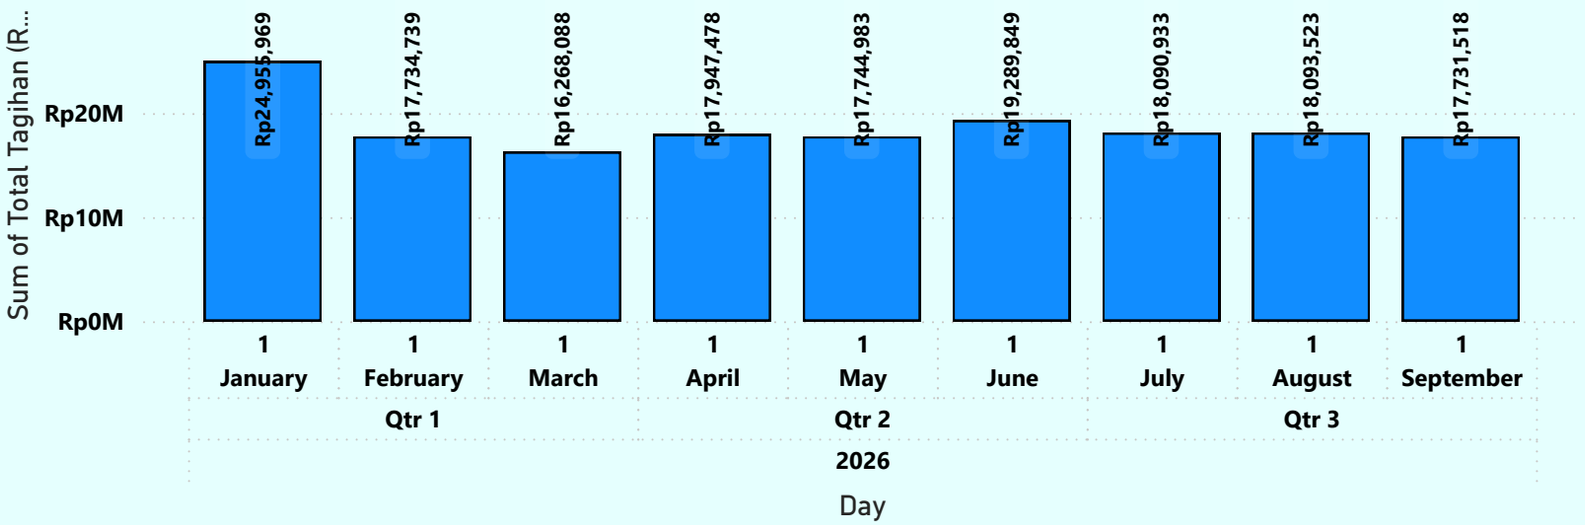

Konsumsi energi WBP 2026

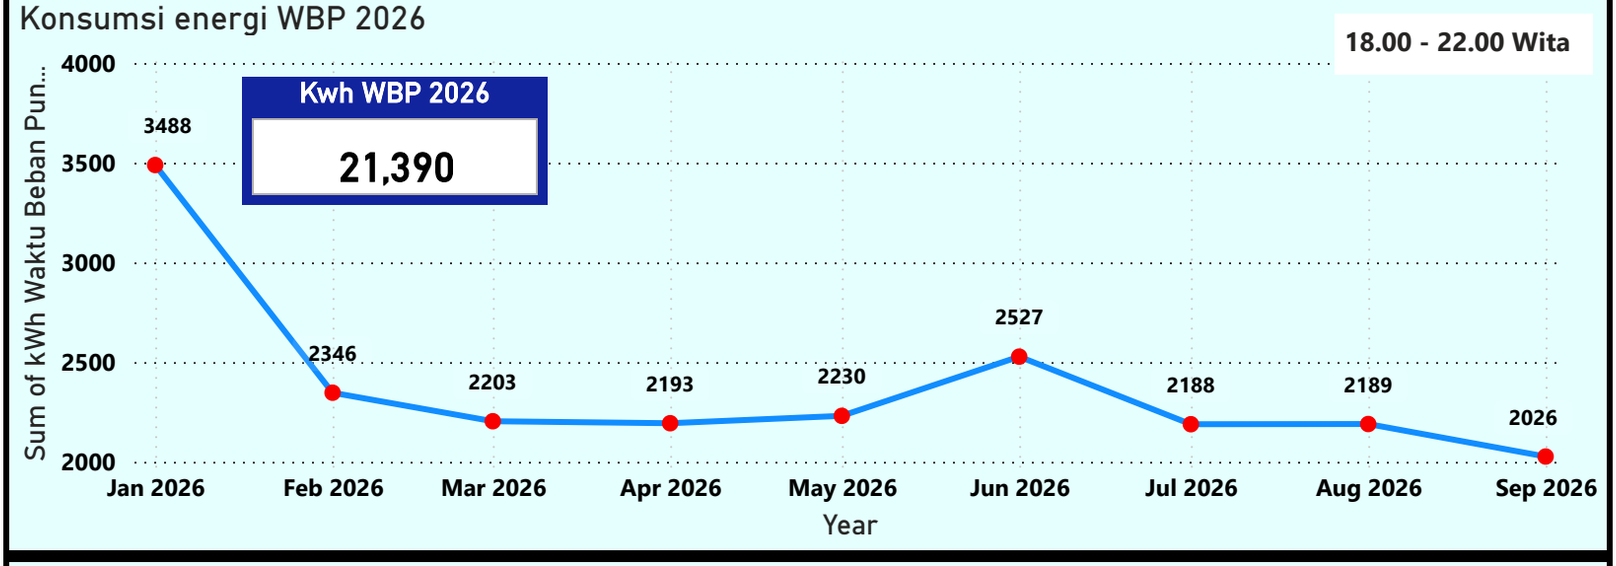

Konsumsi energi LWBP 2026

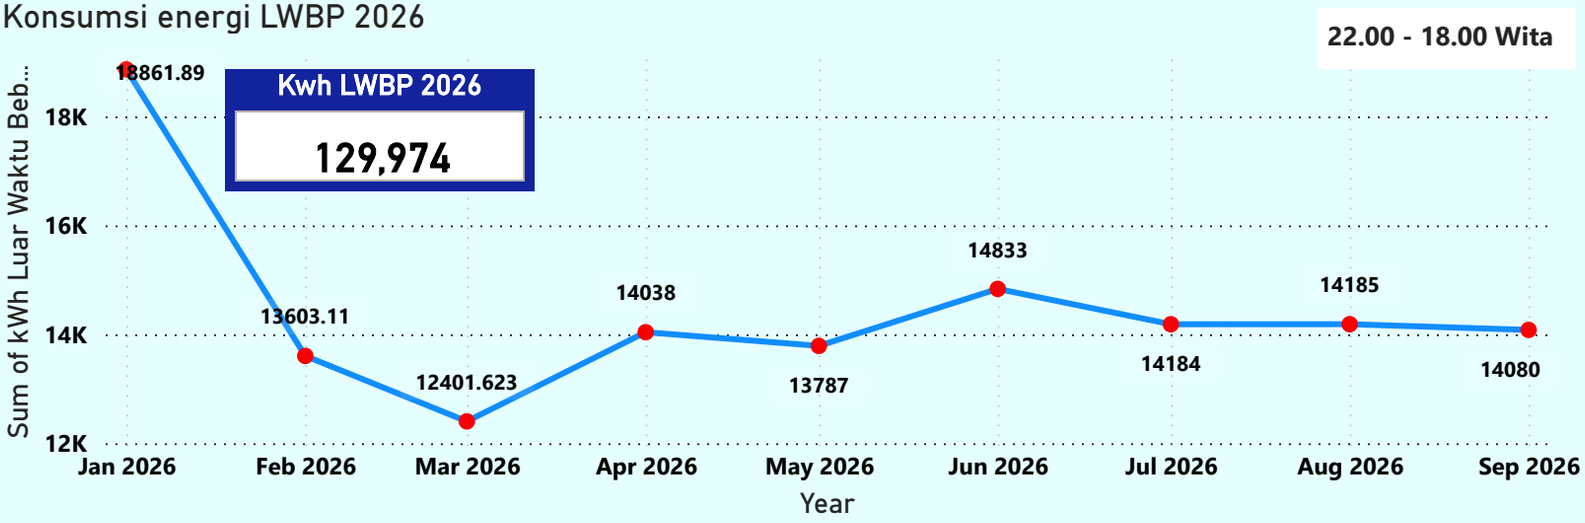

Tips penghematan energi pada VIP ROOM Balikpapan

Sesuaikan penggunaan AC dengan jumlah pengguna dan kegiatan

- Nyalakan AC hanya pada ruangan yang digunakan.
- Hindari menyalakan AC pada ruangan yang kosong atau belum digunakan.
- Atur suhu AC pada **24°C atau lebih tinggi** sesuai kebutuhan kenyamanan.
- Matikan AC segera setelah kegiatan selesai dan ruangan tidak lagi digunakan.
- Untuk kegiatan dengan jumlah peserta yang sedikit, gunakan hanya ruang yang diperlukan agar tidak perlu mendinginkan seluruh area.

Optimalkan penggunaan lampu berdasarkan okupansi

- Nyalakan lampu hanya pada ruangan atau area yang digunakan.
- Matikan lampu pada ruangan yang kosong, terutama setelah kegiatan selesai.
- Manfaatkan pencahayaan alami pada siang hari apabila tingkat pencahayaan ruangan masih memenuhi kebutuhan.
- Untuk kegiatan dengan jumlah peserta terbatas, gunakan area ruangan yang diperlukan sehingga pencahayaan dapat dibatasi pada area yang digunakan.

Lakukan pengaturan sebelum dan sesudah kegiatan

- Pastikan kebutuhan AC dan lampu disesuaikan dengan jadwal kegiatan dan jumlah peserta.
- Sebelum kegiatan dimulai, nyalakan peralatan hanya pada area yang akan digunakan.
- Setelah kegiatan selesai, lakukan pemeriksaan untuk memastikan seluruh AC dan lampu telah dimatikan.
- Gunakan checklist sederhana untuk memastikan tidak ada peralatan yang tetap menyala setelah ruangan ditinggalkan.

Sesuaikan pengoperasian dengan tingkat pemanfaatan bulanan

- Perhatikan jumlah tamu dan frekuensi kegiatan sebagai dasar evaluasi konsumsi energi bulanan.
- Pada bulan dengan jumlah tamu atau kegiatan yang lebih rendah, penggunaan AC dan lampu diharapkan dapat ditekan sesuai tingkat pemanfaatannya.
- Bandingkan konsumsi energi dengan jumlah tamu dan kegiatan untuk mengetahui apakah penggunaan energi sudah proporsional terhadap tingkat pemanfaatan VIP Room.

Prinsip utama:

*"**Gunakan energi sesuai kebutuhan**: semakin terbatas penggunaan ruang, semakin terbatas pula AC dan lampu yang dioperasikan."*

Biaya Energi Listrik MESS Ruhui Rahayu Tahun 2026


Tahun Berjalan 2026

Biaya (Rp)


Rp97,357,576

Konsumsi energi listrik VIP Room Balikpapan dipengaruhi oleh jumlah kunjungan Tamu dan intensitas kegiatan setiap bulannya. Semakin banyak Tamu dan kegiatan akan berdampak pada semakin meningkatnya konsumsi energi listrik bulanan.


Konsumsi energi (Rp) 2026

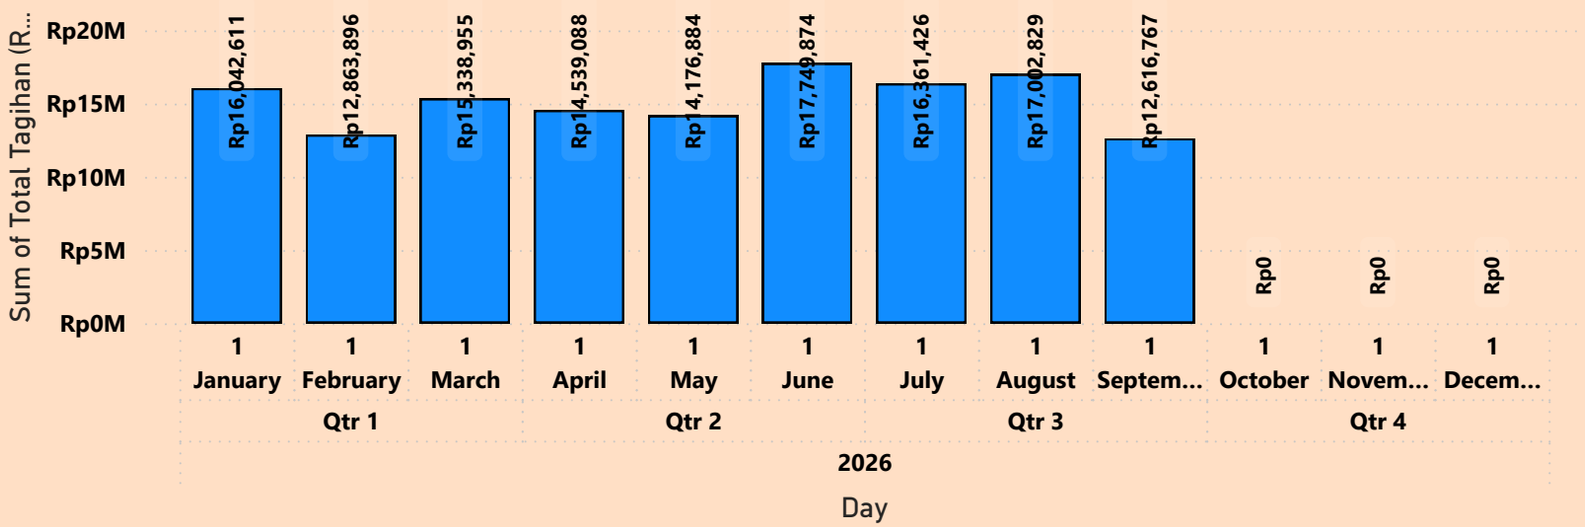

Konsumsi energi WBP 2026

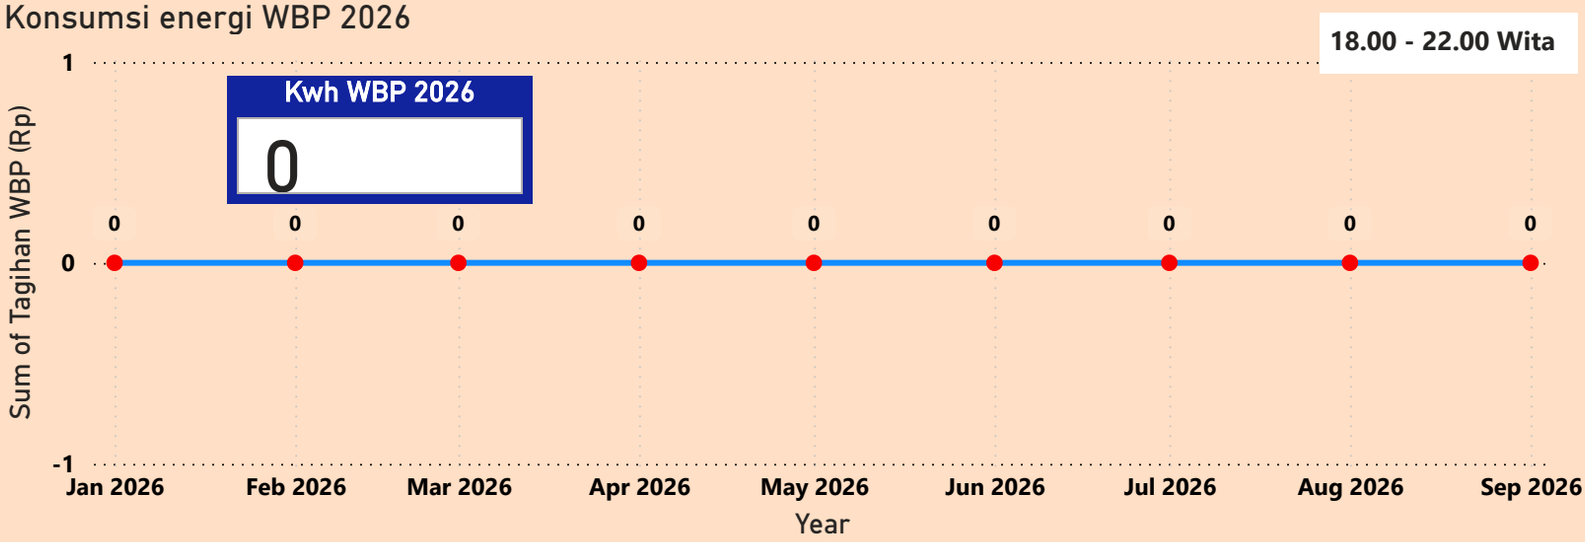

Konsumsi energi LWBP 2026

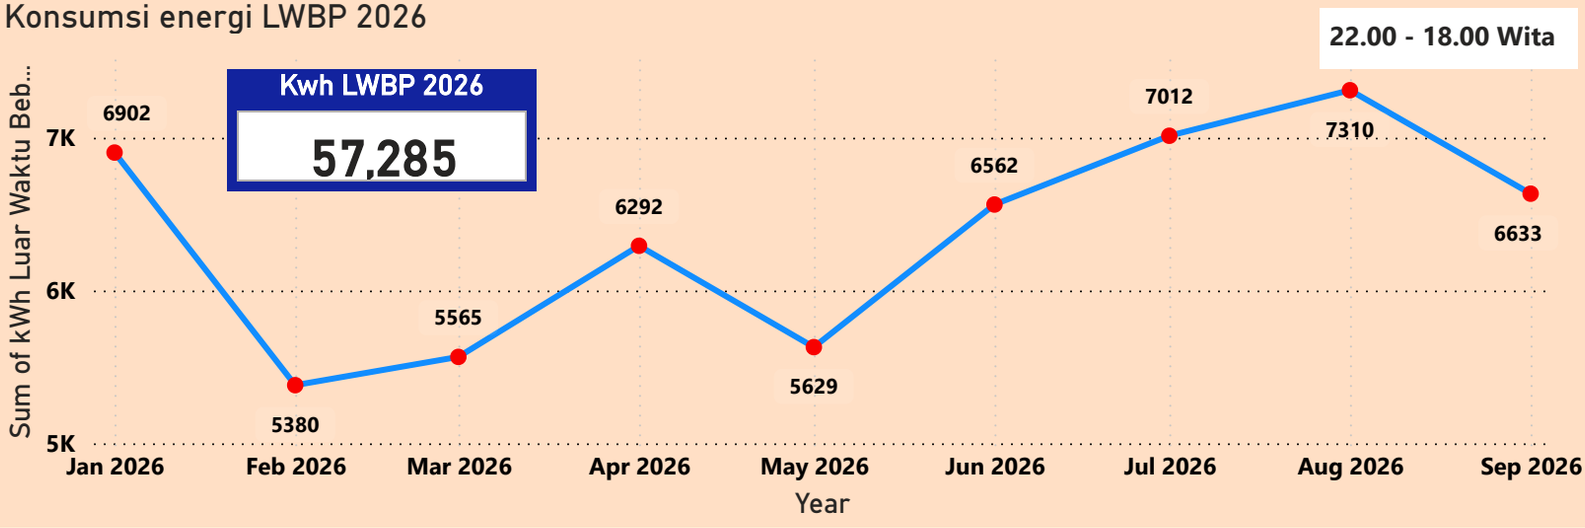


Biaya Energi Listrik Islamic Centre Tahun 2026


Tahun Berjalan 2026


Biaya (Rp)

Rp1,029,665,984

Konsumsi energi listrik Islamic Center dipengaruhi oleh intensitas kegiatan dan event yang berlangsung di komplek masjid Islamic Center Samarinda.

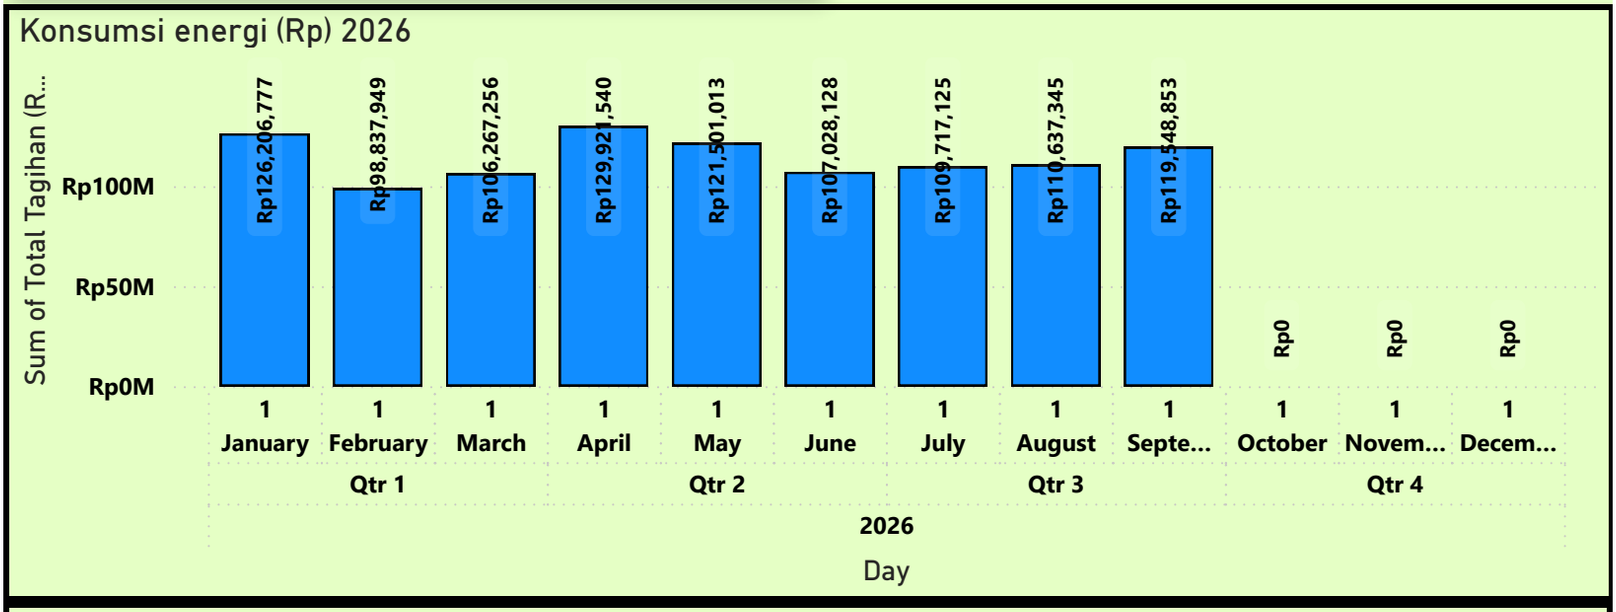

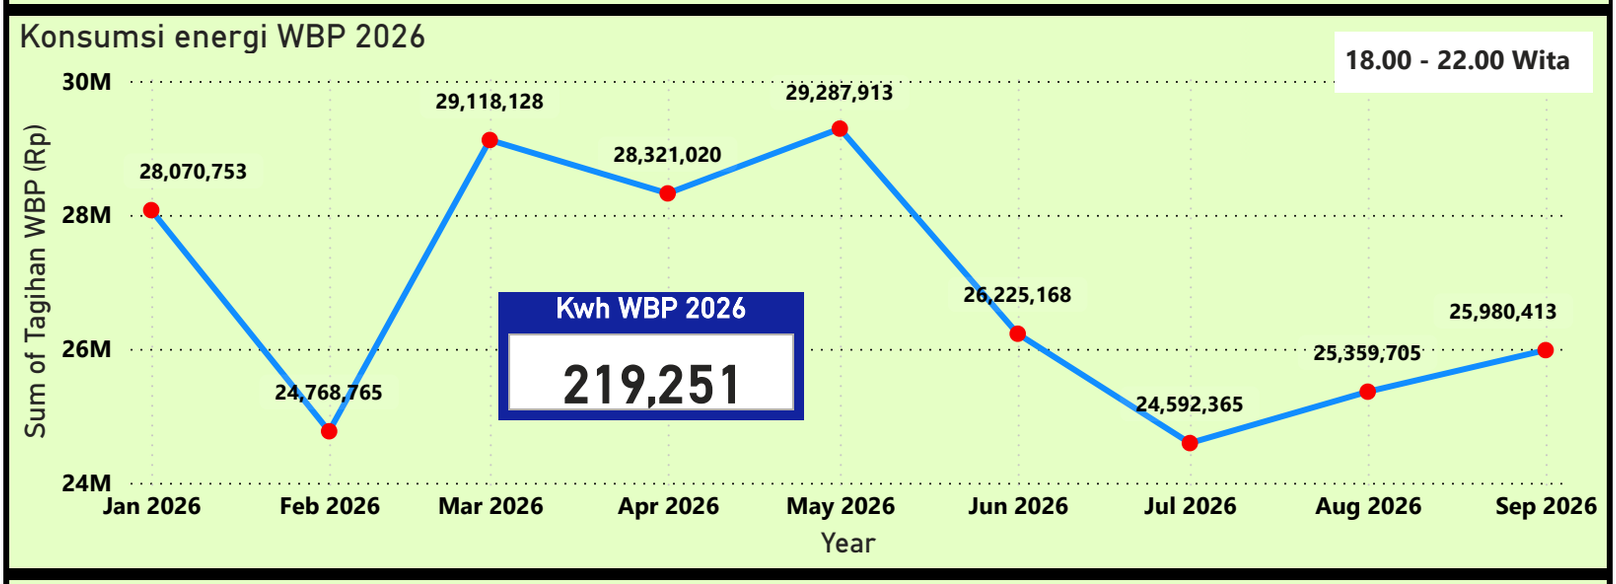

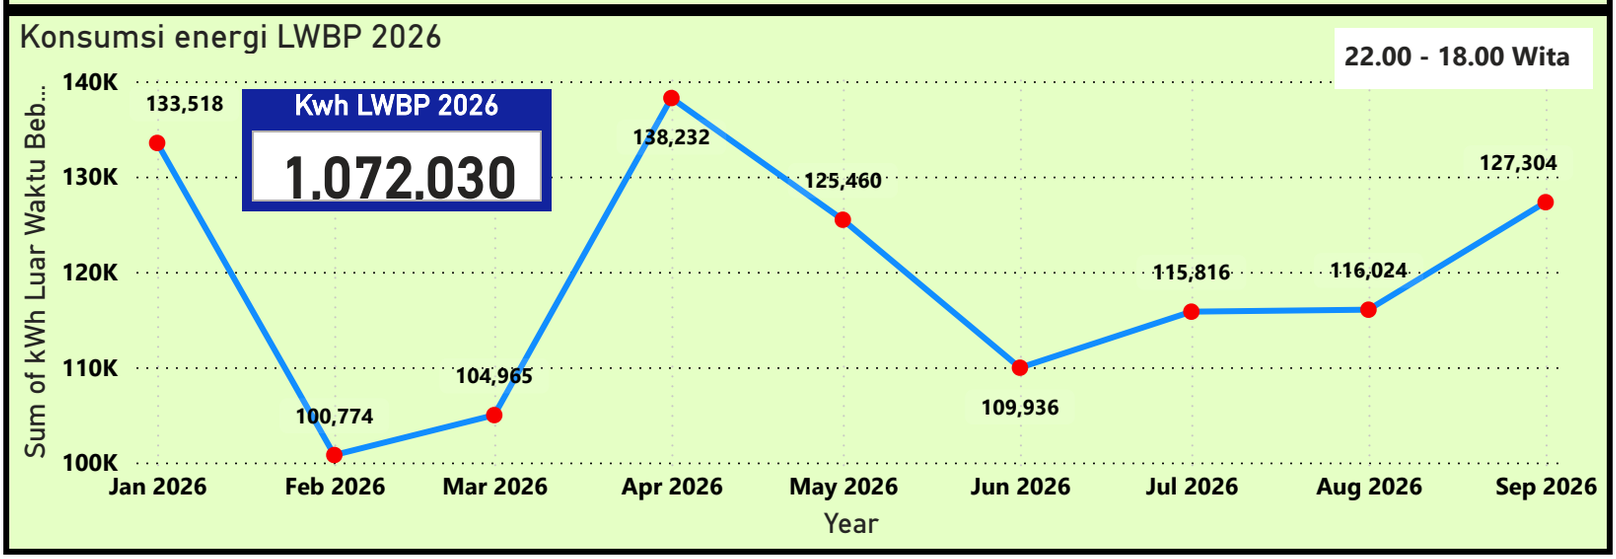

Biaya Energi Listrik Nurul Mukminin Tahun 2026


Tahun Berjalan 2026

Biaya (Rp)

Rp226,294,245

Konsumsi energi listrik Islamic Center dipengaruhi oleh intensitas kegiatan dan event yang berlangsung di komplek masjid Islamic Center Samarinda.

Konsumsi energi (Rp) 2026

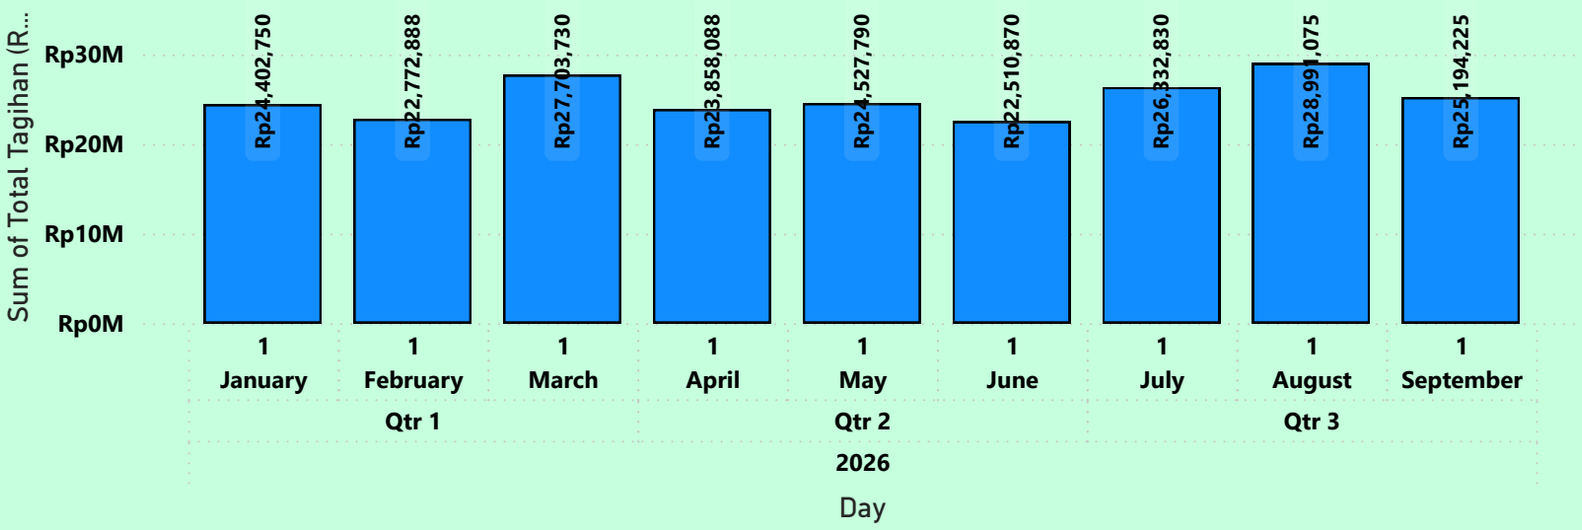


Konsumsi energi WBP 2026

Kwh WBP 2026

40,406

18.00 - 22.00 Wita

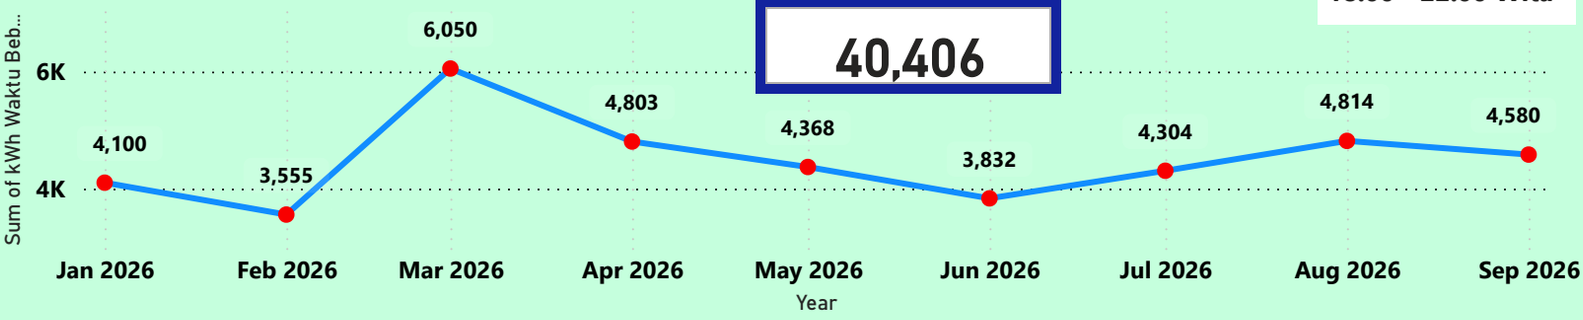


Konsumsi energi LWBP 2026

Kwh LWBP 2026

157,723

22.00 - 18.00 Wita

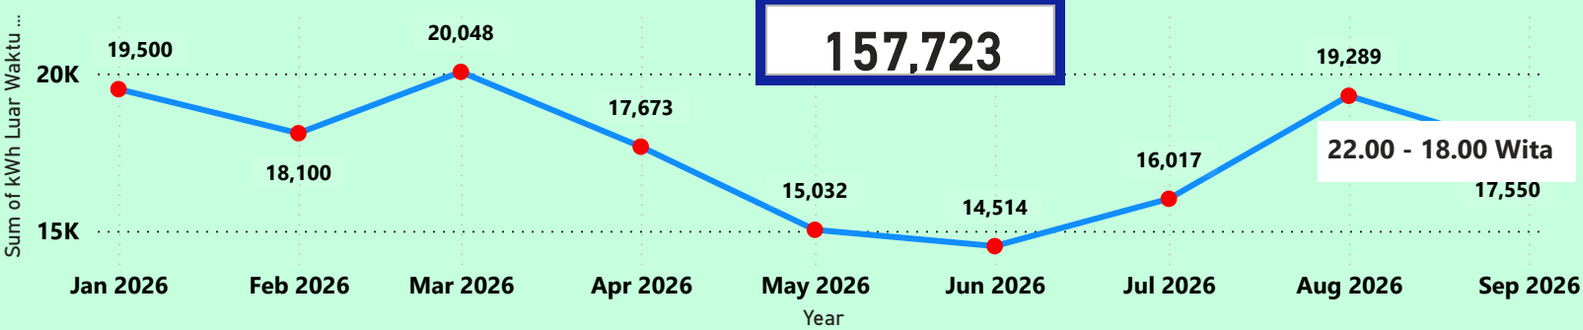

Konsumsi energi kVAR 2026

kWh kVar 2026

71,157

