



MONITORING KONDISI CUACA HARIAN MEI - AGUSTUS 2026


Lingkungan Gedung Setda Prov. Kaltim

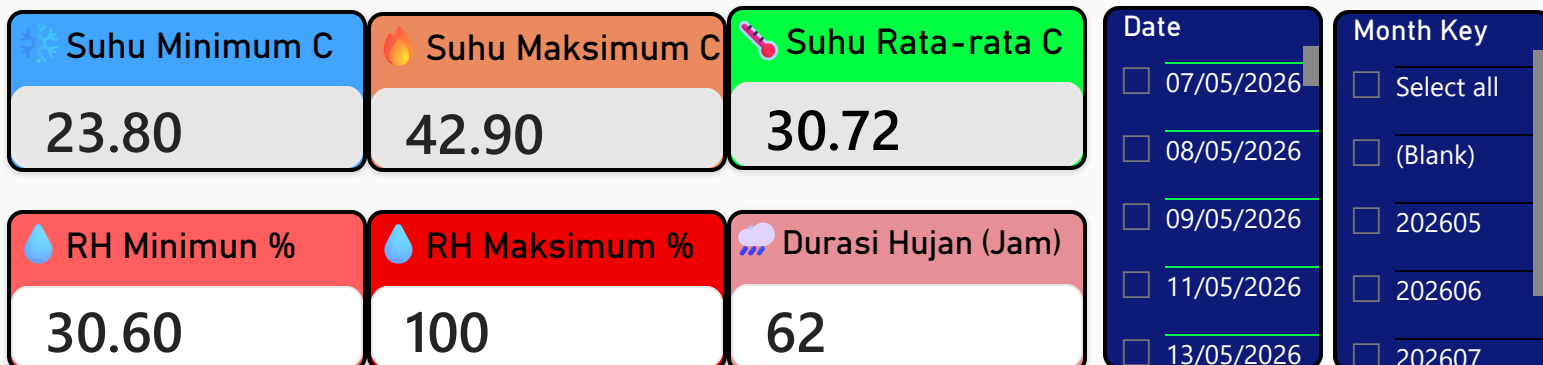


Profil Suhu Harian

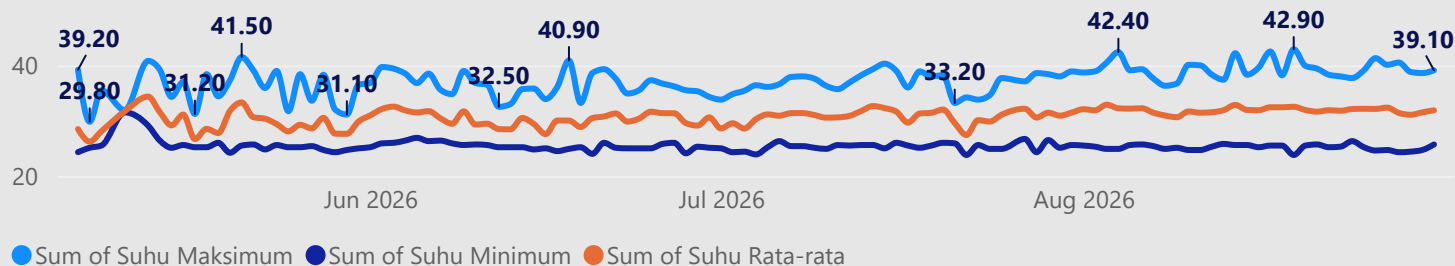

Durasi Hujan Harian (jam)

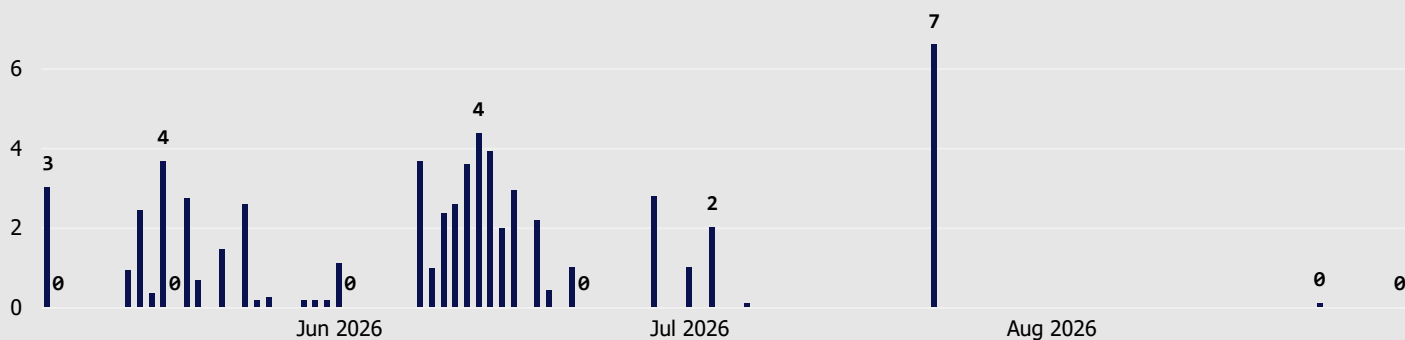

Profil Kelembaban Relatif Harian

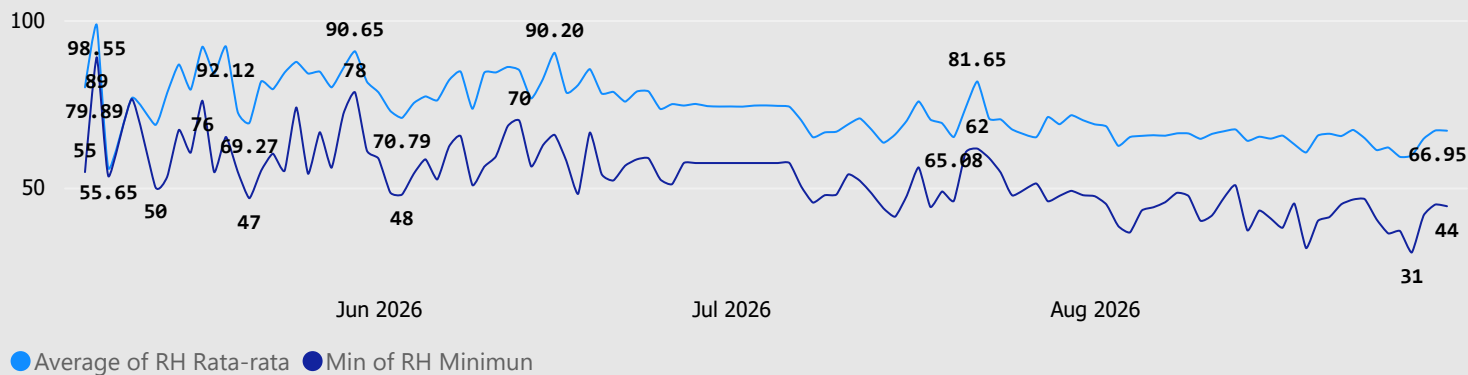

WEATHER & ENERGY PERFORMANCE - 2026

Hubungan CDD dengan Konsumsi Energi Gedung A

kWh Aktual

Test Actual

270,569

kWh Ekspektasi

Expected kW...

80,673

Kwh Deviasi

Test Difference

189,896

Total Nilai CDD

Test CDD

765.80

Tahun Bulan

☐ 2026-05

☐ 2026-06

☐ 2026-07

☐ 2026-08

Kons Disesuaikan Cuaca

Intercept Weather Adjust...

52,448


Tahun Bulan	CDD Bulanan	Test Intercept	Test Expected	Test Actual
2026-05	128.53	52,448.34	57,185.67	66,536
2026-06	190.52	52,448.34	59,470.34	67,027
2026-07	201.90	52,448.34	59,889.73	69,913
2026-08	244.84	52,448.34	61,472.26	67,093
Total	765.80	52,448.34	80,672.98	270,569

R² Disesuaikan Cuaca


R² Weather Adjusted

55.09%


Total kWh grafik Actual vs Expected Mei - Aug 2026

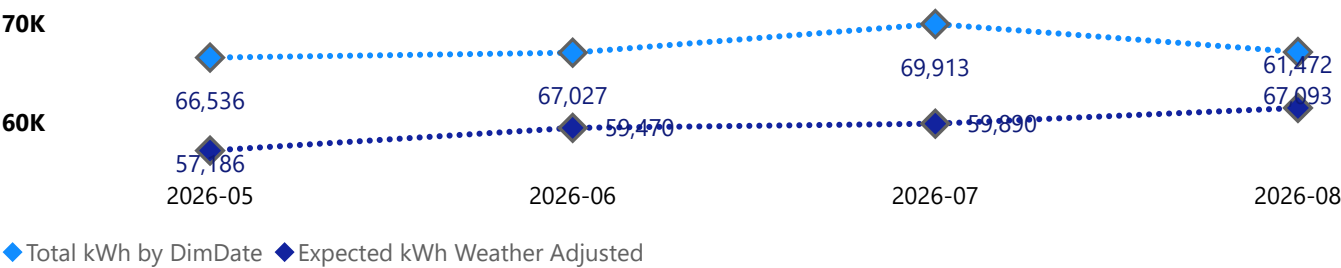


Hubungan CDD Bulanan terhadap Konsumsi Listrik

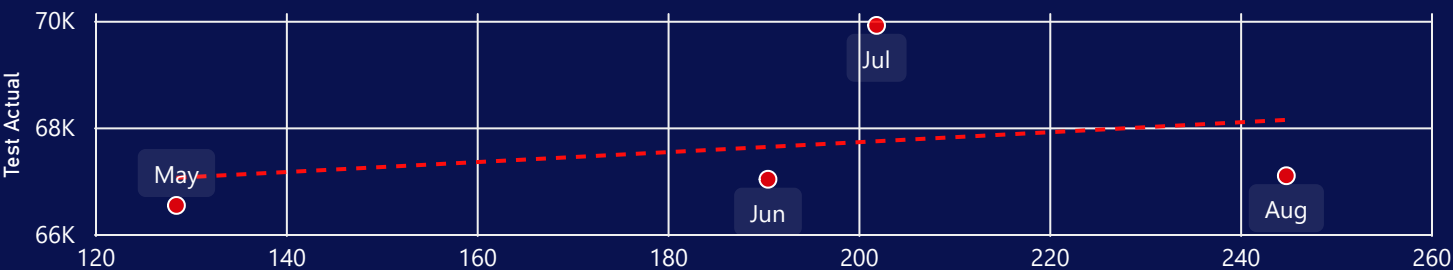

Variasi Energi vs Baseline Disesuaikan Cuaca (kWh)

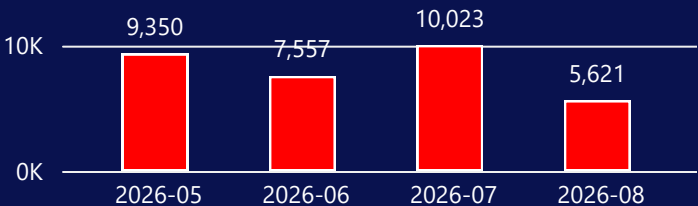

Variasi Energi vs Baseline Disesuaikan Cuaca (%)

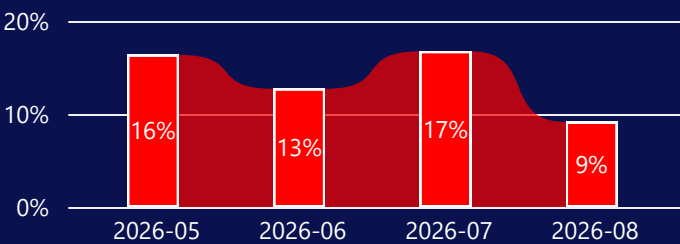

Analisis Pengaruh Kondisi Cuaca terhadap Konsumsi Energi

Correlation CD...

0.29

Semakin tinggi CDD, konsumsi listrik cenderung meningkat. Nilai 0,78 menunjukkan hubungan positif yang

R² CDD-kWh

8.54%

Sekitar 57,20% variasi konsumsi listrik bulanan pada data yang dianalisis dapat dijelaskan oleh hubungan linear dengan CDD

Sensitivitas Energi terhadap Cuaca

Slope CDD-kWh

36.86

Setiap kenaikan 1 CDD berkaitan dengan kenaikan sekitar 41,41 kWh konsumsi listrik bulanan berdasarkan model regresi saat ini.

Baseline Model (Intercept)


Intercept CDD-kWh

60,586

Perkiraan konsumsi listrik dasar pada kondisi CDD = 0 berdasarkan model regresi saat ini.

Hubungan CDD Bulanan terhadap Konsumsi Listrik

CDD Bulanan and Total kWh by Bulan

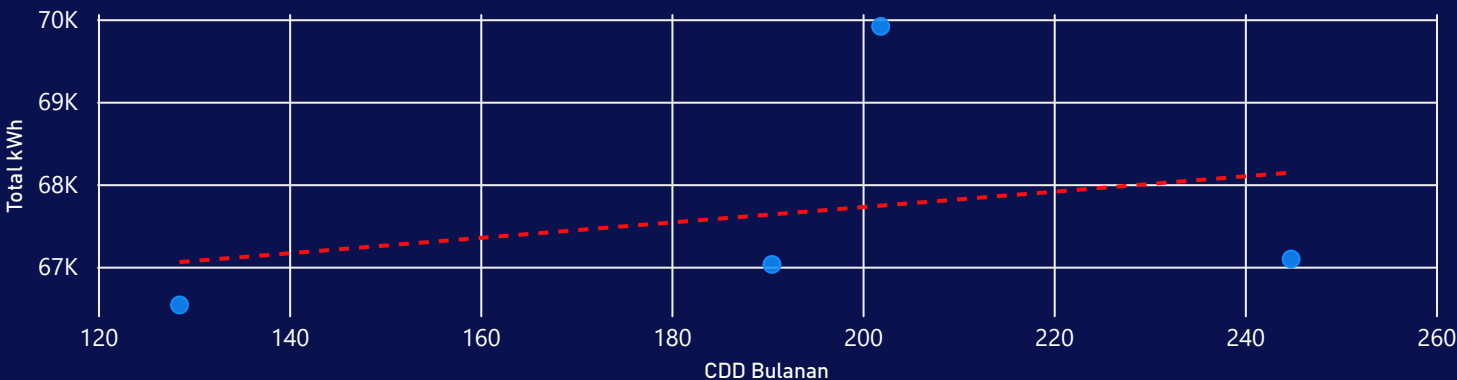


Data Bulanan CDD dan Konsumsi Energi

Month Key	CDD Bulanan	Total kWh	Sum of Total Tagihan (Rp)
		310,586.40	470,889,938.27
202605	128.53	66,536.00	101,176,802.19
202606	190.52	67,027.00	100,629,892.05
Total	765.80	581,155.40	876,777,936.97

Tren CDD dan Konsumsi Listrik Bulanan

Total kWh and CDD Bulanan by Bulan

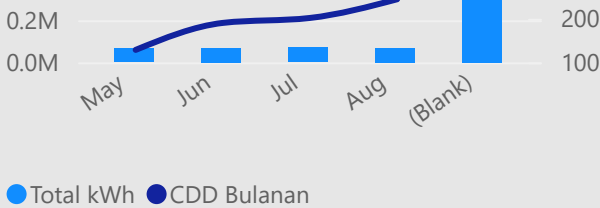

Persamaan Regresi CDD-kWh
 $y = 60,586 + 36.86 \times \text{CDD}$

Perkiraan konsumsi listrik dasar pada kondisi CDD = 0 berdasarkan model regresi saat ini.

CDD dihitung menggunakan suhu rata-rata harian dengan temperatur dasar 24°C. Analisis menggunakan data Mei–Agustus 2026. Data konsumsi listrik

Insight Utama Cuaca-Energi

Pada 4 bulan pengamatan, CDD menunjukkan hubungan positif lemah dengan konsumsi listrik ($r = 0.29$; $R^2 = 8.54\%$). Setiap kenaikan 1 CDD berkaitan dengan kenaikan sekitar 36.86 kWh konsumsi listrik bulanan berdasarkan model...