



Konsumsi Energi Listrik 2026 Gedung A Terhadap Baseline 2025

Total kWh 2025	Avera kWh 2025	Sisa Kwh 2026	Biaya Listrik 2025	Jika pada 4 bulan tersisa (September–Desember 2026) konsumsi energi listrik dapat dipertahankan tidak lebih dari 70.531 KWh per bulan , maka target penghematan energi listrik tahun 2026 berpotensi tercapai.
863,279	71,940	282,124	Rp1,285,817,494.172	
Total kWh 2026	% Ketercapaian Kwh 2026	Maksimal kwh bulan berikutnya	Biaya Listrik 2026	
581,155	67.32%	70,531	Rp876,777,937	


Konsumsi energi (kWh) 2025 vs 2026

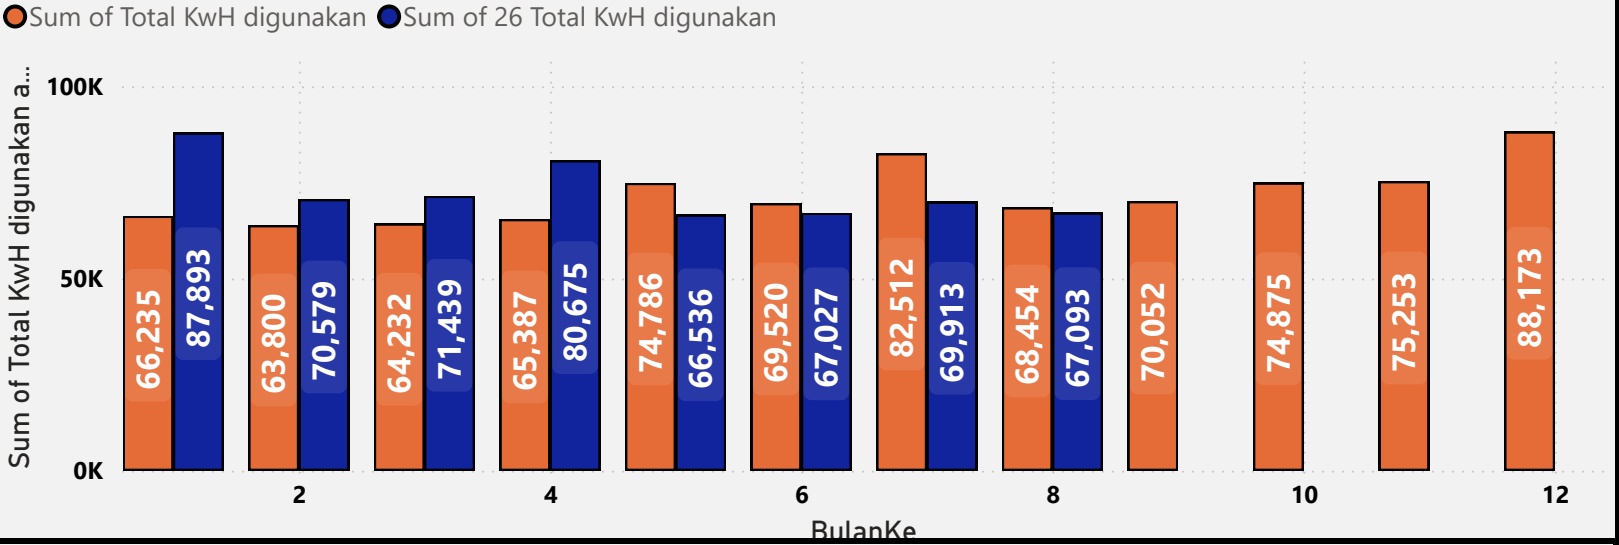

Tagihan listrik 2025 vs 2026

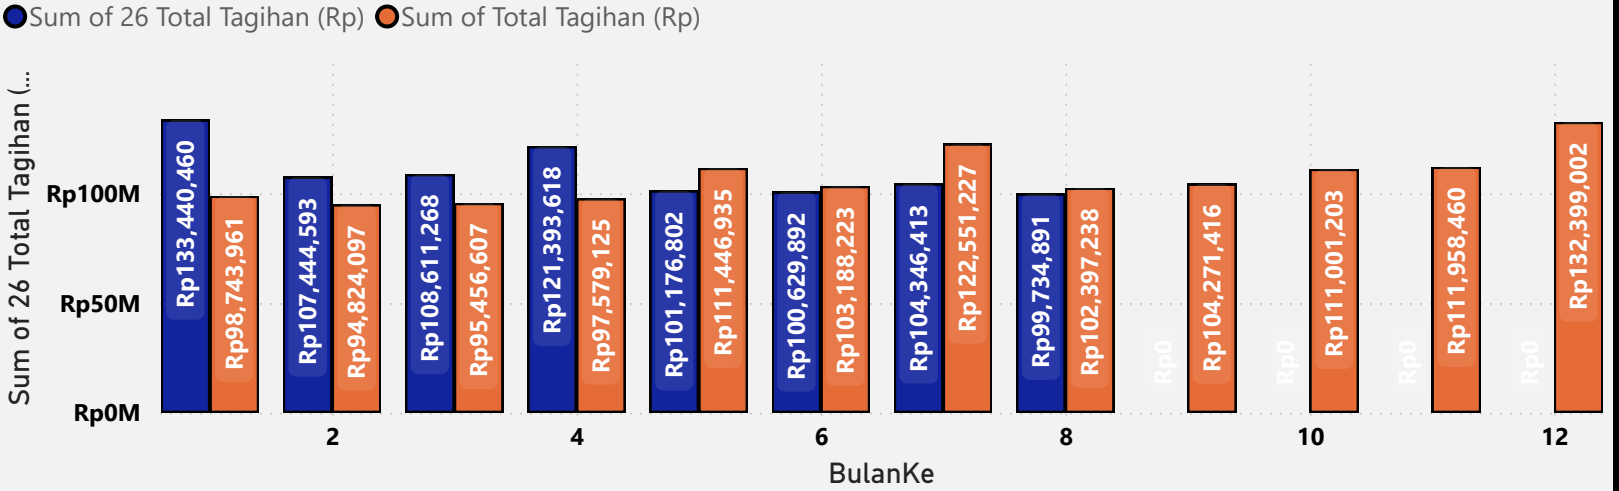

Trend konsumsi energi (Kwh) 2026 Terhadap Rata Rata Energi 2025

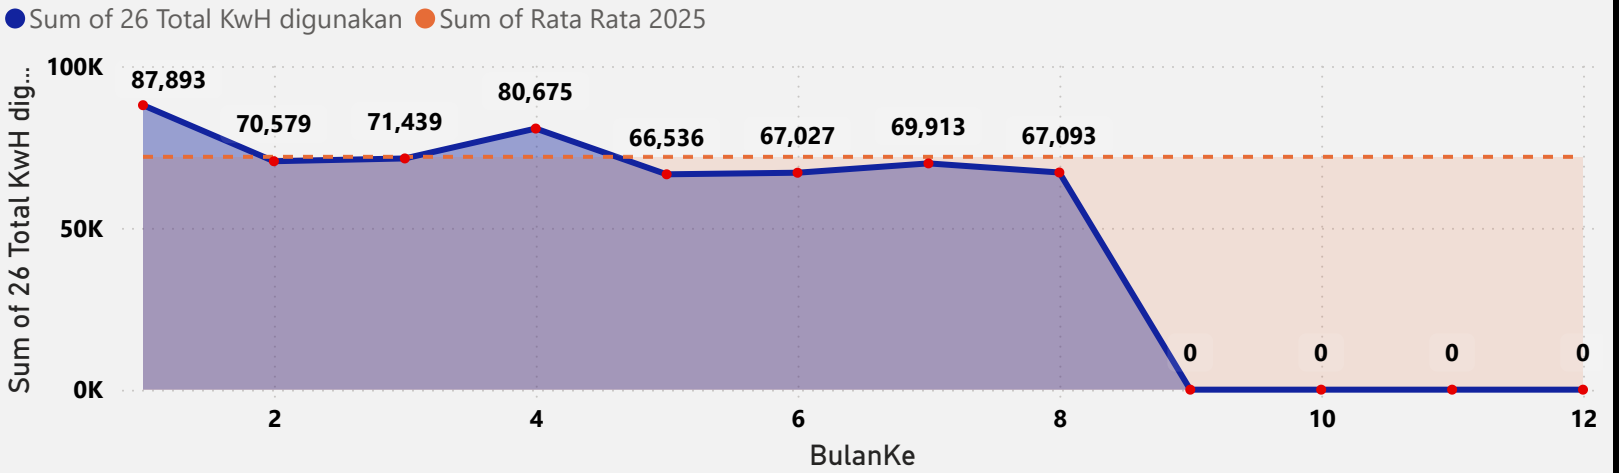


Trend Konsumsi Energi Listrik 2026 Gedung A

Total kWh 2025	Avera kWh 2025	Sisa Kwh 2026	Biaya Listrik 2025	Jika pada 4 bulan tersisa (September–Desember 2026) konsumsi energi listrik dapat dipertahankan tidak lebih dari 70.531 KWh per bulan , maka target penghematan energi listrik tahun 2026 berpotensi tercapai.
863,279	71,940	282,124	Rp1,285,817,494.172	
Total kWh 2026	% Ketercapaian Kwh 2026	Maksimal kwh bulan berikutnya	Biaya Listrik 2026	
581,155	67.32%	70,531	Rp876,777,937	

Periode	Jumlah Hari Kerja	Sum of 26 Total kWh digunakan	Sum of Rata2 2026 Konsumsi kwh per Hari	Sum of 26 Total Tagihan (Rp)	Sum of 26 kWh Luar Waktu Beban Puncak	Sum of 26 kWh Waktu Beban Puncak
01/01/2026	20	87,893	4394.65	Rp133,440,460	75,072	12,821
01/02/2026	15	70,579	4705.27	Rp107,444,593	59,873	10,706
01/03/2026	12	71,439	5953.25	Rp108,611,268	60,804	10,635
01/04/2026	18	80,675	4481.94	Rp121,393,618	70,446	10,229
01/05/2026	13	66,536	5118.15	Rp101,176,802	56,603	9,933
01/06/2026	16	67,027	4189.19	Rp100,629,892	58,849	8,178
01/07/2026	18	69,913	3884.06	Rp104,346,413	62,254	7,659
01/08/2026	15	67,093	4472.87	Rp99,734,891	60,312	6,781
01/09/2026	0	0	0.00	Rp0	0	0
01/10/2026	0	0	0.00	Rp0	0	0
01/11/2026	0	0	0.00	Rp0	0	0
01/12/2026	0	0	0.00	Rp0	0	0
Total		581,155	37199.37	Rp876,777,937	504,213	76,942

Trend konsumsi energi (kWh) Harian 2026

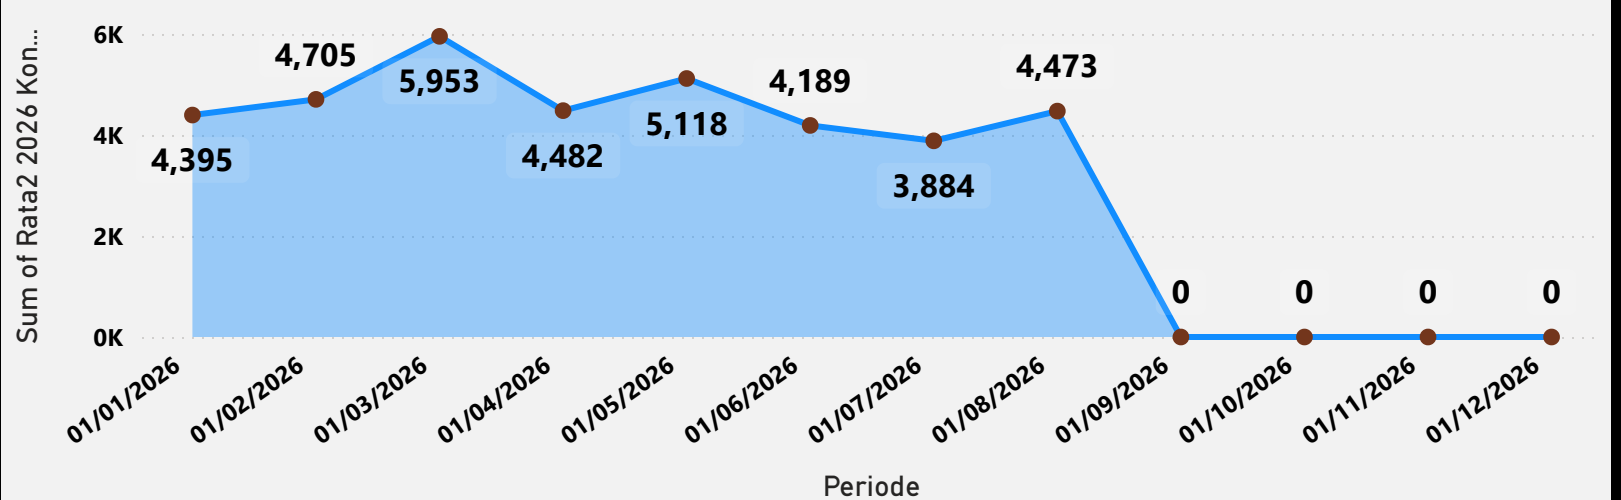

Jika dilihat berdasarkan hari kerja, konsumsi tertinggi terjadi pada **Maret sebesar 5.953 kWh/hari**, sementara terendah pada **Juli sebesar 3.884 kWh/hari**. Pada Agustus, konsumsi kembali meningkat menjadi **4.473 kWh/hari**.

Saat ini masih tersedia **282.124 kWh** untuk periode September–Desember. Agar target tahunan tetap tercapai, konsumsi perlu dijaga rata-rata **maksimal 70.531 kWh/bulan** selama 4 bulan terakhir.

Kesimpulan: konsumsi 2026 masih berpotensi berada dalam target, namun perlu pengendalian terutama pada **pola penggunaan harian, jam operasional, dan beban listrik diluar jam operasional gedung**.

Rekomendasi: lakukan identifikasi peralatan/beban yang paling banyak menyumbang konsumsi pada jam puncak serta evaluasi penggunaan listrik di luar jam operasional.