MONITORING KONDISI CUACA HARIAN MEI - SEPTEMBER 2026

Lingkungan Gedung Setda Prov. Kaltim

Suhu Minimum C	Suhu Maksimum C	Suhu Rata-rata C
23.80	44.00	31.04

RH Minimun %	RH Maksimum %	Durasi Hujan (Jam)
30.30	100	66


Date

- 07/05/2026
- 08/05/2026
- 09/05/2026
- 11/05/2026
- 13/05/2026


Month Key

- Select all
- (Blank)
- 202605
- 202606
- 202607


Profil Suhu Harian

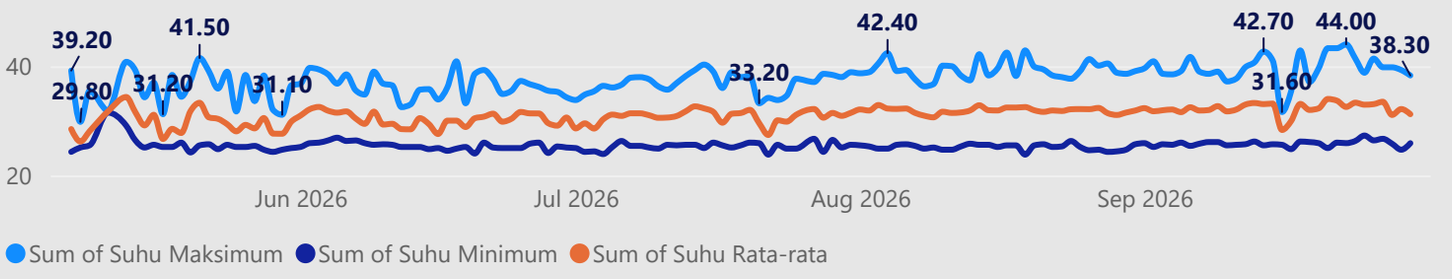

Durasi Hujan Harian (jam)

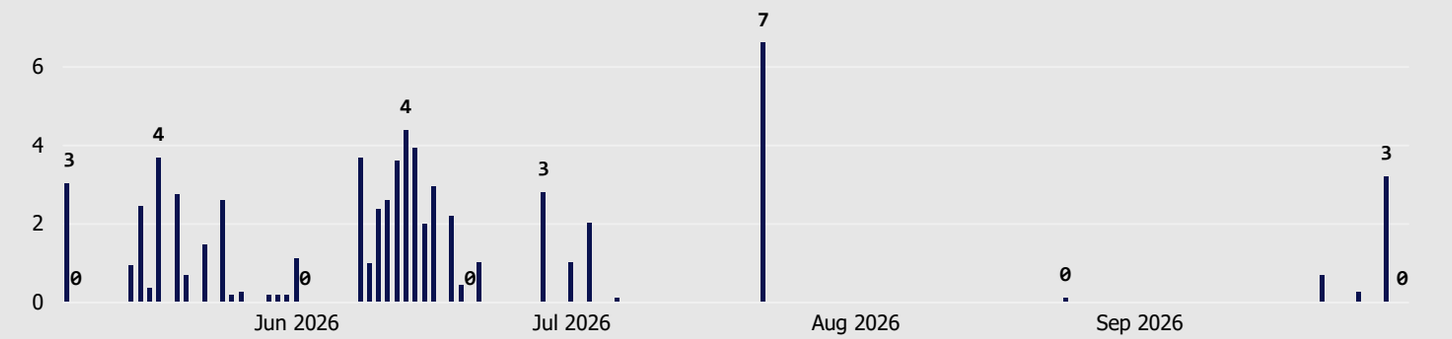

Profil Kelembaban Relatif Harian

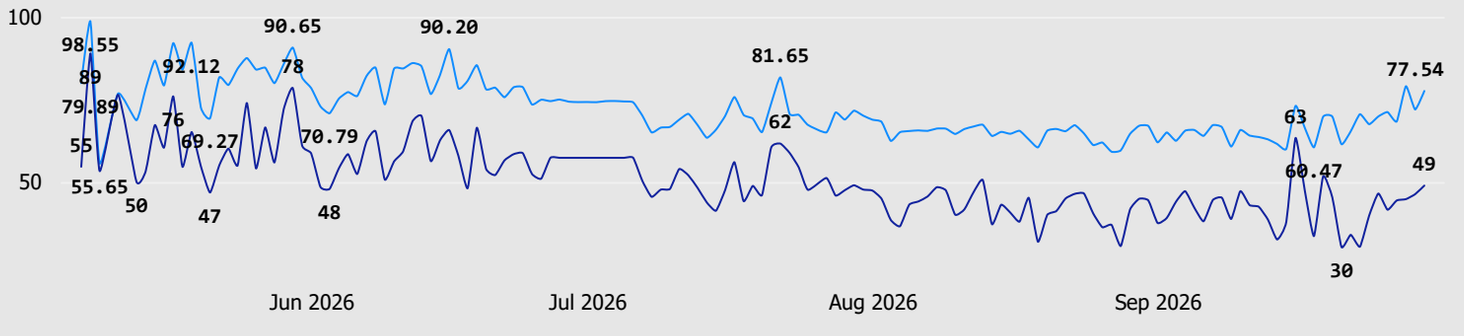

Analisis Pengaruh Kondisi Cuaca terhadap Konsumsi Energi

Correlation CD...
0.82

Semakin tinggi CDD, konsumsi listrik cenderung meningkat. Nilai 0,82 menunjukkan hubungan positif yang

R^2 CDD-kWh
67.10%

Sekitar 67.10% variasi konsumsi listrik bulanan pada data yang dianalisis dapat dijelaskan oleh hubungan linear dengan CDD

Sensitivitas Energi terhadap Cuaca

Slope CDD-kWh
43.69

Setiap kenaikan **1 CDD** berkaitan dengan kenaikan sekitar **43,69 kWh konsumsi listrik bulanan** berdasarkan model regresi saat ini.


Baseline Model (Intercept)

Intercept CDD-kWh
58,947

Perkiraan konsumsi listrik dasar pada kondisi CDD = 0 berdasarkan model regresi saat ini.

Hubungan CDD Bulanan terhadap Konsumsi Listrik

CDD Bulanan and Total kWh by Bulan

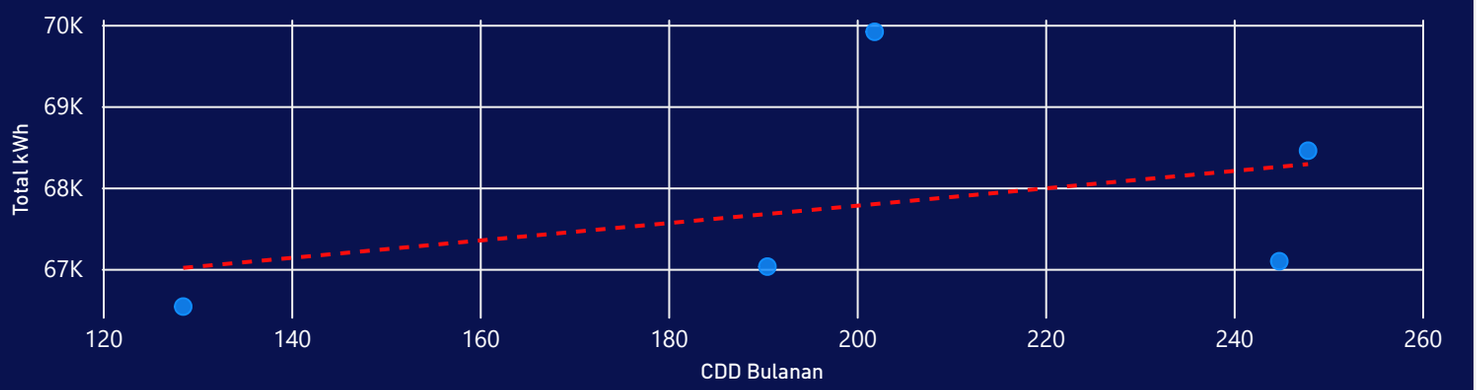


Data Bulanan CDD dan Konsumsi Energi

Month Key	CDD Bulanan	Total kWh	Sum of Total Tagihan (Rp)
		310,586.40	470,889,938.27
202605	128.53	66,536.00	101,176,802.19
Total	**1,013.69**	**649,607.40**	**977,483,518.34**

Tren CDD dan Konsumsi Listrik Bulanan

Total kWh and CDD Bulanan by Bulan

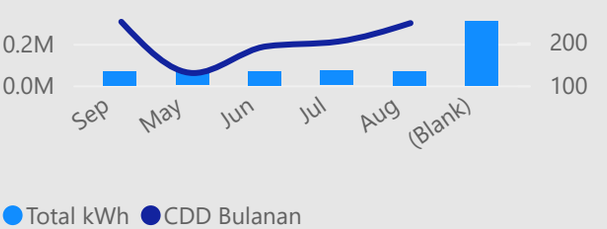

Persamaan Regresi CDD-kWh
y = 58,947 + 43.69 × CDD

Perkiraan konsumsi listrik dasar pada kondisi CDD = 0 berdasarkan model regresi saat ini.

CDD dihitung menggunakan suhu rata-rata harian dengan temperatur dasar 24°C. Analisis menggunakan data Mei–September 2026.

Insight Utama Cuaca-Energi

Pada 5 bulan pengamatan, CDD menunjukkan hubungan positif sangat kuat dengan konsumsi listrik (r = 0.82; R^2 = 67.10%). Setiap kenaikan 1 CDD berkaitan dengan kenaikan sekitar 43.69 kWh konsumsi listrik bulanan berdasarkan model regresi.

WEATHER & ENERGY PERFORMANCE - 2026

Hubungan CDD dengan Konsumsi Energi Gedung A

kWh Aktual	Total Nilai CDD	Kons Disesuaikan Cuaca	R^2 Disesuaikan Cuaca
Test Actual	Test CDD	Intercept Weather Adjust...	R^2 Weather Adjusted
339,021	**1.01K**	**51,350**	**67.10%**

kWh Ekspektasi

Expected kW...

95,636

Kwh Deviasi

Test Difference


243,385

Tahun Bulan


- [ ] 2026-05
- [ ] 2026-06
- [ ] 2026-07
- [ ] 2026-08
- [ ] 2026-09

Tahun Bulan	CDD Bulanan	Test Intercept	Test Expected	Test Act
2026-05	128.53	51,349.86	56,965.24	66,53
2026-06	190.52	51,349.86	59,673.37	67,02
2026-07	201.90	51,349.86	60,170.50	69,91
2026-08	244.84	51,349.86	62,046.35	67,09
Total	**1,013.69**	**51,349.86**	**95,635.55**	**339,02**


Total kWh grafik Actual vs Expected Mei - Aug 2026

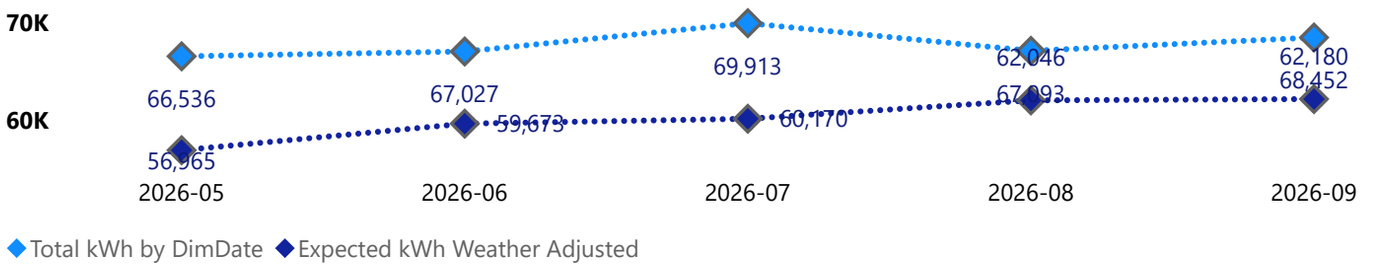

Hubungan CDD Bulanan terhadap Konsumsi Listrik

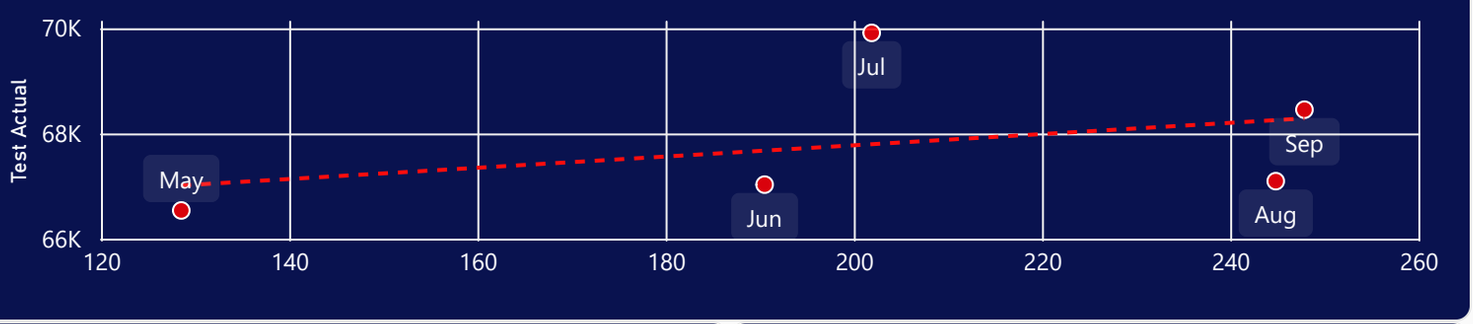

Variasi Energi vs Baseline Disesuaikan Cuaca (kWh)

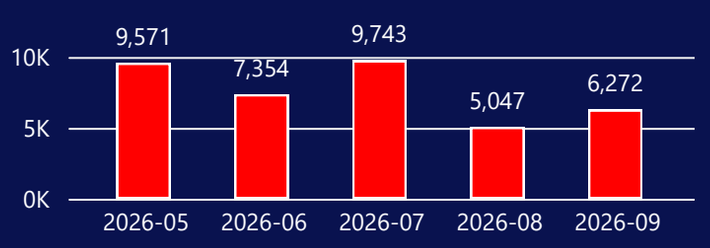

Variasi Energi vs Baseline Disesuaikan Cuaca (%)

