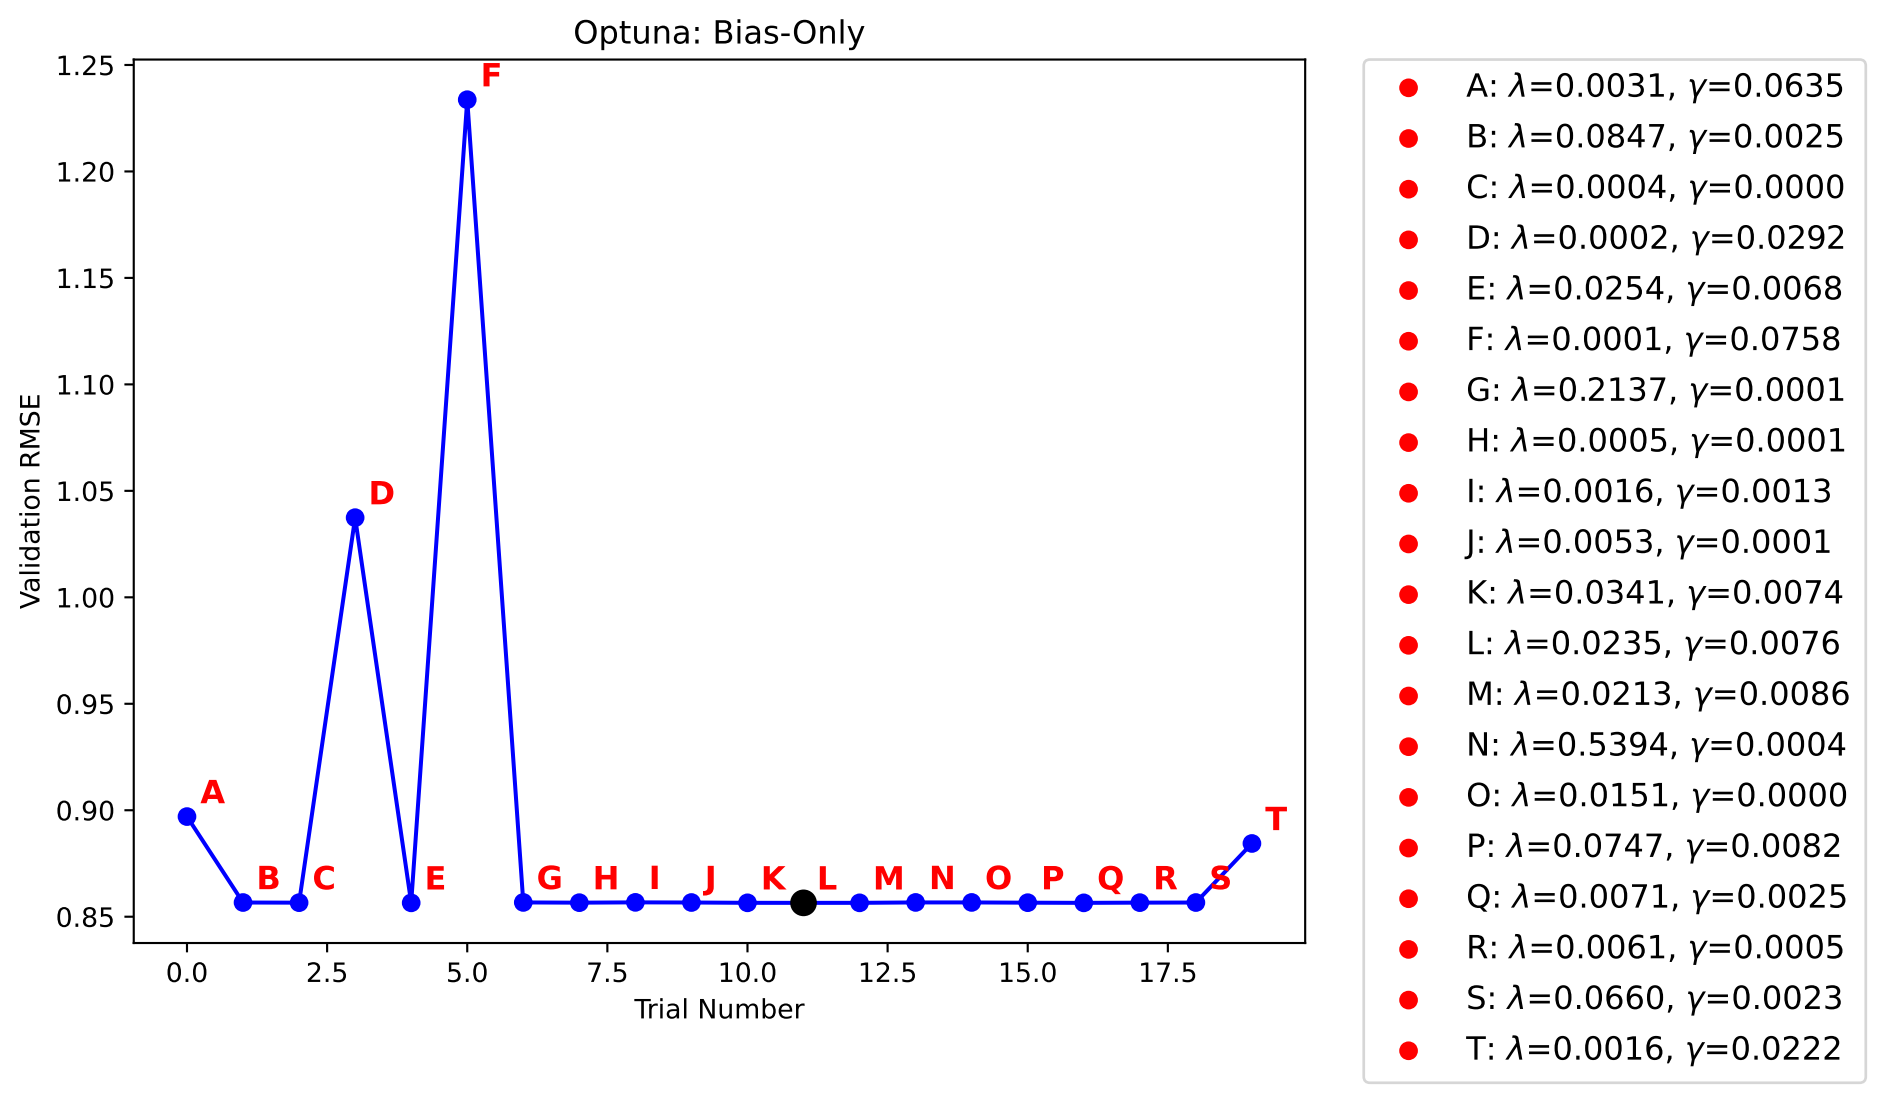
Optuna: Bias-Only
Validation RMSE
Trial Number
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
A: λ=0.0031, γ=0.0635
B: λ=0.0847, γ=0.0025
C: λ=0.0004, γ=0.0000
D: λ=0.0002, γ=0.0292
E: λ=0.0254, γ=0.0068
F: λ=0.0001, γ=0.0758
G: λ=0.2137, γ=0.0001
H: λ=0.0005, γ=0.0001
I: λ=0.0016, γ=0.0013
J: λ=0.0053, γ=0.0001
K: λ=0.0341, γ=0.0074
L: λ=0.0235, γ=0.0076
M: λ=0.0213, γ=0.0086
N: λ=0.5394, γ=0.0004
O: λ=0.0151, γ=0.0000
P: λ=0.0747, γ=0.0082
Q: λ=0.0071, γ=0.0025
R: λ=0.0061, γ=0.0005
S: λ=0.0660, γ=0.0023
T: λ=0.0016, γ=0.0222