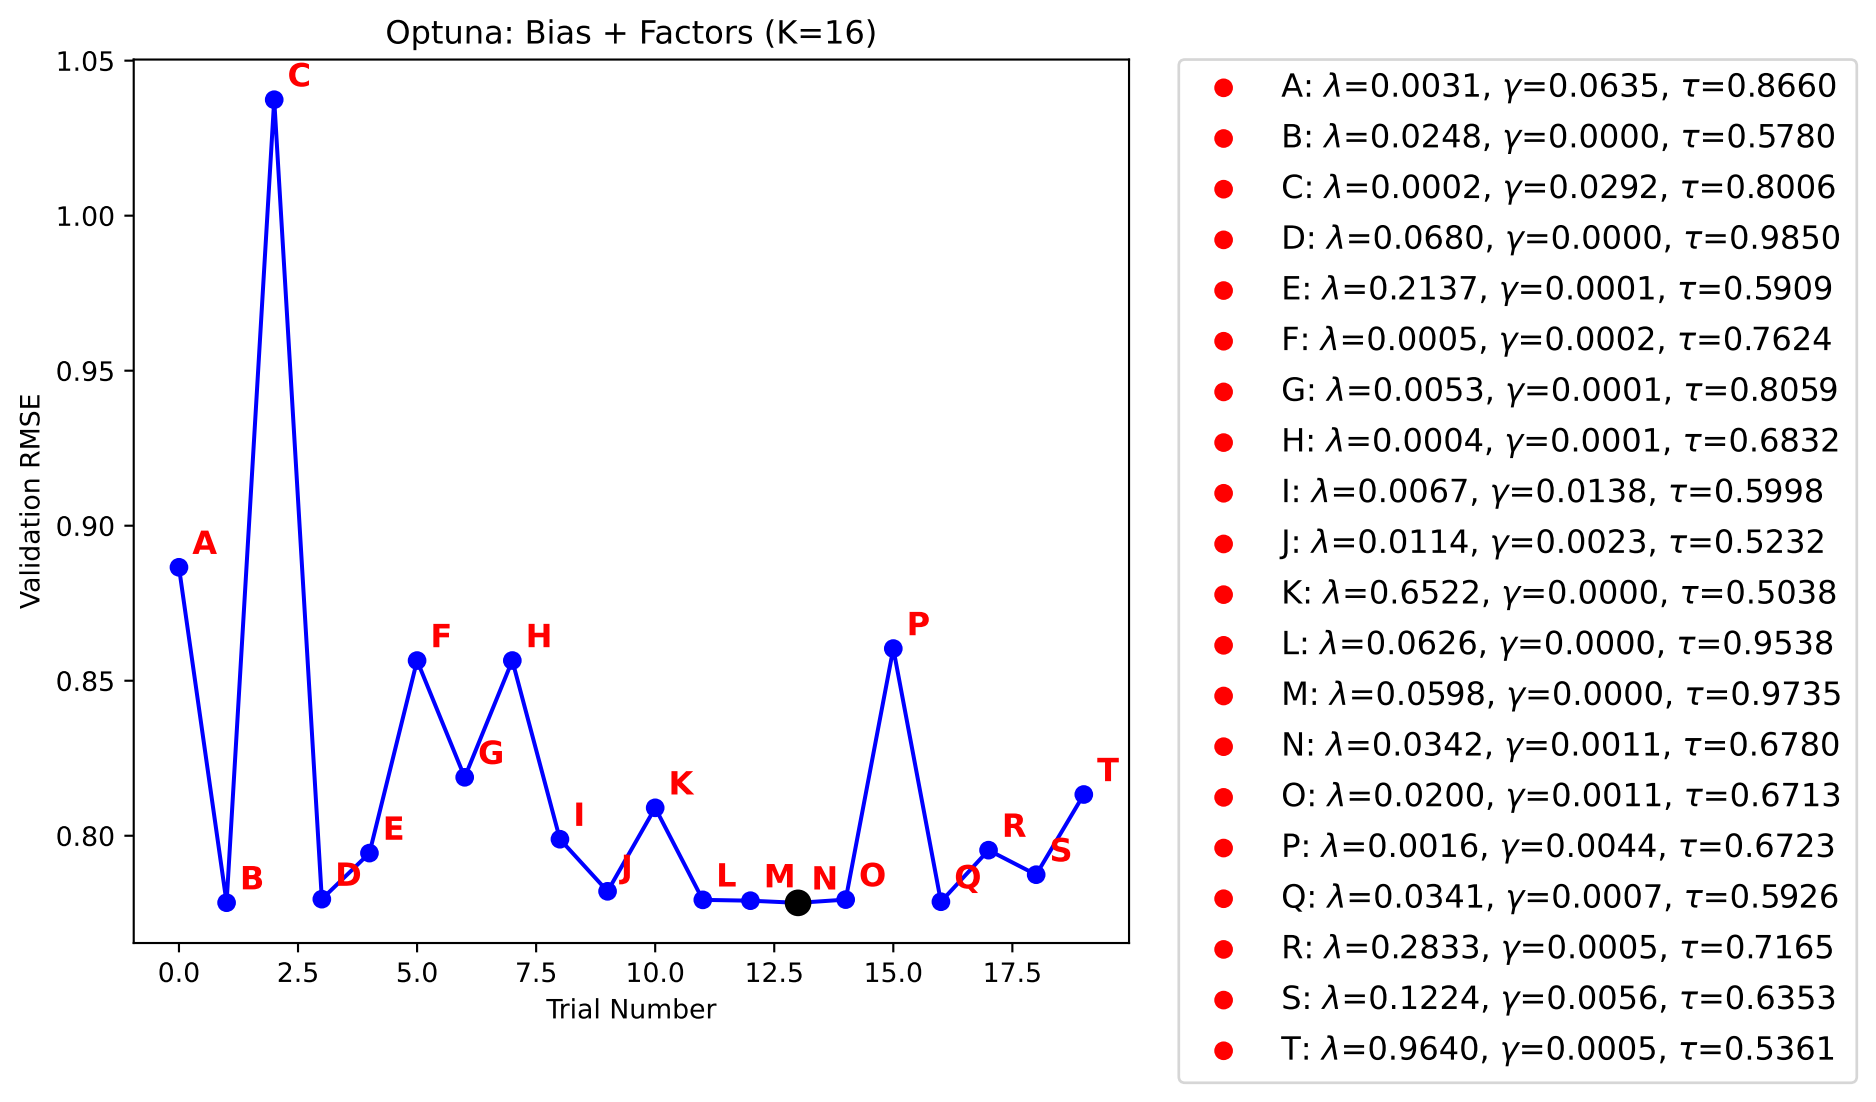
Optuna: Bias + Factors (K=16)
Validation RMSE
Trial Number
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
A: λ=0.0031, γ=0.0635, τ=0.8660
B: λ=0.0248, γ=0.0000, τ=0.5780
C: λ=0.0002, γ=0.0292, τ=0.8006
D: λ=0.0680, γ=0.0000, τ=0.9850
E: λ=0.2137, γ=0.0001, τ=0.5909
F: λ=0.0005, γ=0.0002, τ=0.7624
G: λ=0.0053, γ=0.0001, τ=0.8059
H: λ=0.0004, γ=0.0001, τ=0.6832
I: λ=0.0067, γ=0.0138, τ=0.5998
J: λ=0.0114, γ=0.0023, τ=0.5232
K: λ=0.6522, γ=0.0000, τ=0.5038
L: λ=0.0626, γ=0.0000, τ=0.9538
M: λ=0.0598, γ=0.0000, τ=0.9735
N: λ=0.0342, γ=0.0011, τ=0.6780
O: λ=0.0200, γ=0.0011, τ=0.6713
P: λ=0.0016, γ=0.0044, τ=0.6723
Q: λ=0.0341, γ=0.0007, τ=0.5926
R: λ=0.2833, γ=0.0005, τ=0.7165
S: λ=0.1224, γ=0.0056, τ=0.6353
T: λ=0.9640, γ=0.0005, τ=0.5361