



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检测报告

TEST REPORT

BETC-T5CC-2026-00312

产品名称
Name of Product

观颜96系列内开铝合金窗

委托单位
Client

辽宁恒新铝业有限公司

检测类别
Test Category

委托检测

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心



NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号 (Commission No.):2026-03621

报告编号 (No. of Report):BETC-T5CC-2026-00312

第1页 共5页 (Page 1 of 5)

委托单位(Client)		辽宁恒新铝业有限公司		
地址(ADD.)		/	样品编号(NO.)	T5CC-2026-00312
样品(Sample)	名称(Name)	观颜96系列内开铝合金窗	状态(State)	正常
	商标(Brand)	e-g000	规格型号(Type/Model)	(1450×1450×96) mm
生产单位(Manufacturer)		辽宁恒新铝业有限公司		
送样日期(Date of delivery)		2026-04-28	数量(Quantity)	1樘
工程名称(Name of engineering)		-----		
检测(Test)	项目(Items)	保温性能	地点(Place)	葛渠实验基地
	仪器(Instruments)	BHR建筑门窗保温性能检测设备	日期(Date)	2026-05-08
检测依据(Test based on)		GB/T 8484-2020 《建筑外门窗保温性能检测方法》		
判定依据(Criteria based on)		GB/T 31433-2015 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》		
检测结论 (Conclusion)				
经检测，该样品保温性能的检测结果符合GB/T 31433-2015 第10级的技术指标要求。 (本页以下无正文)				
备注(Remark)	-----			
批准(Approval)	审核(Verification)	主检(Chief tester)	联系电话(Tel.)	报告日期(Date)
王洪博	王保军	刘会华	010-88386984	2026年06月25日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD
国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION&TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号 (No. of Report): BETC-T5CC-2026-00312

第 2 页 共 5 页 (Page 2 of 5)

序号	检测项目	检测依据	技术指标	检测结果	单项评定
1	保温性能, W/(m ² ·K)	GB/T 8484-2020	K<1.1	K=0.78	符合
(本页以下无正文)					
备注	此栏空白				

CABRBETC



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD
国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION&TEST OF BUILDING ENGINEERING
报告编号 (No. of Report): BETC-T5CC-2026-00312 第 3 页 共 5 页 (Page 3 of 5)

检测项目	保温性能
保温检测条件	热箱空气温度: 20.0℃; 冷箱空气温度: -20.0℃; 热箱气流: 自然对流; 冷箱试件表面附近气流速度: 3.0m/s。
玻璃配置	(5 双银 Low-E+16TPSAr+5 单银 Low-E+ 16TPSAr+5+16TPSAr+5 单银 Low-E) mm 中空玻璃

检测结果

保温性能: 检测结果为 0.78 W/(m²•K)

热侧测点 c

热侧测点 b

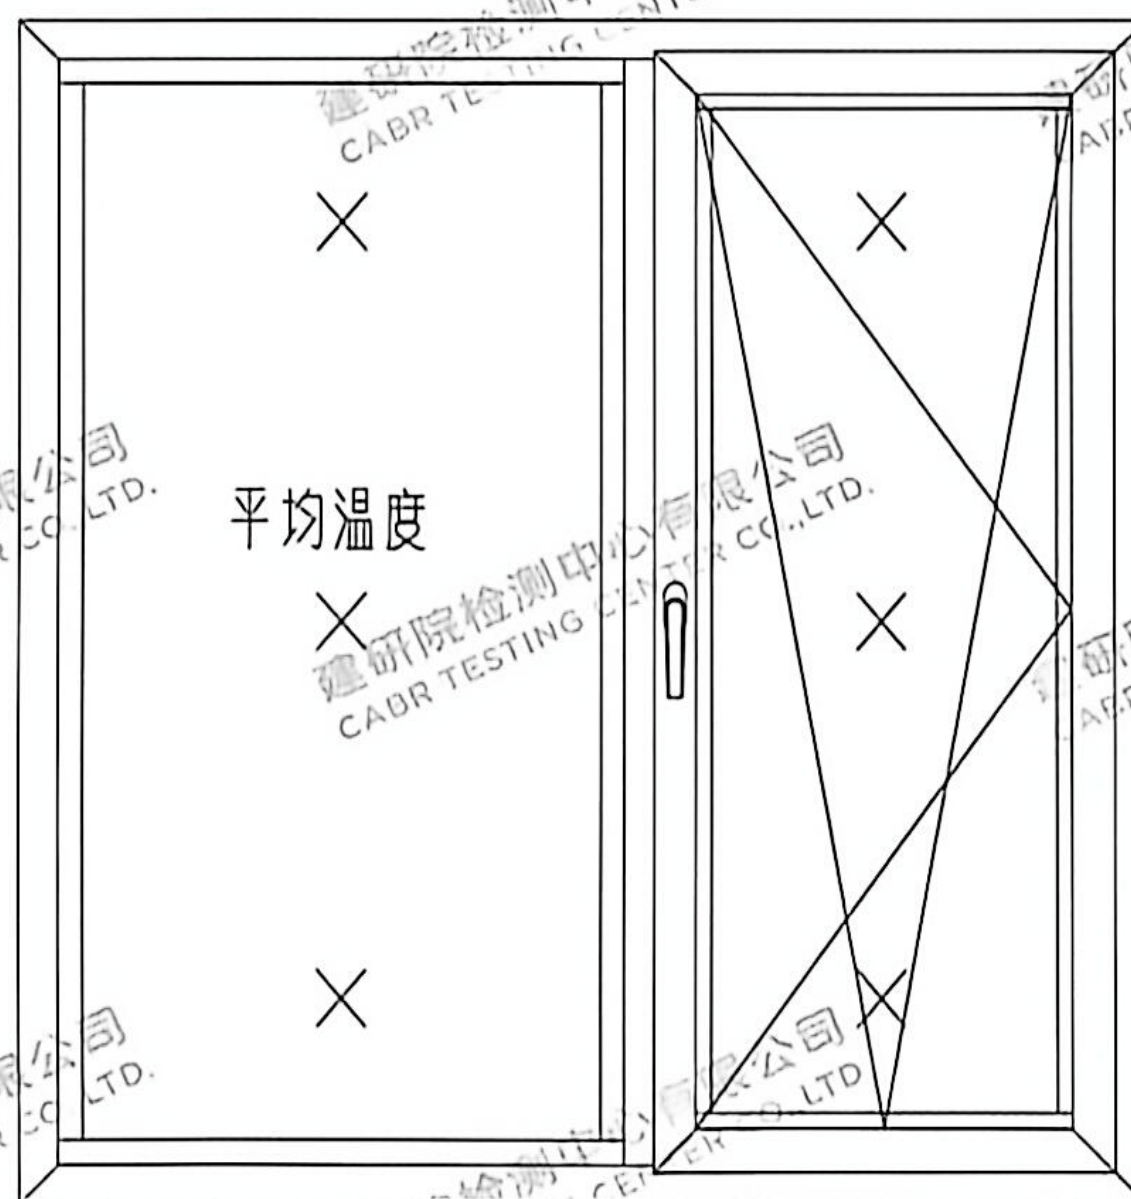


图1 试件热侧表面温度分布示意图

试件热侧测点温度:

热侧测点a: 11.97℃ 热侧测点b: 15.12℃ 热侧测点c: 15.72℃ 热侧测点d: 12.90℃

平均温度: 17.04℃

试件热侧表面结露(或结霜)状况

试件热侧表面无结露、无结霜状况。
(本页以下无正文)

CABRBETC





CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App





观颜96系列 内开铝合金窗

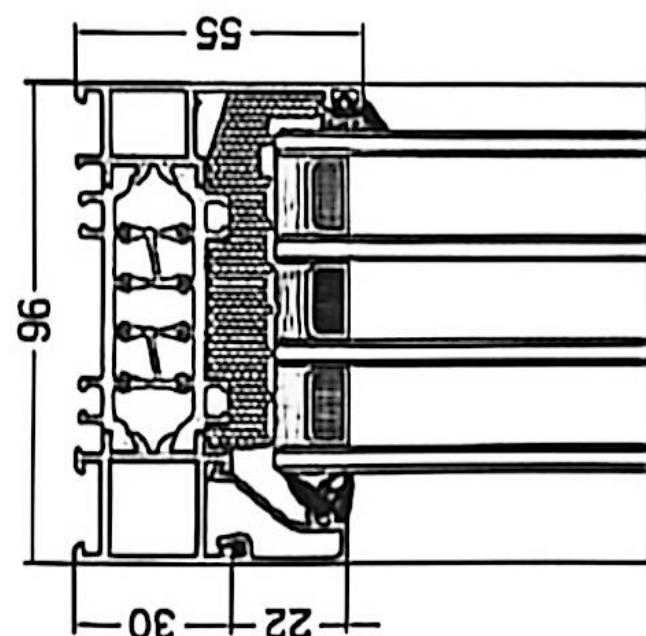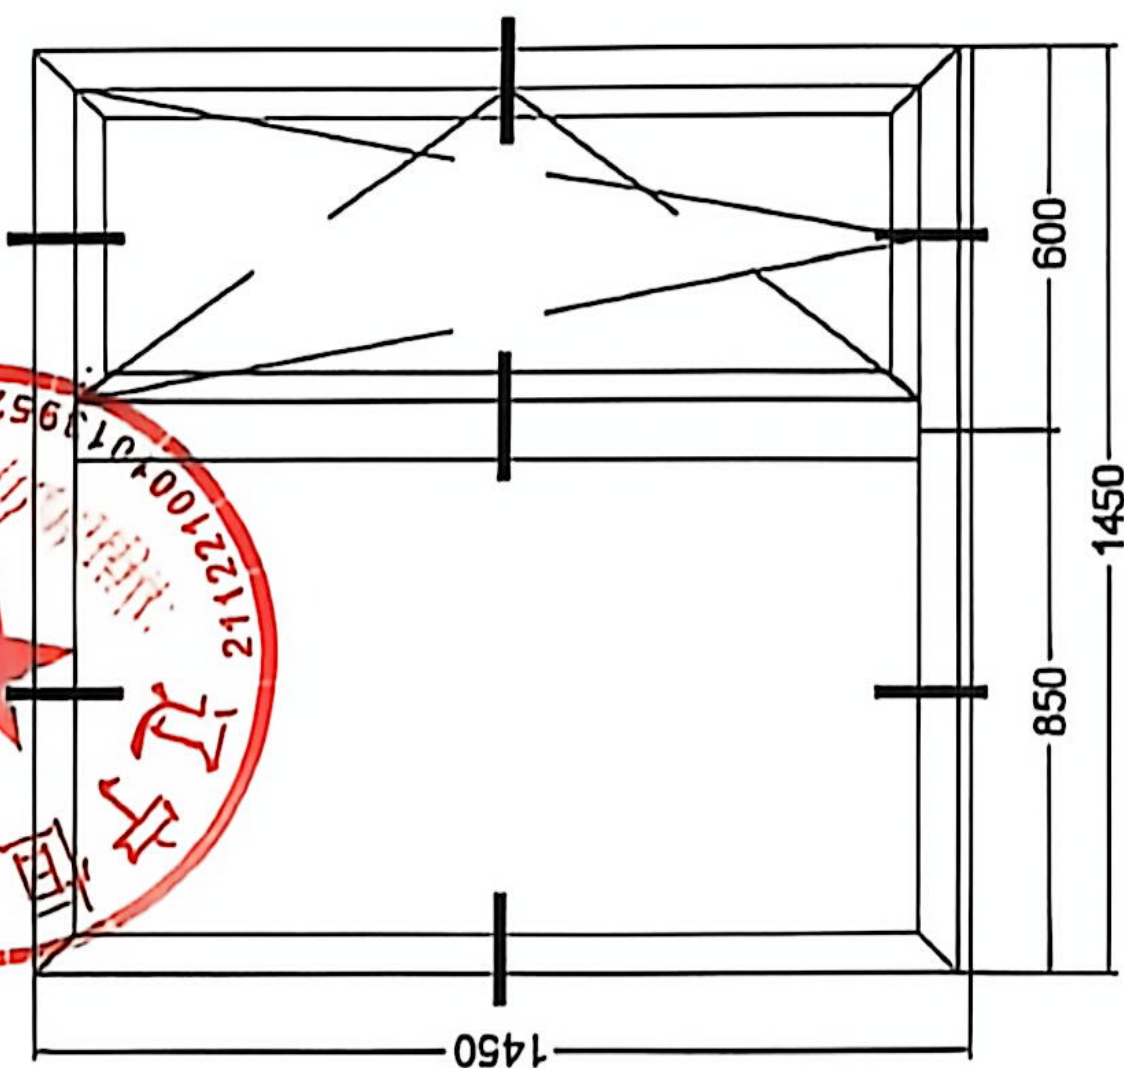


室外

室内

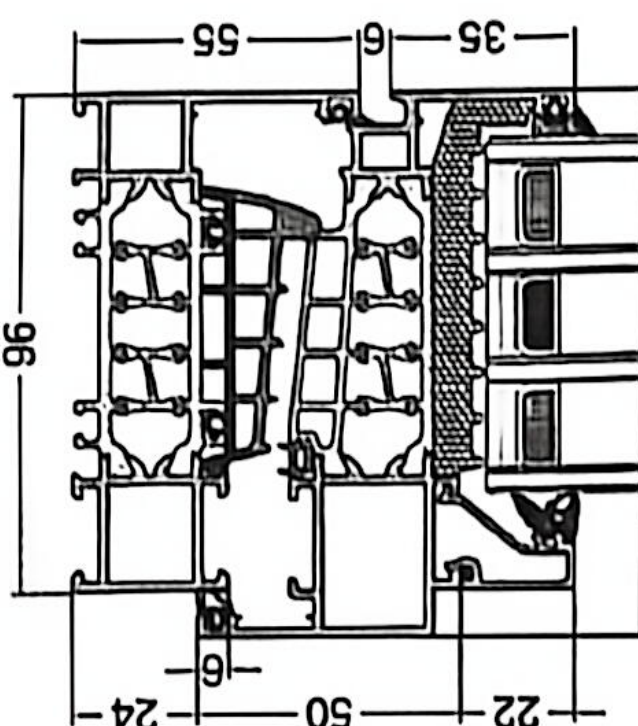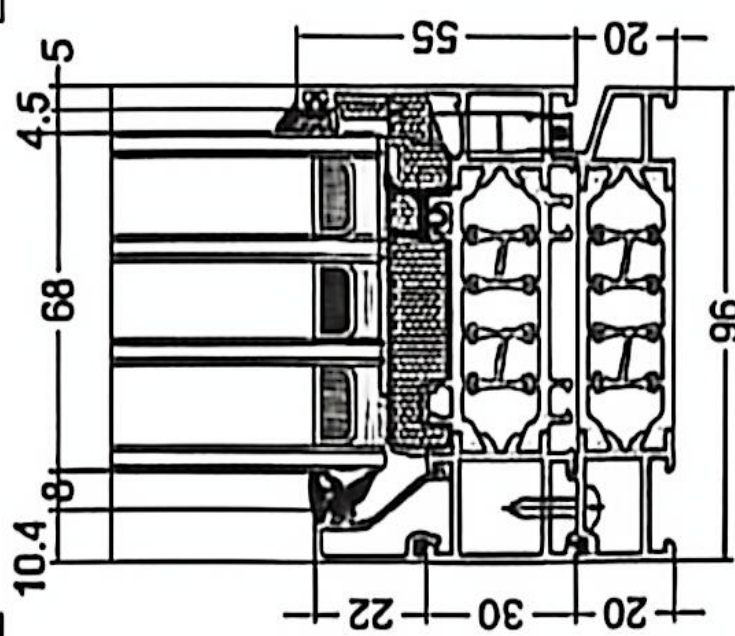

室外



室内

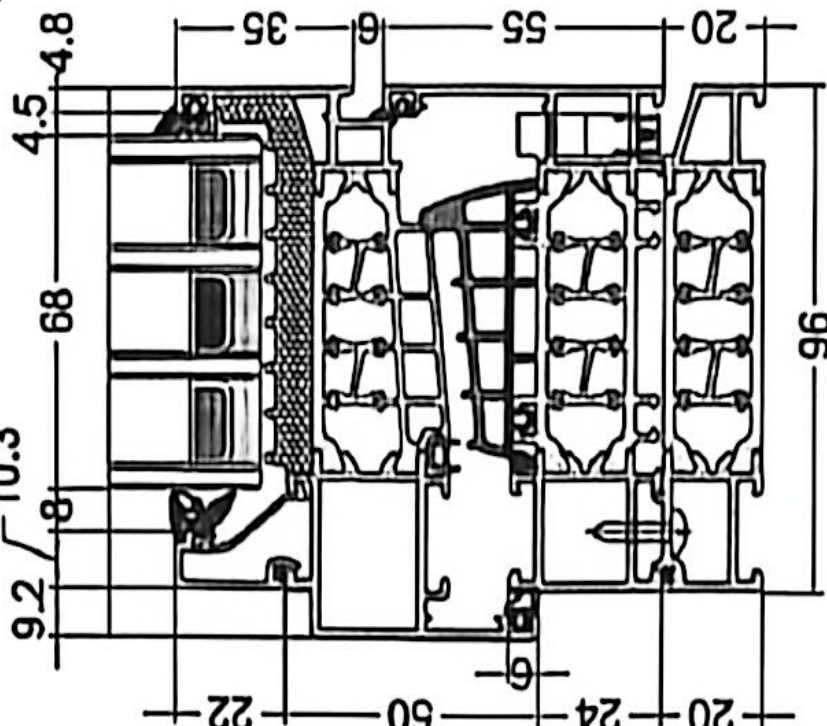

BETC-T5CC-2021-00312
第 1 页 共 1 页



玻璃: 5双银Low-E+16TPSAr+5单银Low-E+16TPSAr
+5+16TPSAr+5单银Low-E=68mm

隔热条高度: 57mm

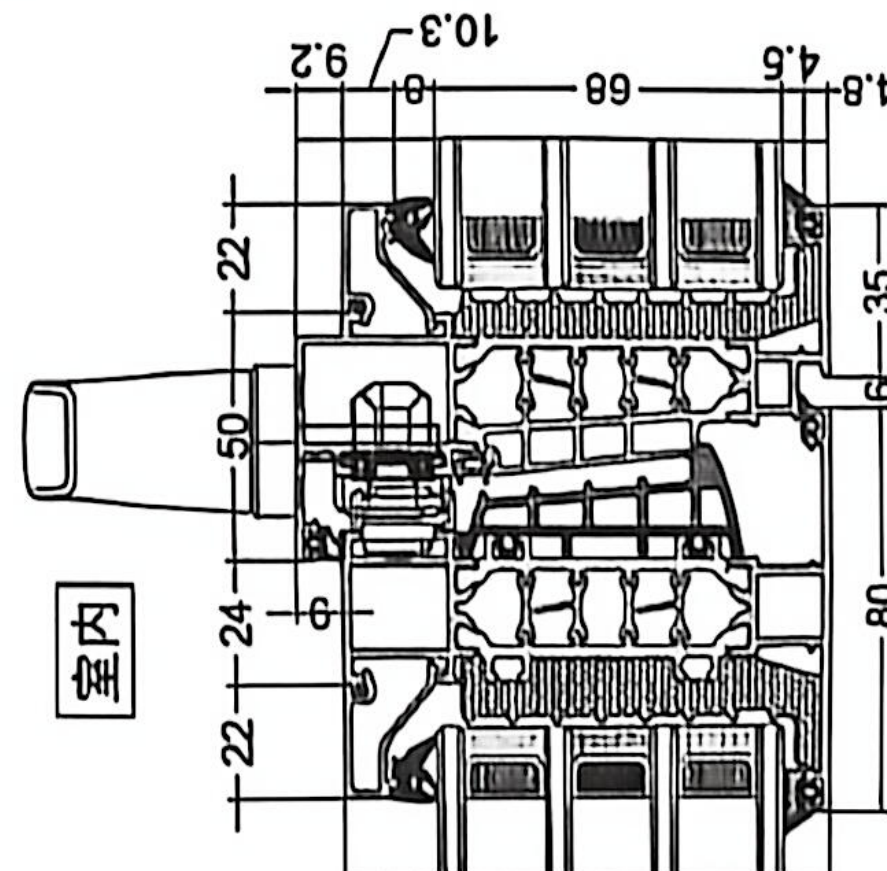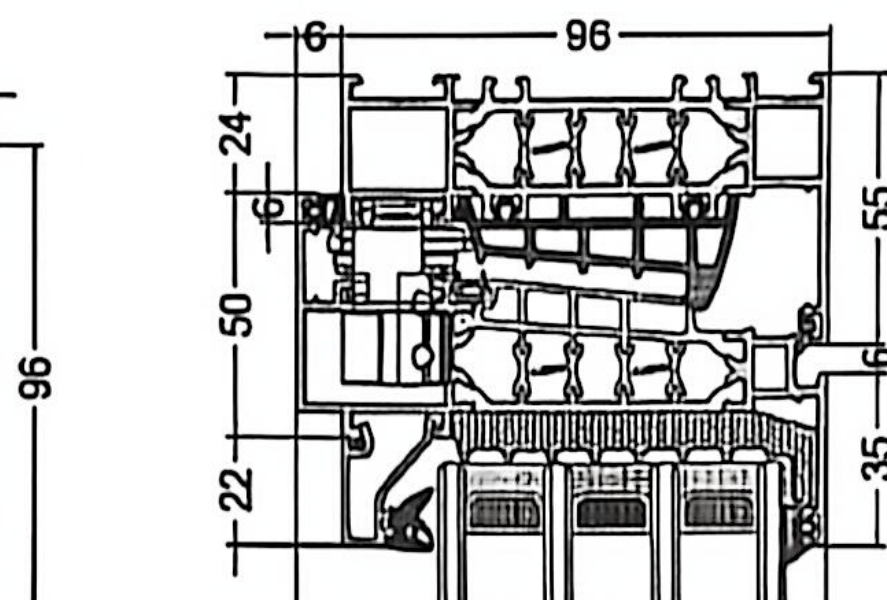

室内

室外

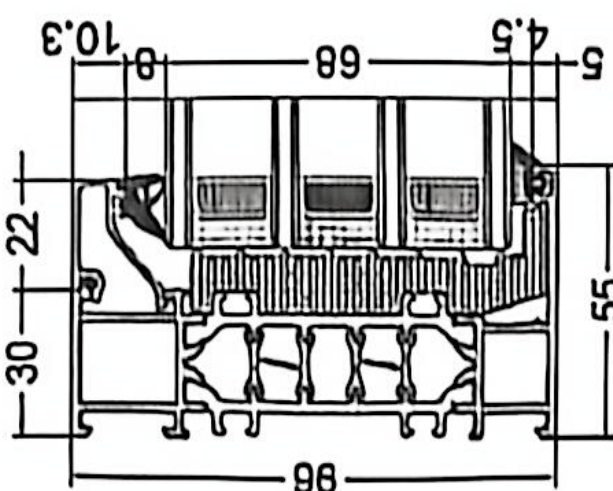

CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD
国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号 (No. of Report): BETC-T5CC-2026-00312


第 5 页 共 5 页 (Page 5 of 5)

表 1 门窗保温性能分级表 GB/T 31433-2015 单位为瓦每平方米开

分 级	1	2	3	4	5
分级指标值 K [W/(m ² ·K)]	K≥5.0	5.0>K≥4.0	4.0>K≥3.5	3.5>K≥3.0	3.0>K≥2.5
分 级	6	7	8	9	10
分级指标值 K [W/(m ² ·K)]	2.5>K≥2.0	2.0>K≥1.6	1.6>K≥1.3	1.3>K≥1.1	K<1.1

注：第 10 级应在分级后同时注明具体分级指标值。

CABRBETC®



CS 扫描全能王™

3亿人都在用的扫描App