

KITCHEN MONTHLY INSPECTION FORM

المبنى:

الموقع:

التاريخ:

مطابق
YES

غير مطابق
NO

غير مطلوب
NA

| | YES | NO | NA | |
|---|-----|----|----|--|
| 1.Exits are not obstructed. | | | | 1. لا يوجد ما يسد الطريق أمام المخارج |
| 2.Fire Alarm, Smoke/Heat Detectors Sprinkler System are in good condition. | | | | 2. أنظمة الإنذار، أنظمة استشعار الدخان/ الحرارة، رشاشات الإطفاء بحالة جيدة |
| 3.Fire alarm break glass call point is in good condition. | | | | 3. نظام الإنذار بكسر الزجاج بحالة جيدة. |
| 4.Fire doors clearly marked with directive signs | | | | 4. أبواب المخارج واضحة ويوجد لوحات إرشادية تدل عليها. |
| 5.No smoking signs are posted. | | | | 5. وجود ملصقات ممنوع التدخين. |
| 6.Fire doors and exits close and the lock work properly. | | | | 6. أبواب ومخارج الطوارئ مغلقة والدفشات تعمل بالشكل المطلوب. |
| 7.The PPM for fire suppression system is done and the report is included. | | | | 7. تم عمل الصيانة الوقائية لنظام إطفاء الزيوت وتم إرفاق التقرير |
| 8.Exhaust fan for steam and gases and the air ducts in good condition and cleaned periodically. | | | | 8. مراوح شفت الأبخرة والغازات ومجاري الهواء تعمل بحالة جيدة ويتم تنظيفها بشكل دوري. |
| 9.Staff are wearing full personal protective Equipment. | | | | 9. الموظفين ملتزمين بارتداء ملابس الحماية الشخصية. |
| 10.Make sure of duct cleaning contract and attach the last PPM report. | | | | 10. التأكد من عقد تنظيف مجاري الهواء مع إرفاق جدول الزيارات الوقائية وإرفاق آخر تقرير صيانة. |
| 11.Covers removed from smoke/heat detectors. | | | | 11. تم إزالة الاغطية من على كواشف الدخان/الحرارة. |
| 12. Fire hoses are in good condition, working properly and being checked monthly. | | | | 12. خراطيم الحريق بحالة جيدة وتعمل بالشكل المطلوب ويتم الفحص شهرياً. |
| 13. Fire blankets are in good condition and are checked monthly. | | | | 13. بطانيات الحريق بحالة جيدة ويتم الفحص شهرياً. |
| 14. Fire extinguishers work properly and checked monthly. | | | | 14. طفايات الحريق بحالة جيدة ويتم الفحص شهرياً. |
| 15. Eye wash work properly and checked monthly. | | | | 15. غسيل العيون بحالة جيدة ويعمل بالشكل المطلوب ويتم الفحص شهرياً. |
| 16. Fire action notices displayed where staff can read them. | | | | 16. لوحات إخلاء الطوارئ وتعليمات السلامة معلقة في مكان واضح. |
| 17. Extension cords (if exist) are not creating a tripping hazard and good quality. | | | | 17. التوصيلات الكهربائية (في حال وجودها) لا تسبب أي مخاطر عرقلة للموظفين. |
| 18.Equipment not stored on the floor or closed to sprinklers. | | | | 18. لا يسمح بتخزين الأجهزة الكهربائية على الأرض أو بالقرب من رشاشات المياه. |
| 19. Fire drills carried out at least once per year. | | | | 19. تم التدريب على خطط الإخلاء على الأقل مرة واحدة في السنة. |
| 20. Verify that the food is stored in safety condition (the space up, down the shelves, the store is dry, cold, proper quantity for store space). | | | | 20. التأكد من تخزين المواد الغذائية حسب اشتراطات السلامة (مراعاة المسافة من أعلى وأسفل رفوف التخزين، المكان خالي وبارد، تكون الكميات متناسبة مع حجم الموقع). |
| 21. control panels for firefighting systems working properly. | | | | 21. التأكد من لوحات التحكم الخاصة بأنظمة الإطفاء وانها تعمل بالشكل المطلوب. |

| | |
|--------------------|------------------------|
| Inspected by Name: | القائم بالتفتيش الاسم: |
| Signature: | التوقيع: |

استمارة التفتيش الشهري للمطبخ

KITCHEN MONTHLY INSPECTION FORM

المبنى:

الموقع:

التاريخ:


مطابق
YES

غير مطابق
NO

غير مطلوب
NA

| | YES | NO | NA | |
|--|-----|----|----|--|
| 22. The protected tools for visitors are exist head cover and masks | | | | 22. التأكد من توفر أدوات الحماية بالزوار مثل غطاء الرأس والكمادات. |
| 23. Sharp tools is saved in a secure and proper places | | | | 23. التأكد من ان الأدوات الحادة يتم حفظها في الأماكن المخصصة. |
| 24. Verify that the gauges of refrigerators is in a good condition and checked periodically. | | | | 24. التأكد من مؤشرات الحرارة الخاصة بثلاجات التبريد وانها تعمل بشكل جيد ويتم مراقبتها بشكل دوري. |

الملاحظات:

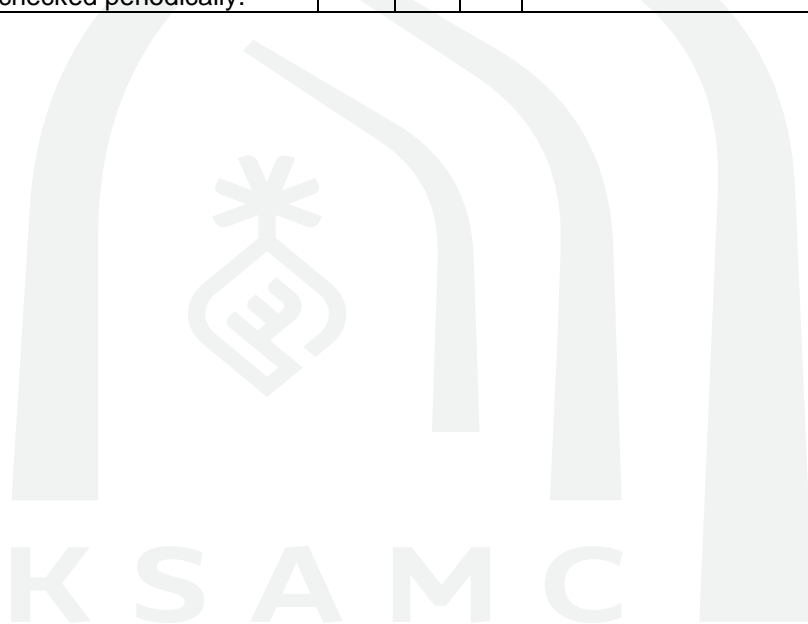

| | |
|--------------------|------------------------|
| Inspected by Name: | القائم بالتفتيش الاسم: |
| Signature: | التوقيع: |