

## KITCHEN MONTHLY INSPECTION FORM

المبنى:

الموقع:

التاريخ:

مطابق  
YES

غير مطابق  
NO

غير مطلوب  
NA

	YES	NO	NA	
1.Exits are not obstructed.				1. لا يوجد ما يسد الطريق أمام المخارج
2.Fire Alarm, Smoke/Heat Detectors Sprinkler System are in good condition.				2. أنظمة الإنذار، أنظمة استشعار الدخان/ الحرارة، رشاشات الإطفاء بحالة جيدة
3.Fire alarm break glass call point is in good condition.				3. نظام الإنذار بكسر الزجاج بحالة جيدة.
4.Fire doors clearly marked with directive signs				4. أبواب المخارج واضحة ويوجد لوحات إرشادية تدل عليها.
5.No smoking signs are posted.				5. وجود ملصقات ممنوع التدخين.
6.Fire doors and exits close and the lock work properly.				6. أبواب ومخارج الطوارئ مغلقة والدافشات تعمل بالشكل المطلوب.
7.The PPM for fire suppression system is done and the report is included.				7. تم عمل الصيانة الوقائية لنظام إطفاء الزيوت وتم إرفاق التقرير
8.Exhaust fan for steam and gases and the air ducts in good condition and cleaned periodically.				8. مراوح شفت الأبخرة والغازات ومجاري الهواء تعمل بحالة جيدة ويتم تنظيفها بشكل دوري.
9.Staff are wearing full personal protective Equipment.				9. الموظفين ملتزمين بارتداء ملابس الحماية الشخصية.
10.Make sure of duct cleaning contract and attach the last PPM report.				10. التأكد من عقد تنظيف مجاري الهواء مع إرفاق جدول الزيارات الوقائية وإرفاق آخر تقرير صيانة.
11.Covers removed from smoke/heat detectors.				11. تم إزالة الاغطية من على كواشف الدخان/الحرارة.
12. Fire hoses are in good condition, working properly and being checked monthly.				12. خراطيم الحريق بحالة جيدة وتعمل بالشكل المطلوب ويتم الفحص شهرياً.
13. Fire blankets are in good condition and are checked monthly.				13. بطانيات الحريق بحالة جيدة ويتم الفحص شهرياً.
14. Fire extinguishers work properly and checked monthly.				14. طفايات الحريق بحالة جيدة ويتم الفحص شهرياً.
15. Eye wash work properly and checked monthly.				15. غسيل العيون بحالة جيدة ويعمل بالشكل المطلوب ويتم الفحص شهرياً.
16. Fire action notices displayed where staff can read them.				16. لوحات اخلاء الطوارئ وتعليمات السلامة معلقة في مكان واضح.
17. Extension cords (if exist) are not creating a tripping hazard and good quality.				17. التوصيلات الكهربائية(في حال وجودها) لا تسبب أي مخاطر عرقلة للموظفين.
18.Equipment not stored on the floor or closed to sprinklers.				18. لا يسمح بتخزين الأجهزة الكهربائية على الأرض او بالقرب من رشاشات المياه.
19. Fire drills carried out at least once per year.				19. تم التدريب على خطط الاخلاء على الأقل مرة واحدة في السنة.
20. Verify that the food is stored in safety condition (the space up, down the shelves, the store is dry, cold, proper quantity for store space).				20. التأكد من تخزين المواد الغذائية حسب اشتراطات السلامة(مراعاة المسافة من اعلى واسفل رفوف التخزين، المكان خالي وبارد، تكون الكميات متناسبة مع حجم الموقع).
21. control panels for firefighting systems working properly.				21.التأكد من لوحات التحكم الخاصة بأنظمة الإطفاء وانها تعمل بالشكل المطلوب.

Inspected by Name:

القائم بالتفتيش الاسم:

Signature:

التوقيع:

استمارة صيانة وتفتيش المولدات  
GENERATORS MAINTENANCE AND INSPECTION FORM

المبنى:

الموقع:

التاريخ:


مطابق  
YES

غير مطابق  
NO

غير مطلوب  
NA

	YES	NO	NA	
22. The protected tools for visitors are exist head cover and masks				22. التأكد من توفر أدوات الحماية بالزوار مثل غطاء الرأس والكمادات.
23. Sharp tools is saved in a secure and proper places				23. التأكد من ان الأدوات الحادة يتم حفظها في الأماكن المخصصة.
24. Verify that the gauges of refrigerators is in a good condition and checked periodically.				24. التأكد من مؤشرات الحرارة الخاصة بثلجات التبريد وانها تعمل بشكل جيد ويتم مراقبتها بشكل دوري.

الملاحظات:

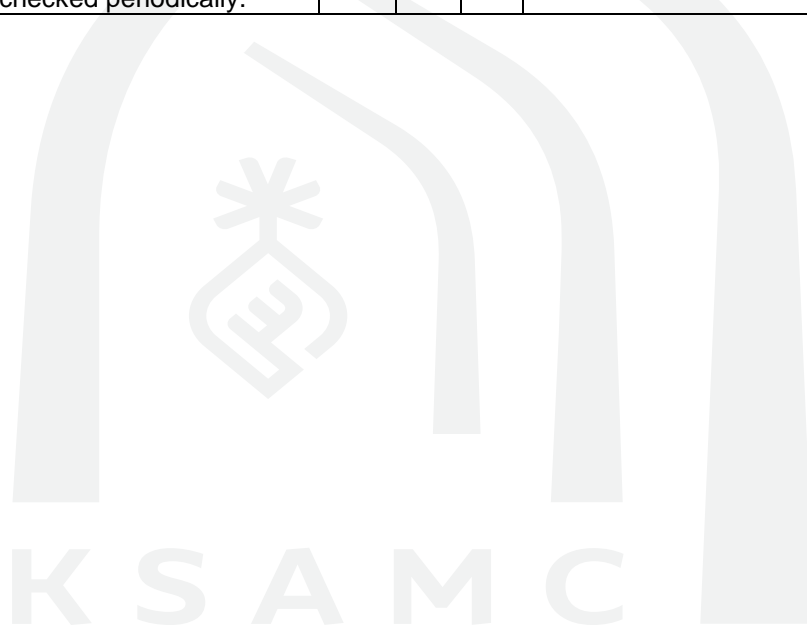

Inspected by Name:	القائم بالتفتيش الاسم:
Signature:	التوقيع: