



OPÇÃO 1 – BARRA DE APOIO "L" (BR-06)

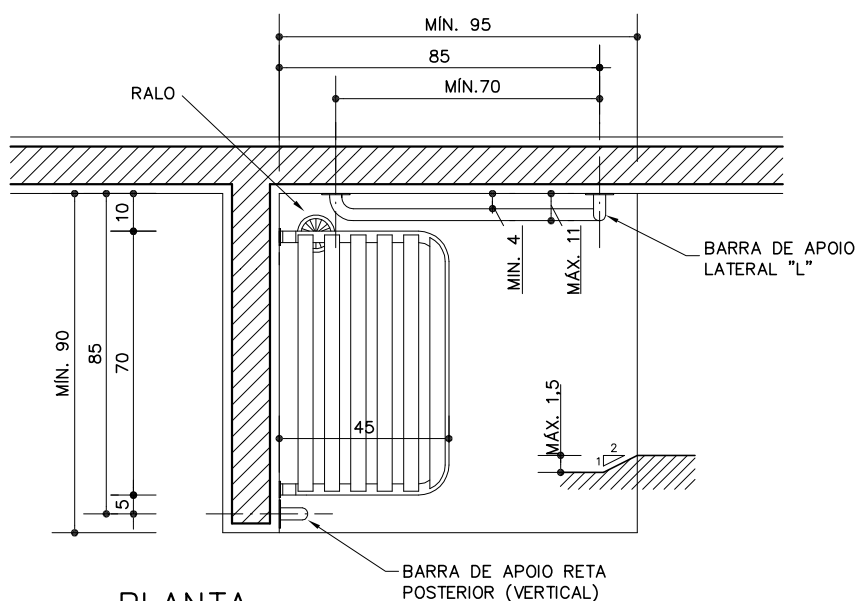

PLANTA

ESC. 1:20

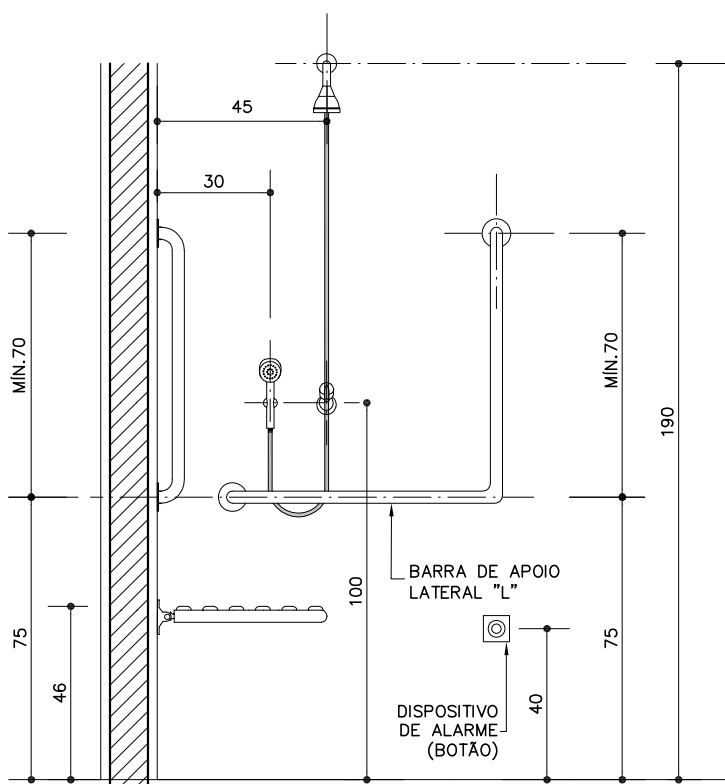

VISTA LATERAL

ESC. 1:20

BR-06
BR-07Chuveiro
acessívelRevisão 1
Data 31/01/22Página
1/5

Código de listagem

08.16.094

08.16.053




Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

OPÇÃO 2 – BARRAS DE APOIO RETAS EM "L" (BR-07)

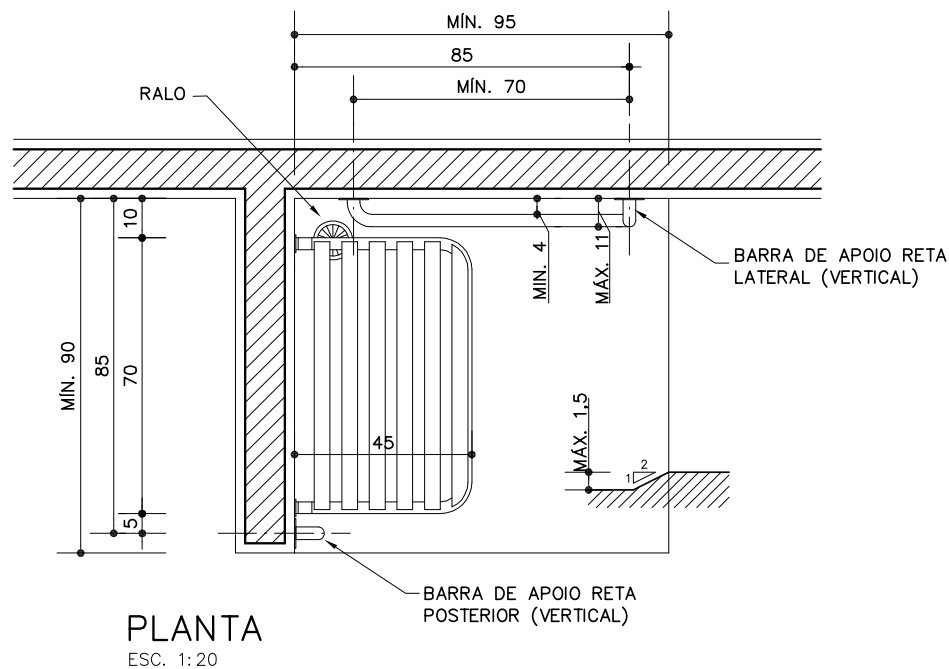

Revisão	1
Data	31/01/22

Página
2/5

Código de listagem


08.16.094
08.16.053



Atenção


Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

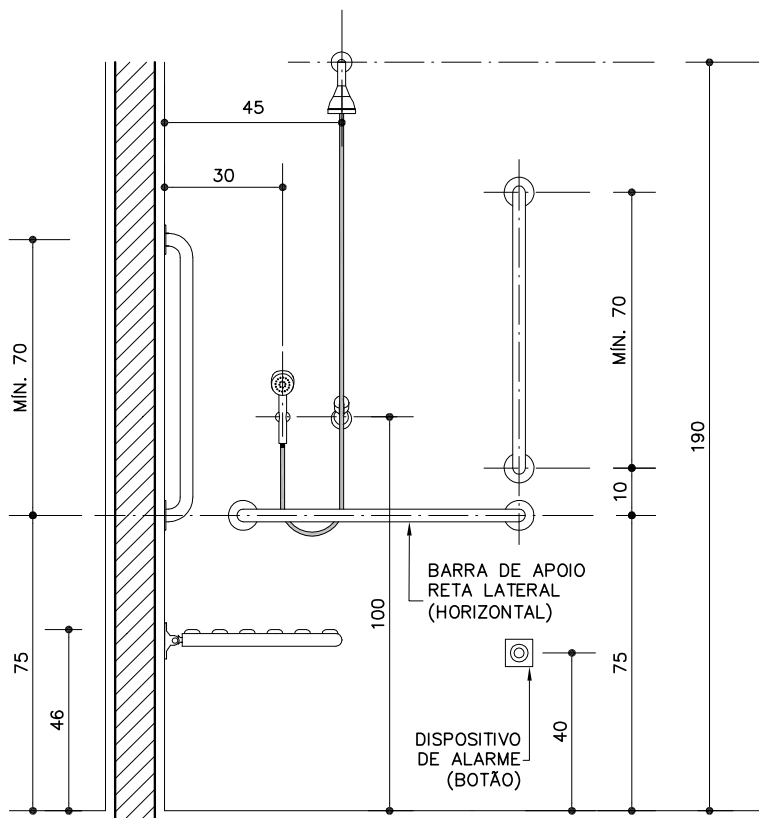


VISTA LATERAL

ESC. 1:20

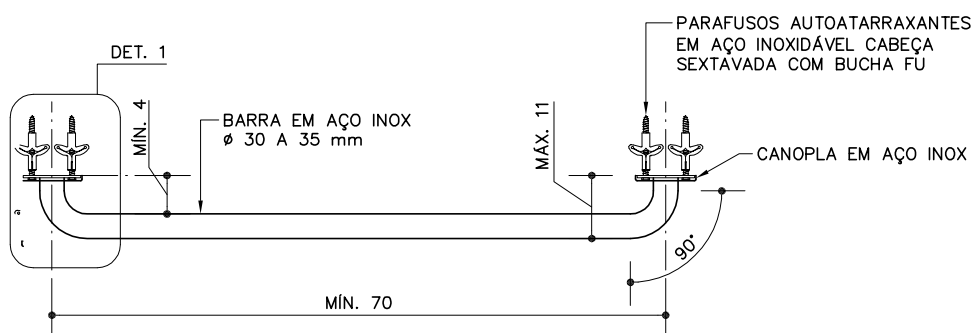


DETALHE DA BARRA

ESC. 1:10

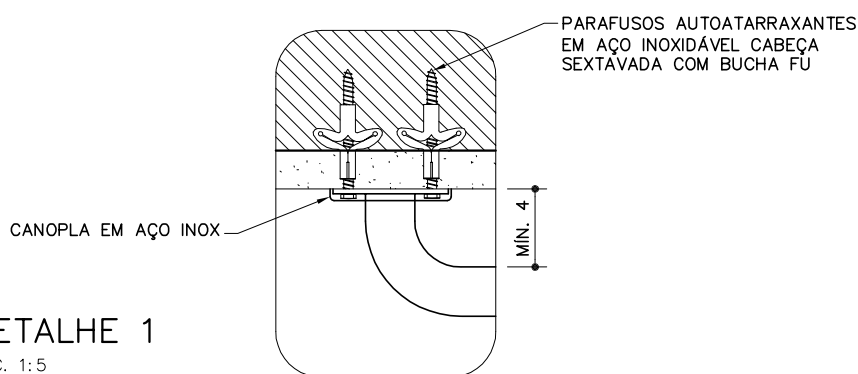

DETALHE 1

ESC. 1:5

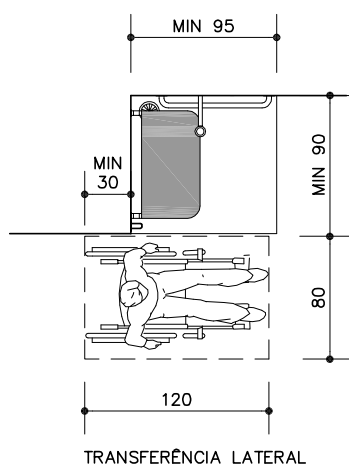

ÁREAS DE TRANSFERÊNCIA PARA BOXE CHUVEIRO

ESC. 1:50

BR-06
BR-07Chuveiro
acessívelRevisão 1
Data 31/01/22Página
3/5

Código de listagem

08.16.094

08.16.053



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

BR-06
BR-07Chuveiro
acessívelRevisão 1
Data 31/01/22Página
4/5

Código de listagem

08.16.094
08.16.053**Atenção**
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"**Respeite o Meio Ambiente.**
Imprima somente o ne-
cessárioDESCRIÇÃO
Constituintes

- Banco articulado, dimensões (70x45)cm, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, pintura branca, acompanhado de acessórios para fixação que suporte um esforço de 150Kgf (NBR 9050).
- Barras de apoio em aço inox, seção transversal de Ø=30 a 35mm, com elementos de fixação que sustentem carga mínima de 150kgf (NBR 9050), conforme desenho:
 - Barra reta, comprimento mínimo de 70cm (entre eixos);
 - Barra em "L", (70x70)cm (entre eixos).
- Chuveiro com desviador para ducha manual:
 - Chuveiro simples, em latão cromado, DN15mm (1/2");
 - Desviador em latão cromado acompanhado de tubo flexível protegido por malha metálica com acabamento cromado, Ø = 1/2";
 - Ducha manual com controle de fluxo (ducha/chuveiro) através de botão ou gatilho.
- Misturador:
 - Base, válvula termostática com registro ou monocomando, em latão, entrada Ø = 3/4", saída Ø = 1/2";
 - Acabamento em latão cromado, volante tipo alavanca.
- Restritor de vazão para alta pressão (ver Fichas de Referência), quando indicado em projeto ou se a vazão de água do chuveiro for superior a 12 L/min.
- Dispositivo de alarme para sanitário acessível, conforme ficha E5.08 (ver Fichas de Referência).

Protótipo comercial

- Banco articulado (700x450)mm:
 - EDMETAL: 06014ASB (alumínio epóxi branco)
 - PHD: 980 (alumínio com pintura epóxi branco)
 - METALWORKS (CRISMOE): 21.04.140.042.42
- Barra de apoio reta, em aço inox escovado (70cm):
 - METALWORKS (CRISMOE): 37.OS05.IE
 - DECA: 2310.I.070.ESC
 - PHD: 801-700mm.ESC
- Barra de apoio reta, em aço inox polido (70cm):
 - METALWORKS (CRISMOE): 37.OS05.IP
 - DECA: 2310.I.070.POL
 - PHD: 801-700mm.POL
- Barras de apoio "L", em aço inox escovado (70 X 70cm):
 - METALWORKS (CRISMOE): 41.OS02.IE
 - DOCOL: 963816
 - PHD: 808 - 700X700mm.ESC
- Barras de apoio "L", em aço inox polido (70 X 70cm):
 - METALWORKS (CRISMOE): 41.OS02.IP
 - PHD: 808 - 700X700mm.POL
- Chuveiro com desviador e ducha manual:
 - CARDAL: Ducha Niagara com desviador e ducha manual - código DU 041
 - DECA: Ducha max com desviador e ducha manual - código 1975.C / 4906.AC.CR.(ducha manual avulsa);
 - DOCOL: Bonna ducha com desviador especial - código 515606
 - FABRIMAR:
 - » chuveiro: ducha Piccolo - código 1991 Light
 - » desviador com ducha manual: ducha manual STAR - código 2030
- Misturador para chuveiro e acabamento:
 - DECA:
 - » base monocomando: código 4493.000
 - » base misturador termostático com registro: código 4430.034
 - » acabamento: Linha Link - código 4900.C.PQ.LNK
 - DOCOL:
 - » base monocomando: código 658200

» base misturador termostático com registro: código 00542506

» acabamento: Linha Lóggica - código 494106

- Restritor de vazão: ver ficha H6.13 do Catálogo de Serviços.
- Dispositivo de alarme para sanitário acessível: ver ficha E5.08 do Catálogo de Serviços.

APLICAÇÃO

- Em sanitários acessíveis, conforme especificação em projeto.

Observações:

- O banco articulado e as barras de apoio, devem sempre ser afixados em elementos de alvenaria, nunca em divisórias;
- Deve ser instalado botão de acionamento de alarme de emergência em caso de queda na área do box do chuveiro, a uma altura de 40cm do piso acabado;
- Posicionar o alarme de emergência em caso de queda em ambiente estrategicamente localizado na edificação, considerando que os locais que possuírem esse dispositivo devem ser obrigatoriamente monitorados.

EXECUÇÃO

- A locação dos equipamentos deve atender às condições de acessibilidade (NBR 9050), conforme indicado nos desenhos.
- Banco articulado:
 - Deve ser instalado em elemento de alvenaria, de forma que a superfície do assento se apresente na altura de 46cm do piso, e afastado 10cm da parede lateral;
 - Deve-se utilizar o kit de fixação fornecido pelo fabricante do produto ou indicado;
 - Verificar as condições do substrato para suportar as cargas mínimas exigidas.
- Barras de apoio:
 - Verificar a conformidade com as dimensões especificadas;
 - Deve ser instalada a 75cm (medida de eixo) do piso. A barra de apoio horizontal lateral deve ser instalada a 85cm (medida de eixo) da parede adjacente, conforme desenho;
 - Deve ser instalada a 75cm (medida de eixo) do piso. A barra de apoio vertical posterior deve ser instalada a 85cm (medida de eixo) da parede adjacente, conforme desenho;
 - Deve ser instalada a 10cm (medidas de eixo) da barra horizontal. A barra de apoio vertical lateral (quando houver) deve ser instalada a 85cm (medida de eixo) da parede adjacente, conforme desenho;
 - Deve ser instalada em elementos de alvenaria, verificar as condições do substrato para suportar as cargas mínimas exigidas para as barras (150kgf).

Obs.: As barras de apoio e puxadores das portas devem possuir o mesmo tipo de acabamento quando aplicados em um mesmo ambiente, mantendo a homogeneidade.

- Chuveiro, ducha manual e misturador:
 - O registro para comando do chuveiro, com base (misturador) para válvula termostática ou base monocomando, deve ser instalado a 100cm do piso.
 - Caso indicado em projeto, ou se a vazão do chuveiro for maior que 12 litros/min, deve ser instalado o restritor de vazão com luva (nipple) metálica (ver Fichas de Referência);
 - Após a limpeza da rosca, instalar o chuveiro segundo orientações do fabricante, evitando-se aperto excessivo;
 - Instalar o acabamento e a canopla no final da obra;
 - A ducha manual deve ser instalada a 100cm do piso e a 30cm da parede onde está fixado o banco, em conformidade à NBR 9050 e indicação nos desenhos.
- Dispositivo de alarme para sanitário acessível: ver ficha E5.08 do Catálogo de Serviços.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha	BR-05	Trocador acessível
Ficha	BR-08	Bacia acessível
Ficha	BR-09	Lavatório acessível
Ficha	BR-10	Lavatório de canto acessível

Catálogo de Serviços

Ficha	E2	Rede de distribuição
Ficha	E2.04	Eletrodutos e conexões de PVC rígido roscável
Ficha	E2.06	Fios e cabos elétrico
Ficha	E5.08	Dispositivo de alarme para sanitário acessível

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Aferir a conformidade com os protótipos homologados.
- Verificar posicionamento dos equipamentos conforme medidas no desenho e conformidade com a ABNT NBR 9050.
- Banco articulado:
 - Verificar a altura e posição de instalação, de acordo com o projeto;
 - Verificar se foi instalado em elemento de alvenaria, não receber o banco instalado em divisórias;
 - Verificar se o banco está bem fixo, sem folgas, e se foram usados parafusos de aço inoxidável;
 - Caso necessário, a critério da fiscalização, podem ser exigidos ensaios de comprovação de resistência às cargas mínimas exigidas para o banco (150kgf).
- Barras de apoio:
 - Verificar as dimensões conforme DESCRIÇÃO;
 - Verificar se as barras foram instaladas em elemento de alvenaria;
 - Verificar se estão bem fixas e se foram usados parafusos de aço inoxidável;
 - Verificar a instalação das canoplas das barras;
 - Caso necessário, a critério da fiscalização, podem ser exigidos ensaios de comprovação de resistência às cargas mínimas exigidas para as barras (150kgf).
- Chuveiro, ducha manual e misturador:
 - Aferir marca e modelo especificados;
 - Se os equipamentos foram instalados conforme instruções contidas no manual do fabricante;
 - Verificar a ausência de vazamento nas partes e o bom funcionamento do registro, tanto na abertura quanto no fechamento (gotejamento);
 - Se o acionamento para vazão de água é obtido sem necessidade de grande esforço;
 - Verificar se a vazão de água está em aproximadamente 12 litros/min. Caso a vazão seja superior, exigir a instalação do restritor de vazão;
 - Verificar se as canoplas estão firmes (não pode haver movimentação lateral). Não aceitar canoplas soltas ou cortadas;
 - Verificar a limpeza dos equipamentos após o término da obra.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

08.16.094

- Banco articulado, barra de apoio reta e barra de apoio em "L", fornecidos e instalados (acompanhados de elementos de fixação).
 - Chuveiro, desviador com ducha manual e misturador.
- Obs.:** Dispositivo de alarme para sanitário acessível será pago em outro serviço.

08.16.053

- Banco articulado e barras de apoio, fornecidos e instalados (acompanhados de elementos de fixação).
 - Chuveiro, desviador com ducha manual e misturador.
- Obs.:** Dispositivo de alarme para sanitário acessível será pago em outro serviço.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

08.16.094

08.16.053

- cj — por conjunto executado e instalado.

LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual 45.805, de 15 de maio de 2001 - Institui o Programa Estadual de uso racional de água potável e dá providências correlatas.
- Decreto Estadual 48.138, de 07 de outubro de 2003 - Institui medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do estado de São Paulo

NORMAS

- ABNT NBR 9050:2020- Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- ABNT NBR 5410:2004 Errata 1:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.

Obs: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Componentes

BR-06 BR-07

Chuveiro acessível

Revisão 1
Data 31/01/22

Página
5/5

Código de listagem

08.16.094
08.16.053



Atenção
Preserve a escada
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO