




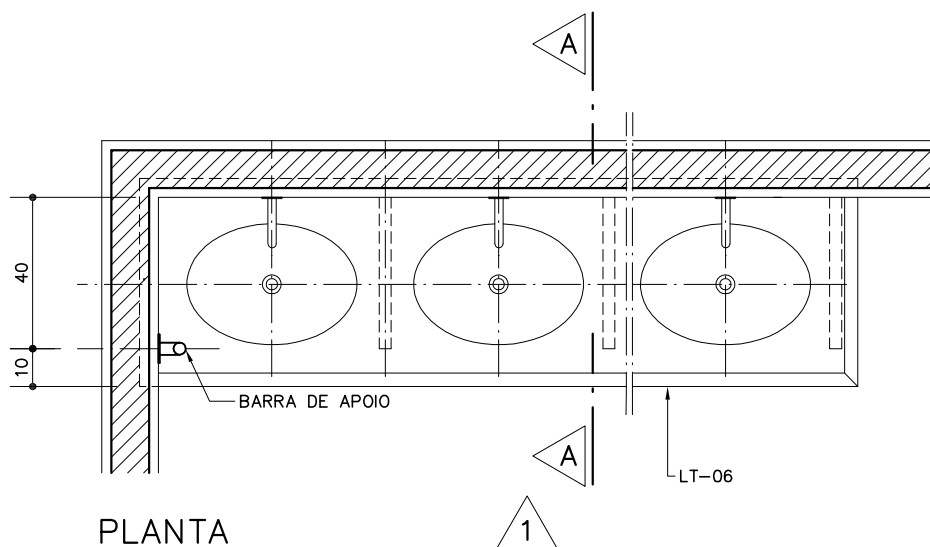

PLANTA
ESC. 1:20

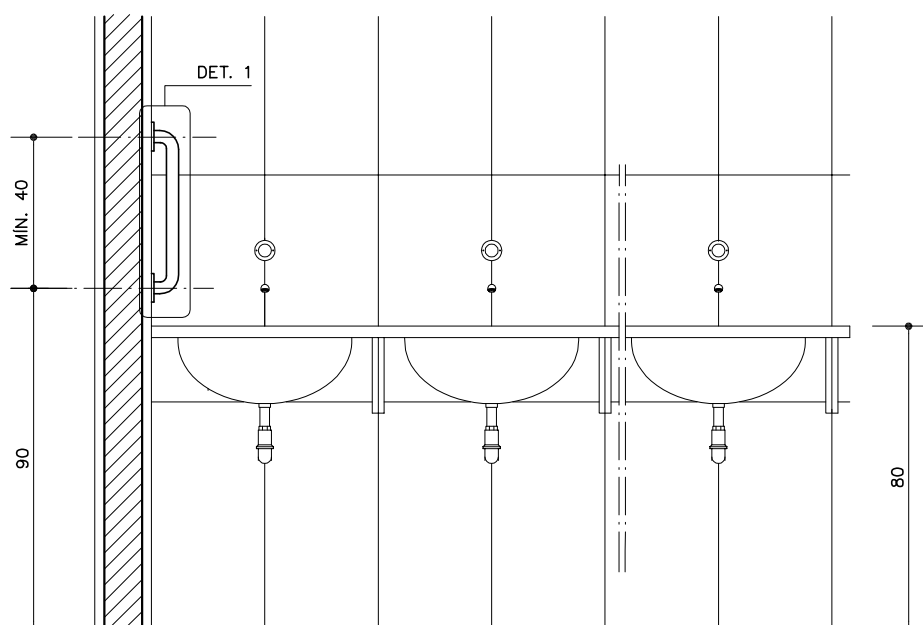

VISTA 1
ESC. 1:20

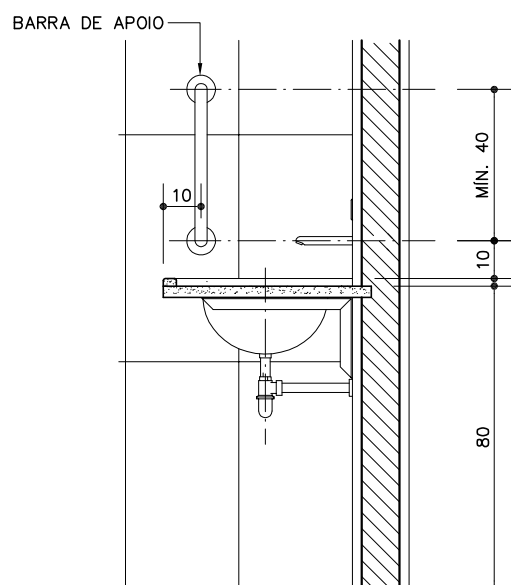

CORTE AA
ESC. 1:20

BR-11

**Barra de
apoio para
lavatórios
coletivos**

Revisão 0
Data 31/01/22

Página
1/3

Código de listagem

06.03.086




Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário


BR-11

Barra de apoio para lavatórios coletivos

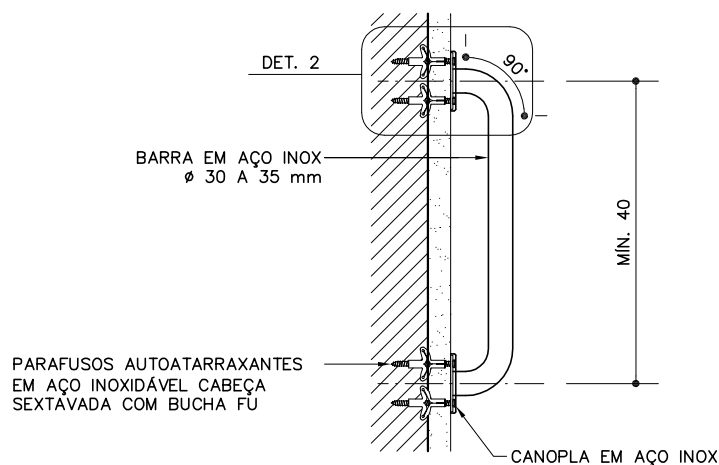

DETALHE 1 – BARRA DE APOIO

ESC. 1:10

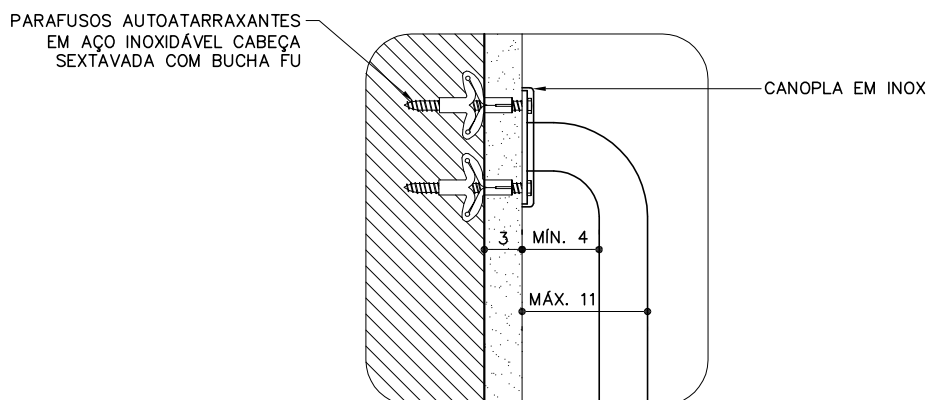

DETALHE 2

ESC. 1:5

Revisão 0
Data 31/01/22

Página
2/3

Código de listagem

06.03.086

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Barra de apoio em aço inox, seção transversal de $\varnothing=30$ a 35mm, comprimento mínimo de 40 cm (entre eixos), com elementos de fixação que sustentem carga mínima de 150kgf, conforme desenho e em conformidade com a NBR 9050:2020.

Obs.: O componente LT-06 não faz parte do BR-11, sendo pago em outro serviço.

Acessórios

- Parafusos autoatarraxantes em aço inoxidável, cabeça sextavada com buchas de nylon (Fischer FU), para a barra de apoio.

Protótipo comercial

- Barra de apoio em aço inox escovado (40cm):
 - METALWORKS (CRISMOE): 31.OS03.IE (barra de 45 cm)
 - DECA: 2310.I.040.ESC
 - DOCOL: 00963316
 - PHD: 801-400mm.ESC
- Barra de apoio em aço inox polido (40cm):
 - METALWORKS (CRISMOE): 31.OS03.IP (barra de 45 cm)
 - DECA: 2310.I.040.POL

- PHD: 801-400mm.POL

APLICAÇÃO

- Em sanitários de alunos e administrativo, conforme especificação em projeto.

EXECUÇÃO

- As dimensões e a localização das barras de apoio devem ser obedecidas integralmente, pois foram definidas para atender às condições de acessibilidade da norma NBR 9050.
- Barra de apoio:
 - Deve ser instalada uma barra de apoio a 90cm (medida de eixo) do piso. A barra de apoio deve ser instalada no máximo a 40cm (medida de eixo) da parede adjacente, conforme desenho;
 - Pode ser instalada em qualquer extremidade do lavatório;
 - Verificar as condições do substrato para suportar as cargas mínimas exigidas para as barras (150kgf).

Obs.: As barras de apoio e puxadores das portas devem possuir o mesmo tipo de acabamento quando aplicados em um mesmo ambiente, mantendo a homogeneidade.



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha	LT-06	Lavatório com torneira antivandalismo (sanitário de alunos)
Ficha	LT-07	Lavatório com torneira de mesa (sanitário administrativo)

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Aferir a conformidade com as especificações e os protótipos homologados.
- Barra de apoio:
 - Verificar se a barra foi instalada em elemento de alvenaria;
 - Verificar se a barra está bem fixa e se foram usados parafusos em aço inoxidável;
 - Verificar a colocação das canoplas;
 - Caso necessário, a critério da fiscalização, podem ser exigidos ensaios de comprovação de resistência às cargas mínimas exigidas para as barras (150kgf).

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Barra de apoio, fornecida e instalada.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade executada.

NORMAS

- ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Obs: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Componentes

BR-11

Barra de apoio para lavatórios coletivos

Revisão	0
Data	31/01/22

Página

3/3

Código de listagem

06.03.086



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário