



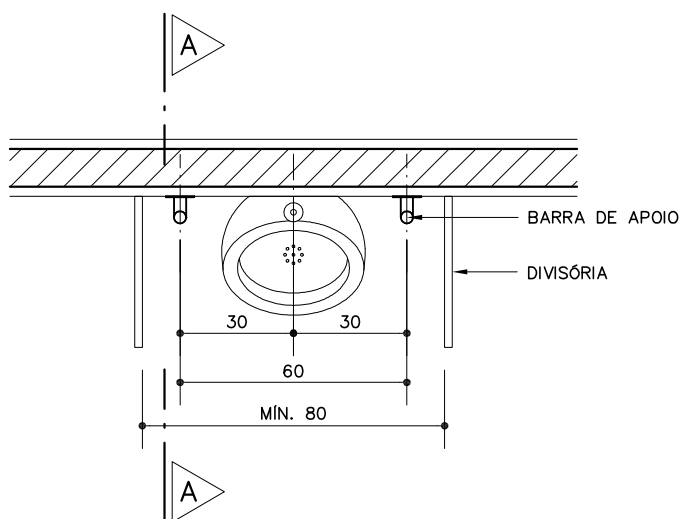


PLANTA

ESC. 1:20

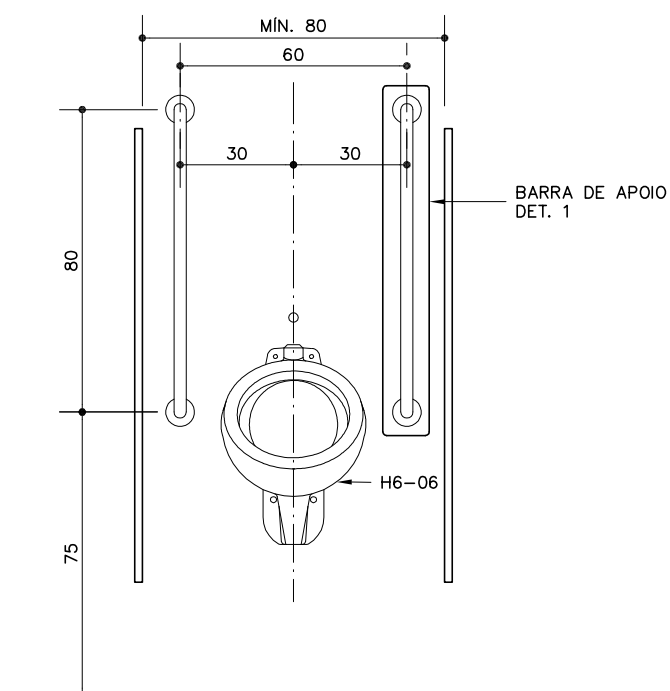

VISTA

ESC. 1:20

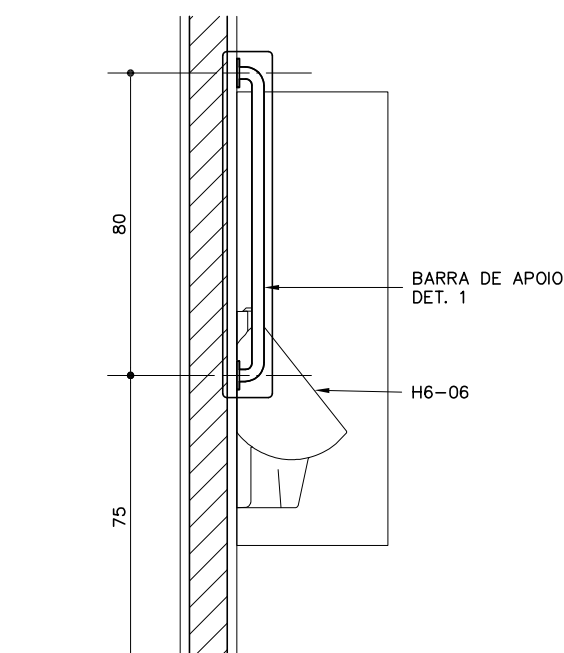

CORTE AA

ESC. 1:20

BR-12**Barra de apoio para mictório individual**

Revisão 0
Data 31/01/22

Página

1/3

Código de listagem

06.03.087

**Atenção**

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

BR-12

Barra de apoio para mictório individual

Revisão 0
Data 31/01/22


Página 2/3

Código de listagem


06.03.087

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

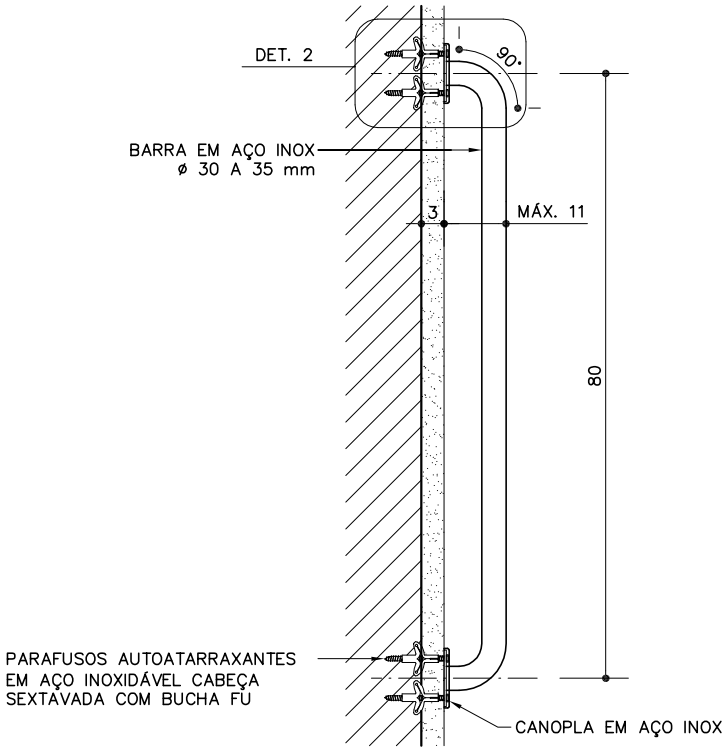

DETALHE 1. BARRA DE APOIO
ESC. 1:10

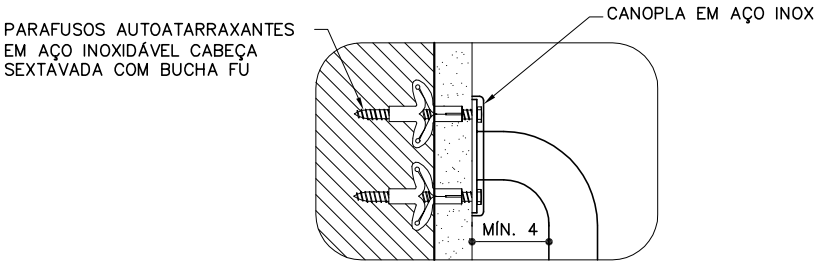

DETALHE 2
ESC. 1:5

DESCRIÇÃO

Constituintes

• Barras de apoio em aço inox, seção transversal de $\varnothing=30$ a 35mm, comprimento de 80cm (entre eixos), com elementos de fixação que sustentem carga mínima de 150kgf, conforme desenho.

Obs.: O mictório (H6-06) não faz parte do BR-12, sendo pago em outro serviço.

Acessórios

• Parafusos autoatarraxantes em aço inoxidável, cabeça sextavada com buchas de nylon (Fischer FU), para a barra de apoio.

Protótipo comercial

• Barra de apoio em aço inox escovado (80cm):

- METALWORKS (CRISMOE): 37.OS06.IE

- DECA: 2310.I.080.ESC

- DOCOL: 00963716

- PHD: 801-800mm.ESC

• Barra de apoio em aço inox polido (80cm):

- METALWORKS (CRISMOE): 37.OS06.IP

- DECA: 2310.I.080.POL

- PHD: 801-800mm.POL

APLICAÇÃO

• Em sanitários de alunos e administrativo, conforme especificação em projeto.

EXECUÇÃO

• As dimensões e a localização das barras de apoio devem ser obedecidas integralmente, pois foram definidas para atender às condições de acessibilidade da norma NBR 9050.

• Barras de apoio:

- Devem ser instaladas a 75cm (medida de eixo) do piso, afastadas 30cm do eixo do mictório, em ambos os lados, conforme desenho;

- Deve ser instalada em elemento de alvenaria, verificar as condições do substrato para suportar as cargas mínimas exigidas para as barras (150kgf).

Obs.: As barras de apoio e puxadores das portas devem possuir o mesmo tipo de acabamento quando aplicados em um mesmo ambiente, mantendo a homogeneidade.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha H6-06 Mictório individual autossifonado

RECEBIMENTO

• O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.

• Aferir a conformidade com as especificações e os protótipos homologados.

• Barras de apoio:

- Verificar se as barras foram instaladas em elemento de alvenaria;

- Verificar se a barra está bem fixa e se foram usados parafusos em aço inoxidável;

- Verificar a colocação das canoplas;

- Caso necessário, a critério da fiscalização, podem ser exigidos ensaios de comprovação de resistência às cargas mínimas exigidas para as barras (150kgf).

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

• Barras de apoio, fornecidas e instaladas.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

• un. — por unidade executada.

NORMAS

• ABNT NBR 9050:2020- Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Obs: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Componentes

BR-12

Barra de apoio para mictório individual

Revisão 0
Data 31/01/22

Página
3/3

Código de listagem

06.03.087



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário