

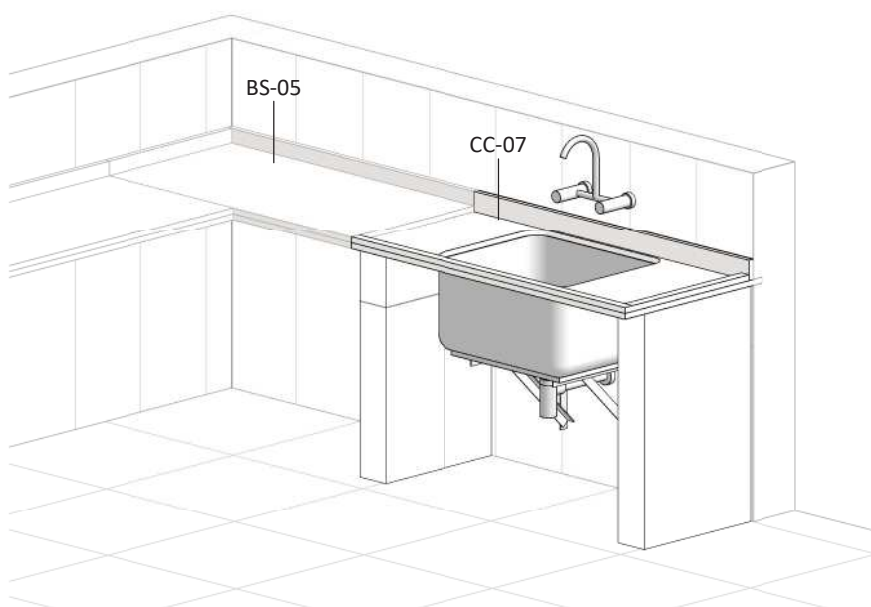


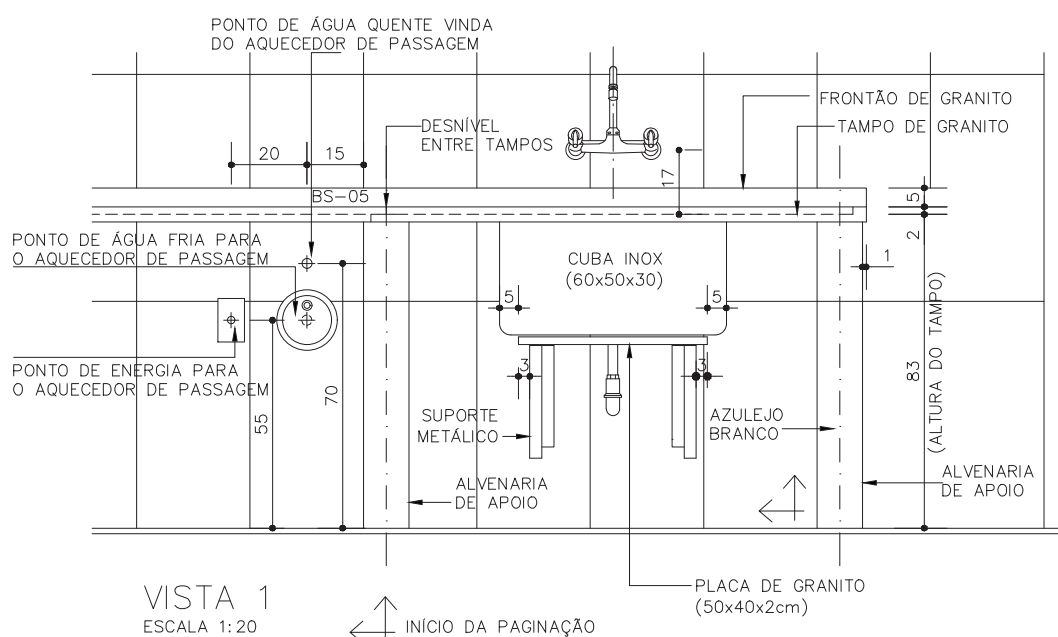

EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO CC-07 E BS-05

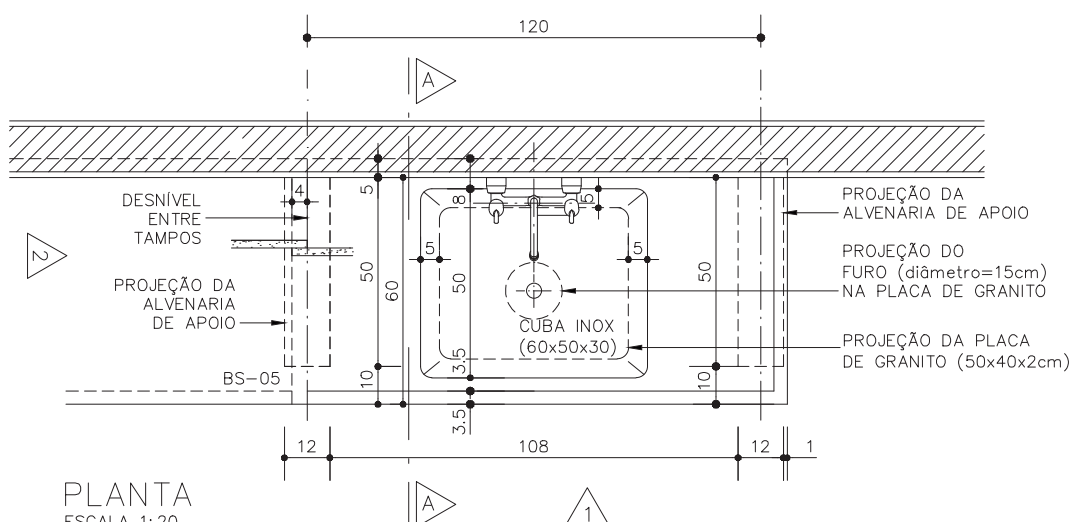

CC-07

Cuba inox
(60x50x30cm)
MISTURADOR DE
PAREDE

TAMPO GRANITO
(120x65x2cm)

Revisão 0
Data 21/02/23

Página
1/5

Código de listagem

05.05.106



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

CC-07

Cuba inox
(60x50x30cm)
MISTURADOR DE
PAREDE

TAMPO GRANITO
(120x65x2cm)

Revisão 0
Data 21/02/23


Página
2/5

Código de listagem

05.05.106


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

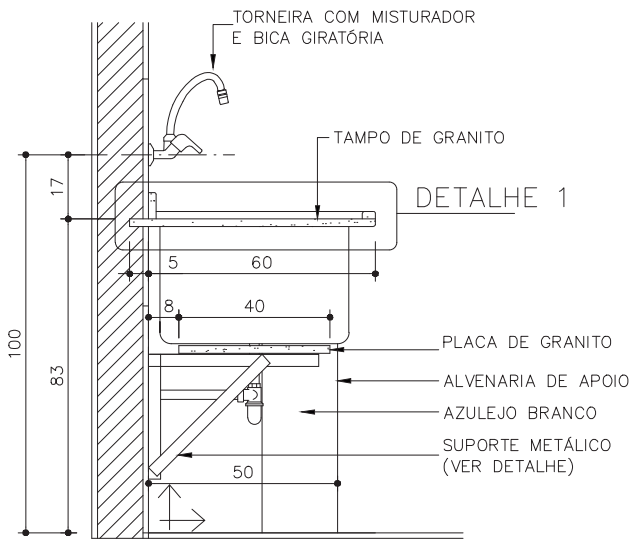


CORTE AA
ESCALA 1:20

↑ INÍCIO DA PAGINAÇÃO

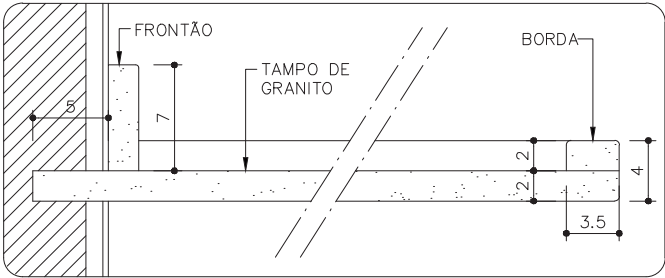


DETALHE 1
ESCALA 1:5

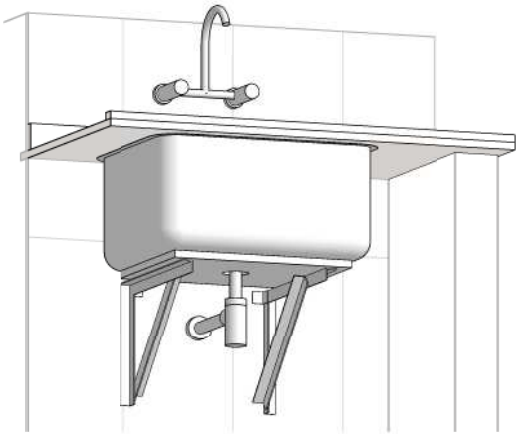


SUPORTE METÁLICO

DETALHE DO SUPORTE METÁLICO

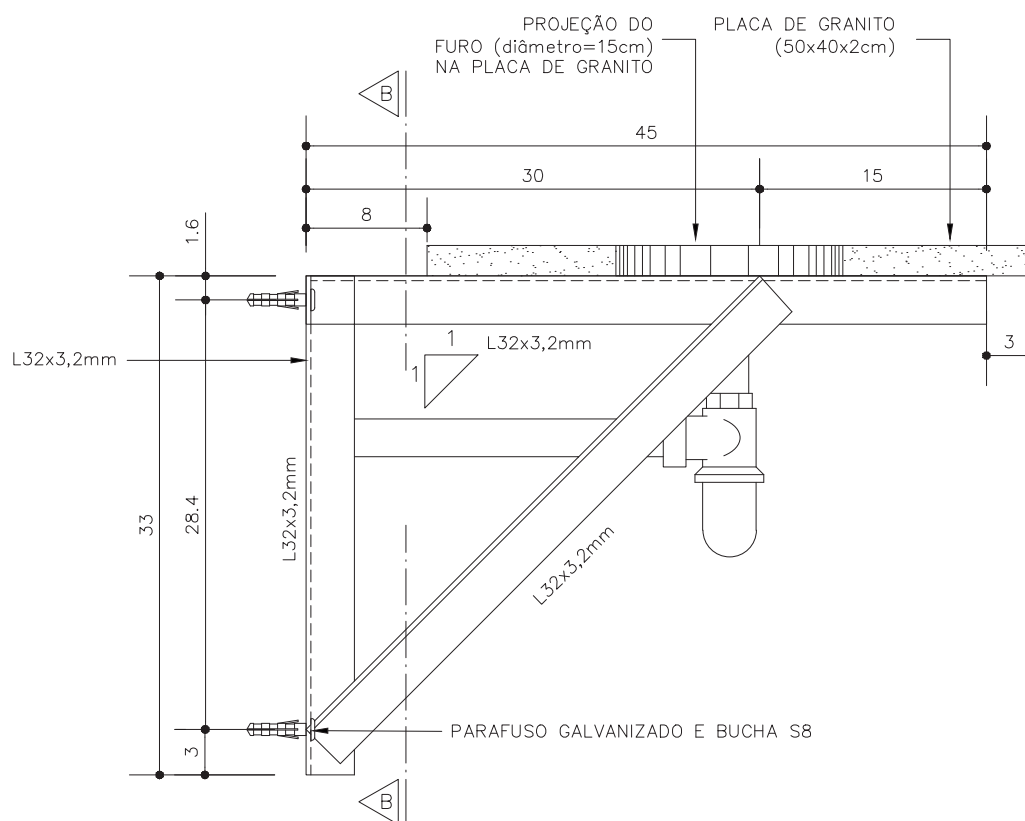

VISTA 2

ESCALA 1:5

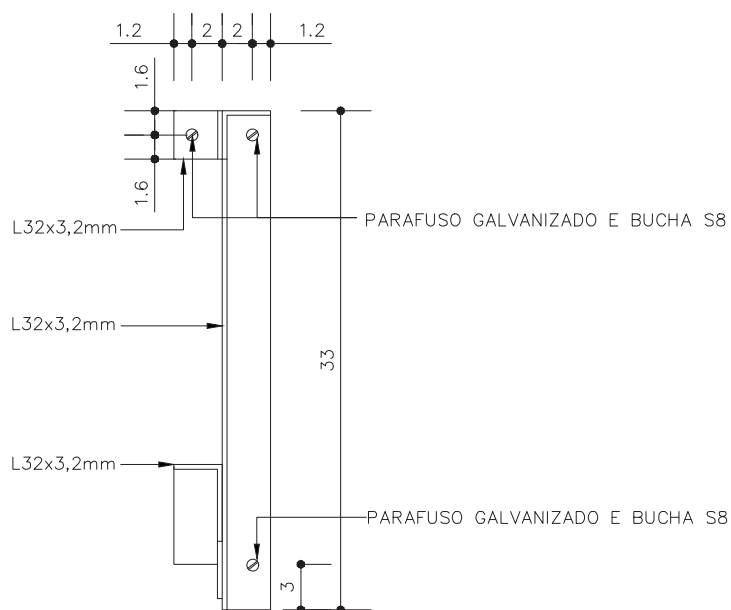

CORTE BB

ESCALA 1:5

CC-07**Cuba inox**

(60x50x30cm)

MISTURADOR DE

PAREDE

TAMPO GRANITO

(120x65x2cm)

Revisão 0

Data 21/02/23

Página

3/5

Código de listagem

05.05.106

**Atenção****Preserve a escala**Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"**Respeite o Meio Ambiente.**Imprima somente o ne-
cessário

CC-07

Cuba inox

(60x50x30cm)
MISTURADOR DE
PAREDE

TAMPO GRANITO
(120x65x2cm)

Revisão 0
Data 21/02/23

Página

4/5

Código de listagem

05.05.106



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Tampo de granito polido (120 x 65cm, e=2cm), cinza andorinha ou cinza corumbá, com moldura perimetral (3,5x2cm) e frontão (7x2cm) conforme Detalhe 1.
- Placa de granito (50x40cm, e=2cm), cinza andorinha ou cinza corumbá, para apoio da cuba.
- Suporte metálico em perfil trefilado "L", 32 x 3,2mm, de aço galvanizado.
- Cuba de lavagem de aço inoxidável AISI 304, chapa 22, espessura mínima 0,8mm, dimensões de 600 x 500 x 300mm.
- Alvenaria de apoio em bloco de concreto (9x19x39cm), classe C ($\geq 3,0$ MPa), conforme ficha S7.04 do Catálogo de Serviços.
- Azulejos brancos para revestimento da alvenaria de apoio, com argamassas de assentamento e rejuntamento, conforme ficha S11.01 do Catálogo de Serviços.
- Sifão tipo copo, $\varnothing=1\frac{1}{2}"$ x 2", conforme ficha H6.18 do Catálogo de Serviços.
- Válvula de escoamento, $\varnothing=3\frac{1}{2}"$, conforme ficha H6.18 do Catálogo de Serviços.
- Restritor de vazão, conforme ficha H6.13 do Catálogo de Serviços.
- Misturador de parede, bica giratória com arejador articulado, acionamento por alavanca, $\varnothing=1/2"$ ou $\varnothing=5/8"$, conforme ficha H6.19 do Catálogo de Serviços.
- **Observações:**
 - O aquecedor de passagem deve ter resistência blindada, conforme ficha H6.11 do Catálogo de Serviços e será pago em outro serviço, quando especificado em projeto.
 - O aquecedor de passagem somente deve ser utilizado no caso da inexistência de outros sistemas de aquecimento.

Acessórios

- Fita veda-rosca de politetrafluoretileno, conforme ficha H6.18 do Catálogo de Serviços.
- Trava química anaeróbica, conforme ficha H6.18 do Catálogo de Serviços.
- Parafusos galvanizados e buchas de nylon (FISCHER S8).

Acabamentos

- Suporte metálico:
 - Tratamento de galvanização a frio nos pontos de solda e pintura esmalte, cor grafite, sobre fundo para galvanizados.

Protótipo comercial

- Cuba:
 - FABRINOX: N°60
 - PROJINOX: Cód. CB605030bit22-304 (*)
 - STRAKE INOX: Ref.316-F (*)
 (*) sob encomenda
- Misturador de parede, ver ficha H6.19 do Catálogo de Serviços.
- Sifão e válvula de escoamento, ver ficha H6.18 do Catálogo de Serviços.
- Azulejos, argamassa de assentamento e pasta de rejunte, ver ficha S11.01 do Catálogo de Serviços.

APLICAÇÃO

- Em Cozinha, conforme especificado em projeto.
- **Observação:**
 - Uso em conjunto com o componente BS-05.

EXECUÇÃO

- Tampo de granito:

- Deve ser engastado na alvenaria posterior e sobreposto nas alvenarias de apoio.

• Cuba:

- Verificar o posicionamento da cuba, conforme desenho;
- Fixar a cuba à bancada, utilizando massa plástica para assentamento e vedação.

• Placa de granito para apoio da cuba:

- Atentar para o posicionamento do furo na placa, que deve permitir o livre acesso para os serviços de conexão e reparos da válvula de escoamento;
- Atentar para o pleno contato entre a superfície da placa de granito e o fundo da cuba, garantindo seu apoio total (se necessário, utilizar calço entre o suporte metálico e a placa de granito).

• Torneira:

- A conexão terminal onde será instalada a torneira deverá ser de aço galvanizado, pois a trava química só funciona entre metais (ver fichas de referência);
- Após a limpeza das rosas passar, obrigatoriamente, a trava química segundo orientações do fabricante, evitando-se aperto excessivo (não se deve forçar o aperto e sim voltar a peça até que esteja na posição certa a fixação se dará pela trava química após alguns minutos).

• Observação:

- Instalar o restritor de vazão, sempre que indicado em projeto ou quando a vazão de água for maior que 6 litros/min, seguindo instruções do fabricante e conforme ficha H6.13 do Catálogo de Serviços.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha	BS-05	Bancada para cozinha
Ficha	CC-01	Cuba inox (60 x 50 x 30cm)
Ficha	CC-03	Cuba inox (50 x 40 x 25 cm) - torneira de parede
Ficha	CC-04	Cuba dupla inox (102 x 40 x 25 cm)
Ficha	CC-05	Cuba inox (50 x 40 x 25 cm) - torneira de mesa
Ficha	CC-06	Cuba inox (46 x 30 x 17cm) - misturador de parede

Catálogo de Serviços

Ficha	H6.11	Aquecedor elétrico de passagem individual (c/ resistência blindada)
Ficha	H6.13	Dispositivos restritores de vazão
Ficha	H6.18	Complementos de instalação hidráulica
Ficha	H6.19	Torneiras e misturadores para cozinhas e laboratórios
Ficha	S7.04	Alvenaria de bloco de concreto (classe C)
Ficha	S11.01	Azulejos
Ficha	S14.09	Tinta esmalte sintético standard
Ficha	S14.17	Galvanização
Ficha	S14.21	Tinta esmalte à base de água

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Aferir as especificações e a conformidade com os protótipos homologados.
- Tampo de granito:
 - Verificar dimensões (tolerâncias admissíveis):
 - » largura: ± 10 mm;
 - » espessura: ± 1 mm.
 - Nível: verificar em duas direções ortogonais com nível de bolha;
 - Verificar a cola entre o tampo e a moldura perimetral;
 - Verificar o polimento, não devendo haver arestas vivas;

- Verificar o rejuntamento entre tampos e a limpeza das superfícies.
- Placa de granito:
 - Verificar dimensões (tolerâncias admissíveis):
 - » largura: $\pm 10\text{mm}$;
 - » espessura: $\pm 1\text{mm}$;
 - Verificar se a posição do furo na placa permite acesso para os serviços de hidráulica;
 - Verificar se ocorre o pleno contato entre o fundo da cuba e a superfície da placa;
 - Verificar o polimento, não devendo apresentar arestas vivas.
- Alvenaria de apoio:
 - Verificar dimensões (tolerância admissível de $\pm 50\text{mm}$ entre os eixos).
- Azulejos:
 - Verificar prumo, alinhamento, superfície.
 - Verificar os rejuntamentos e a limpeza das superfícies.
- Cuba:
 - Checar o inox especificado utilizando um ímã: não deve ocorrer atração no contato, a atração evidencia um inox de qualidade inferior;
 - Deve ser fixada com a ferragem adequada;
 - O vão entre a cuba e a bancada deve ser rejuntado com massa plástica.
- Misturador:
 - Verificar se o misturador foi instalado conforme orientação do fabricante.
 - Verificar se o misturador está na posição adequada.
 - Verificar a ausência de defeitos no acabamento superficial, a ausência de vazamentos nas ligações e de gotejamento no arejador.
 - Verificar a impossibilidade de extrair o misturador manualmente (sem uso de ferramentas), para confirmação do uso da trava química.
- Válvulas e sifões:
 - Verificar o funcionamento e a ausência de vazamentos.
- Serviços hidráulicos: atendidas as condições descritas nas fichas de referência, verificar a ausência de vazamentos e infiltrações.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Alvenaria de apoio.
- Azulejos, apenas na alvenaria de apoio.
- Tambo de granito.
- Placa de granito para apoio da cuba.
- Suporte metálico, parafusos e buchas.
- Cuba de inox.
- Misturador com trava química.
- Acessórios e complementos de instalações hidráulicas.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade executada.

LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual 45.805, de 15/05/2001 - Programa estadual de uso racional de água potável.
- Decreto Estadual 48.138, de 07/10/2003 - Institui medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do Estado de São Paulo.
- Portaria CVS-05, de 09/04/2013, do Centro de Vigilância Sanitária - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
 - Aprova regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação.

Componentes

CC-07

Cuba inox

(60x50x30cm)
MISTURADOR DE
PAREDE

TAMPO GRANITO
(120x65x2cm)

Revisão 0
Data 21/02/23

Página
5/5

Código de listagem

05.05.106



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário