

Etapa

Pontos de utilização e comando

E4.10

Tomada de parede industrial 32 A 220V-IP44

Revisão 1
Data 30/01/26


Página
1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"


Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

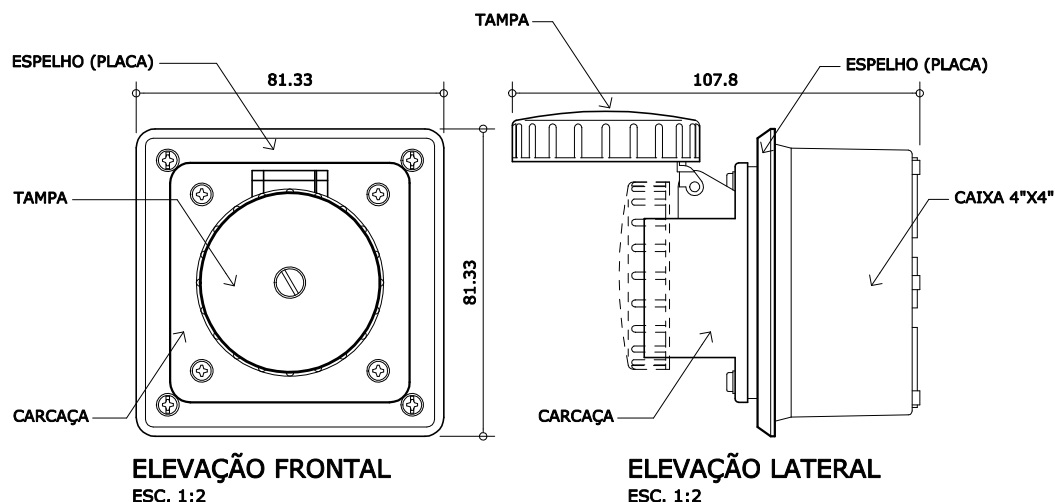

DESCRIÇÃO

- Tomada industrial de embutir, como descrito a seguir:
 - Número de polos: 2P+T;
 - Corrente nominal: 32 A;
 - Tensão nominal: até 690 V;
 - Tensão de utilização 220V (FFT);
 - Grau de proteção do conjunto: IP44;
 - Carcaça e alojamento em termo-plástico auto-extinguível;
 - Tampa em poliamida 66;
 - Vedações e guarnições em borracha BR;
 - Contatos em liga de cobre ou latão niquelado;
 - Tomada industrial - IP44 (ver figura 1);
 - Parafusos auto-atarraxantes de aço com fenda combinada ("Philips" + fenda comum) para fixação do espelho (placa) à caixa.
 - Parafusos philips, porcas e arruelas para fixação da carcaça ao espelho (placa).
- Cabo de cobre isolado - 750V: 6mm².
- Instalação embutida:
 - Eletroduto de Ø 3/4", em PVC rígido;
 - Caixa 4" x 4" em poliamida 6.6 (compõe o conjunto da tomada).

- Ligar os bornes das tomadas de maneira que assegurem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito sem esmagamento do condutor.
- Nos bornes de parafusos, o sentido da ponta recurvada do fio sólido deverá concordar com o sentido de aperto do parafuso.
- Não reduzir as seções dos condutores com vistas a facilitar as conexões com os bornes.
- Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de cimento, massa, poeira, etc.

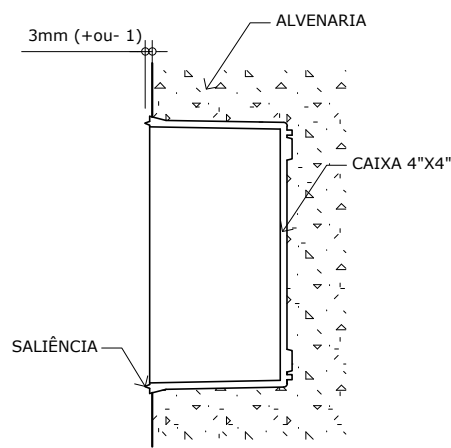

DETALHE DA CAIXA 4"x4"
ESC. 1:2

Protótipo comercial

- Tomada, espelho (placa) e caixa 4" x 4":
 - STECK "Shock Tite", 32 A, 2P + T – N3246
 - WEG 32 A, 2P + T – Ref. TEW-32P3H6E57, código 12821801
 - METALTEX - 32 A – 2P + T – CÓDIGO TLI32432

APLICAÇÃO

- Para alimentação de Balcão térmico fixo (BT-02) e Balcão térmico móvel (BT-03).

EXECUÇÃO

- Em caso de uso do BT-02 Balcão térmico fixo, a localização da tomada deve estar de acordo com a ficha do catálogo de componentes BA-10 Balcão de distribuição em granito.
- Em caso de uso do BT-03 Balcão térmico móvel, a localização da tomada deve estar de acordo com as orientações constantes no Anexo I da ficha do catálogo de mobiliário BT-03 Balcão térmico móvel (Adequação de infraestrutura para instalação de Balcão térmico móvel).

- Instalar todas as caixas de modo a manter a horizontalidade, permanecendo com uma saliência de 3mm (+/- 1mm), conforme "DETALHE DA CAIXA 4"x4", garantindo o perfeito arremate no momento da instalação das tomadas e tampas.
- Remover os olhais das caixas apenas nos pontos de conexão entre estes e os eletrodutos.
- Deixar suficiente extensão de fio nas caixas, para facilitar as ligações.
- Fixar rigidamente as caixas embutidas em elementos de concretagem nas formas, a fim de evitar deslocamentos.

Etapa

Pontos de utilização e comando

E4.10

Tomada de parede industrial 32 A 220V-IP44

Revisão 1
Data 30/01/26

Página
2/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

- As tomadas deverão possuir identificação por meio de etiquetas adesivas plásticas ou metálicas indelévels fixas no espelho (placa), com indicação da tensão elétrica.
- Instalar as tampas e acessórios somente após a pintura ou acabamento final.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha E2.04 Eletrodutos e conexões de PVC rígido roscável

Ficha E2.06 Fios e cabos elétricos

RECEBIMENTO

- Aferir as especificações e a conformidade com os produtos homologados.
- Realizar inspeções e testes para aceitação da instalação.
- Os serviços somente devem ser recebidos se atendidos todos os itens constantes na descrição e na etapa de execução desta ficha.

SERVIÇOS

09.08 PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS

09.08.076 TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32 AMPERES 220/240V ESTANQUE IP-44 - ELETRODUTO DE PVC.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

09.08.076

- Fornecimento e instalação da tomada com espelho (placa), incluindo caixa, eletrodutos, adesivos de identificação e condutores.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

09.08.076

- un - por unidade instalada.

LEGISLAÇÃO

- Lei Federal nº 11.337, de 26 de julho de 2006.

NORMAS

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR IEC 60309-1:2015 - Plugues e tomadas para uso industrial - Parte 1: Requisitos gerais.
- ABNT NBR IEC 60309-2:2017 - Plugues e tomadas para uso industrial - Parte 2: Requisitos de intercambiabilidade dimensional para acessórios com pinos e contatos tubulares.
- ABNT NBR IEC 60309-4:2017 - Plugues e tomadas para uso industrial - Parte 4: Tomadas e tomadas móveis com dispositivo de manobra, com ou sem dispositivo de intertravamento.
- ABNT NBR IEC 60529:2017 - Grau de proteção providos por invólucros (Códigos IP).
- ABNT NBR IEC 60695-2-11:2022 - Ensaio relativo aos riscos de fogo - Parte 2-11: Ensaio de fio incandescente - Método de ensaio de inflamabilidade para produtos acabados (GWEPT).

Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.