

Etap

Rede de gás

H1.01

Proteção anticorrosiva e mecânica para ramais sob a terra

Revisão 2
Data 10/10/02


Página
1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

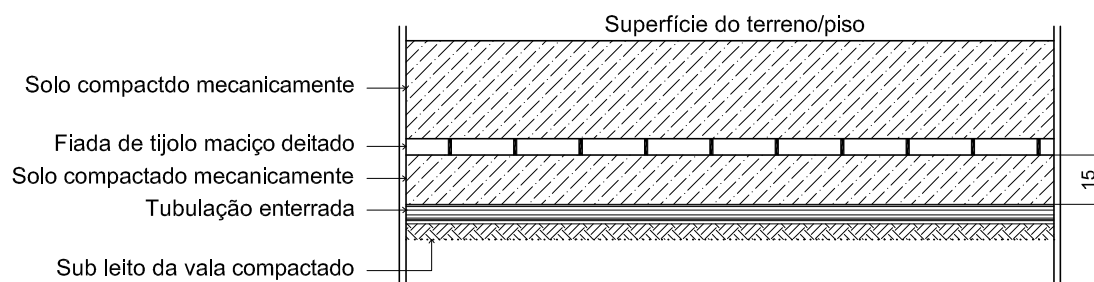

DESCRIÇÃO

- Fita adesiva plástica anticorrosiva à base de cloreto polivinílico, provida de adesivo sensível à pressão.
- Fundo anticorrosivo epóxi à base de zinco bicomponente, curada com poliamida [65 micrometros/demão] sobre a tubulação antes da aplicação da fita adesiva plástica.
- Execução de assentamento de uma fiada de tijolo inteiro imediatamente acima da tubulação, afim de identificar e proteger mecanicamente a tubulação da rede de gás.

Protótipo comercial

- Fita:
 - SCOTCHRAP Nº 50 (larg. 50 mm) – 3M DO BRASIL
 - TOROFITA (larg. 50 mm) – TORO IND. E COM. LTDA.
- Tinta de fundo à base de zinco:
 - SUMARÉ - Sumazinc 278 - cinza
 - AKZO NOBEL - Divisão Internacional - Interzinc 92-EPA 269

APLICAÇÃO

- Tubulações de gás sob a terra.

EXECUÇÃO

- No caso de condução de gás, todas as conexões que ficarão sob a terra deverão ser executadas através de solda qualificada. Não podem ser utilizadas conexões roscadas.
- A tubulação de gás enterrada, deverá ser "identificada" com uma fiada de tijolo maciço assentado conforme figura acima, para indicar, no caso de escavações, que abaixo existe tubulação de gás.
- Observar criteriosamente as particularidades de cada revestimento dos fabricantes indicados.
- A tubulação deve ser aparente para aplicação da proteção anticorrosiva. Deverá ser enterrada após vistoria do fiscal da obra.
- A fita deve ser aplicada no local da obra, de maneira a permitir uma aplicação eficiente isenta de rugas e bolhas de ar, com a tubulação o mais próximo da instalação, a fim de se evitar danos decorrentes de movimentação na proteção anticorrosiva com fita.

Proteção anticorrosiva sobre tubo preto

- A superfície do tubo em que será aplicada a proteção anticorrosiva deve estar limpa e seca, isenta de manchas de óleo ou graxa.
- Executar limpeza mecânica ST 1 da Norma SIS 055900/67.
- Aplicar uma demão de Fundo Anticorrosivo a base de zinco em toda a tubulação preta a ser tratada, sendo necessário reforçar as regiões de soldas, cantos vivos e roscas expostas, para evitar falhas prematuras nestas áreas.

- Recobrir as juntas soldadas da tubulação com uma volta de fita antes da aplicação em todo o tubo.
- Aplicar a fita em espiral, com a metade sobreposta a fim de resultar uma camada dupla de fita sobre o tubo.

Proteção anticorrosiva sobre tubo galvanizado

- Aplicar uma demão de Fundo Anticorrosivo a base de zinco na região das roscas da tubulação a ser tratada.
- Aplicar uma demão de Fundo Anticorrosivo a base de zinco com 65 micrometros de espessura seca nas soldas executadas em campo e conexões, sendo necessário aplicar com trincha após uma vigorosa limpeza mecânica sobre a área a ser aplicada.
- Recobrir as juntas soldadas da tubulação com uma volta de fita antes da aplicação em todo o tubo.
- Aplicar a fita em espiral, com a metade sobreposta a fim de resultar uma camada dupla de fita sobre o tubo.

RECEBIMENTO

- A tubulação protegida deve estar totalmente revestida, sem danos na superfície, com a espessura de tinta e fita recomendadas. A fita deve estar firmemente aderida, isenta de rugas e bolsas de ar, com todas as conexões / soldas também protegidas. A fiada de tijolos sobre a rede deverá estar executada.

SERVIÇOS

08.02	ABRIGO E REDE DE GÁS
08.02.016	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA
08.02.017	PROTEÇÃO MECÂNICA PARA RAMAIS SOB A TERRA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 08.02.016
 - Preço unitário remunera o fornecimento e a execução de proteção anticorrosiva por metro de tubo com aplicação de fundo anticorrosivo epóxy Bicomponente à base de zinco e fita apropriada, em ramais sob a terra.
- 08.02.017
 - Fornecimento e execução de fiada de tijolos entre o piso e a tubulação, em ramais sob a terra.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 08.02.016
 - m – pelo comprimento real da tubulação sob a terra.

Etapa

Rede de gás

H1.01

Proteção anticorrosiva e mecânica para ramais sob a terra

08.02.017

• m – por metro linear executado, medido na projeção horizontal.

NORMAS

- NBR 6181 - Classificação de Meios corrosivos com vistas a Seleção de Sistemas de Pintura.
- NBR 7828 - Sistemas de Revestimentos Protetores com Finalidade Anticorrosiva - Silicato de Etila rico em Zinco.

Revisão 2
Data 10/10/02

Página
2/2



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário