



VISTA FRONTAL
LUMINÁRIA TÍPICA DE 30 LED
S/ESC.

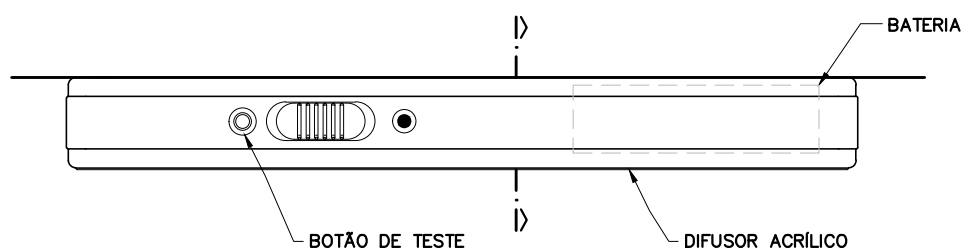

VISTA LONGITUDINAL
LUMINÁRIA TÍPICA DE 30 LED
S/ESC.

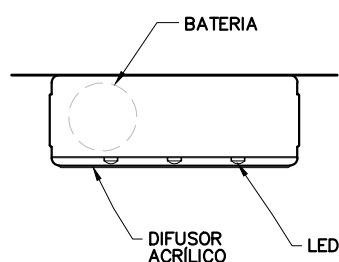

CORTE
LUMINÁRIA TÍPICA DE 30 LED
S/ESC.

IL-83

Iluminação para áreas internas

Bloco autônomo
para iluminação de
emergência

LED

eco

Revisão 6
Data 30/01/26

Página
1/2

Código de listagem

09.09.083



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

IL-83

Iluminação para áreas internas

Bloco autônomo para iluminação de emergência

LED eco

Revisão 6
Data 30/01/26

Página 2/2

Código de listagem

09.09.083

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

DESCRIÇÃO
Constituintes

- Luminária:
 - Instalação de sobrepor;
 - Luminária de LED bivolt automática, bloco autônomo, com difusor transparente;
 - Gabinete em plástico ABS ou policarbonato de alto impacto;
 - Bateria recarregável blindada ou selada, com autonomia mínima de 3 horas na opção de alto brilho ou potência máxima;
 - Fluxo luminoso mínimo 100 lúmens (lm) (quando comutado na potência máxima);
 - Relação máxima entre as iluminâncias sem ofuscamento dos olhos de 100 lux, medido no piso;
 - Potência mínima de 2W;
 - Índice de Proteção (IP) mínimo 20;
 - Temperatura de Operação de 0 °C a 50°C;
 - Fita ou conjunto de LEDs com no mínimo 30 LEDs;
 - Índice de Reprodução de Cor (IRC) mínimo de 70;
 - Temperatura de cor 6.500K;
 - Garantia mínima de 6 meses.

Acessórios

- Acessórios para fixação (parafusos e buchas).

Protótipo comercial

- Luminária:
 - ELGIN: LUMINÁRIA 30 LEDs. (SKU: 206)
 - KBR: LLE-LED30.
 - SEGURIMAX: 30 LEDs SUPER SLIM .

APLICAÇÃO

- A aplicação deve ser objeto de projeto luminotécnico e deve atender às prescrições da IT 18:2025 - Iluminação de emergência do CBPMESP e da ABNT NBR 10898- Sistema de iluminação de emergência.
- Uso interno em rotas de fuga, indicando a saída em segurança, de acordo com o projeto de prevenção e combate a incêndios.
- O espaçamento máximo entre as luminárias de emergência não pode ser superior a 15m e igual ou inferior a 7,5 m da parede.
- O iluminamento mínimo obtido pela luminária em sua área de abrangência deve ser:
 - 3 lux em locais planos (corredores, halls, áreas de refúgio);
 - 5 lux em locais com desnível (escadas ou passagens com obstáculos);
- Em caixas de escada deve-se locar uma luminária em cada patamar.

EXECUÇÃO

- A instalação deverá ser executada em tubulação de ferro galvanizado ou PVC não propagante de chama independente dos demais circuitos.
- Instalação da luminária completa no local indicado pelo projeto de combate a incêndios.
- A luminária deve ser instalada a pelo menos 2,5m de altura ou conforme indicado em projeto.
- A fixação da luminária deve ser rígida, de modo a impedir queda acidental ou remoção sem auxílio de ferramentas.
- Não são permitidas emendas dos condutores dentro da tubulação.

RECEBIMENTO

- Verificar marca e modelo.
- Exigir termo de garantia mínima de 1 ano.
- Verificar funcionamento, fixação e existência de todos os constituintes e acessórios.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

- Luminária completa, bateria e acessórios.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. – por unidade fornecida e instalada.

LEGISLAÇÃO

- O Decreto nº 69.118/2024 foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 9 de dezembro de 2024.

NORMAS

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 10898:2023 - Sistema de iluminação de emergência.
- ABNT NBR IEC 60598-2-22:2018 – Luminárias Parte 2-22: Requisitos particulares - Luminárias para iluminação de emergência.
- Instrução Técnica nº 18: 2025- Iluminação de emergência, do CBPMESP.

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

eco O selo "ECO" indica que o conteúdo desta ficha apresenta elementos que contribuem com a redução do impacto ambiental, pelo fato de utilizar luminárias de alto desempenho e com maior eficiência energética.