
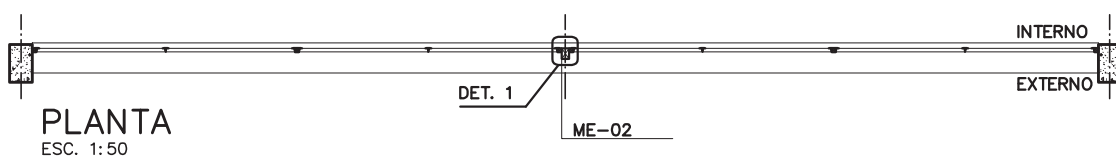


EXEMPLO 1 DE UTILIZAÇÃO DO ME-02 e ME-03

Componentes

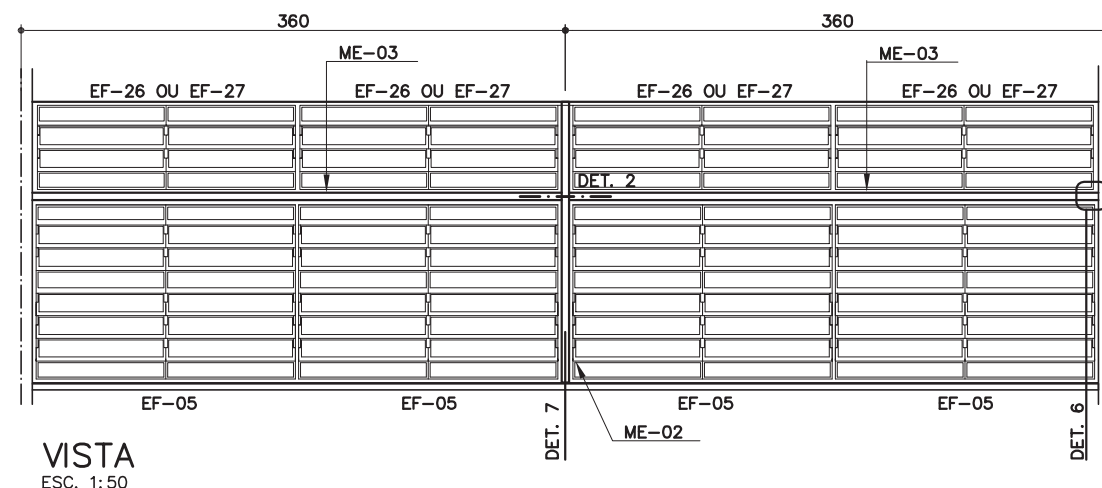

ME-02 ME-03

Montante estrutural para esqua- drias

ME-02 (VERTICAL)
ME-03 (HORIZONTAL)

Revisão 4
Data 03/06/14

Página
1/5

Código de listagem

0602094
0602095





Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

EXEMPLO 2 DE UTILIZAÇÃO DO ME-02 e ME-03

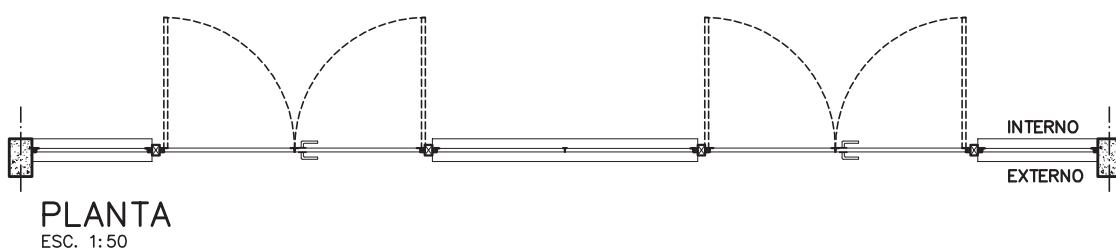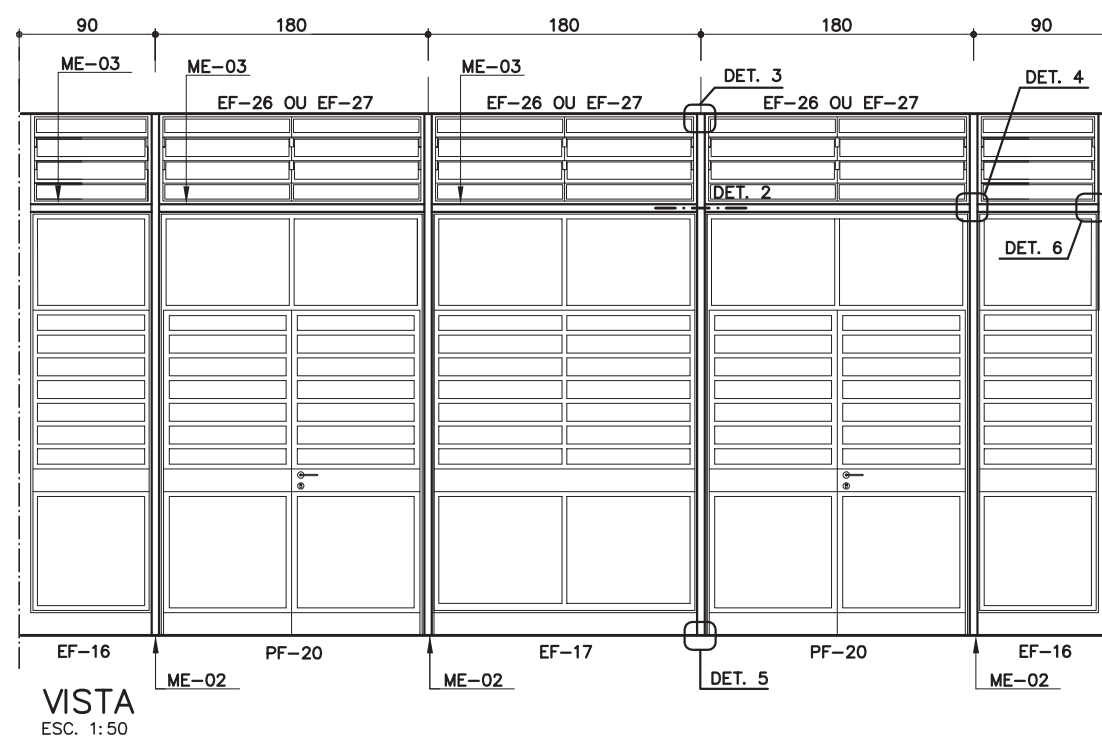

ME-02 ME-03

Montante
estrutural
para esquadrias

ME-02 (VERTICAL)
ME-03 (HORIZONTAL)

Revisão 4
Data 03/06/14

Página
2/5

Código de listagem


0602094
0602095

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário


EXEMPLO 3 DE UTILIZAÇÃO DO ME-02 e ME-03


NOTA : A UTILIZAÇÃO COM BANDEIRA EM CHAPA METÁLICA DEVERÁ SER DETALHADA NO PROJETO

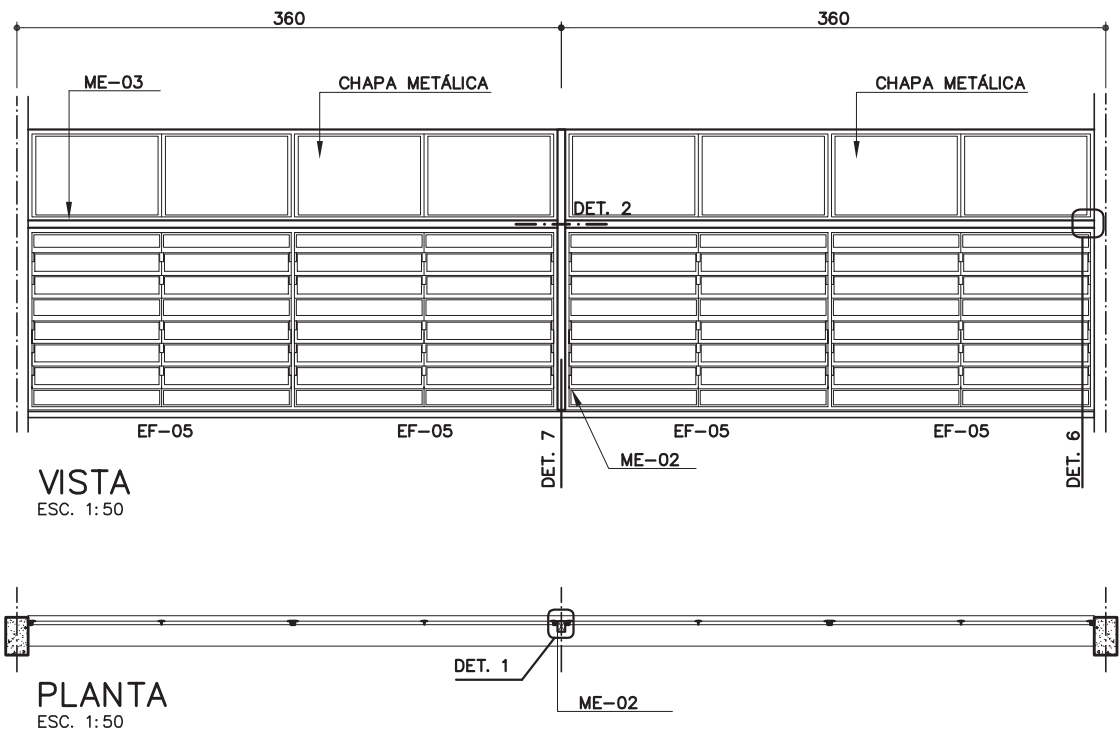

EXEMPLO 4 DE UTILIZAÇÃO DO ME-02 e ME-03

NOTA : A UTILIZAÇÃO COM BANDEIRA EM CHAPA METÁLICA DEVERÁ SER DETALHADA NO PROJETO

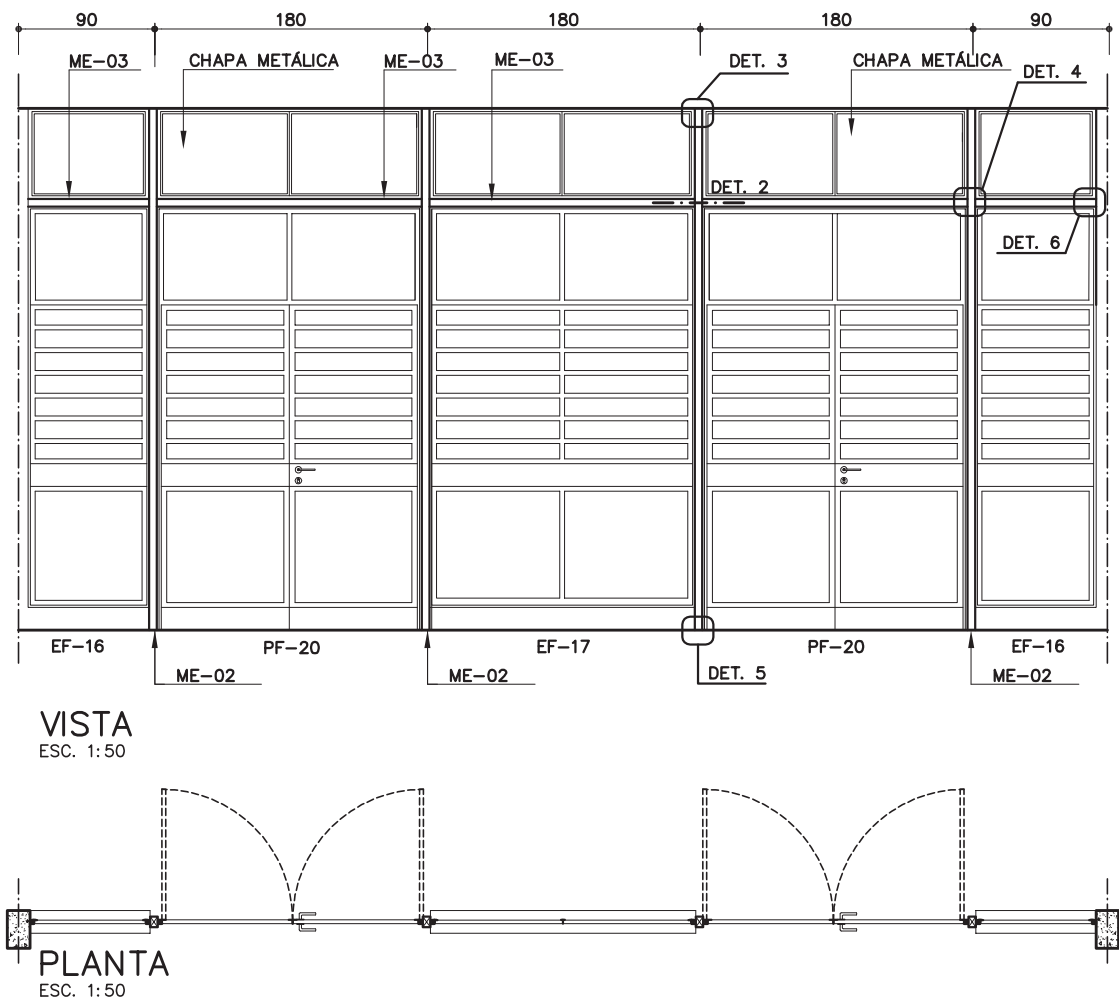


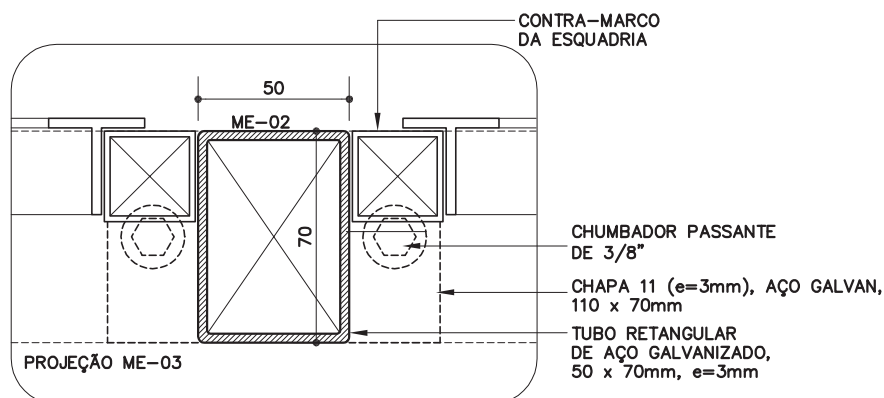

DET. 1

ESC. 1:2,5

MEDIDAS EM MILÍMETRO

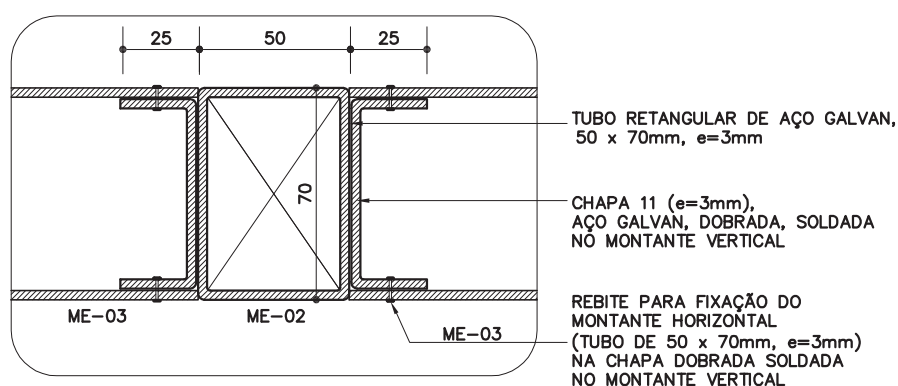


DET. 2

ESC. 1:2,5

MEDIDAS EM MILÍMETRO

PERSPECTIVA

SEM ESCALA

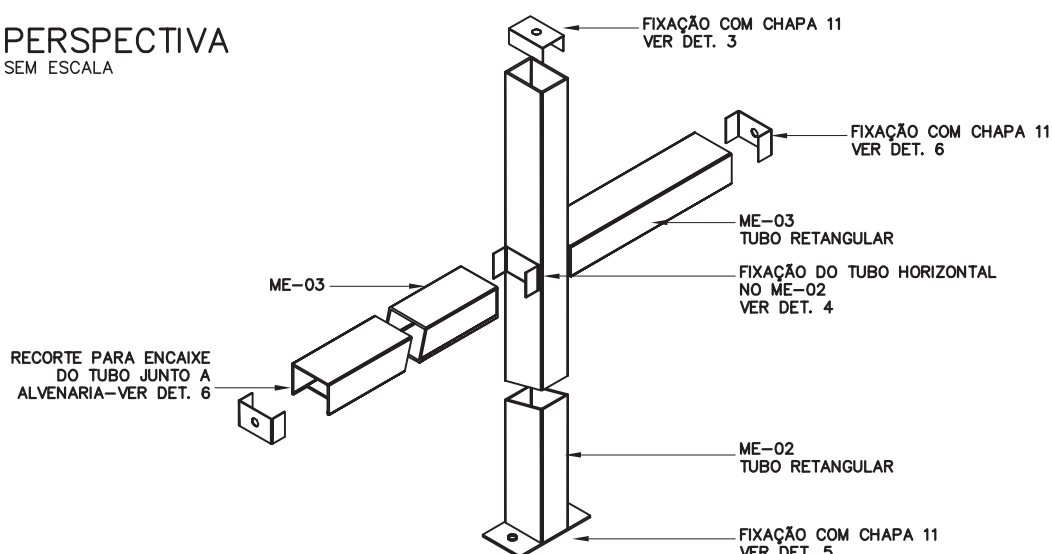ME-02
ME-03Montante
estrutural
para esqua-
drias

ME-02 (VERTICAL)

ME-03 (HORIZONTAL)

Revisão	4
Data	03/06/14

Página

3/5

Código de listagem

0602094

0602095



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário

ME-02
ME-03

Montante
estrutural
para esqua-
drias

ME-02 (VERTICAL)
ME-03 (HORIZONTAL)

Revisão 4
Data 03/06/14

Página
4/5


Código de listagem

0602094
0602095


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário


DET. 3
ESC. 1:2.5

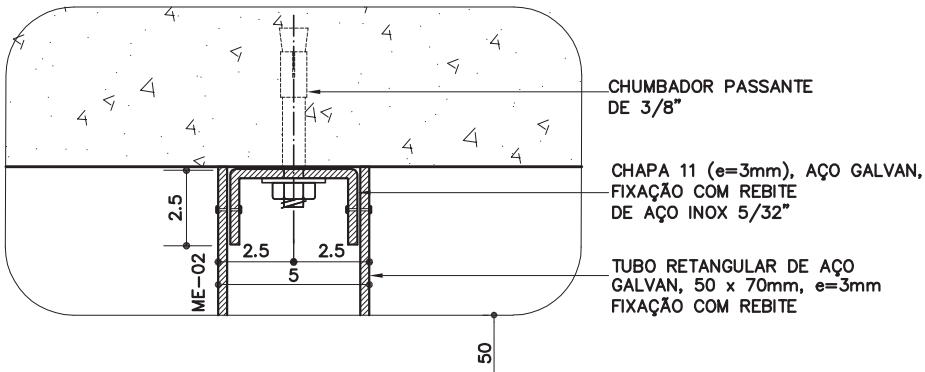


DET. 4
ESC. 1:2.5

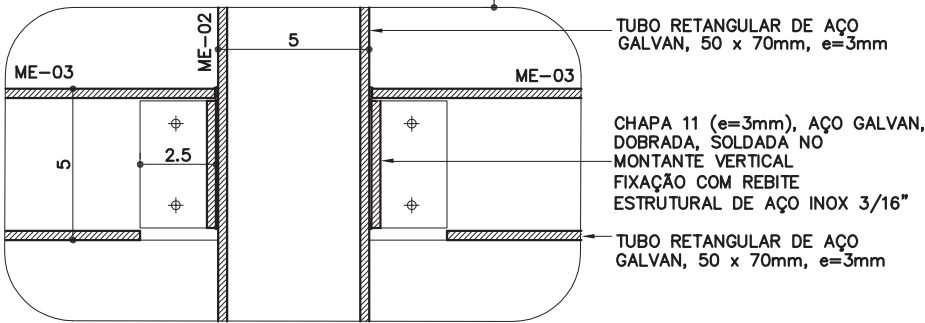


DET. 5
ESC. 1:2.5

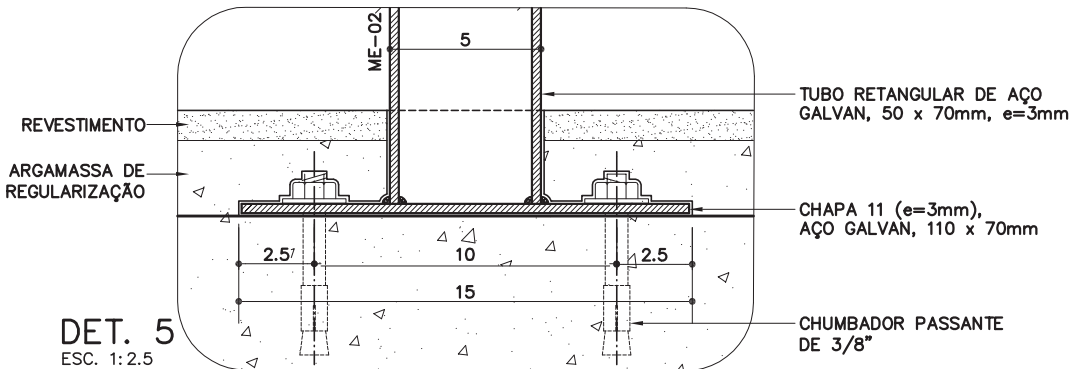

DET. 6
ESC. 1:2.5

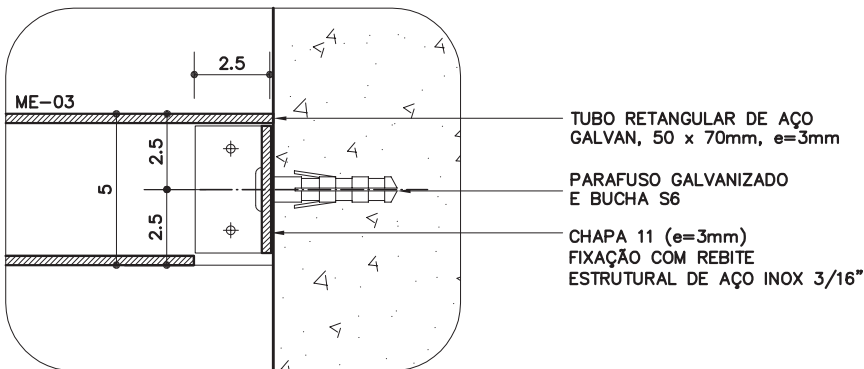

DET. 7
ESC. 1:2.5

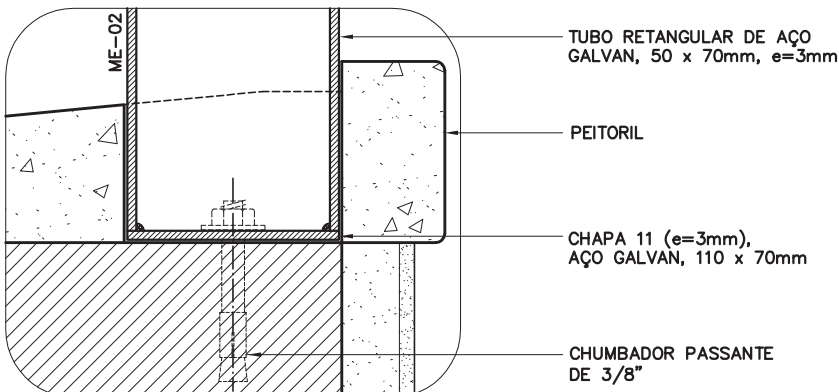

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Tubo estrutural de aço galvanizado, retangular, 50x70mm, e=3mm.
- Chapas 11 (e=3mm), de aço galvanizado.

Acessórios

- Chumbadores passantes de 3/8", galvanizados.
- Rebites de repuxo, estrutural, de aço inox 3/16".

Acabamentos

- Pintura esmalte sobre fundo para galvanizados.

Protótipo comercial

- Chumbadores:
 - TECNART
 - FISCHER
 - ÂNCORA
- Rebite de repuxo manual:
 - NEWFIX
 - MARSIVAN

APLICAÇÃO

- ME-02:
 - Como reforço estrutural para esquadrias em geral, principalmente em vãos com largura de 7,20m.
- ME-03:
 - Em composição vertical de esquadrias, quando a altura do vão a ser fechado for superior ao componente especificado.
- **Obs.:** O ME-03 está dimensionado para o EF-27, altura máxima = 80cm. Não deve ser utilizado para esquadrias com altura maior que 80cm.

EXECUÇÃO

- O componente deve ser montado com tubos e chapas previamente galvanizados.
- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos tubos e chapas.
- Os pontos de solda e corte devem ser tratados com galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco).
- Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada.
- Chumbar na viga ou laje, a chapa 11 dobrada conforme desenho (detalhe 03).
- Encaixar e fixar com rebite de aço inox 3/16", no conjunto acima, o montante vertical (tubo de 50 x 70mm, e=3mm) previamente soldado com a base de fixação (chapa 11 de 110 x 70mm).
- Chumbar a base na alvenaria, antes da execução do peitoril; ou no concreto do piso, antes do revestimento.
- Para a execução do montante horizontal, soldar a chapa 11 dobrada no montante vertical, encaixar o tubo (50 x 70mm, e=3mm) e fixar com rebite de aço inox de 3/16", conforme detalhes 02 e 04.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha EF-26 e 27 Esquadria de ferro

Catálogo de Serviços

Ficha S14 Pintura
Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanização
Ficha S14.21 Tinta esmalte à base de água

RECEBIMENTO

- Tubos e chapas: devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.
- Não podem existir rebarbas, desalinhamentos ou desníveis entre tubos e chapas.
- Exigir certificado de galvanização a fogo, emitido pela empresa galvanizadora ou nota fiscal discriminada para os tubos e chapas.
- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio.
- Verificar o uso de chumbadores galvanizados e rebites em aço inox.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Montante completo e acessórios.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m — por metro linear executado e instalado.

Componentes

ME-02 ME-03

Montante estrutural para esqua- drias

ME-02 (VERTICAL)
ME-03 (HORIZONTAL)

Revisão 4
Data 03/06/14

Página
5/5

Código de listagem

0602094
0602095



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

