



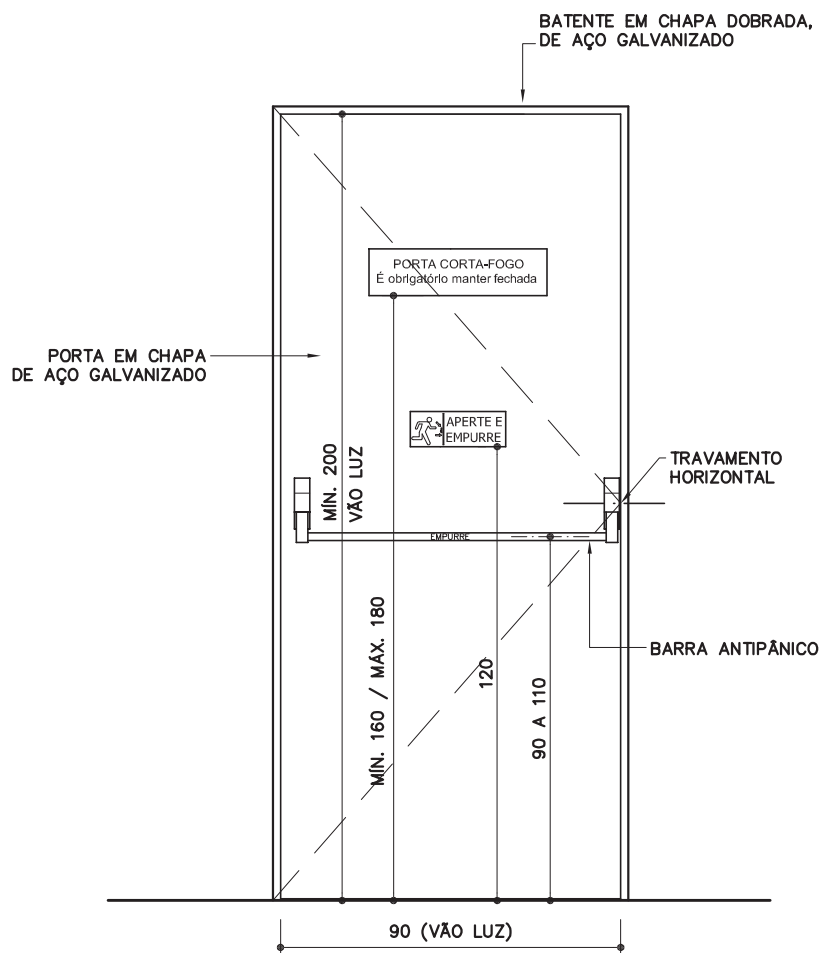

ELEVAÇÃO 1
ESC. 1: 20

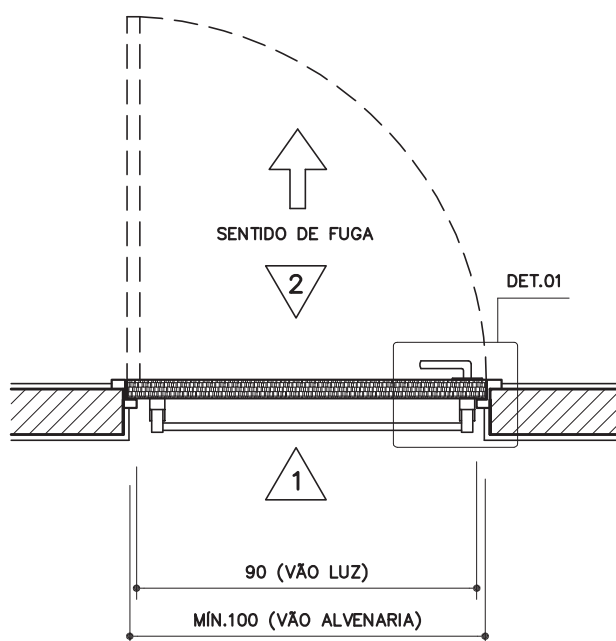

PLANTA
ESC. 1: 20

PC-01

**Porta
corta-fogo
P-90**
(L=90cm)

Elaboração
Data 18/12/09

Página
1/3

Código de listagem

0602001



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

PC-01

Porta
corta-fogo
P-90
(L=90cm)


Elaboração
Data 18/12/09

Página
2/3


Código de listagem
0602001

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

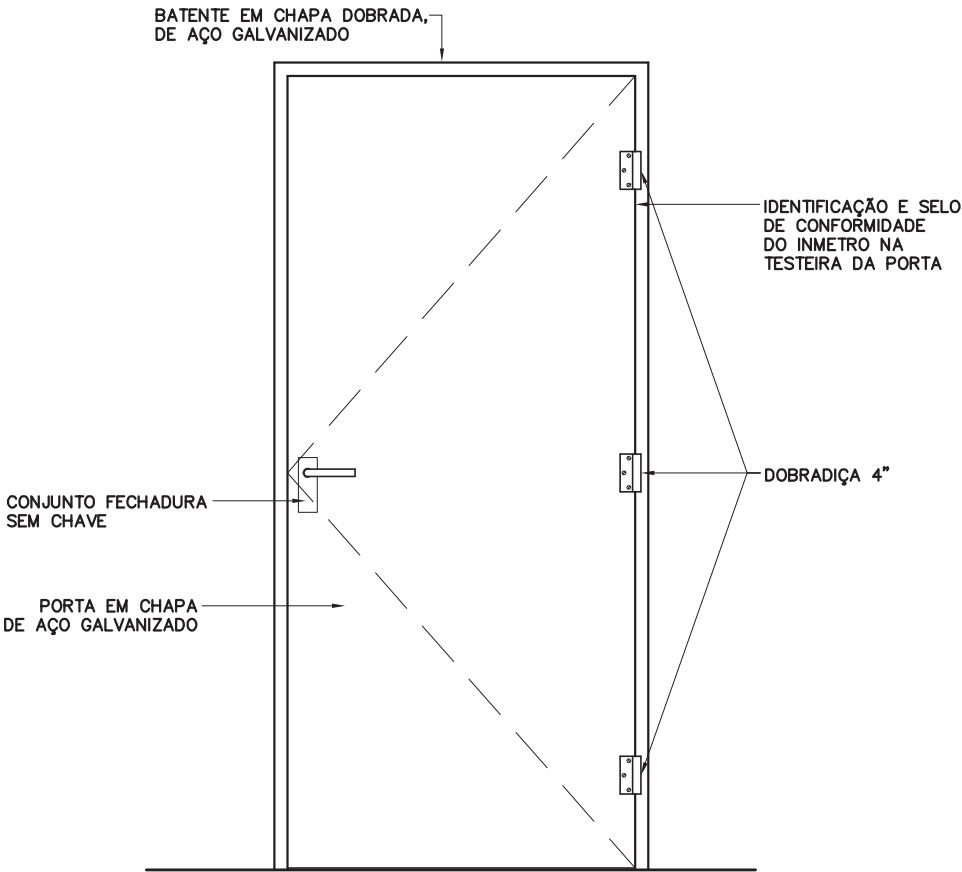

ELEVAÇÃO 2
ESC. 1: 20

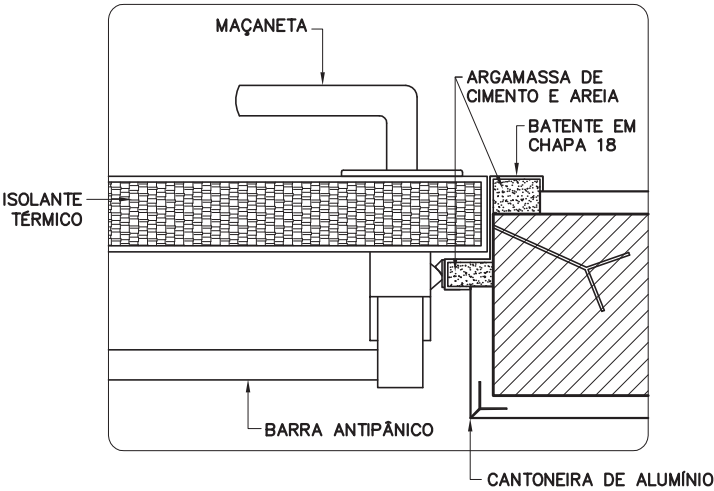

DETALHE 01
ESC. 1: 5

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Porta corta-fogo metálica classe P-90 (tempo de resistência mínima ao fogo de 90 minutos), do tipo de abrir com eixo vertical, L=90cm (2 unidades de passagem), com certificação INMETRO de conformidade à NBR 11742:
 - Folha constituída por duas bandejas em chapa de aço galvanizado e miolo de isolante térmico;
 - Identificação indelével e permanente, por gravação ou plaqueta metálica, situada na parte superior da testeira da porta, sob a dobradiça superior, com as seguintes informações:
 - » porta corta-fogo conforme NBR 11742;
 - » identificação do fabricante;
 - » classificação da porta corta-fogo: P-90;
 - » número de ordem de fabricação;
 - » mês e ano da fabricação.
 - Selo de conformidade do INMETRO, instalado sob a identificação acima.
- Batente em chapa dobrada de aço galvanizado, espessura mínima de 1,25mm:
 - Reforços para fixação de dobradiças em chapa de aço galvanizado, espessura mínima de 2,65 mm;
 - Mínimo de 6 grapas para fixação, em chapa de aço galvanizado com espessura mínima igual à da chapa do batente comprimento mínimo 150 mm, fixadas ao batente com solda elétrica na altura das dobradiças;
 - Identificação indelével e permanente, por gravação ou plaqueta metálica, do fabricante, na mesma altura e mesmo lado da identificação da porta.
- Barra antipânico simples, com componentes em aço, conforme NBR 11785:
 - Barra de acionamento, na cor preta, contendo inscrita a palavra “EMPURRE”, de maneira indelével e perfeitamente visível;
 - Identificação do fabricante (sigla ou marca) gravada de forma legível e indelével no corpo do equipamento.
- Conjunto fechadura de trinco simples (sem chave), com maçaneta maciça de alavanca horizontal, na cor preta.
- Dobradiças de mola helicoidal, de 4” (mín. 3 unidades), em aço-carbono.
- Deve acompanhar manual de instruções fornecido pelo fabricante, contendo informações referentes a dimensões e massa nominais, a cuidados no transporte, embalagem, armazenamento, instalação, funcionamento, manutenção e revestimento, conforme NBR 11742.
- Sinalização de Emergência, conforme IT-20, do CBPMESP:
 - Letreiro com fundo verde e letras brancas, fotoluminescente, instalado no sentido de fuga, entre 1,60m e 1,80m do piso, conforme NBR 11742, portando os seguintes dizeres: PORTA CORTA-FOGO, É OBRIGATÓRIO MANTER FECHADA;
 - Sinalização contendo pictograma com instrução de abertura da porta corta-fogo por barra antipânico, complementada pela mensagem “APERTE E EMPURRE”, com fundo verde e letras brancas, fotoluminescente, instalada sobre a barra antipânico, a 1,20m do piso, conforme IT-20 do CBPMESP.

Acabamento

- Porta e batente: pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados, na cor especificada em projeto.

Protótipo comercial

- Porta completa (incluindo batente corta-fogo com grapas de fixação, barra antipânico, conjunto fechadura e dobradiças):
 - METÁLIKA: P90
 - MIRAGE: P90
 - SCALA: P90

APLICAÇÃO

- Em saídas de emergência, conforme indicação em projeto:
 - Escadas enclausuradas protegidas;
 - Antecâmaras de escadas à prova de fumaça;
 - Acesso às escadas externas;
 - Áreas de descarga, etc.

EXECUÇÃO

- Instalar conforme as instruções do manual fornecido pelo fabricante.
- O batente, ao ser instalado, deve ser completamente preenchido com argamassa de cimento e areia.
- A porta deve ser instalada de forma que sua abertura se dê no sentido de fuga, conforme indicado em projeto.
- O ajuste de fechamento da folha da porta deve ser feito de maneira que o fechamento total (trancamento) seja assegurado sempre que a medida da abertura tomada entre a aresta vertical exterior do batente e a aresta vertical interior da folha da porta for igual ou superior a 400mm. Quando o vão da abertura for inferior a 250mm, a folha deve pelo menos encostar no batente.
- O tempo de fechamento da folha da porta deve ser no mínimo de 3s e no máximo de 8s, quando aberta em um ângulo de 60°.
- Lubrificar as partes móveis.
- Instalar a sinalização de acordo com IT-20 do CBPMESP, conforme indicado em projeto.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Verificar a ausência de cantos vivos cortantes no conjunto (porta, batente, ferragens e barra antipânico).
- Verificar o sentido de abertura da porta (sentido de fuga).
- Verificar a instalação da barra antipânico no sentido de fuga e maçaneta no verso.
- Verificar a ausência de arranhões, amassados ou perfurações na porta.
- Verificar existência de identificação e selo de conformidade do INMETRO na porta e identificação do fabricante no batente.
- Verificar o ajuste e o tempo de fechamento da folha da porta, conforme descrito no item EXECUÇÃO.
- Exigir o manual de instruções fornecido pelo fabricante.
- Verificar a instalação da sinalização de emergência (letreiro no sentido de fuga da porta e sobre a barra antipânico).

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

- Porta corta-fogo completa (folha, batente, ferragens, barra antipânico e sinalização de emergência).
- Lubrificação das partes móveis.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. – por unidade fornecida e instalada.

NORMAS

- Instrução Técnica nº 11:2004 - Saída de emergência, do CBPMESP.
- Instrução Técnica nº 20:2004 - Sinalização de emergência, do CBPMESP.
- NBR 11742:2003 - Porta corta-fogo para saída de emergência.
- NBR 11785:1997 - Barra antipânico – Requisitos.
- **Obs:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Componentes

PC-01

Porta corta-fogo P-90

(L=90cm)

Elaboração
Data 18/12/09

Página
3/3

Código de listagem

0602001



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

