


OPÇÃO 1: ABERTURA PARA ÁREA EXTERNA AO HALL DO ELEVADOR

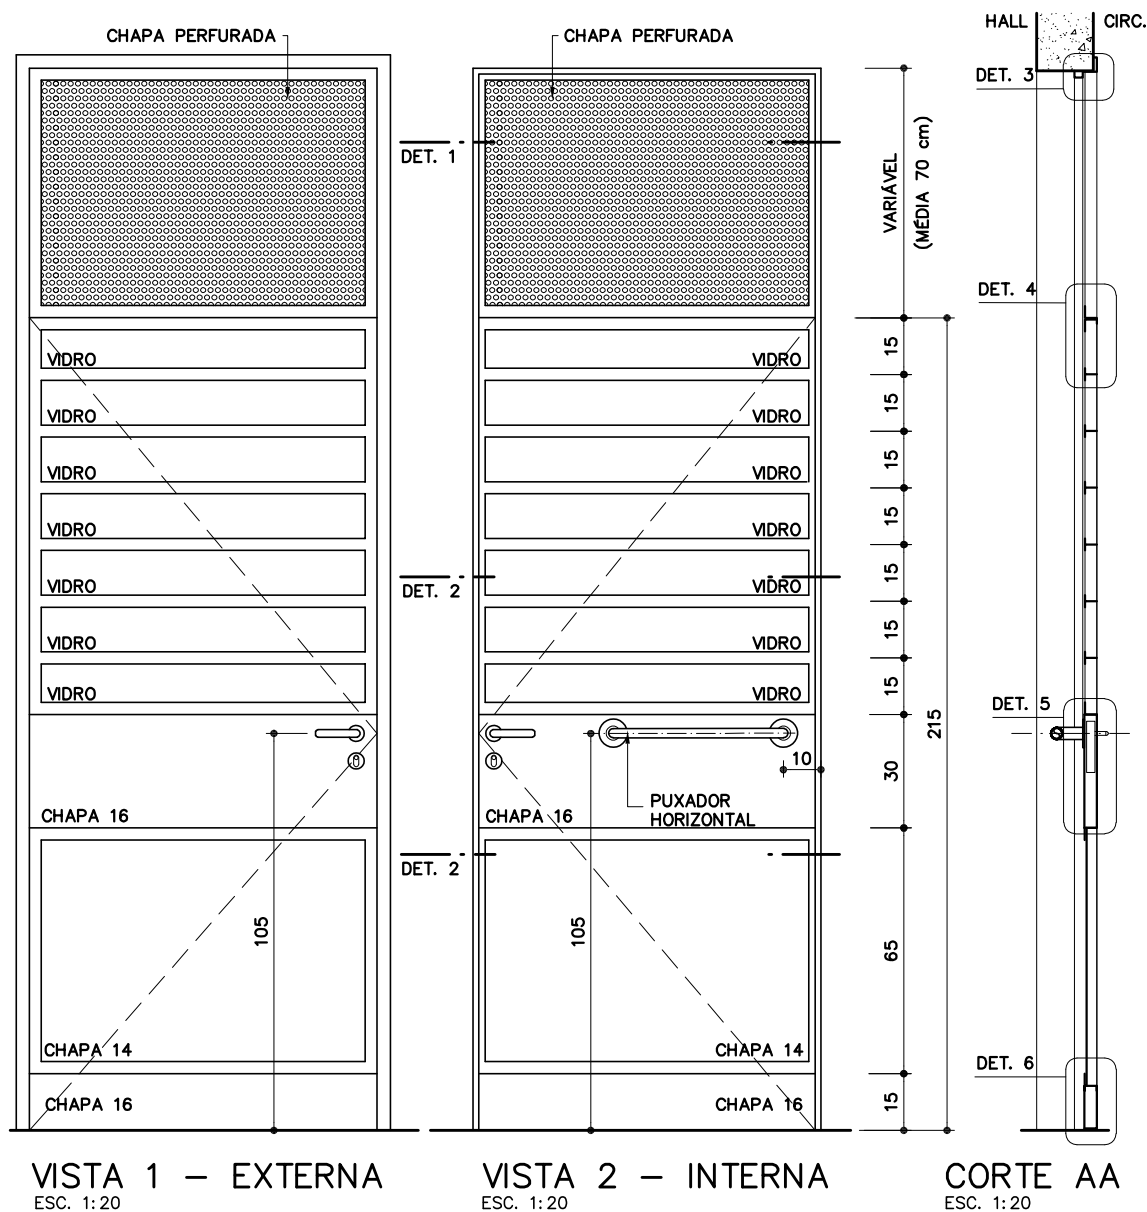

PF-26


Porta de
ferro para
hall do
elevador
[L=92cm]

Revisão 6
Data 29/04/22

Página
1/5

Código de listagem

06.02.045

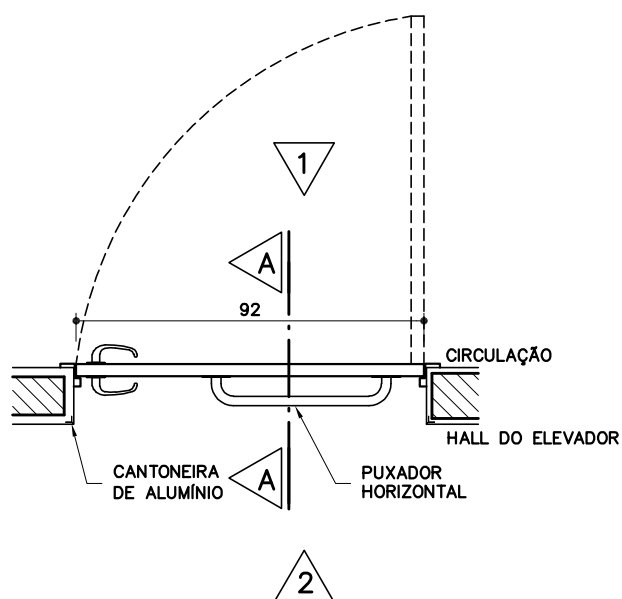

PLANTA
ESC. 1:20



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

PF-26

Porta de ferro para hall do elevador
(L=92cm)

Revisão 6
Data 29/04/22

Página
2/5



Código de listagem







06.02.045

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

OPÇÃO 2:
ABERTURA PARA ÁREA INTERNA AO HALL DO ELEVADOR

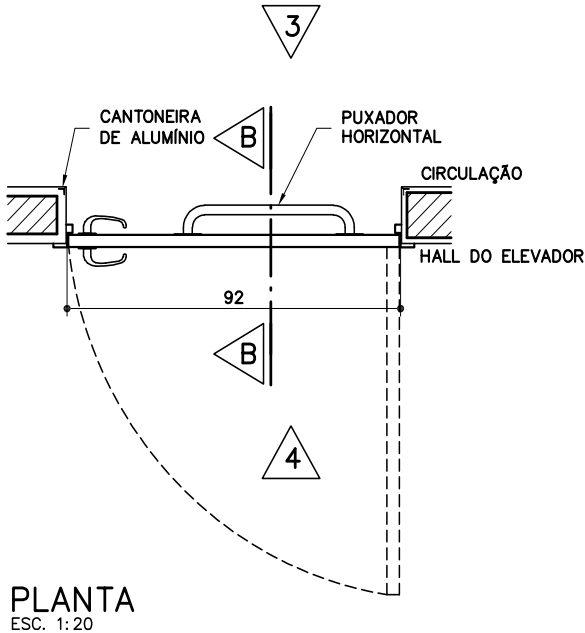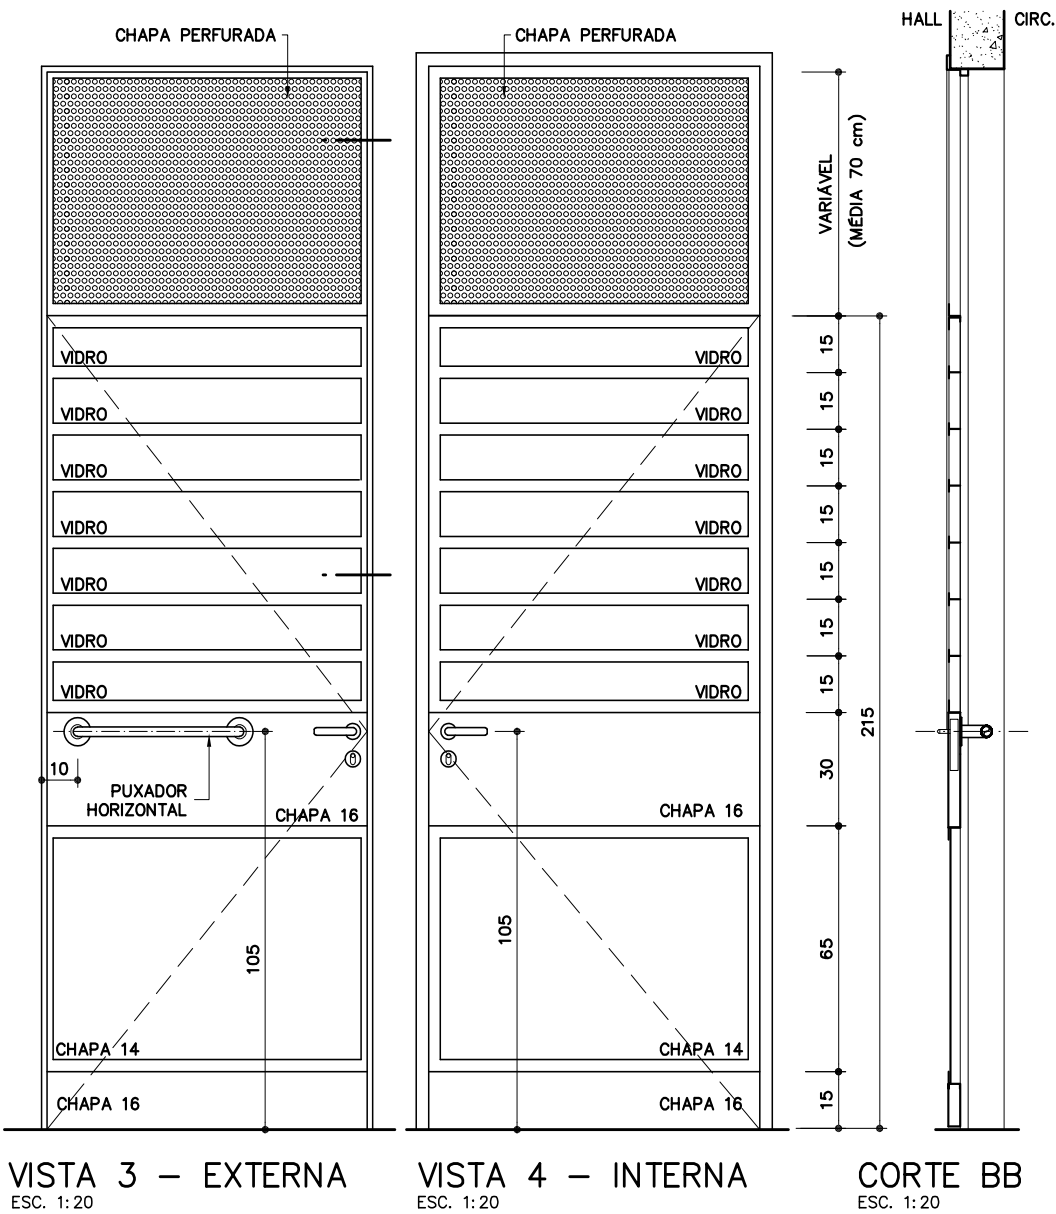

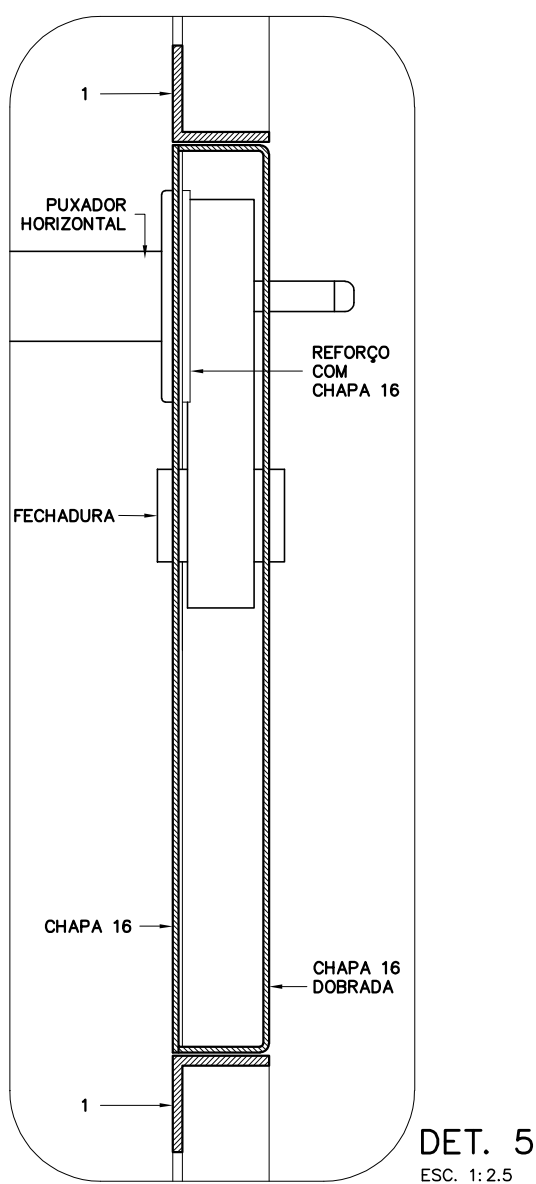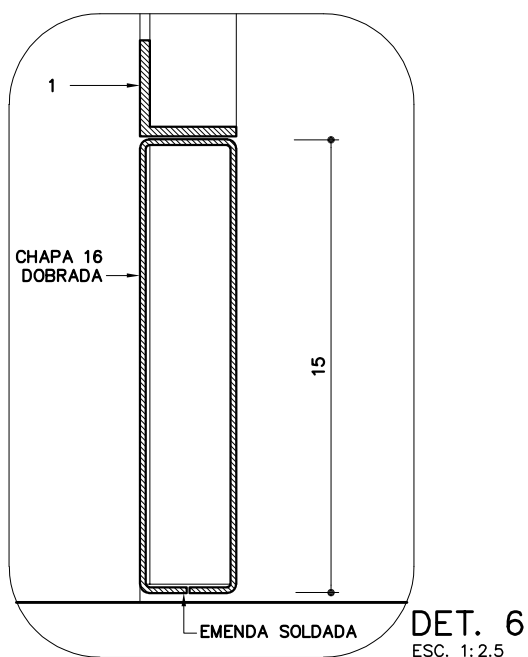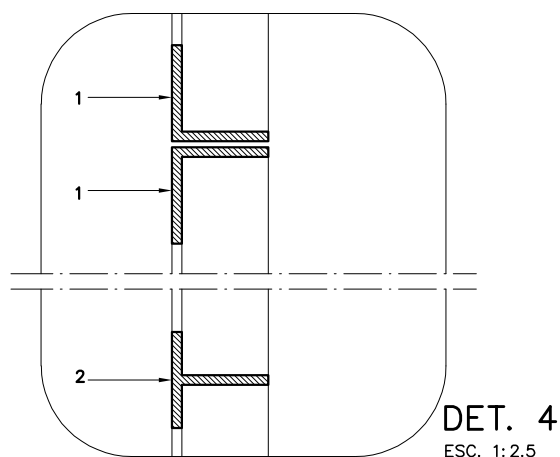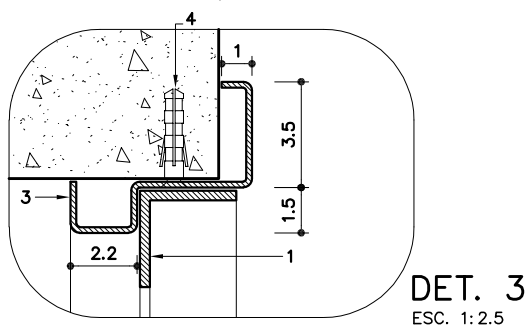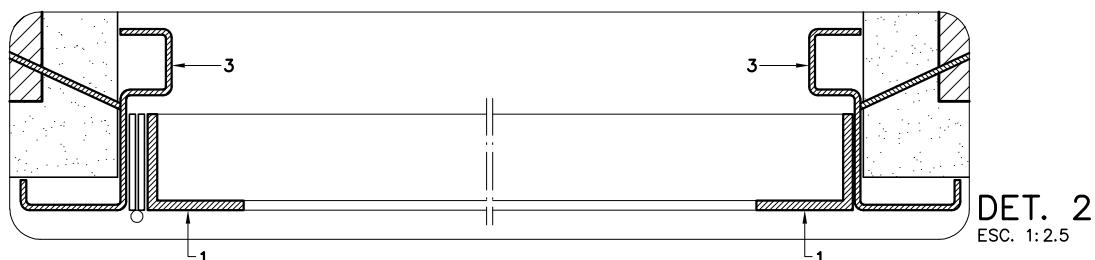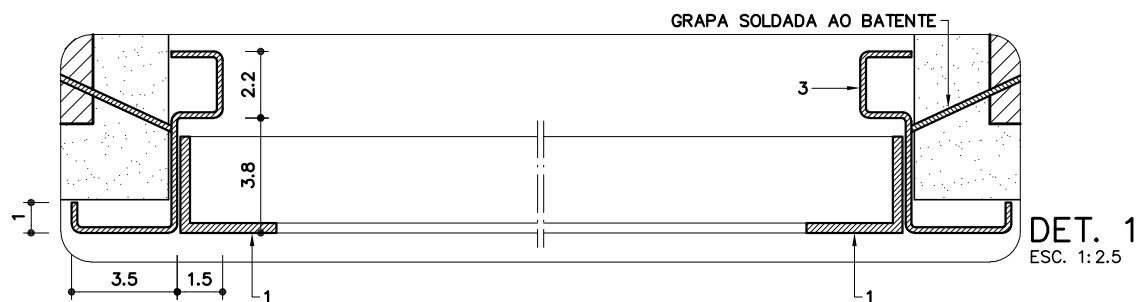

PERFIS DE FERRO

1 - TREFILADO "L" DE 1 1/4" x 1 1/4" x 1/8"

2 - TREFILADO "T" DE 1 1/4" x 1 1/4" x 1/8"

3 - BATENTE EM CHAPA 14 DOBRADA

4 - PARAFUSO GALVANIZADO E BUCHA S6

PF-26

Porta de
ferro para
hall do
elevador
[L=92cm]

Revisão 6
Data 29/04/22

Página
3/5

Código de listagem

06.02.045



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

PF-26

Porta de ferro para hall do elevador (L=92cm)

Revisão 6
Data 29/04/22

Página
4/5

Código de listagem

06.02.045



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Folha da porta:
 - Perfis de ferro;
 - Perfis em chapa 16 (e=1,5mm) de aço, dobrada.
 - Chapas 14 (e=1,9mm) de aço, lisas.
- Bandeira:
 - Perfis de ferro.
 - Chapa perfurada (e=1,5mm) de aço, com furos redondos e alternados de 1/2" (12,7mm) e área aberta de 45%.
- Batente: perfil em chapa 14 (e=1,9mm) de aço, dobrada.

Observação:

- Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, todos os perfis e chapas deverão ser galvanizados e os pontos de corte e solda tratados com galvanização a frio (tratamento anticorrosivo rico em zinco), conforme Ficha S14.17 do Catálogo de Serviços.
- Vidros planos, transparente liso de 3mm ou impresso comum de 4mm, conforme especificado em projeto.

Acessórios

- Ferragens, conforme Ficha S17.01 do Catálogo de Serviços:
 - Conjunto fechadura-maçaneta;
 - Dobradiças: 3 unidades;
- Puxador horizontal, conforme Ficha S17.02 do Catálogo de Serviços.

Acabamentos

- Pintura esmalte sintético *standard* ou tinta esmalte à base de água sobre fundo anticorrosivo (zarcão), na cor especificada em projeto.

Observação:

- Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, pintura esmalte sobre fundo para galvanizados, na cor especificada em projeto.

Protótipo comercial

- Ferragens (conjunto fechadura-maçaneta; dobradiças):
 - Ver Ficha S17.01 do Catálogo de Serviços.
- Puxador horizontal:
 - Ver Ficha S17.02 do Catálogo de Serviços.

APLICAÇÃO

- No acesso ao hall do elevador (de uso restrito a pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida), em obras novas, ampliações, adequações e reformas gerais, conforme especificado em projeto.

Observação:

- Indicar placas de sinalização na parede (SI-05 e SI-07) - ver também **Manual do Sistema de Sinalização para Edificações Escolares**.

EXECUÇÃO

- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e linhas de corte dos perfis e chapas.
- Antes da aplicação do fundo anticorrosivo, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada.

Observação:

- Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva:
 - » O componente deve ser montado com perfis e chapas previamente galvanizados e ter os pontos de solda e corte tratados com galvanização a frio (ver Ficha S14.17).
 - » Todos os acessórios deverão ser fixados com parafusos de aço galvanizado.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha SI-05 Placa 70x20cm (parede)
Ficha SI-07 Placa 50x6cm (Parede)

Catálogo de Serviços

Ficha S11.02 Cantoneira de alumínio
Ficha S13.04 Vidro impresso comum
Ficha S13.06 Vidro liso transparente
Ficha S14 Pintura
Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético *standard*
Ficha S14.17 Galvanização
Ficha S14.18 Fundos para metais
Ficha S14.21 Tinta esmalte à base de água
Ficha S17.01 Ferragens para porta
Ficha S17.02 Puxadores para porta acessível

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
 - Perfis e chapas devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.
 - Verificar a não ocorrência de rebarbas e pontos de solda mal batidos.
 - Não serão aceitas portas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e transporte.
 - Verificar o acabamento, atentando para que não apresente falhas na pintura ou quaisquer danos decorrentes do manuseio.
 - O funcionamento da porta deve ser verificado após a completa secagem da pintura, não podendo apresentar dificuldade no fechamento ou folgas.
 - A folha da porta deverá ser colocada em posição semiaberta e permanecer parada, caso contrário, será sinal evidente de desvio de prumo.
 - Acessórios:
 - Aferir as especificações e protótipos comerciais, conforme constante das Fichas S17.01 e S17.02;
 - Verificar a correta instalação e funcionamento;
 - Puxador horizontal: verificar altura e posicionamento de fixação.
- Observação:**
- Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva:
 - » Exigir certificado de galvanização a fogo, emitido pela empresa galvanizadora ou nota fiscal discriminada, comprovando o uso de chapas e perfis e galvanizados;
 - » Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio;
 - » Verificar o uso de parafusos galvanizados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Porta completa (folha, bandeira e batente), com todos os seus constituintes.
- Acessórios (ferragens e puxador).

Observação:

- Os seguintes itens serão pagos em outros serviços:
 - » Vidros;
 - » Pintura de acabamento;
 - » Galvanização (em regiões litorâneas ou locais sujeitos a atmosfera corrosiva);
 - » Placas de sinalização.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.

NORMAS

- ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Componentes

PF-26

**Porta de
ferro para
hall do
elevador**
[L=92cm]

Revisão 6
Data 29/04/22

Página
5/5

Código de listagem
06.02.045



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário