


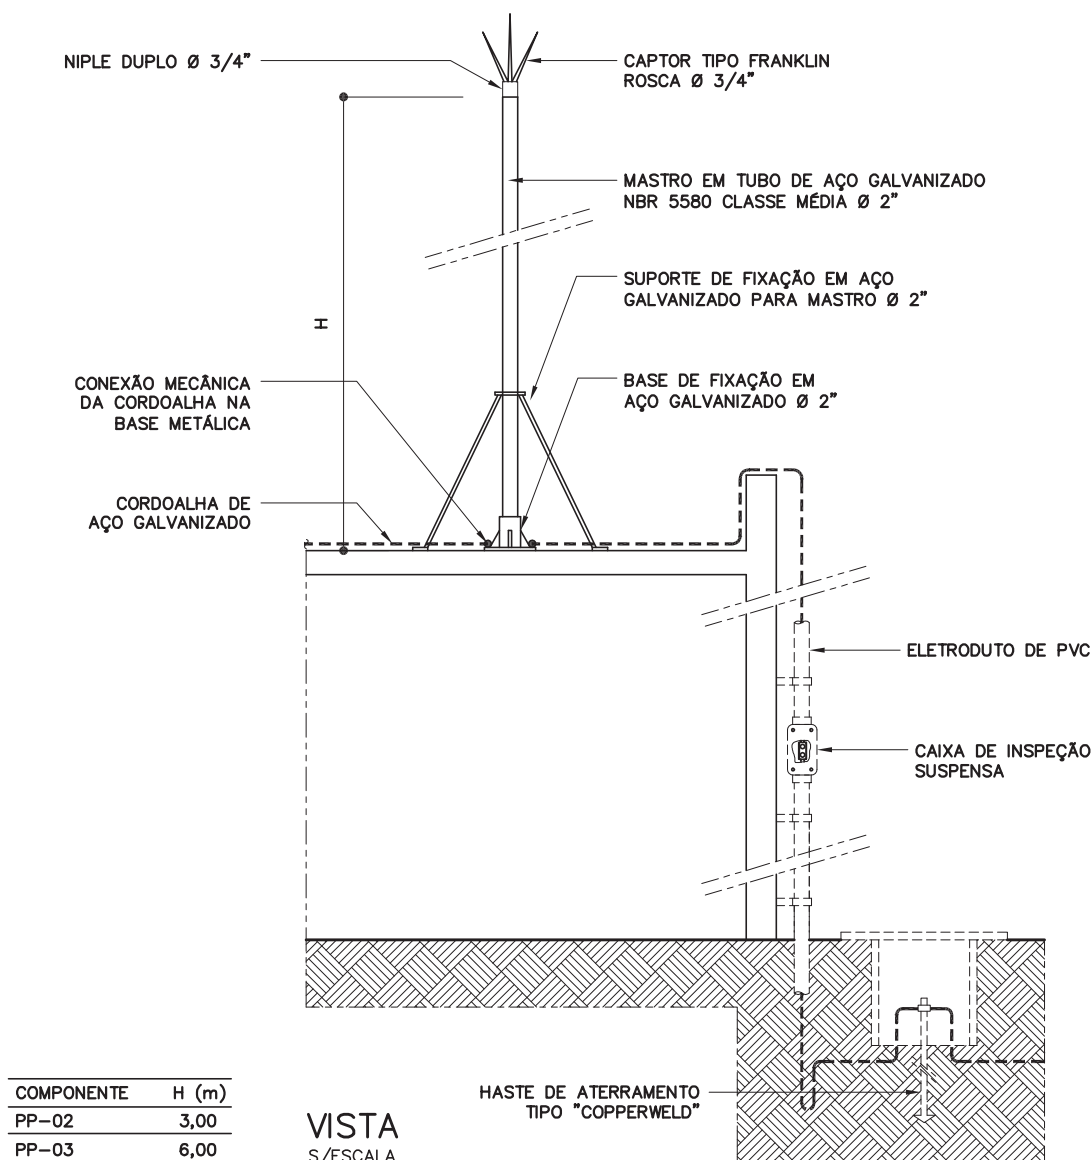

COMPONENTE	H (m)
PP-02	3,00
PP-03	6,00

VISTA
S/ESCALA

HASTE DE ATERRAMENTO
TIPO "COPPERWELD"

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Captor tipo Franklin, h 250 a 350mm, rosca $\varnothing = 3/4"$.
- Mastro em tubo de aço galvanizado, NBR5580 classe média $\varnothing = 2"$, com redução de $\varnothing = 2" \times 3/4"$.
- Luva adaptadora e niple duplo $\varnothing = 3/4"$.
- Base de fixação para o mastro, em aço galvanizado, e conexão para as cordoalhas.
- **Obs.:** Para os demais itens do sistema de para-raios Franklin, complementares ao componente PP-02 ou PP-03, ver Ficha E6.01 do Catálogo de Serviços.

Protótipo Comercial

- MONTAL PARA-RAIOS
- PARATEC
- RAYCON
- TERMOTÉCNICA PARA-RAIOS

APLICAÇÃO

- Nos pontos mais altos da edificação, conforme especificação no Projeto Executivo de Elétrica (PE-ELE).

EXECUÇÃO

- O componente deve ser instalado conforme indicado no PE-ELE.

FICHAS DE REFERÊNCIA

- Catálogos de Serviços
- Ficha E6.01 Aterramento/ para-raios

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Verificar se o para-raios foi posicionado de acordo com o PE-ELE.
- Verificar se os constituintes estão fixados firmemente, sem jogo causado por folgas entre as partes.
- Verificar ausência de peças amassadas ou empenadas.
- Verificar a conexão mecânica /cordoalha, conforme PE-ELE e Ficha E6.01.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Mastro e acessórios de fixação.
- Captor tipo Franklin.
- **Obs.:** Os demais itens do sistema de para-raios Franklin, complementares ao componente PP-02 ou PP-03, serão pagos em outros serviços.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.

PP-02
PP-03

Para-raios
com captor
Franklin

Revisão 2
Data 03/01/17

Página

1/1

Código de listagem

09.13.010
09.13.011



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO