




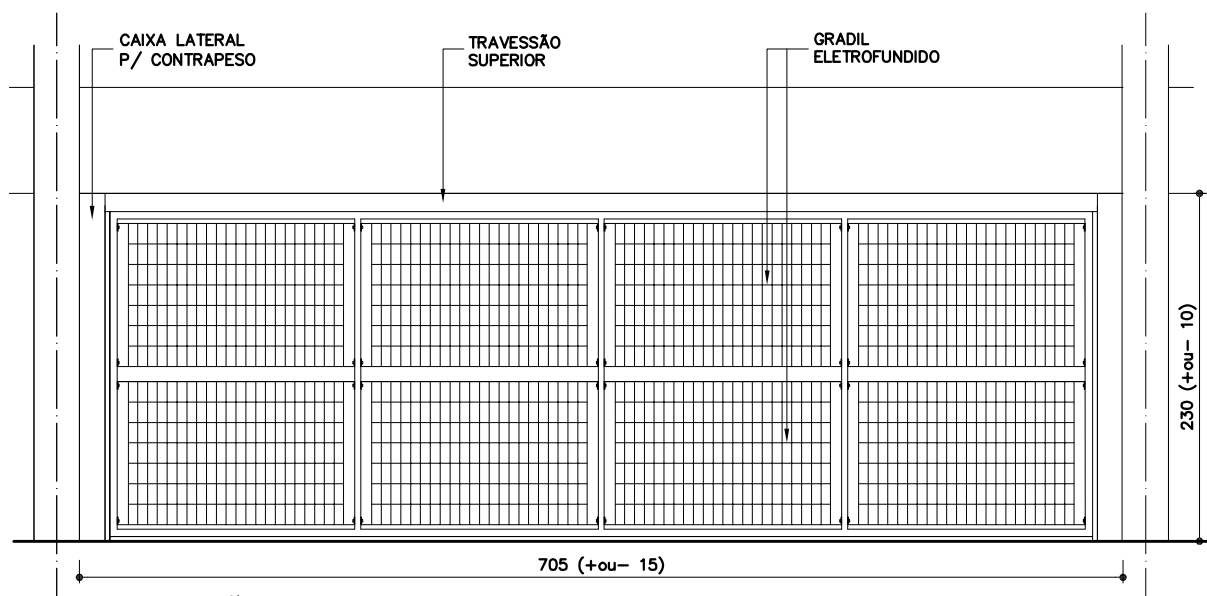

ELEVAÇÃO EXTERNA PT-47
ESC. 1: 50

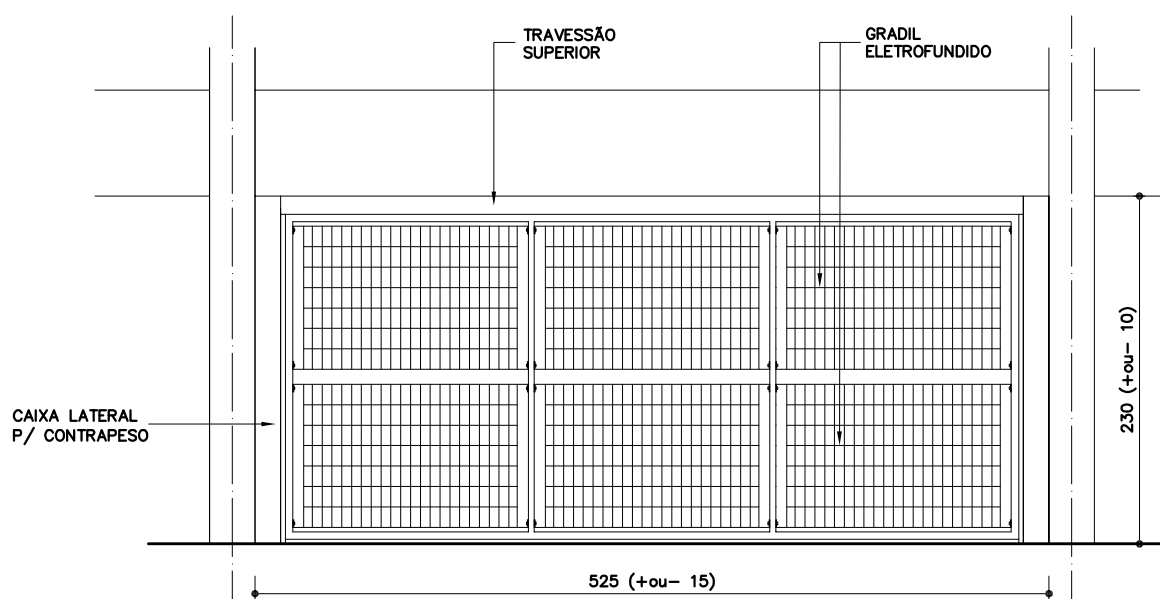

ELEVAÇÃO EXTERNA PT-48
ESC. 1: 50

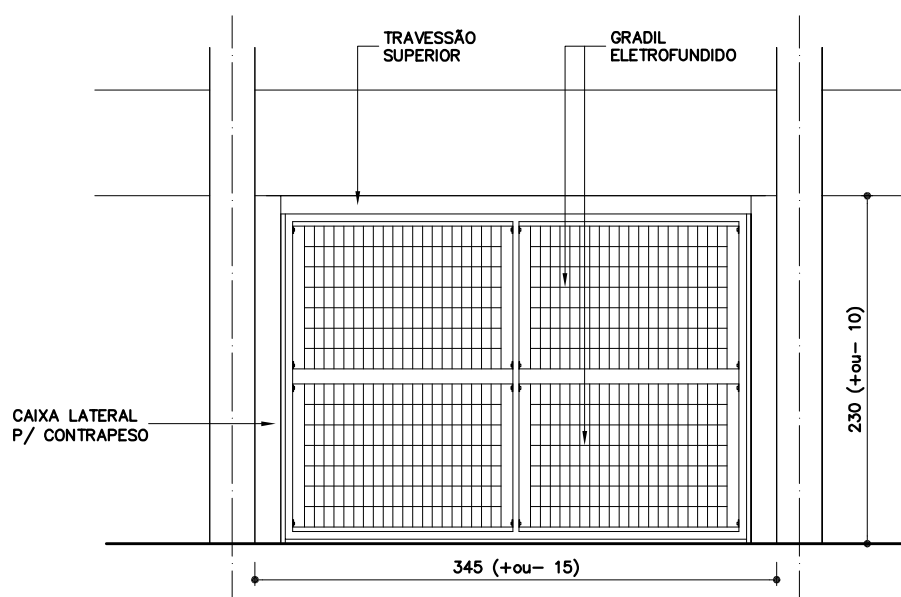

ELEVAÇÃO EXTERNA PT-49
ESC. 1: 50

PT-47 A PT-49

Portão basculante em gradil eletrofundido
(uso interno)

PT-47 (705x230cm)
PT-48 (525x230cm)
PT-49 (345x230cm)

Revisão 1
Data 20/09/10

Página
1/6

Código de listagem

0602073
0602074
0602075



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

PT-47 A PT-49

Portão basculante em gradil eletrofundido
(uso interno)

PT-47 (705x230cm)
PT-48 (525x230cm)
PT-49 (345x230cm)

Revisão 1
Data 20/09/10

Página
2/6

Código de listagem


0602073
0602074
0602075



Atenção


Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

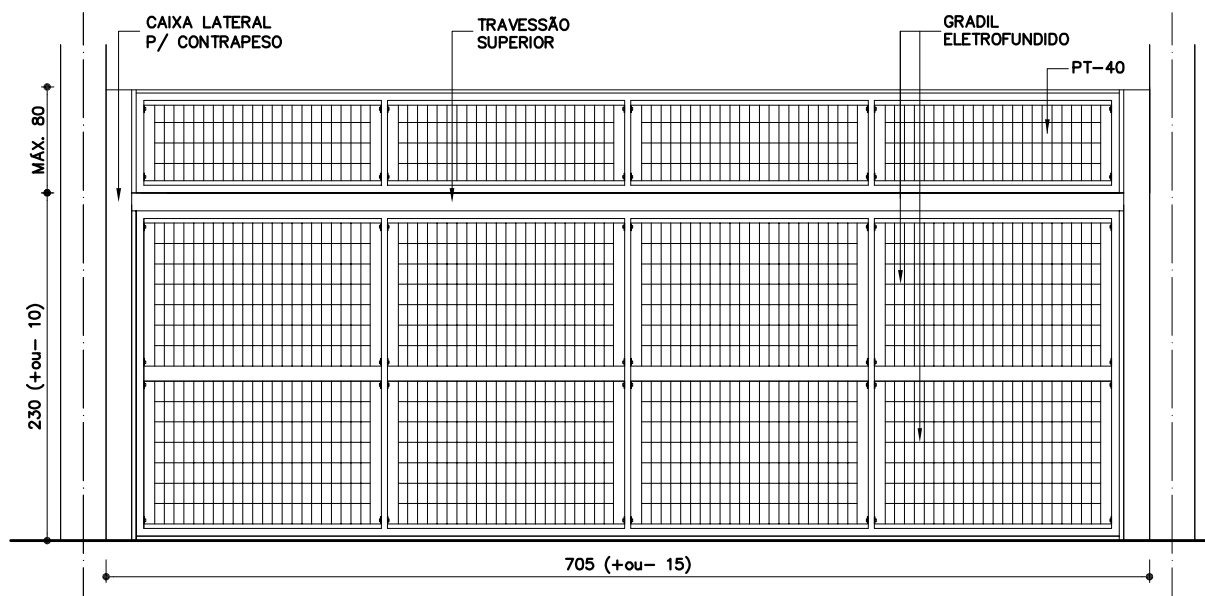


ELEVAÇÃO EXTERNA PT-47 COM PT-40

ESC. 1:50

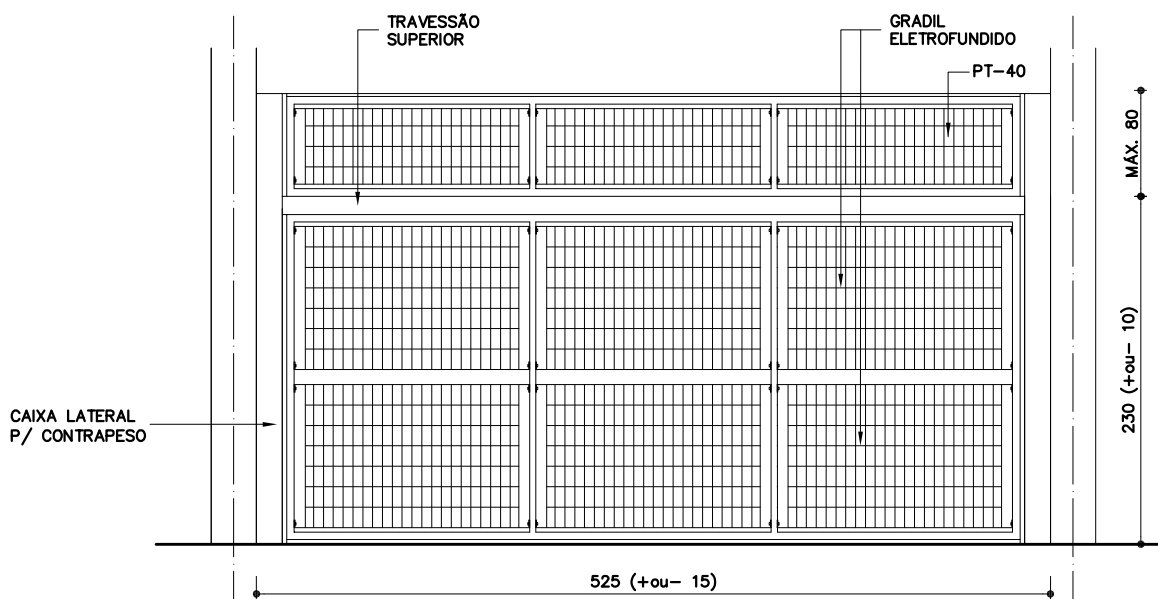


ELEVAÇÃO EXTERNA PT-48 COM PT-40

ESC. 1:50

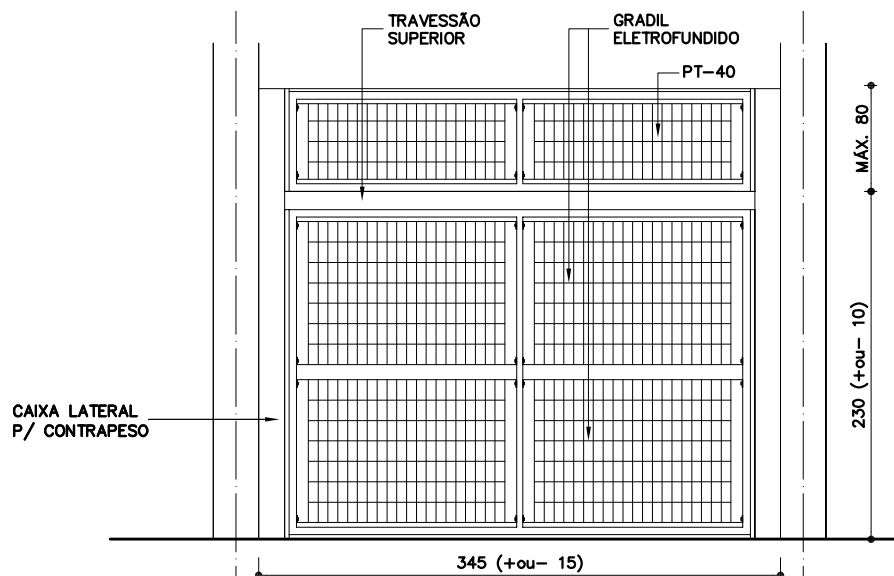


ELEVAÇÃO EXTERNA PT-49 COM PT-40


ESC. 1:50

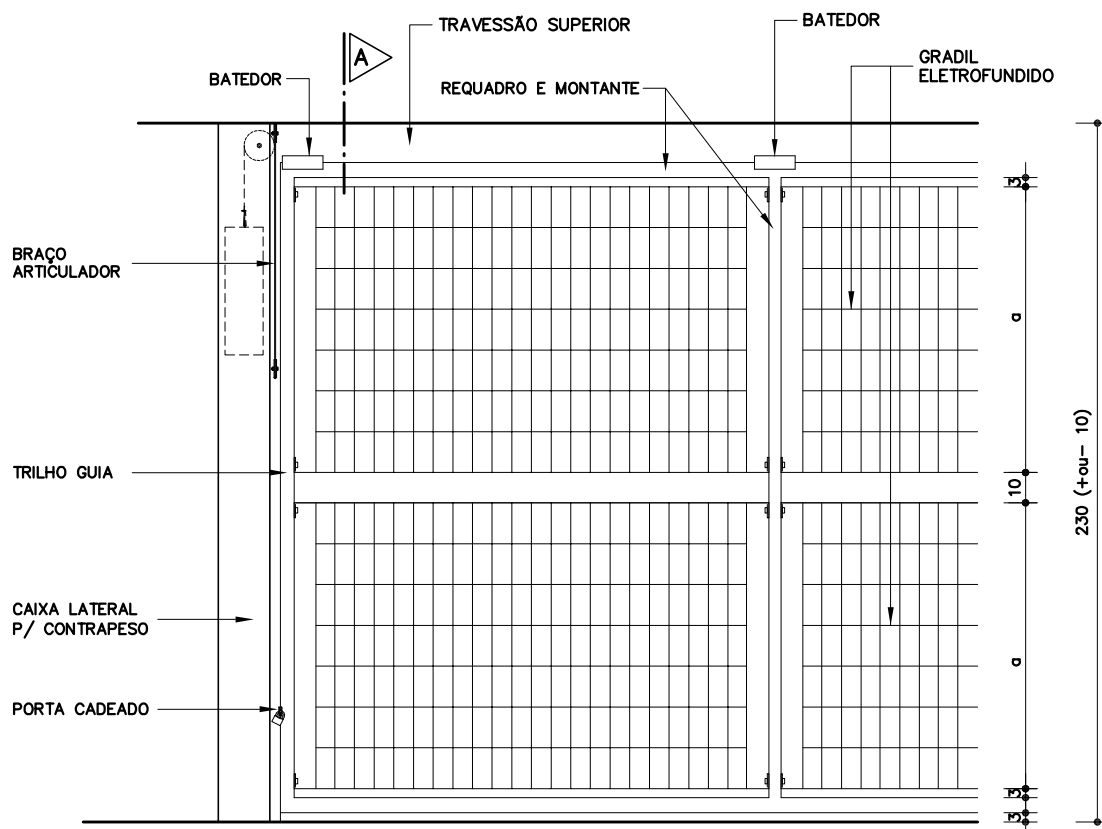


AMPLIAÇÃO PARCIAL – VISTA INTERNA
ESC. 1:25

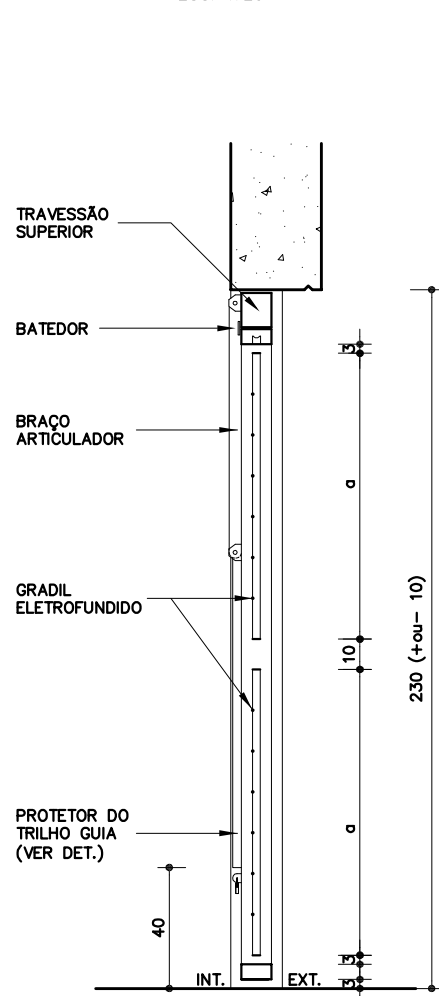

CORTE A
ESC. 1:25

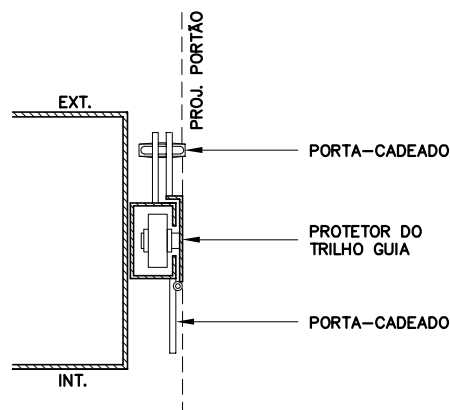

DET. PROTETOR DO TRILHO-GUIA
(POSIÇÃO PORTÃO ABERTO)
ESC. 1:5

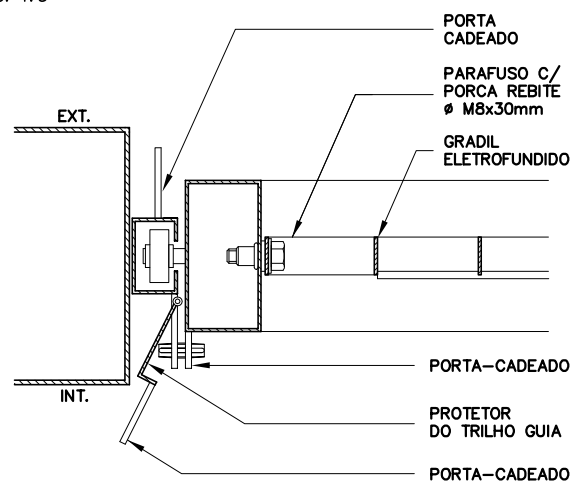

DET. PROTETOR DO TRILHO-GUIA
(POSIÇÃO PORTÃO FECHADO)
ESC. 1:5

PT-47 A PT-49

Portão basculante em gradil eletrofundido
(uso interno)

PT-47 (705x230cm)
PT-48 (525x230cm)
PT-49 (345x230cm)

Revisão 1
Data 20/09/10

Página
3/6

Código de listagem

0602073
0602074
0602075



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

PT-47 A PT-49

Portão basculante em gradil eletrofundido (uso interno)

- PT-47 (705x230cm)
- PT-48 (525x230cm)
- PT-49 (345x230cm)

Revisão 1
Data 20/09/10



Página
4/6


Código de listagem

- 0602073
- 0602074
- 0602075

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

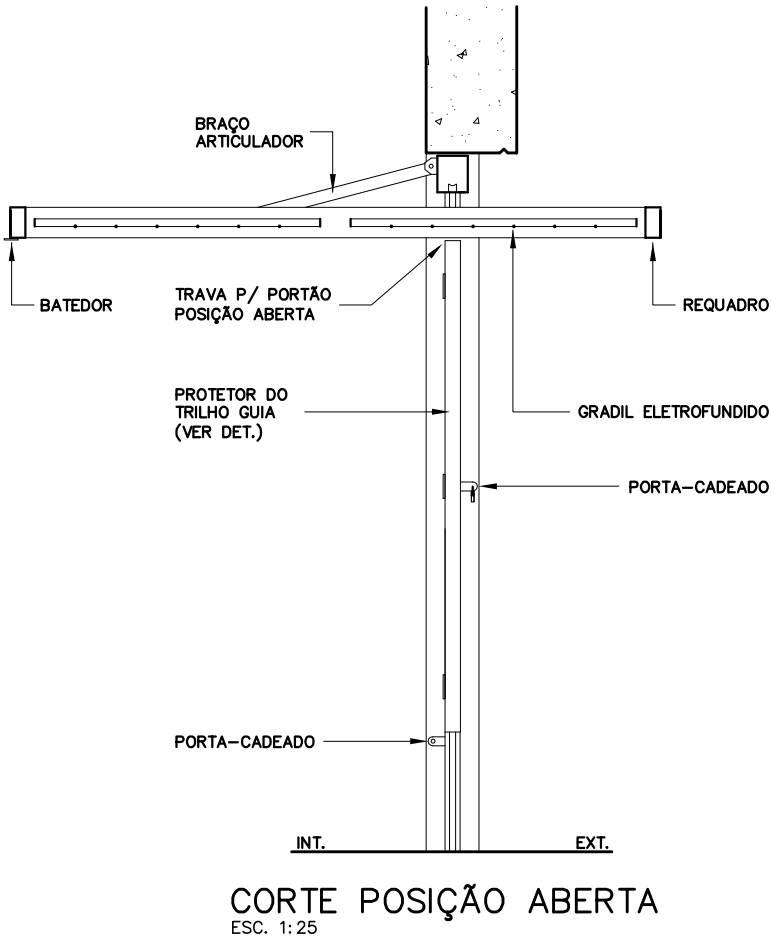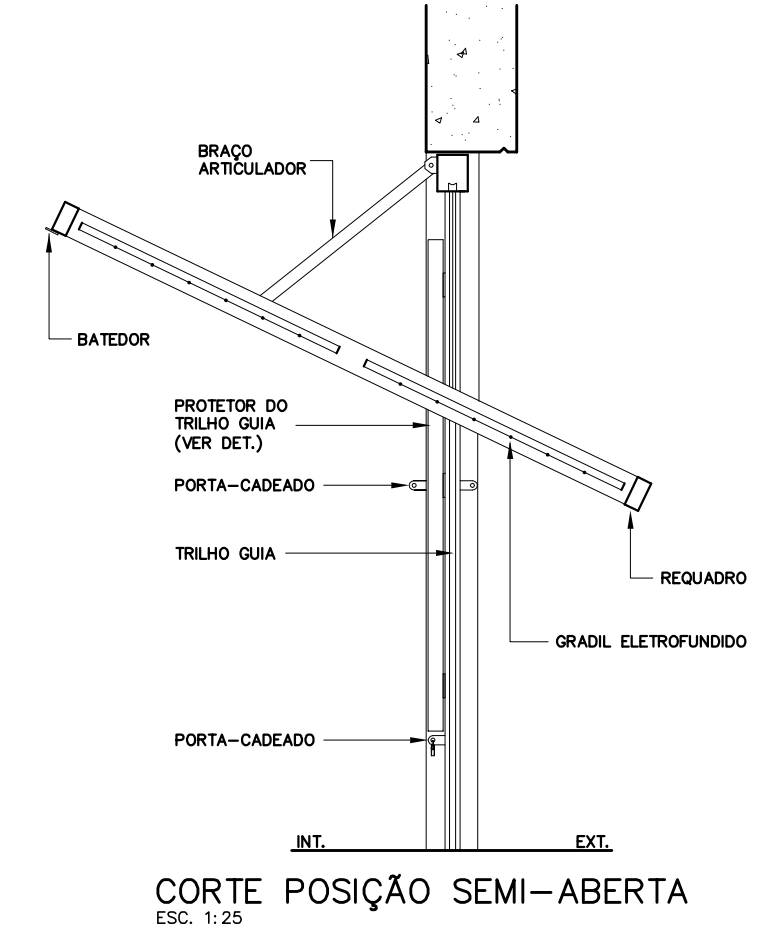

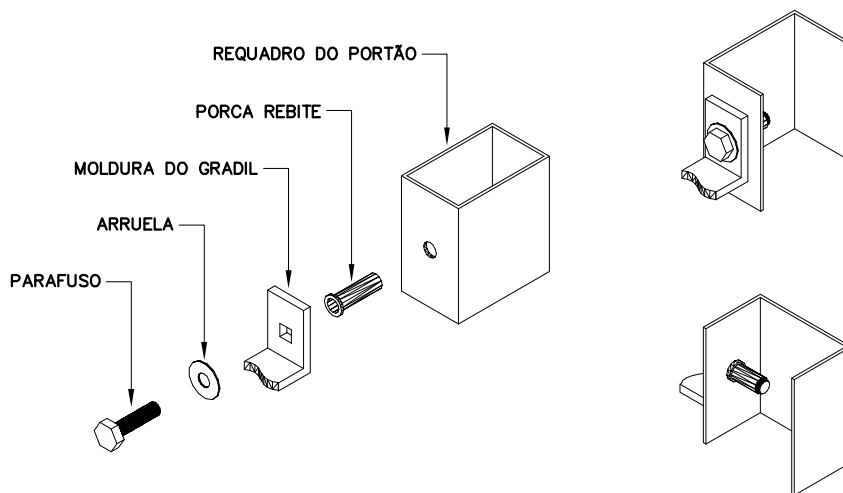

DET. FIXAÇÃO DO GRADIL S/ ESCALA

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Folha do portão:
 - Quadros e montantes verticais em tubo de aço galvanizado a fogo (80x40mm ou 100x50mm, de acordo com o fabricante), e=1,2mm;
 - Gradil completo confeccionado em perfis de aço carbono soldados pelo processo de eletrofusão e tratados com galvanização a fogo, com acabamento em pintura eletrostática à base de poliéster em pó (na cor especificada em projeto), composto de painel em malha retangular (65x132mm) formada por barras chatas portantes (25x2mm) e fio de ligação redondo (ø=4,8mm) com moldura em barra chata de 25x4,76mm.
- Caixa lateral para o contrapeso:
 - Chapa dobrada de aço galvanizado a fogo, e=1,5mm e dimensões de acordo com o fabricante.
- Travessão superior:
 - Chapa dobrada de aço galvanizado a fogo, e=1,5mm e dimensões de acordo com o fabricante.
- Sistema completo de contrapeso para acionamento manual, de acordo com o fabricante.

Acessórios

- Protetor para o trilho e trava para o portão na posição aberto: chapa dobrada de aço galvanizado a fogo, e=1,2mm, conforme detalhe.
- Porta-cadeado: chapa de aço galvanizado a fogo, e=4,8mm.
- Cadeado de latão maciço de 35mm, com dupla trava (2 unidades).
- Conjunto de fixação do gradil composto de porca rebite (RIVKLE M8) e parafuso cabeça sextavada ø=M8x30mm com arruela, em aço galvanizado (4 conjuntos por painel).

Acabamentos

- Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados, exceto gradil que deverá ser fornecido com pintura eletrostática à base de poliéster em pó.

Protótipo comercial

- Portão completo (incluindo gradil eletrofundido) fabricado e instalado:
 - NEX BRASIL
 - PORTATOLDO
- Gradil completo:
 - METALGRADE ("Artis" - cores: branco, cinza, preto, azul ou verde)

APLICAÇÃO

- Em áreas internas, para fechamentos de acessos, conjugado ou não com bandeira PT-40.
- Nota:** A cor da pintura deverá ser especificada em projeto.

EXECUÇÃO

- Estrutura do portão:
 - Todos os perfis e chapas deverão ser de aço galvanizado a fogo;
 - Os pontos de solda devem ser batidos e eliminadas todas as rebarbas nas emendas e cortes dos tubos, barras e chapas;
 - Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber tratamento anti-corrosivo;
 - As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato;
 - Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada.
- Gradil:
 - O gradil eletrofundido deve ser instalado observando-se os espaçamentos superior, intermediário e inferior conforme indicado no desenho. Não deve haver folgas entre os gradis e os quadros e montantes.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha PT-40 Bandeira em gradil eletrofundido

Catálogo de Serviços

Ficha S14 Pintura
Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanização
Ficha S14.18 Fundos para metais

RECEBIMENTO

- Exigir certificado de garantia do portão completo (incluindo gradil), emitido pelo fabricante.
- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Não serão aceitos portões com rebarbas, empenados, desnivelados, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou montagem.

Componentes

PT-47 A PT-49

Portão basculante em gradil eletrofundido (uso interno)

PT-47 (705x230cm)
PT-48 (525x230cm)
PT-49 (345x230cm)

Revisão 1
Data 20/09/10

Página
5/6

Código de listagem

0602073
0602074
0602075



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Componentes

PT-47 A PT-49

Portão basculante em gradil eletrofundido (uso interno)

PT-47 (705x230cm)
PT-48 (525x230cm)
PT-49 (345x230cm)

Revisão 1
Data 20/09/10

Página
6/6

Código de listagem

0602073
0602074
0602075

- Verificar se as soldas nos tubos estão contínuas em toda a extensão da superfície de contato.
- Gradil:
 - Verificar as especificações;
 - Verificar o prumo, o nível, o alinhamento e a fixação dos painéis aos quadros. Não serão aceitas peças empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro;
 - Verificar a aderência e a uniformidade da camada da pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidade ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricação e do manuseio.
- O funcionamento do portão deverá ser verificado após a completa secagem da pintura e subsequente lubrificação, não podendo haver jogo causado por folgas, nem dificuldade no seu deslizamento. O seu funcionamento deverá ser fácil e quando a folha estiver em posição semi-aberta, deverá permanecer parada.
- Verificar a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricação e do manuseio.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Portão completo executado e instalado.
- Fundo para galvanizados e pintura.
- Lubrificação das partes móveis.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário