

DESCRIÇÃO

- Perfil de elastômero policloropreno (neoprene) e adesivo epoxídico bicomponente, utilizados para vedação de juntas visíveis na superfície, fixado por pressurização, nucleação ou vácuo.
- Fabricados em diversos tamanhos e desenhos conforme o desempenho, com ranhuras nas abas para melhor fixação nas laterais da junta.
- Resistente à ação de intempéries, mantém a estanqueidade sob pressões hidrostáticas elevadas.

Protótipo comercial

- JJ2027M e JJ2030 FW (JEENE)
- MA 20 OV e MA 20 AP (MARTINAÇO)
- VEDA JUNTA JUNTAPRENE MODELO A 20x40 e MODELO B 20x30 (WOLF HACKER)

APLICAÇÃO

- Vedação de juntas de dilatação visíveis na superfície e sujeitas a grandes solicitações.
 - JJ2030FW / MA 20 AP / A 20x40: pisos, áreas de pedestres ou obras com baixas pressões hidrostáticas e pequenas movimentações estruturais;
 - JJ2027M / MA 20 OV / B 20x30: lajes de cobertura, reservatórios e obras com pressões hidrostáticas inferiores a 0,2MPa[2Kgf/cm²].


EXECUÇÃO

Preparo da sede

- Limpar e preparar o substrato nas áreas de colagem para remover nata de concreto, partes soltas ou contaminadas.
- Para perfeita estanqueidade, deve-se tratar bem as áreas de colagem, laterais das aberturas.
- As sedes das juntas devem ser constituídas por substratos sólidos, uniformes, livres de trincas e bordas quebradas, com suas aberturas paralelas, secas e desobstruídas em toda a extensão.
- O alinhamento perfeito da sede deve ser previsto na concretagem utilizando-se placas de poliestireno expansível de alta densidade [P2] com espessura de acordo com especificação de projeto.

Aplicação da junta

- Aplicar o adesivo na sede (substrato) e no perfil
- Instalar o perfil com a mesma largura da junta a 20°C (ponto neutro).

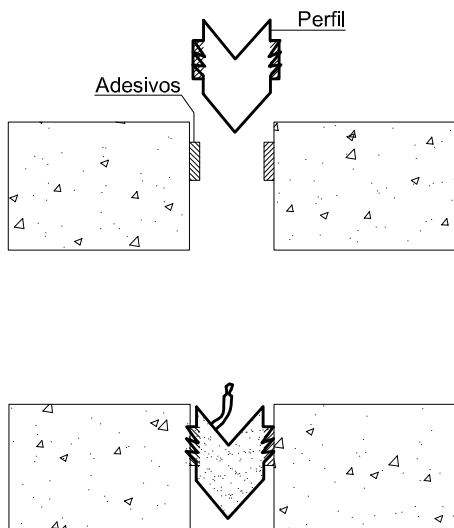

- Pressurizar com válvula e remover o excesso de adesivo.
- Aguardar 24 horas para a cura do adesivo e remover a válvula de pressurização.
- Evitar umidade ou percolação de água durante a instalação do perfil, mantendo as juntas se adesivo.
- Evitar perfurações ou instalação de peças ou equipamentos próximo à junta.

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, as juntas não devem apresentar falhas de aderência no material que as confina.

SERVIÇOS

- 11.04 JUNTAS DE DILATAÇÃO
- 11.04.021 JUNTA ELÁSTICA ESTRUTURAL NEOPRENE PARA PISOS
- 11.04.022 JUNTA ELÁSTICA ESTRUTURAL NEOPRENE PARA PRESSÕES INFERIORES A 0,2 MPa

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS


- 11.04.021 11.04.022
- Fornecimento e assentamento da junta de dilatação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 11.04.021 11.04.022
- m - pelo comprimento real da junta empregada.

NORMA

- NBR 12164 - Perfil de elastômero vulcanizado extrudado para vedação de junta de dilatação de estruturas de concreto ou aço.

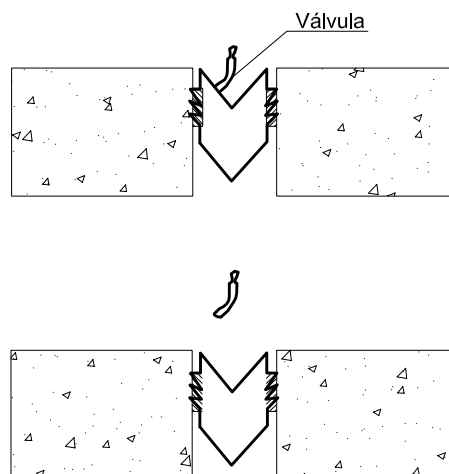

Serviços

Etapa

Impermeabilização

\$10.06

**Junta
elástica
estrutural
neoprene**

Revisão 1
Data 10/07/02

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário