

DESCRIÇÃO

- Massa à base de poliuretano, alta elasticidade, mono-componente, resistente à abrasão, envelhecimento, água e intempéries, secando pela própria umidade do ar.
- Material de enchimento para limitação de profundidade das juntas: poliestireno expandido.

Protótipo comercial

- Mastique:
 - VEDAFLEX (OTTO BAUMGART)
 - SIKAFLEX 1a PLUS (SIKA)
 - DUROLASTIC POLIURETANO (WOLF HACKER)

APLICAÇÃO

- Os mastiques de poliuretano são recomendáveis para preencher juntas verticais e horizontais tanto internas como externas, vedação de juntas em pré-moldados com abertura até 5cm e juntas de concreto na construção civil em geral.
- Pode também ser utilizado na vedação de juntas entre materiais diversos: vidro, concreto, ferro, alumínio, madeira, conforme orientação de projeto.
- Vedação de caixilhos e esquadrias.
- Calafetação em geral.

EXECUÇÃO

- Seguir recomendações do fabricante quanto à profundidade e largura das juntas.
- A superfície de base deve estar limpa e seca, isenta de poeira, graxa, óleos, tinta e ferrugem.
- Se necessário limpar com escova de aço, jato de ar ou solventes na extensão a ser aplicado o mastique, ou corrigir com lixa manualmente.
- Utilizar primer de acordo com recomendações do fabricante, principalmente em superfícies porosas ou em contato permanente com água, esperando sua completa secagem.
- O concreto deve ser curado por 7 dias no mínimo antes da aplicação do produto.
- Como limitador de profundidade utilizar o poliestireno expandido.
- Aplicar o produto com pistola aplicadora (recomendável) ou espátula.
- Cobrir as superfícies próximas às juntas com fita adesiva, retirando-a após a aplicação.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha S10.09 Pintura Betuminosa

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, as juntas não devem apresentar falta de aderência com os materiais que as confinam.

SERVIÇOS

11.04	JUNTAS DE DILATAÇÃO
11.04.004	MASTIQUE ELÁSTICO OU POLIURETANO
11.04.012	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 11.04.004 11.04.012
- Fornecimento e aplicação do material nas juntas de dilatação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 11.04.004
- cm^3 - pelo volume empregado.
- 11.04.012
- m - pelo comprimento real empregado.

Serviços

Etapa

Impermeabilização


S10.08

Mastique elástico

Revisão 2
Data 10/07/02

Página

1/1

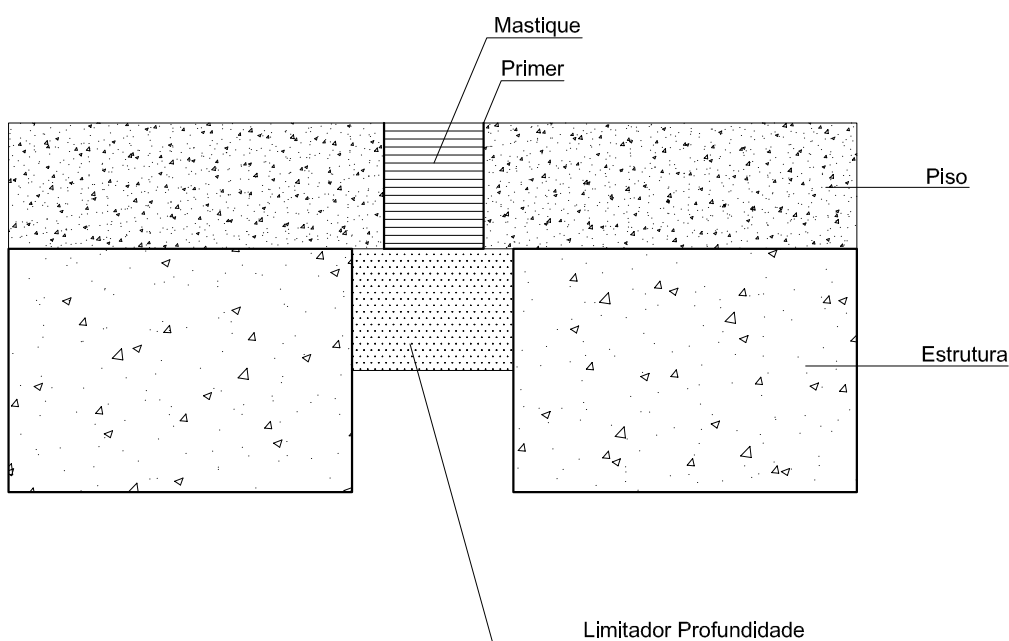

Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário