


S12.24

Piso tátil de alerta

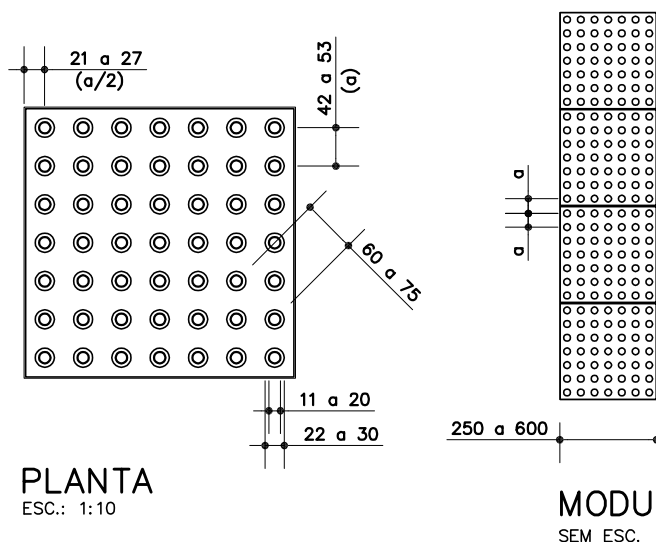

Sinalização tátil – padrão NBR 16537 (dimensões em mm)

DESCRIÇÃO

• A sinalização tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos troncocônicos padronizados pela ABNT (ver figura acima), cujo objetivo principal é sinalizar as situações de risco ao deficiente visual e às pessoas com visão subnormal. Também é utilizada em composição com o piso tátil direcional, para sinalizar as mudanças ou alternativas de direção.

Características

- O piso cromo diferenciado tátil de alerta deve apresentar cor contrastante com a do piso adjacente:
 - Em superfícies claras (bege, cinza claro, etc.): amarelo, azul ou marrom;
 - Em superfícies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): amarelo ou azul.
- A sinalização tátil de alerta deve ter largura de 250mm a 600mm;
- As peças do piso tátil devem apresentar modulação que garanta a continuidade da textura e padrão de informação, podendo ser sobrepostas ou integradas ao piso existente:
 - Quando sobreposta, o desnível entre a superfície do piso existente e a superfície do piso implantado deve ser chanfrado e não exceder 2mm;
 - Quando integrada, não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo.

Tipos de piso tátil e protótipos comerciais

DE SOBREPOR (uso interno, sob autorização do Depto. de Projetos)

- Pisos em placas de borracha ou PVC, espessura 2mm, dimensões 250 x 250mm, de assentamento com cola à base de neoprene. Indicados exclusivamente para aplicação em áreas secas internas, com baixo tráfego, diretamente sobre o piso existente, quando se deseja evitar quebra de piso e o assentamento com argamassa for inconveniente. Nunca aplicar em áreas submetidas a lavagens frequentes.

- Cores: amarelo, azul, vermelho, verde, cinza, preto e marrom;
- Piso: DAUD, TOTAL ACESSIBILIDADE-Brasil, DIRECT BORRACHAS;
- Cola: CASCOLA EXTRA, UNA-UNIFLEX D1090, AMAZONAS-AM013, PETROCOLA P4000.

INTEGRADO

- Pisos em placas de borracha, espessura 7mm, dimensões 250 x 250mm, de assentamento com argamassa, indicados para aplicação em áreas internas e externas.
 - Cores: amarelo, azul e marrom (a cor azul não deve ser utilizada em áreas externas);
 - Piso: DAUD, TOTAL ACESSIBILIDADE-Brasil (17mm), DIRECT BORRACHAS.
- Pisos cimentícios, tipo ladrilho hidráulico, espessura 20mm, dimensões 250 x 250mm, de assentamento com argamassa colante, indicados para aplicação em áreas internas e externas.
 - Cores: café, amarelo, mostarda e vinho;
 - Piso: CASA FRANCEZA, MOSAICOS, DIRECT BORRACHAS, INOVA.
- Piso porcelanato técnico, cerâmico acabamento natural, UGL (sem esmalte), produzido por monoqueima, para tráfego intenso, resistente ao desgaste, de fácil limpabilidade, espessura 10 a 15mm, dimensões 250 x 250mm, B1a em conformidade à NBR 13818.
 - Cores: amarelo e azul, indicados para aplicação internas e externas a critério de projeto.
- Piso:
 - » ELIANE: Arquitect Stop Amarelo NA, Arquitect Stop Azul NA;
 - » PORTOBELLO: Mineral Tecnica Stop Yellow, Mineral Técnica Stop Blue.

Revisão 7
Data 29/10/21

Página

1/3



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

S12.24

Piso tátil de alerta




Revisão 7
Data 29/10/21

Página
2/3



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

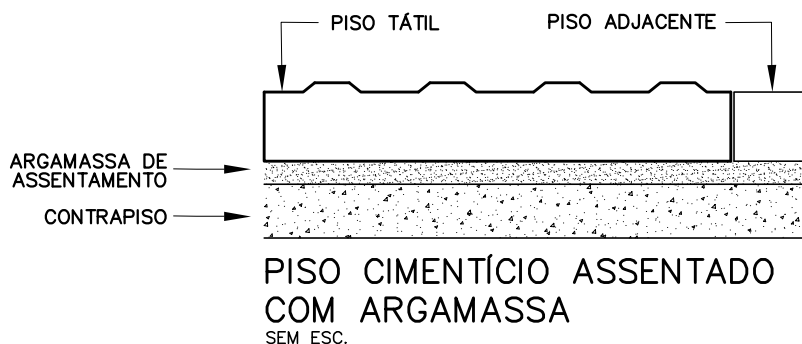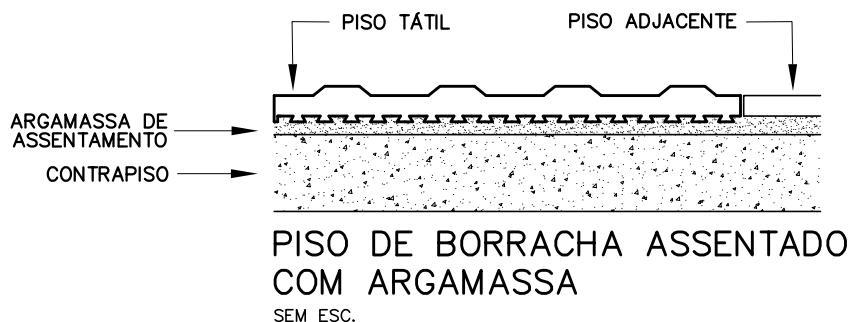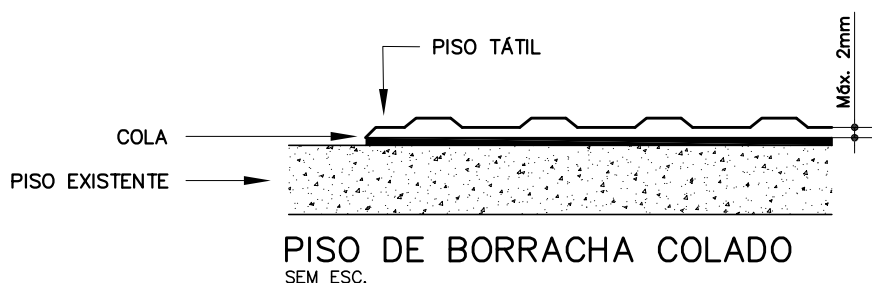

APLICAÇÃO

- Em situações que oferecem risco de acidentes: obstáculos suspensos à altura entre 0,60m a 2,10m, rebaixamentos de guias do passeio público, porta de elevadores, início e término de rampas, início e término de lances de escadas e desníveis (plataformas, palcos, etc.), obedecendo os critérios estabelecidos nas NBR e de acordo com o projeto.
- Em composição com o piso tátil direcional, para sinalizar mudança ou alternativas de direção, conforme indicado em projeto.
- Nota: O projeto deve especificar tipo de piso, cor e, no caso de piso cimentício em áreas internas, também opção de acabamento, considerando:
 - Indicação de aplicação para áreas internas ou externas;
 - Variações dimensionais das placas conforme os padrões de cada fabricante;
- Contraste com cor / tonalidade das superfícies dos pisos adjacentes.

EXECUÇÃO

- A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, da NBR 16537 - Acessibilidade
- Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de

projetos e instalação e recomendações do fabricante.

- Pisos de borracha colados: a superfície do piso existente, onde será aplicado o piso tátil, deve estar perfeitamente limpa e seca, totalmente isenta de poeira, oleosidade e umidade. Deve-se evitar dias úmidos e chuvosos para execução do serviço. Lixar o verso da placa do piso com lixa de ferro 40/80/100 para abrir os poros da borracha (quando se notar presença de oleosidade na placa, antes de lixar a superfície de contato, deve-se limpar a placa com acetona líquida). Passar cola de contato à base de neoprene no verso das placas e na superfície do piso existente, em área máxima de 10m². Aguardar a evaporação do solvente até o ponto de aderência da cola para iniciar o assentamento das placas. Atentar para o perfeito alinhamento entre as placas e para que não se forme bolhas de ar, garantindo-se a máxima aderência das placas no piso existente (ver figura acima). Após execução do serviço, aguardar 24 horas, no mínimo, para liberar o piso ao tráfego.
- Pisos de borracha assentados com argamassa: o contrapiso deve ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado, desempenado e rústico. Efetuar excelente limpeza com vassoura e água e molhar o contrapiso com água e cola branca. A argamassa de assentamento deve ter traço 1:2, com mistura de cola branca e água na proporção 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento : 4 latas

de 18 litros de areia : 5 litros de cola branca : 35 litros de água). Passar argamassa no verso das placas, preenchendo completamente as garras da placa e colocar o piso batendo com martelo de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posição desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente (ver figura acima).

- O piso tátil, tipo porcelanato técnico, deverá ser assentado segundo a ficha S12.32.
- Pisos cimentícios, tipo ladrilho hidráulico, prensados, assentados com argamassa colante: o contrapiso deve ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado e desempenado. Com a base totalmente seca, aplicar uma camada de argamassa com 6mm de espessura, em uma área de aproximadamente 1m², em seguida passar a desempenadeira metálica dentada criando sulcos na argamassa. Logo a seguir, assentar os ladrilhos secos, batendo com um sarrafo ou martelo de borracha macia, até o piso atingir a posição desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente. Nunca bater diretamente sobre o ladrilho (ver figura acima).

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

- Ficha S12 - Pisos / pavimentação
Ficha S12.25 - Piso tátil direcional
Ficha S12.32 - Porcelanato técnico

Catálogo de Componentes

- Ficha BA-07 e BA-09 Balcão de atendimento granito
Ficha BB-01 Bebedouro coletivo
Ficha GS-03 Guichê de secretaria / janela de 2 folhas
Ficha GS-04 Guichê de secretaria / janela de correr
Ficha LT-04 Lavatório coletivo

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas as condições de fornecimento de materiais e execução.
- Aferir especificações dos pisos e colas.
- Verificar acabamento das placas, observando ausência de defeitos como:
 - Bolhas de ar, rebarbas - para pisos de borracha;
 - Buracos, trincas, lascados, falhas na pintura, formato dos relevos - para pisos cimentícios;
 - Amassados, rebarbas - para pisos metálicos e verificar também aplicação de material vedante.
- Verificar o posicionamento, tipo, cor e acabamento das placas, conforme indicado em projeto.
- Não deve haver desalinhamento nem desnivelamento entre as peças contíguas.
- Para os pisos integrados, verificar o perfeito nivelamento com o piso adjacente.
- No caso de pisos colados, verificar a perfeita aderência das placas sobre o piso.

SERVIÇOS

- | | |
|-----------|---|
| 13.02 | REVESTIMENTO DE PISOS |
| 13.02.019 | LADRILHO HIDRÁULICO - PISO TÁTIL DE ALERTA |
| 13.02.053 | BORRACHA COLADA - PISO TÁTIL DE ALERTA |
| 13.02.055 | BORRACHA ASSENTADA COM ARGAMASSA - PISO TÁTIL DE ALERTA |
| 13.02.076 | PORCELANATO TÉCNICO - PISO TÁTIL DE ALERTA |
| 16.02 | PISOS |
| 16.02.020 | BORRACHA ASSENTADA COM ARGAMASSA - PISO TÁTIL DE ALERTA |
| 16.02.061 | LADRILHO HIDRÁULICO - PISO TÁTIL DE ALERTA |

SERVIÇOS INCLuíDOS NO PREÇO

13.02.053

- Fornecimento e instalação das placas, incluindo cola.

13.02.019 13.02.055 13.02.076 16.02.020
16.02.061

- Fornecimento e instalação das placas, incluindo argamassa de assentamento.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m² - por área instalada.

NORMAS

- NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- NBR 16537-Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação.

Serviços

Etapas

Pisos/pavimentação

S12.24

Piso tátil de alerta

Revisão 7
Data 29/10/21

Página

3/3



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário