

DESCRIÇÃO

• Porcelanato técnico, cerâmico acabamento natural, UGL (sem esmalte), retificado, produzido por monoqueima, para tráfego intenso, resistente ao desgaste, de fácil limpabilidade, aspecto decorativo neutro e cor média, em conformidade à NBR 13818 e de acordo com as seguintes especificações:

- Grupo de absorção: Bla ($\leq 0,1\%$);
- Dimensões: 60x60cm ($\pm 2,5\text{cm}$);
- Espessura: $\geq 8,0\text{mm}$ e $< 10\text{mm}$;
- Coeficiente de atrito em áreas molhadas: $\geq 0,4$;
- Produto de primeira qualidade: não deve apresentar rachaduras, depressões, crateras, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados, incrustações de corpos estranhos, riscados ou ranhurados, bem como diferença acentuada de tonalidade e dimensão dentro do mesmo lote.
- Argamassa de assentamento: argamassa colante flexível, tipo AC-II ou AC-III (NBR14081).
- Juntas:
 - Espessuras:
 - » assentamento: seca a 2mm;
 - » dessolidarização: 10mm
 - » movimentação: 5 a 10mm.
 - Rejunte flexível à base de cimento portland, classe AR-II (NBR14992).
 - Selante flexível de poliuretano.

Acessórios:

- Grelha com fecho rotativo, conforme ficha H6.18 (Portaria CVS-05/2013).

Protótipo comercial

- Porcelanato técnico (dimensão nominal):
 - ELIANE:
 - » Minimum Concreto NA (60x60cm);
 - » Minimum Areia NA (60x60cm);
 - » Minimum Grafite NA (60x60cm);
 - » Minimum Cimento NA (60x60cm);
 - » Platina NA (60x60cm);
 - » Platno Concreto NA (60x60cm);
 - » Materia Grafite NA (60x60cm).
 - ELIZABETH:
 - » Graniti Panna (62,5x62,5cm).
- Argamassa de assentamento:
 - ELIANE: Ligamax gold extra, tipo AC-II.
 - JUNTALIDER: Argamassa colante interna e externa flexível, tipo AC-III.
 - PORTOKOLL: Premium Porcelanato Interiores Plus, tipo AC-II.
 - QUARTZOLIT: Argamassa colante interna, porcelanatos e cerâmicas, tipo AC-II.
 - REJUNTABRÁS: Ceramicola argamassa colante interno e externo grandes formatos tipo AC-III.
 - STOBASIL: Argamassa colante porcelanato externo tipo AC-III.
- Rejunte flexível:
 - ELIANE: Ligamax gold total.
 - PORTOKOLL: P-Flex.
 - QUARTZOLIT: Rejunte porcelanatos e cerâmicas quartzolit.
 - REJUNTABRÁS: Juntacolor flexível AR-II.
 - STOBASIL: Rejuntamento flexível multiuso RJ/RG 30.
- Selante de poliuretano:
 - QUARTZOLIT: Selante PU 30.
 - SIKa: Sikaflex 1A PLUS.

Observação:

- A aplicação dos diferentes tipos de argamassas (AC-II ou AC-III), as quantidades de camadas (única ou dupla) e o "tempo em aberto", devem ocorrer de acordo com as orientações de cada fabricante.

APLICAÇÃO

- Em ambientes internos, mediante autorização da DOS e de acordo com especificação em projeto:
 - $0,4 \leq C.A. < 0,5$:
 - » Em áreas internas secas ou molhadas, conforme NBR 15.575.
 - $C.A. \geq 0,5$:
 - » Exclusivamente em rampas e escadas de rotas de fuga, conforme IT-11 do CBPMESP.

EXECUÇÃO

- A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- Não instalar rodapés em ambientes revestidos com azulejo.
- Controle de fornecimento:
 - Verificar, na embalagem do produto, a identificação de "primeira qualidade" (no mínimo, 95% das placas não devem apresentar defeitos);
 - Verificar a inexistência de rachaduras, depressões, crateras, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados, incrustações de corpos estranhos, riscados, ranhurados e diferença acentuada de tonalidade e dimensão, dentro do mesmo lote;
 - As placas que apresentarem um dos defeitos acima, desde que se limitem a 5% do total do lote, devem ser separadas para utilização em recortes.
- Antes do assentamento das placas cerâmicas, atentar para a execução das juntas de dessolidarização e, quando necessário, das juntas de movimentação.
- As juntas de dessolidarização devem ser executadas ao longo de todo o perímetro da área em questão, de modo a garantir que o piso cerâmico não tenha contato com as paredes, permitindo a sua movimentação:
 - Assentamento sobre argamassa de regularização:
 - » as juntas de dessolidarização deverão ser previstas por ocasião da execução da argamassa de regularização, utilizando chapas de EPS ou sarrafos de 10mm. [Ver figura 1].
 - Assentamento direto sobre laje:
 - » as juntas de dessolidarização deverão ser executadas por ocasião do assentamento do piso cerâmico, respeitado o tempo de cura do concreto, garantindo um afastamento de 10mm de largura. Colar fita "crepe" no leito das juntas, formando uma camada antiaderente em todo o fundo. [Ver figura 2].
- As juntas de movimentação devem ser executadas a área do piso for maior que 32m², ou sempre que uma das dimensões for maior que 8m (NBR 13753). O posicionamento destas juntas deve considerar a paginação da cerâmica, pois as mesmas devem coincidir com as juntas de assentamento:
 - Assentamento sobre argamassa de regularização:
 - » as juntas de movimentação devem ter de 5 a 10mm de largura e aprofundar-se até a laje. No espalhamento da argamassa de regularização, executar as juntas com frisor. [Ver figura 3].
 - Assentamento direto sobre laje:

Serviços

Etapas

Pisos / Pavimentação

S12.32

Porcelanato técnico

Revisão 5
Data 06/07/22

Página

1/4



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

JUNTA DE DESSOLIDARIZAÇÃO

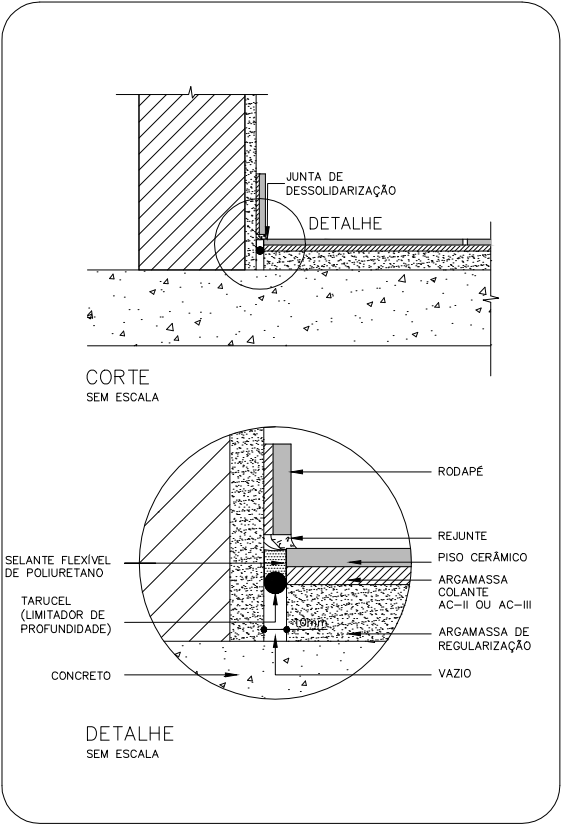


Figura 1:
ASSENTAMENTO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO

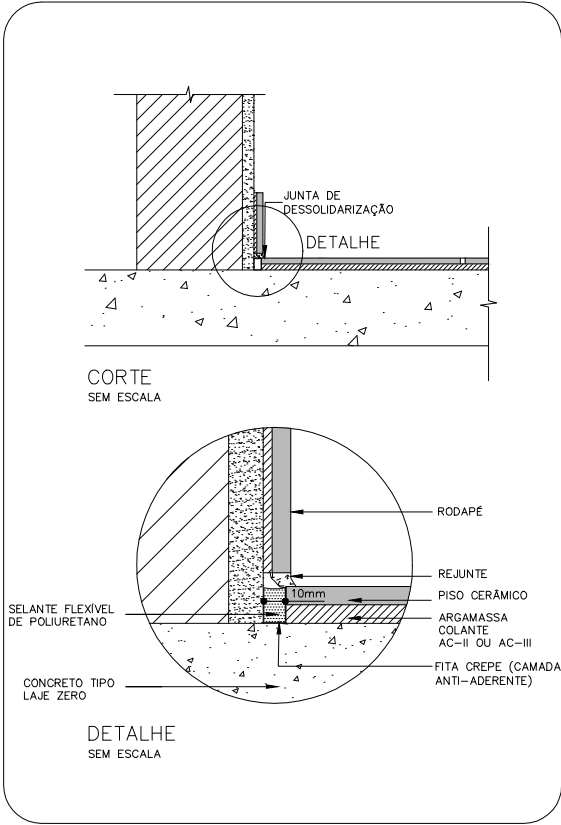


Figura 2:
ASSENTAMENTO DIRETO SOBRE LAJE

JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO

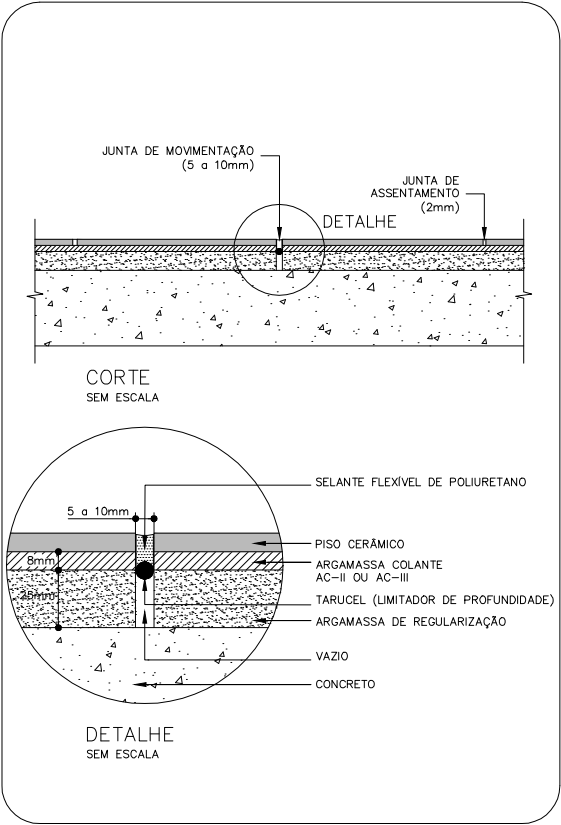


Figura 3:
ASSENTAMENTO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO

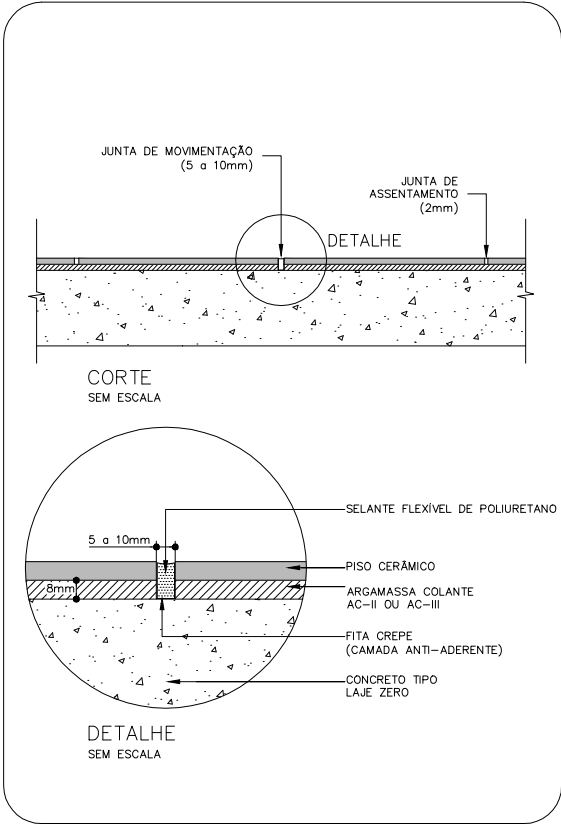


Figura 4:
ASSENTAMENTO DIRETO SOBRE LAJE

» as juntas de movimentação devem aprofundar-se somente na argamassa de assentamento. Colar fita “crepe” no leito das juntas formando uma camada antiaderente em todo o fundo. (Ver figura 4).

- A selagem das juntas de movimentação e de dessolidarização deve ser executada, após assentamento do piso cerâmico, limpando as juntas com cinzel e aplicando ar comprimido para retirada do pó.
- Proteger as bordas das placas cerâmicas com fita “crepe”.
- No caso de assentamento sobre argamassa de regularização, aplicar tarugos limitadores de profundidade de EPS “Tarucel” para minimizar o consumo de material selante.
- O selante monocomponente à base de poliuretano deve ser aplicado utilizando-se a bsnaga fornecida com o produto.
- Aplicar nos períodos mais frios do dia, quando os materiais estarão mais retraídos e, conseqüentemente, as juntas mais abertas.
- As fitas de proteção das placas cerâmicas deverão ser removidas imediatamente após a aplicação do selante, e este deve ser levemente frizado com os dedos (utilizar luva de proteção).
- O dimensionamento das juntas de movimentação e dessolidarização deverá estar de acordo com a Norma Técnica NBR 13753:1996.
- O assentamento dos pisos cerâmicos só deve ocorrer após o período mínimo de cura do concreto ou da argamassa de regularização. No caso de não se empregar nenhum processo especial de cura, o assentamento deve ocorrer, no mínimo, 28 dias após a concretagem da laje ou 14 dias após a execução da argamassa de regularização (traço 1:3 cimento e areia).
- Considerar uma declividade mínima de 0,5% em direção aos ralos, que devem possuir grelha com fecho rotativo em atendimento à Portaria CVS-05/2013
- O assentamento dos pisos cerâmicos deve obedecer a paginação prevista em projeto e a largura especificada para as juntas de assentamento, que devem ter de 3 a 5mm (se necessário, empregar espaçadores previamente gabaritados). Caso a paginação não esteja definida em projeto, o assentamento deve ser iniciado pelos cantos mais visíveis do ambiente a ser revestido, considerando, também, o posicionamento das juntas de movimentação.
- Recomenda-se que o controle de alinhamento das juntas seja efetuado sistematicamente com o auxílio de linhas esticadas longitudinal e transversalmente.
- Após limpar o verso da cerâmica, sem molhá-la, o assentamento deve ser realizado sem interrupções, distribuindo a argamassa em pequenas áreas, que permitam sua utilização dentro do “tempo em aberto”, de acordo com as orientações na embalagem do produto.
- Aplicar a argamassa em dupla camada (no piso e na placa cerâmica), utilizando desempenadeira de aço com dentes de 8mm. A argamassa de assentamento deve ser aplicada com o lado liso da desempenadeira e, em seguida, deve-se aplicar o lado dentado formando cordões para facilitar o nivelamento e aderência das placas cerâmicas. As reentrâncias existentes no verso da placa cerâmica devem ser totalmente preenchidas com a argamassa. Assentar a placa cerâmica ligeiramente fora da posição, de modo a cruzar os cordões da placa e do contrapiso e, em seguida, pressioná-la arrastando-a até a sua posição final. Aplicar vibrações manuais de grande frequência, transmitidas pelas pontas dos dedos, procurando obter a maior acomodação possível, que pode ser constatada quando a argamassa colante fluir nas bordas da placa cerâmica.

- Após selar as juntas de dessolidarização e movimentação, aplicar os rodapés, com a mesma argamassa utilizada no piso.
 - O rodapé deve estar limpo, isento de pó e umidade (não molhar seu tardo). Se necessário, deve ser feita uma limpeza com escova de aço ou pano seco.
 - A argamassa deve ser aplicada somente no verso do rodapé, fazendo os cordões com a desempenadeira de 8mm.
- Observação**
- Não se deve aplicar argamassa colante na parede, para não fechar a junta de dessolidarização.
 - Os cantos internos e externos devem ser executados com peças cortadas à 45°. (Ver figura 5).
 - Aguardar no mínimo 3 dias após o assentamento das placas cerâmicas, para aplicar a pasta de rejuntamento, fazendo-se uso de pranchas largas.
 - As juntas devem estar previamente limpas e umedecidas para garantir melhor aderência do rejunte.
 - A pasta de rejuntamento deve ser aplicada em excesso, com auxílio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo completamente as juntas. Deixar secar por 15 a 30 minutos (conforme orientação do fabricante) para limpar o revestimento cerâmico com esponja de borracha macia, limpa e úmida. Por fim, passar estopa seca e limpa.
 - Recomenda-se que nos 3 primeiros dias subsequentes ao rejuntamento, o piso seja molhado, periodicamente.
 - O revestimento só deve ser exposto ao tráfego leve após 3 dias e ao tráfego regular após 14 dias da execução do rejuntamento.
 - A resistência admissível de aderência da argamassa colante se dá aproximadamente aos 14 dias de idade.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Ficha	S12.03	Cerâmica antiderrapante
Ficha	S12.31	Porcelanato esmaltado
Ficha	S15.01	Argamassa de regularização
Ficha	S15.10	Argamassa de regularização impermeável
Ficha	H6.18	Complementos de instalação hidráulica

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de fornecimento, projeto e execução.
- Verificar se o piso encontra-se entre os homologados.
- A superfície do piso deve apresentar-se uniforme, sem defeitos acentuados nas placas cerâmicas.
- O piso não deve apresentar desvios significativos entre peças contíguas.
- O piso deve estar nivelado, sem apresentar desníveis entre peças contíguas.
- Em áreas molhadas, verificar o correto caimento no sentido dos ralos, não devendo apresentar pontos de empoçamento de água.
- Verificar se o ralo possui grelha com fecho rotativo na cozinha e refeitório. (Portaria CVS-05/2013).

SERVIÇOS

13.02	REVESTIMENTO DE PISOS
13.02.064	PORCELANATO TÉCNICO
13.05	REVESTIMENTO DE RODAPÉS
13.05.023	RODAPÉ PARA PORCELANATO TÉCNICO

Serviços

Etapa

Pisos / Pavimentação

S12.32

Porcelanato técnico

Revisão 5
Data 06/07/22

Página

3/4



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Etapa

Pisos / Pavimentação

S12.32

Porcelanato técnico

Revisão 5
Data 06/07/22

Página
4/4



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

13.02.064

- Fornecimento dos materiais e execução do serviço, excluindo a argamassa de regularização e incluindo a argamassa de assentamento, a pasta de rejuntamento e o selante para as juntas de dessolidarização e de movimentação.

13.05.023

- Fornecimento dos materiais e execução do serviço.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

13.02.064

- m² - pela área real.

13.05.023

- m - pelo comprimento real.

LEGISLAÇÃO

- Portaria CVS-05 de 09/04/2013, do Centro de Vigilância Sanitária - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo - Aprova regulamento técnico sobre os parâmetros e critérios para o controle higiênico-sanitário em estabelecimentos de Alimentos.
- Instrução Técnica nº 11:2018— Saídas de emergência, do CBPMESP.

NORMAS

- ABNT NBR ISO 10545:2017 e 2020 - Placas cerâmicas para revestimento - Especificações e métodos de ensaio.
- ABNT NBR ISO 13006:2020 - Placas cerâmicas para revestimento - Terminologia.
- ABNT NBR ISO 13006:2020 - Placas cerâmicas para revestimento - Classificação.
- ABNT NBR 13753:1996 - Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento.
- ABNT NBR 13818:1997 - Placas cerâmicas p/ revestimento—Especificações e métodos de ensaio.
- ABNT NBR 14081-1:2012 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas - Parte 1: Requisitos.
- ABNT NBR 14992:2003 - Argamassa à base de cimento Portland para rejuntamento de placas cerâmicas - Requisitos e métodos de ensaios.
- ABNT NBR 15575-3:2013 - Edificações habitacionais - Desempenho - Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos.

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.