



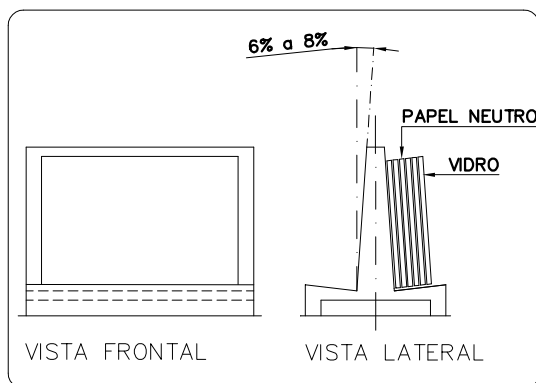

OPÇÃO 1

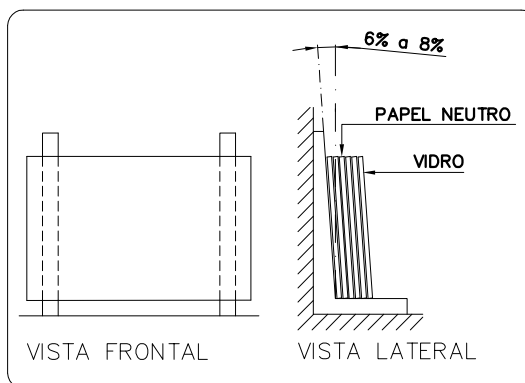

OPÇÃO 2

DESCRIÇÃO

- Vidro plano, translúcido, incolor, com uma das faces impressas e que incorpora uma malha de arame de aço, de aproximadamente 12,5mm, soldada em todas as suas intersecções. Isento de defeitos de impressão e/ou deformação da malha metálica. Sua principal propriedade é não estilhaçar ao quebrar.
- Espessura: 7mm.
- Peso médio: 17kg/m².
- Massa de assentamento tipo "de vidraceiro" (à base de óleo de linhaça e gesso).

Protótipo comercial

- Vidro:
 - SAINT-GOBAIN / CEBRACE
 - UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS
- Massa:
 - MASVI
 - VEDACON

APLICAÇÃO

- Com restrição, na vedação de portas e janelas em locais com requisitos de segurança.
- Uso também em balaustradas, parapeitos, divisórias e coberturas.
- A modulação para corte deverá seguir múltiplos de 12,5mm, sempre que for possível.

EXECUÇÃO

Estocagem das chapas de vidro

- As chapas de vidro devem ser estocadas em pilhas, apoiadas sobre material que não danifique as bordas (borracha, madeira, feltro), com inclinação de 6% a 8% em relação à vertical, conforme desenho abaixo.
- É recomendável a colocação de uma folha de papel neutro entre as chapas armazenadas, para evitar um processo de soldagem iônica entre elas, tornando, às vezes, impossível separá-las. Para evitar este processo, é recomendável também, evitar a estocagem em local úmido.
- Visando a uma melhor preservação das chapas a serem armazenadas na obra, o prazo máximo e as condições de armazenamento devem ser estabelecidos, em comum acordo, entre fornecedor e consumidor (ver opção 1 e 2).

Colocação

- A colocação deve ser executada de forma a não sujeitar o vidro a esforços ocasionados por contrações ou dilatações, resultantes da movimentação dos caixilhos ou de deformações devido a flechas dos elementos da estrutura.
- As chapas de vidro não devem apresentar folga excessiva em relação ao requadro do encaixe.
- Os vãos devem ser medidos rigorosamente pois as chapas não aceitam cortes ou furos executados na obra.

- Nos casos necessários, os rebaixos dos caixilhos devem ser limpos, lixados e pintados, antes da colocação dos vidros.
- A chapa deve ser assentada em um leito elástico ou de massa; em seguida, executar os reforços de fixação.
- Executar arremate com massa, de modo que apresente um aspecto uniforme após a execução, sem a presença de bolhas.
- A massa pode ser pintada somente após sua secagem completa.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas as condições de projeto, fornecimento dos materiais e execução.

Vidro

- As chapas devem ser isentas de defeitos de impressão e/ou deformação da malha. Não devem apresentar falta de esquadro e ondulações no desenho impresso, nem na malha metálica.
- Não devem apresentar bolhas, ranhuras, empenos, defeitos de corte e outros.

Massa

- Deve apresentar-se seca, sem deformação ou fissuras. Caso a massa não apresente consistência indicada, após 20 dias de sua aplicação, a mesma deve ser substituída.

SERVIÇOS

- 14.01 VIDROS
- 14.01.040 VIDRO ARAMADO DE 7MM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 14.01.040
- Fornecimento dos materiais e execução do serviço, inclusive emassamento.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 14.01.040
- m² - pela área real dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação ou de outra natureza ou finalidade.

NORMAS

- NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil.
- NBR 11706 - Vidros na construção civil.
- NBR NM 293 - Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios a sua aplicação.
- NBR NM 294 - Vidro float.
- NBR NM 295 - Vidro aramado.
- NBR NM 297 - Vidro impresso.
- NBR NM 298 - Classificação do vidro plano quanto ao impacto.

Serviços

Etapa

Vidros e chapas

\$13.05

**Vidro
impresso
aramado**

Revisão 2
Data 18/07/06

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO