

DESCRIÇÃO

- Vidro plano, transparente, incolor, de faces paralelas e planas. Isento de distorções óticas, com espessura uniforme e massa homogênea.
- Espessura 3 a 6mm.
- Massa de assentamento tipo “de vidraceiro” (à base de óleo de linhaça e gesso).

Protótipo comercial

- Vidro:
 - GUARDIAN
 - SAINT-GOBAIN / CEBRACE
- Massa:
 - MASVI
 - VEDACON

APLICAÇÃO

- Vedação de portas e janelas, em locais que não estabeleçam a obrigatoriedade do uso de vidro de segurança ou a necessidade de garantir privacidade.

EXECUÇÃO

Estocagem das chapas de vidro

- As chapas de vidro devem ser estocadas em pilhas (de acordo com TABELA 1), apoiadas sobre material que não danifique as bordas (borracha, madeira, feltro), com inclinação de 6% a 8% em relação à vertical, conforme figura abaixo.
- É recomendável a colocação de uma folha de papel neutro entre as chapas armazenadas, para evitar um processo de soldagem iônica entre elas, tornando, às vezes, impossível separá-las. Para evitar este processo, é recomendável também, evitar a estocagem em local úmido.

TABELA 1

VIDRO (mm) espessura nominal	MÁXIMO DE CHAPAS POR PILHA
3,0	65
4,0	50
5,0	40
6,0	30

- Visando a uma melhor preservação das chapas a serem armazenadas na obra, o prazo máximo e as condições de armazenamento devem ser estabelecidos, em comum acordo, entre fornecedor e consumidor.

Colocação:

- A colocação deve ser executada de forma a não sujeitar o vidro a esforços ocasionados por contrações ou dilatações, resultantes da movimentação dos caixilhos ou de deformações devido a flechas dos elementos da estrutura.

- As chapas de vidro não devem apresentar folga excessiva em relação ao requadro do encaixe.
- Nos casos necessários, os rebaixos dos caixilhos devem ser limpos, lixados e pintados, antes da colocação dos vidros.
- A chapa deve ser assentada em um leito elástico ou de massa; em seguida, executar os reforços de fixação.
- Executar arremate com massa, de modo que apresente um aspecto uniforme após a execução, sem a presença de bolhas.
- A massa pode ser pintada somente após sua secagem completa.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas as condições de projeto, fornecimento dos materiais e execução.

Vidro

- As chapas devem ser isentas de distorções óticas e/ou defeitos de fabricação.
- Não devem apresentar bolhas, cavidade, manchas, deformação de imagem, ranhuras, ondulações, empenos, defeitos de corte e outros.

Massa

- Deve apresentar-se seca, sem deformação ou fissuras. Caso a massa não apresente consistência indicada, após 20 dias de sua aplicação, a mesma deve ser substituída.

SERVIÇOS

14.01	VIDROS
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR - E = 3MM
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR - E = 4MM
14.01.006	VIDRO LISO COMUM INCOLOR - E = 5MM
14.01.008	VIDRO LISO COMUM INCOLOR - E = 6MM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 14.01.002 | 14.01.004 | 14.01.006 | 14.01.008 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
- Fornecimento dos materiais e execução do serviço, inclusive emassamento.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 14.01.002 | 14.01.004 | 14.01.006 | 14.01.008 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
- m² - pela área real dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação ou de qualquer outra natureza ou finalidade.

NORMAS

- NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil.
- NBR 11706 - Vidros na construção civil.
- NBR NM 293 - Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios a sua - aplicação.
- NBR NM 294 - Vidro float.

Serviços

Etapa

Vidros e chapas

S13.06

Vidro liso
transparente

Revisão	2
Data	18/07/06

Página

1/1




Atenção


Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

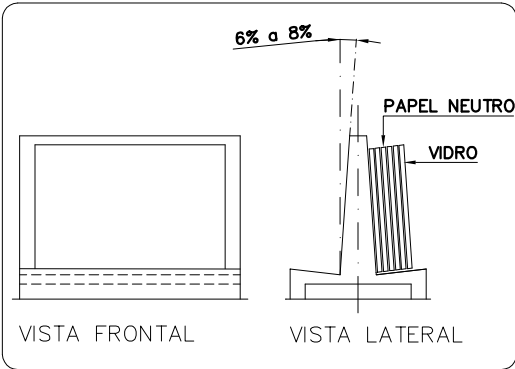

OPÇÃO 1

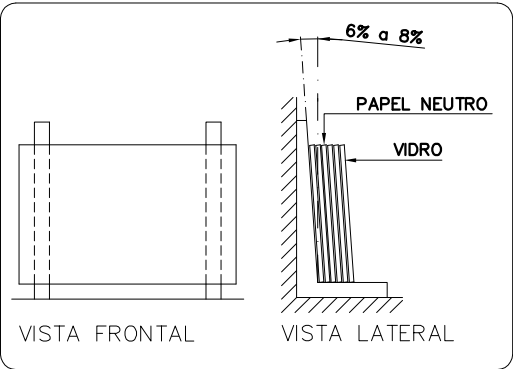

OPÇÃO 2