

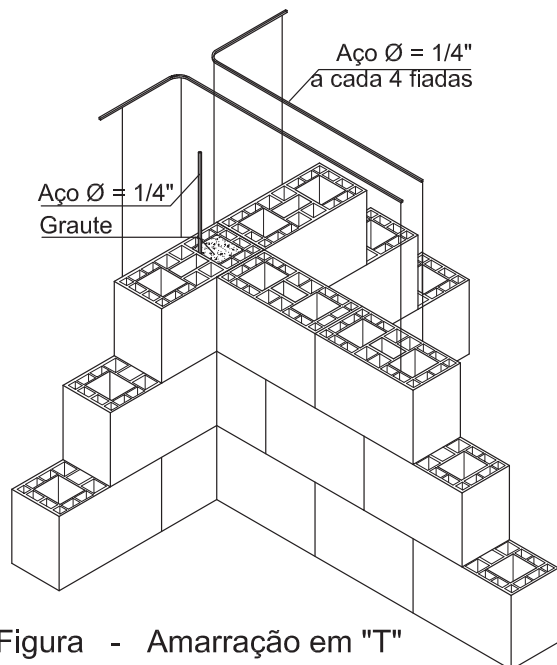


Figura - Amarração em "T"

EXECUÇÃO

- Controle de fornecimento:
 - Verificar a identificação gravada em cada bloco, conforme indicado no item DESCRIÇÃO;
 - Verificar se a empresa fabricante possui Qualificação no PSQ de Blocos Cerâmicos.
 - Verificar a inexistência de fissuras, trincas, quebras, deformações ou superfícies irregulares.
 - Exigir documento comprobatório da resistência característica à compressão, compatível com as condições mínimas estabelecidas em projeto.
- A execução da alvenaria deve obedecer, estritamente, o especificado no projeto estrutural.
- Os blocos devem ser molhados previamente.
- Assentar com juntas desencontradas, em amarração (ou a prumo, quando especificado em projeto).
- As juntas de assentamento deve ter espessura máxima de 10mm.
- Nas alvenarias aparentes, quando não houver outra especificação em projeto, as juntas devem ser uniformes, rebaixadas e frizadas em "U" e rejuntadas com argamassa de cimento e areia traço 1:2.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de fornecimento, projeto e execução.
- Verificar se os blocos são de empresas qualificadas no PSQ de Blocos Cerâmicos.
- As alvenarias deverão ser recebidas, somente se o desvio de prumo e posição forem inferiores a 10mm.
- Não são admitidos desvios significativos entre peças contíguas.
- Colocada régua de 2m em qualquer direção, não poderão haver afastamentos maiores que 5mm nos pontos intermediários da régua e 10mm nas extremidades.

SERVIÇOS

- 04.01 ALVENARIA
- 04.01.042 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO PORTANTE - E= 14CM
- 04.01.043 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO PORTANTE - E= 19CM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 04.01.042 04.01.043
- Fornecimento de materiais e execução da alvenaria.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 04.01.042 04.02.043
- m² - pelas áreas reais, deduzindo-se todo e qualquer vão de interferência.

REFERÊNCIA

- Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) / Programa Setorial da Qualidade - Blocos cerâmicos (PSQ-BC).

NORMAS

- NBR 15270-2:2005 - Componentes cerâmicos - Parte 2: Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural - Terminologia e requisitos.
- Obs.: A edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapa
Vedos

S7.01

Alvenaria de bloco cerâmico portante

Revisão 3
Data 22/01/13

Página
1/1

DESCRIÇÃO

- Blocos cerâmicos estruturais de paredes vazadas, para serem assentados com furos na vertical, produzidos por conformação plástica de matéria prima argilosa, contendo ou não aditivos, e queimados a elevadas temperaturas em conformidade à NBR15270-2:
 - Dimensões: 14x19x39cm e 19x19x39cm
 - » tolerância dimensional: ± 5 mm;
 - » desvio em relação ao esquadro: ≤ 3 mm;
 - » planeza das faces: flecha ≤ 3 mm.
 - Espessura das paredes do bloco:
 - » externas: ≥ 8 mm
 - » septos: ≥ 7 mm.
 - Resistência característica à compressão: $\geq 3,0$ MPa, de acordo com o especificado em projeto.
 - Absorção de água: $\geq 8\%$ e $\leq 22\%$.
 - Não deve apresentar defeitos sistemáticos (trincas, quebras, superfícies irregulares, deformações, etc.) que comprometam seu emprego na função especificada.
 - Identificação: obrigatoriamente, cada bloco cerâmico deve apresentar as seguintes informações, gravadas em relevo ou reentrância:
 - » identificação da empresa;
 - » dimensões, largura (L) x altura (H) x comprimento (C), em centímetros;
 - » as letras EST (estrutural);
 - » indicação de rastreabilidade.
- Argamassa de assentamento: 1:0,3:4, cimento, cal hidratada e areia, com tensão de ruptura de 100kgf/cm².
- Preferencialmente, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, sempre que possível.

Protótipo comercial

- Blocos cerâmicos estruturais de paredes vazadas:
 - Empresas qualificadas no Programa Setorial da Qualidade de Blocos Cerâmicos (PSQ-BC).

APLICAÇÃO

- Em alvenaria estrutural (não armada, armada ou protendida), de acordo com o projeto estrutural.



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário