

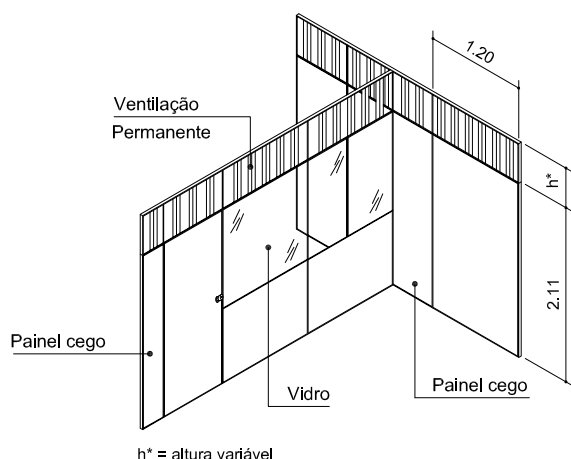


Figura 1 - Situações de Montagem

- Conjunto Divisórias:
- DIVILUX 35 (EUCATEX)

APLICAÇÃO

- Em ambientes do bloco administrativo ou conforme especificação em projeto.

EXECUÇÃO

- Nos locais onde forem utilizadas divisórias, os pisos devem ser totalmente nivelados sem qualquer declividade.
- A montagem deve ser feita por pessoal especializado (ver situação de montagem na figura ao lado).
- Devem ser previamente corrigidos quaisquer defeitos construtivos que impeçam o perfeito ajuste das divisórias às paredes, pisos e tetos.

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, os serviços devem ser recebidos se:
 - As divisórias estiverem perfeitamente prumadas e alinhadas (sem desvios entre peças contíguas);
 - Os vidros fixos, sem vibração;
 - Os painéis solidamente fixados na estrutura de aço.
- Verificar perfis e painéis: rejeitar caso apresentem falhas, torções, pontos fletidos, amassados ou quebrados
- Verificar o espaçamento entre cada peça e entre as peças e a alvenaria ou elementos estruturais.

SERVIÇOS

04.03	PLACAS DIVISÓRIAS
04.03.022	DIVISÓRIA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA - BP / PAINEL / VIDRO / VENT. PERMANENTE / E=35mm
04.03.023	DIVISÓRIA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA - BP / PAINEL CEGO 1,20X2,11m / E=35mm
04.03.025	DIVISÓRIA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA - BP / PAINEL COM VENT. PERMANENTE / E=35mm
05.01	PORTAS / BATENTES / FERRAGENS
05.01.028	PORTAS PARA DIVISÓRIAS EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA - BP, COM FERRAGENS

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 04.03.022
 - Fornecedor e instalação da divisória em chapa de madeira prensada, com vidro e ventilação permanente; exclusive porta.
- 04.03.023
 - Fornecedor e instalação da divisória em chapa de madeira prensada, painel cego 1,20x2,11m; exclusive porta.

DESCRIÇÃO

- Painéis de chapa de fibra de madeira prensada de alta densidade, com acabamento melamínico de baixa pressão e miolo celular (tipo colméia), revestido, sem apresentar defeitos sistemáticos (falhas, torções, pontos fletidos, trincas ou quebras), espessura de 35mm, módulo padrão de 1,20m x 2,11m, cores conforme especificação em projeto.
- Vidro plano, acabamento liso transparente ou canelado; colocação simples ou dupla; de vedação completa ou tipo ventilação, conforme especificação em projeto.
- Montantes verticais e travessas horizontais em perfis de aço zincado ou galvanizado, com vazios para passagem de fiação (ver figura abaixo).
- Portas do mesmo material dos painéis.
- Batente e baguetes (para colocação de vidro) em aço zincado ou galvanizado.
- Rodapé em aço zincado ou galvanizado, fixação por encaixe, com vazio para passagem de fiação.
- Dobradiças reforçadas de tambor cilíndrico e fechaduras com chaves em duplicata.
- Niveladores de piso (tipo macaquinho) em aço zincado ou galvanizado.

Acabamento

- Pertis metálicos em aço zincado ou galvanizado com pintura eletrostática a pó, cores conforme especificação em projeto.

Protótipo comercial

- Painéis:
 - DURAPLAC BP (DURATEX)
 - FORMIDUR BP PLUS (EUCATEX)
- Perfis metálicos:
 - EUCATEX
 - ROLLFOR

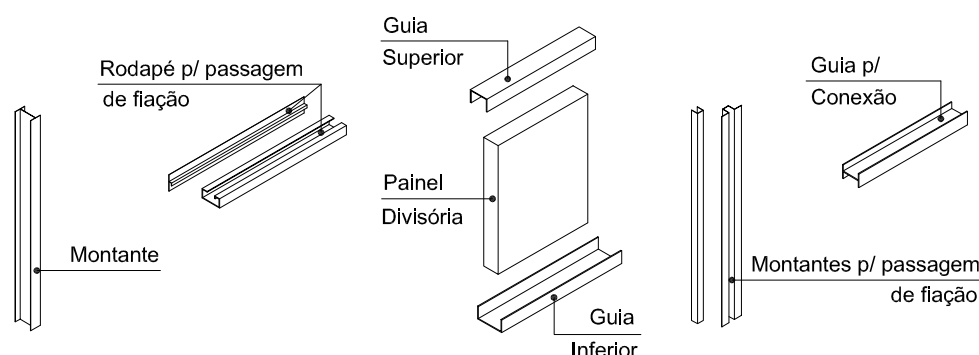


Figura 2 - Detalhes de Montagem

Serviços

Etapa
Vedos

S7.05

**Divisória/
chapa de
fibra de
madeira
prensada**

Revisão 3
Data 20/06/08

Página
1/2



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

S7.05

**Divisória/
chapa de
fibra de
madeira
prensada**

Revisão 3
Data 20/06/08

Página
2/2



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

04.03.025

- Fornecimento e instalação da divisória em chapa de madei-
ra prensada, com ventilação permanente; exclusive porta.

05.01.028

- Fornecimento e instalação da porta, inclusive ferragens.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

04.03.022 04.03.023 04.03.025

- m² - pela área real instalada.

05.01.028

- un - por unidade instalada.

NORMAS

- NBR 10636 - Paredes divisórias sem função estrutural -
determinação da resistência ao fogo.
- NBR 11673 - Divisórias leves internas moduladas - perfis
metálicos.
- NBR 11674 - Divisórias leves internas moduladas - determi-
nação das dimensões e do desvio de esquadro dos painéis.
- NBR 11675 - Divisórias leves internas moduladas - verifi-
cação da resistência a impactos.
- NBR 11676 - Divisórias leves internas moduladas - verifi-
cação do comportamento dos painéis sob ação da água, do
calor e da umidade.
- NBR 11677 - Divisórias leves internas moduladas - determi-
nação da isolamento sonora.