

DESCRIÇÃO

- Tijolos maciços de argila para alvenaria à vista, selecionados, coloração uniforme, ausentes de carbonização interna, de massa homogênea, isenta de fragmentos calcários ou qualquer outro corpo estranho; cozidos, leves, duros e sonoros, não vitrificados; arestas vivas, faces planas, sem apresentar defeitos sistemáticos (fendas, trincas ou falhas), conformados por prensagem, queimados de forma a atender aos requisitos descritos na NBR7170. Resistência mínima à compressão 2,5 MPa.
- Dimensões nominais: 190x90x57mm.
- Tolerâncias dimensionais: ± 3 mm para as três dimensões.
- Argamassa de assentamento: traço 1:4, de cal hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento/m³ de argamassa.
- Preferencialmente, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, sempre que possível.

APLICAÇÃO

- Alvenarias à vista externas, internas e outros elementos, conforme indicados em projeto (04.01.013, 04.01.014 e 04.01.015).
- Como revestimento de alvenarias, internas ou externas, com 1/4 de tijolo (04.01.012).

EXECUÇÃO

- Os tijolos devem ser molhados previamente.
- A espessura máxima das juntas deve ser de 10mm.
- Assentar em juntas desencontradas (em amarração) ou a prumo, se especificado em projeto. Quando especificado "disposição alternada", devem ser assentados mantendo vãos que resultem como elementos vazados: para o assentamento, o tijolo deve ter sua medida dividida em 4 partes, ficando a metade central vazada e os dois quartos extremos para apoio.
- As juntas devem ser uniformes, rebaixadas e frizadas com espessura máxima de 10mm.
- Na execução da alvenaria, deve ser obrigatório o uso de armaduras longitudinais (DN = 1/4"), situadas na argamassa de assentamento a cada 4 fiadas, nos cantos e encontros com outras alvenarias ou concreto.
- Quando a alvenaria facear pilar ou viga, cuidado especial deve ser tomado na locação para evitar desvios.
- Dividir os vãos de forma a evitar a utilização de segmentos menores que 1/2 tijolo.

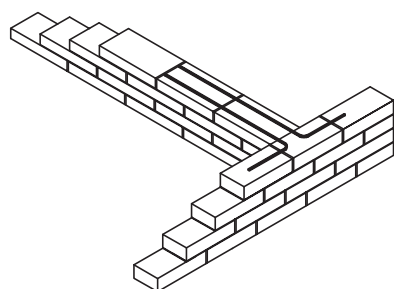


Figura - Amarração em "T"




Figura - Disposição Alternada

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha S14.05 Silicône

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- As alvenarias deverão ser recebidas, somente, se os desvios de prumo e de locação forem inferiores a 10mm. Colocada régua de 2m em qualquer direção, não deve haver afastamentos maiores que 5mm nos pontos intermediários da régua e 10mm nas extremidades.
- Se necessário, efetuar ensaios de dimensões reais, de acordo com NBR7170, observando critérios para coleta de amostras e tolerâncias que a norma permite.
- A critério da fiscalização, poderá ser exigida documentação que comprove a resistência do material posto em obra conforme o ensaio de resistência à compressão, descrito na NBR6460.
- Deverá ser feita inspeção visual, verificando a inexistência de fissuras, trincas, deformações, coloração interior ou superfícies irregulares. Caso estas ocorrências atinjam mais de 15% das peças, todo o lote deverá ser rejeitado.

SERVIÇOS

04.01	ALVENARIA
04.01.012	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO À VISTA - E= 1/4 TIJOLO
04.01.013	REVEST. DE TIJOLO DE BARRO À VISTA - E= 1/2 TIJOLO DISPOSIÇÃO ALTERNADA
04.01.014	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO À VISTA - E= 1/2 TIJOLO
04.01.015	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO À VISTA - E= 1 TIJOLO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

04.01.012	04.01.013	04.01.014	04.01.015
• Alvenaria executada.			

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 04.01.012 04.01.013 04.01.014 04.01.015
- m² - por área real de alvenaria executada, deduzindo-se todo e qualquer vão de interferência.

NORMAS

- NBR 6460:1983 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Verificação da resistência à compressão.
- NBR 7170:1983 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria.
- NBR 8041:1983 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Forma e dimensões - Padronização.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapas
Vedros

S7.11

Alvenaria de tijolo de barro à vista

Revisão 3
Data 22/01/13

Página

1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário