

S7.12

Alvenaria de tijolo cerâmico/baiano

Revisão 3
Data 22/01/13

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

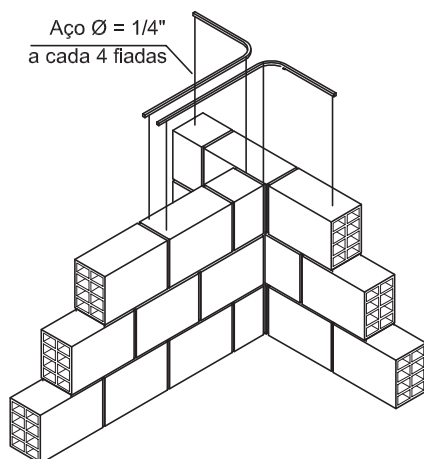


Figura - Armação em "T"

- Os blocos devem ser molhados previamente.
- Assentar com juntas desencontradas (em armação).
- As juntas de assentamento deve ter espessura máxima de 10mm.
- Executar obrigatoriamente, armação da alvenaria na estrutura de concreto e nos encontros entre alvenarias, utilizando-se armaduras longitudinais (Ø 1/4") embutidas na argamassa de assentamento, a cada 4 fiadas (ver figura).

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de fornecimento, projeto e execução.
- Verificar se os blocos são de empresas qualificadas no PSQ de Blocos Cerâmicos.
- Não são admitidos desvios significativos entre peças contíguas.
- As alvenarias deverão ser recebidas, somente se o desvio de prumo e locação forem inferiores a 10mm. Colocada régua de 2m em qualquer direção sobre a superfície, não deverão haver afastamentos maiores que 10mm nos pontos intermediários da régua e 20mm nas extremidades.

SERVIÇOS

04.01	ALVENARIA
04.01.070	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) - E= 10CM
04.01.071	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) - E= 12,5CM
04.01.072	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) - E= 15CM
04.01.073	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) - E= 20CM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

04.01.070 04.01.071 04.01.072 04.01.073
• Fornecimento e execução da alvenaria.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

04.01.070 04.01.071 04.01.072 04.01.073
• m² - pela área real de alvenaria executada, deduzindo-se todo e qualquer vão.

REFERÊNCIA

- Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) / Programa Setorial da Qualidade - Blocos cerâmicos (PSQ-BC).

NORMAS

- NBR 15270-1:2005 - Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos.
- **Obs.:** A edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

DESCRIÇÃO

- Blocos cerâmicos de vedação específicos para assentamento com furos na horizontal, produzidos por conformação plástica de matéria prima argilosa, contendo ou não aditivos, e queimados a elevadas temperaturas em conformidade à NBR15270-1:
 - Larguras: 9cm; 11,5cm; 14cm e 19cm.
 - » tolerância dimensional: ± 5 mm;
 - » desvio em relação ao esquadro: ≤ 3 mm;
 - » planeza das faces: flecha ≤ 3 mm.
 - Espessura das paredes do bloco:
 - » externas: ≥ 7 mm
 - » septos: ≥ 6 mm.
 - Resistência característica à compressão: $\geq 1,5$ MPa.
 - Absorção de água: $\geq 8\%$ e $\leq 22\%$.
 - Não deve apresentar defeitos sistemáticos (trincas, quebras, superfícies irregulares, deformações, etc.) que comprometam seu emprego na função especificada.
 - Identificação: obrigatoriamente, cada bloco cerâmico deve apresentar, no mínimo, as seguintes informações gravadas em relevo ou reentrância:
 - » identificação da empresa;
 - » dimensões, largura (L) x altura (H) x comprimento (C), em centímetros.
- Argamassa de assentamento: traço 1:4, cal hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento por m³ de argamassa.
- Preferencialmente, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, sempre que possível.

Protótipo comercial

- Blocos cerâmicos de vedação para assentamento com furos na horizontal:
 - Empresas qualificadas no Programa Setorial da Qualidade de Blocos Cerâmicos (PSQ-BC).

APLICAÇÃO

- Em alvenarias de vedação internas e externas.

EXECUÇÃO

- Controle de fornecimento:
 - Verificar a identificação gravada em cada bloco, conforme indicado no item DESCRIÇÃO;
 - Verificar se a empresa fabricante possui Qualificação no PSQ de Blocos Cerâmicos;
 - Verificar a inexistência de fissuras, trincas, quebras, deformações ou superfícies irregulares.