



S8.28


Telha de aço perfurada [Fechamento]

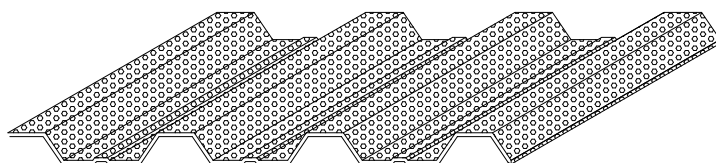

Perfil Trapézio 40

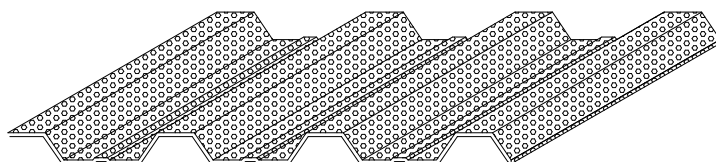

Perfil Trapézio 25

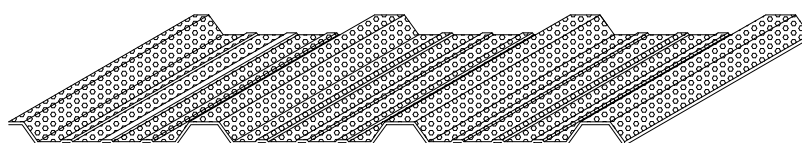

Perfil Trapézio 35

DESCRIÇÃO

- Telha perfurada de aço galvanizado [235g de zinco / m²] ou galvalume [150g de zinco / m²], perfil trapezoidal, bordas uniformes, permitindo encaixe com sobreposição exata, isenta de manchas e partes amassadas, comprimentos e larguras diversos conforme padrões dos fabricantes.
- Diâmetro máximo dos furos de 3,17mm e espaçamento conforme padrões dos fabricantes, com área perfurada não superior a 40%.
- Acabamento: pintura nas duas faces, de cor branca, através de processo eletrostático (poliéster-pó) e polimerização. Espessura de camada de 40 a 45 microns por face.
- Acessórios: parafusos e arruelas de aço galvanizado. Arruelas de PVC.

Protótipo comercial

- ISOESTE:
 - TP40 - largura útil= 980mm; altura= 40mm; espessura= 0,65mm.
 - Material: galvalume.
- REGIONAL:
 - RT25/1020 - largura útil= 1020mm; altura= 25mm; espessura= 0,65mm e 0,8mm
 - RT35/1050 - largura útil= 1050mm; altura= 35mm; espessura= 0,65mm e 0,8mm.
 - RT40/980 - largura útil= 980mm; altura= 40mm; espessura= 0,65mm e 0,8mm.
 - RT40/1020 - largura útil= 1020mm; altura= 40mm; espessura= 0,65mm e 0,8mm.
 - Material: galvalume ou aço galvanizado.
- SANTO ANDRÉ:
 - TR25 - largura útil= 1000mm; altura=25mm; espessura= 0,65mm e 0,8mm.
 - TR40 - largura útil= 980mm; altura=40mm; espessura= 0,65mm e 0,8mm.
 - Material: galvalume ou aço galvanizado.

APLICAÇÃO

- Em fechamentos laterais e brises, conforme especificação de projeto.
- Obs.1:** O projeto arquitetônico deverá detalhar a estrutura e os dispositivos para fixação das telhas.
- Obs.2:** Telhas com espessura de 0,8mm são aplicáveis exclusivamente à fechamentos de quadras.

EXECUÇÃO

- A aplicação das telhas perfuradas deverá obedecer o projeto executivo.
- Seguir recomendações e manuais técnicos dos fabricantes, especialmente quanto aos cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento mínimo das peças.
- A embalagem de proteção deve ser verificada; as telhas não devem ser arrastadas; as peças devem ser armazenadas verticalmente e em local protegido e seco; cuidado especial deve ser tomado com a pintura.
- Montantes e perfis estruturais devem ser pintados antes da fixação das telhas.
- Utilizar parafusos e arruelas de aço galvanizado. Isolar contra corrosão galvânica por meio de arruelas de PVC posicionados interna e externamente ao ponto de contato dos parafusos.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	S5	Estrutura Metálica
Ficha	S5.01	Aços Estruturais
Ficha	S8.01	Telha de Aço

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Exigir certificado de procedência e composição do aço ou nota fiscal discriminada emitida pela empresa fornecedora das telhas de aço.
- Verificar conformidade ao projeto executivo.

Revisão	3
Data	21/01/20

Página

1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Etapa

Coberturas

S8.28

Telha de aço perfurada

[Fechamento]

Revisão 3
Data 21/01/20

Página
2/2

- Verificar fixações, prumadas, sobreposições e acabamentos.

• SERVIÇOS

07.05	FECHAMENTOS / VEDAÇÕES / PEÇAS PARA COBERTURA
07.05.007	FECHAMENTO EM TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ H=40MM E=0,65MM PINT PO 2 FACES Ø FURO ATÉ 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 40%
07.05.008	FECHAMENTO EM TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ H=35MM E=0,65MM PINT PO 2 FACES Ø FURO ATÉ 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 40%
07.05.025	FECHAMENTO EM TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ H=40MM E=0,8MM PINT PO 2 FACES Ø FURO ATÉ 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 40% - USO EXCLUSIVO LATERAL DA QUADRA DE ESPORTES

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

07.05.007 07.05.008

- Fornecimento e colocação das telhas, inclusive parafusos e arruelas de aço e PVC.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

07.05.004 07.05.006

- m² – por metro quadrado.

NORMAS

- ABNT NBR 7008:2003 - Chapas e bobinas de aço revestidas com zinco ou com liga zinco-ferro pelo processo contínuo de imersão a quente - Especificação.
- ABNT NBR 14514:2008 - Telhas de aço revestido de seção trapezoidal - Requisitos.

Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário