


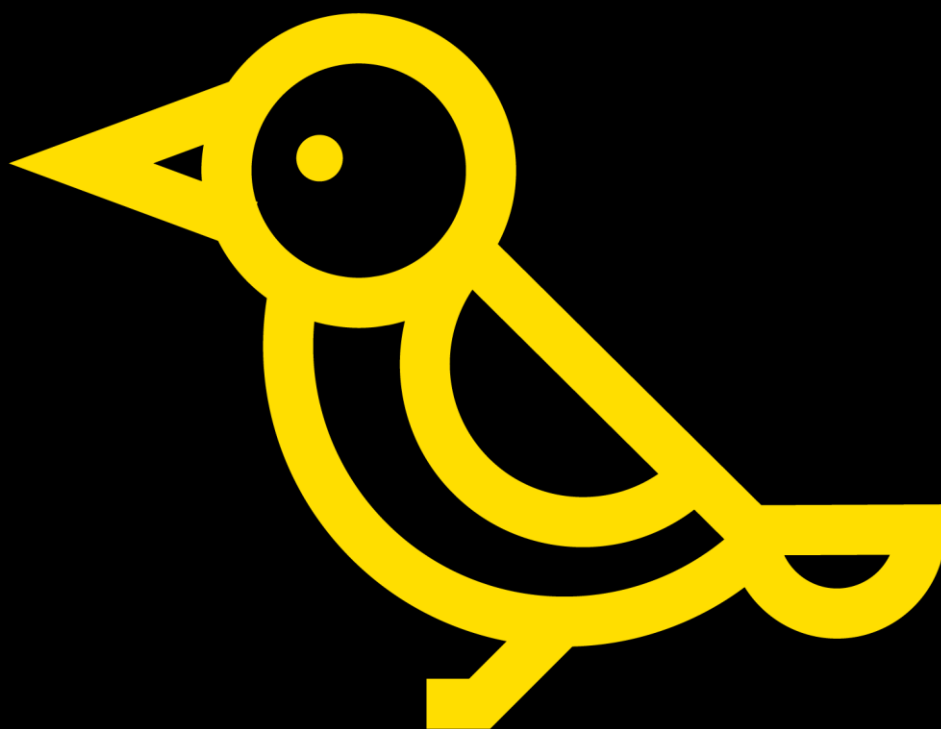

Desenhos Técnicos Normativos

Dispositivos para a Proteção da Avifauna

DMA-C66-402/N

Edição: 1^a

Agosto 2018

MATERIAL PARA LINHAS AÉREAS

Dispositivos para a Proteção da Avifauna

Catálogo digital

Nota:

Os desenhos foram reformulados por uma entidade externa, o ITeCons, pelos colaboradores Eng.º Filipe Bandeira, Eng.º Hugo Macedo, Eng.º Óscar López, Eng.ª Patrícia Vasconcelos e Des. Isabel Freire, sob a coordenação da Eng.ª Susana Estrela da EDP Distribuição.

ÍNDICE

TIPOS DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DA AVIFAUNA	DESCRIÇÃO
Dispositivo antinidificação	Tipo guarda-chuva (Conjunto)
Dispositivo antipouso	Chapa para armações de postes AT Chapa para armações de postes MT - Amarração Chapa para armações de postes MT – Suspensão
Turbina para postes de AT e MT	Turbina (Conjunto) Campânula e haste Acessórios para suporte de turbina
Plataforma de ninho de cegonha e peças de fixação	Dispositivo para a proteção da avifauna contra a eletrocussão, proporcionando um local de pouso e nidificação exterior (embora próximo) das linhas em serviço.

DISPOSITIVO ANTINIDIFICAÇÃO**TIPO GUARDA-CHUVA****ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0014-01	Mastro de suporte- Configuração do conjunto Definição geométrica de componentes Tabela de materiais
C66-4-0014-02	Suporte de varetas- Definição geométrica de componentes Tabela de quantidades e pesos Tabela de códigos SAP
C66-4-0014-03	Suporte de varetas para armação HRFSC- Definição geométrica de componentes Tabela de quantidades e pesos

DISPOSITIVO ANTIPOUSO**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0018-01	Chapa para armações de postes MT - Amarração
C66-4-0019-01	Chapa para armações de postes MT - Suspensão
C66-4-0020-01	Chapa para armações de postes AT


TURBINA PARA POSTES DE AT E MT**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0021-01	Turbina (Conjunto)- Configuração do conjunto Vista superior e corte Tabela de códigos SAP
C66-4-0021-02	Campânula e haste- Vista lateral, corte e componentes Tabela de materiais
C66-4-0021-03	Acessórios para suporte de turbina- Definição geométrica de componentes Tabelas de quantidades, pesos e materiais


PLATAFORMA DE NINHO DE CEGONHA E PEÇAS DE FIXAÇÃO**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C66-4-0022-01	Configuração do conjunto Vista lateral, planta e corte Tabela de códigos SAP
C66-4-0022-02	Identificação de componentes Tabelas de quantidades, pesos e materiais
C66-4-0022-03	Definição geométrica de componentes
C66-4-0022-04	Definição geométrica de componentes


COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO

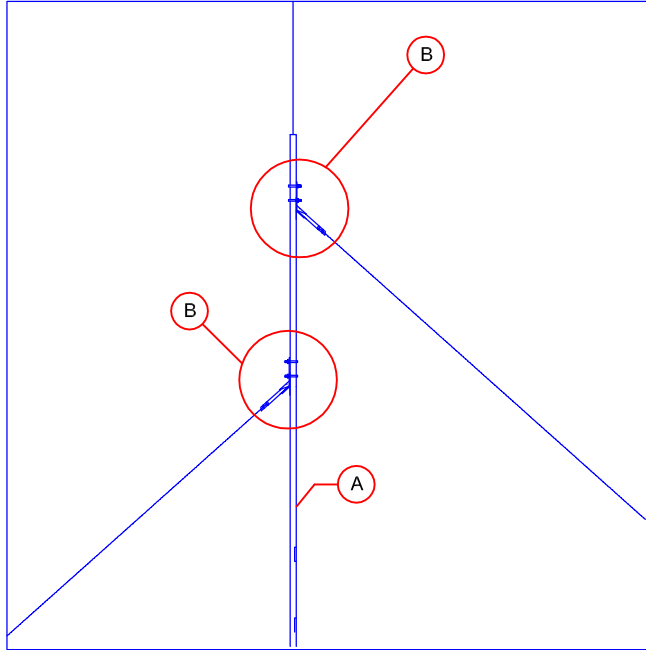

A MASTRO DE SUPORTE
(Esc. 1/10)

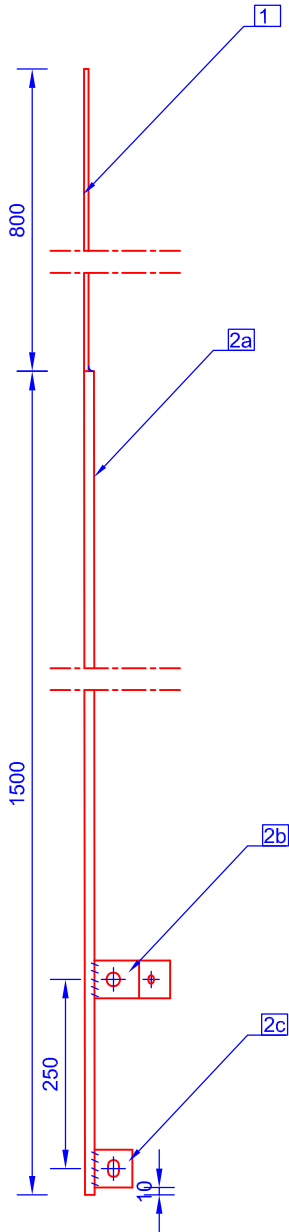


2a+ 2b TB21.3x2.3+Br100x5 (Esc. 1/2)

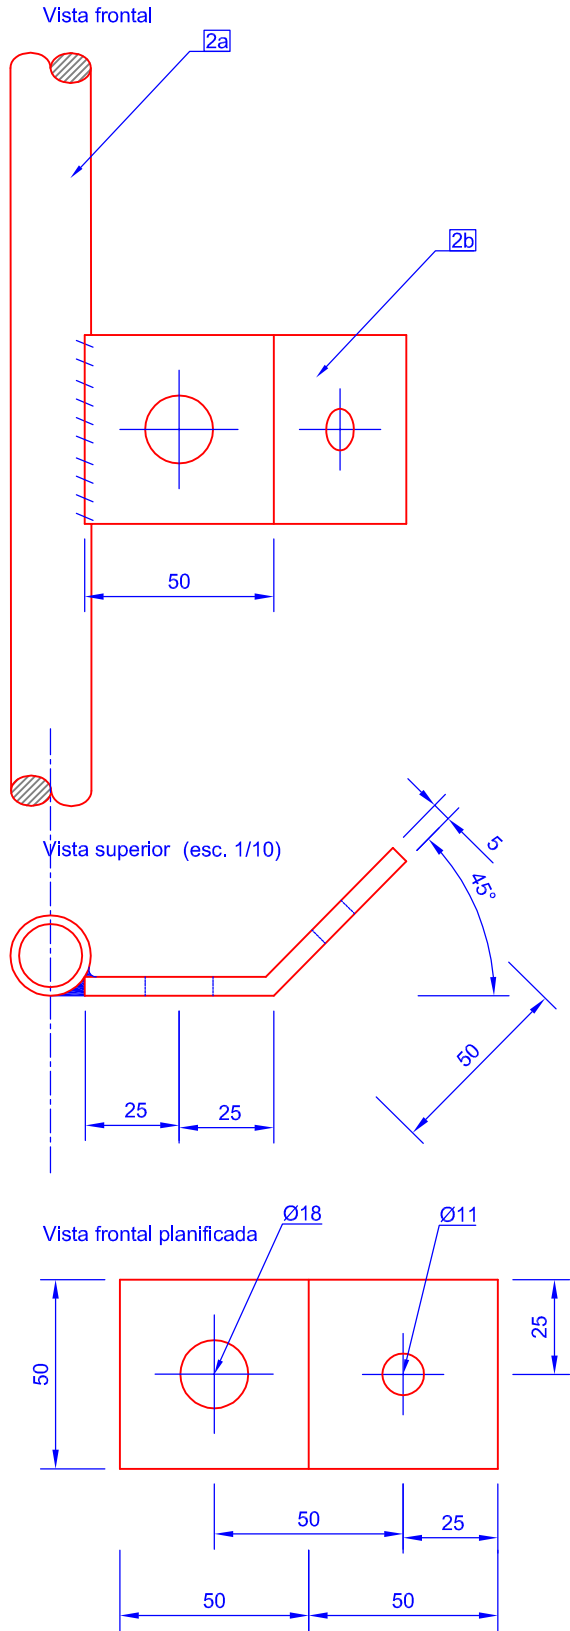


LEGENDA:

- 1 Va6x800
- 2a TB21.3x2.3
- 2b Br100x5
- 2c AQ50x6 c/ furo rasgado
- 3 AQ50x6
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 P16-350(100)+P(4)+AM(4)


2c AQ50x6 c/ furo rasgado
(Esc. 1/2)

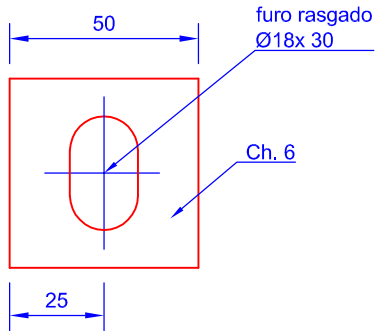


3 AQ50x6 (Esc. 1/2)

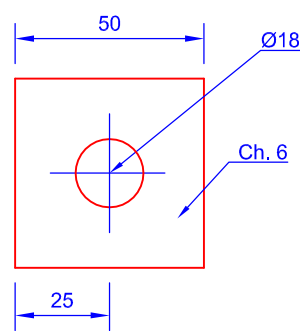

4 M10x35+P(1)
+AP(1)AM(1) (Esc. 1/2)



5 P16-350(100)+P(4)+AM(4) (Esc. 1/2)

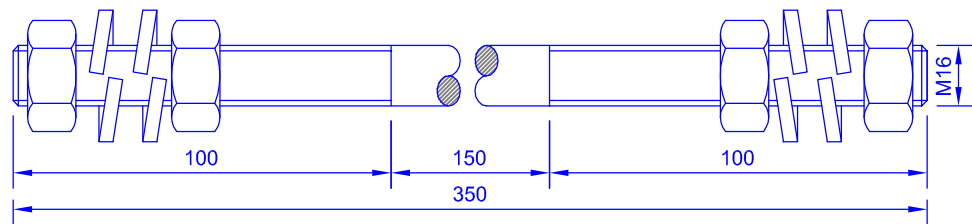


MATERIAIS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Tubos, barras, varas, chapas e estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
	Aço inox Classe 1.4301*	NP EN 10088-1	-	-	-
Pernos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
Porcas	M6,M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461 Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M6,M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Pinos fendidos	Aço inox A2	NP EN ISO 1234	-	-	-


*Aço equivalente ao aço inoxidável AISI 304.

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2018/03/27			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
	PLOTAGEM 1-1	DISPOSITIVO TIPO GUARDA-CHUVA MASTRO DE SUPORTE COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES TABELA DE MATERIAIS							
	ESCALAS 1/2 1/10								
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C65-002-2006					C66-4-0014-01		

B SUPORTE DE VARETAS
(Esc. 1/5)

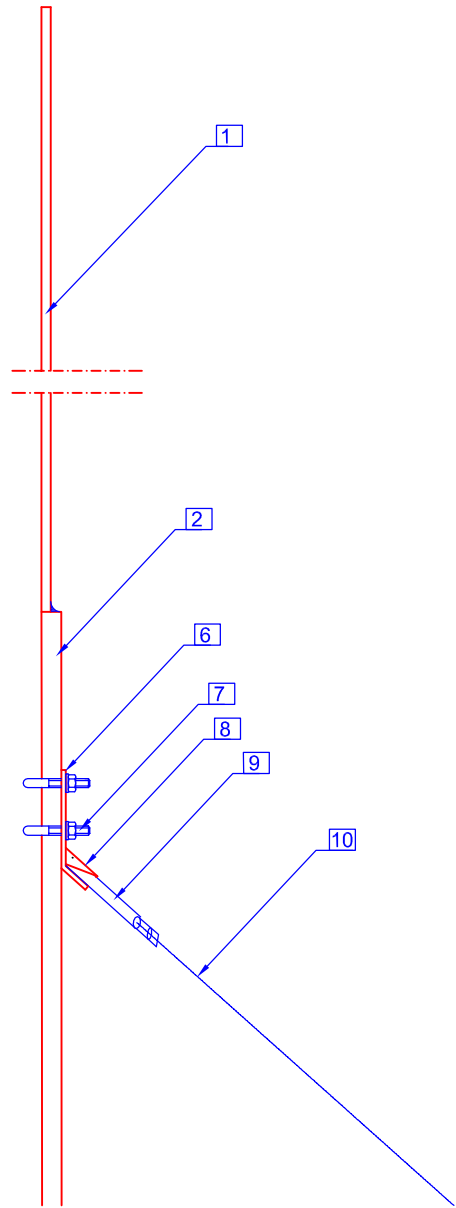

B SUPORTE DE VARETAS (Esc. 1/2)

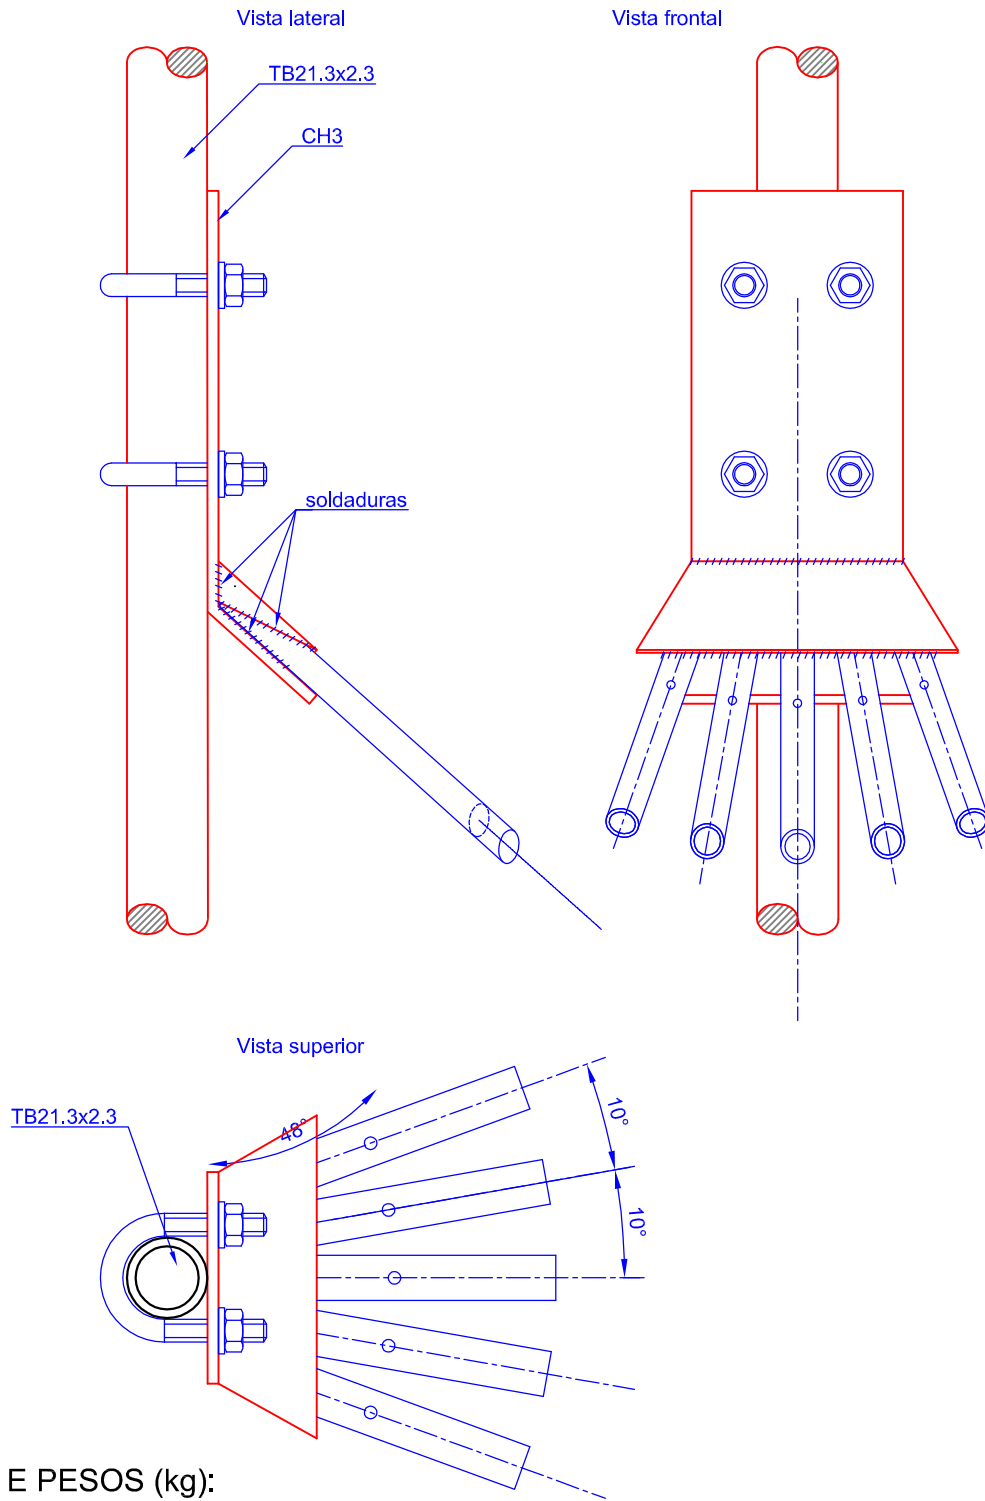

QUANTIDADES E PESOS (kg):


Componente	Quant.	Peso
1 Va6x800	1	0.18
2 TB21.3x2.3+Br100x5+AQ50x6	1	1.94
3 AQ50x6	2	0.24
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)	1	0.05
5 P16-350(100)+P(4)+AM(4)	2	1.36
6 CH3	2	0.19
7 QZ6-44-22	4	0.72
8 CH-fixação Ca	2	0.03
9 Ca12x100	10	0.50
10 Vfv2000	10	2.80
11 Pf2.5x40	10	0.03
Peso total do conjunto		8,04

LEGENDA:


- 1 Va6x800
- 2 TB21.3x2.3+Br100x5+AQ50x6
- 3 AQ50x6
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 P16-350(100)+P(4)+AM(4)
- 6 CH3
- 7 QZ6-44-22
- 8 CH-fixação Ca
- 9 Ca12x100
- 10 Vfv2000
- 11 Pf2.5x40

CÓDIGO SAP: 20057881


6 CH3 (Esc. 1/2)
(chapa de fixação ao mastro)

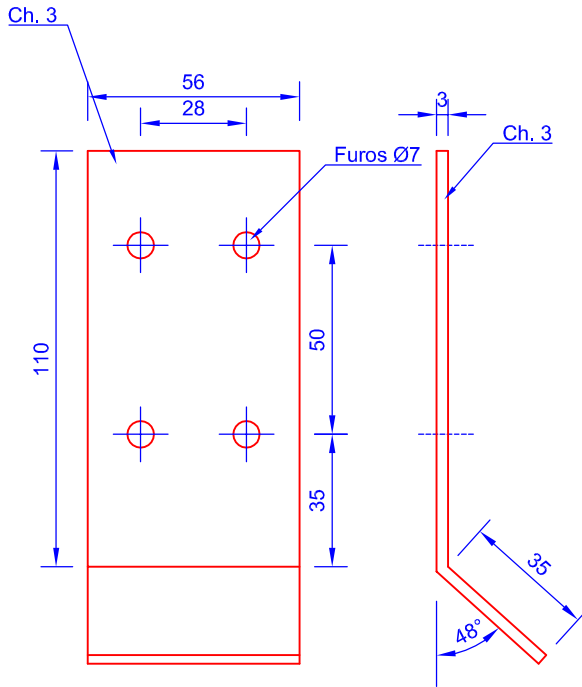


7 QZ6-44-22 (Esc. 1/2)




8 CH-fixação Ca (Esc. 1/2)

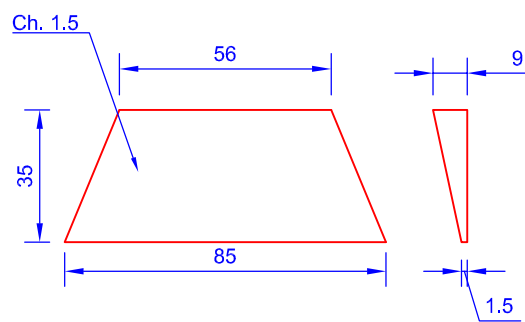


9 Ca12x100 (Esc. 1/2)

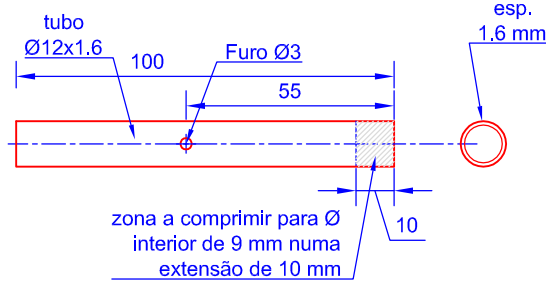

10 Vfv2000 (Esc. 1/2)

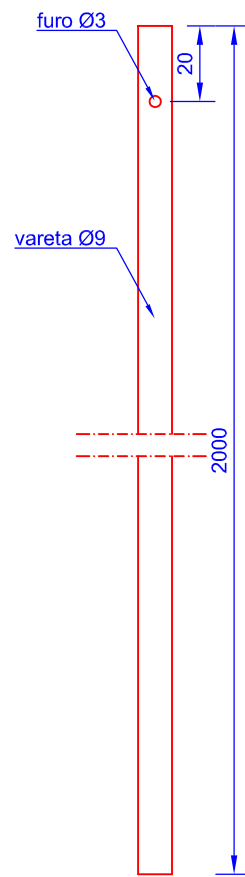



11 Pf2.5x40 (Esc. 1/2)



									distribuição	
					APROV.					
					VER.					
					DES.	2018/03/27				
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA			
	FORMATO A3	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE AVIFAUNA								
	PLOTAGEM 1-1	DISPOSITIVO TIPO GUARDA-CHUVA SUPORTE DE VARETAS								
	ESCALAS 1/2 1/5	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES E PESOS TABELA CÓDIGOS SAP								
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C65-004-2006							C66-4-0014-02	

*Componente a marcar de acordo com o documento normativo DMA-C66-402.

(Esc. 1/2)

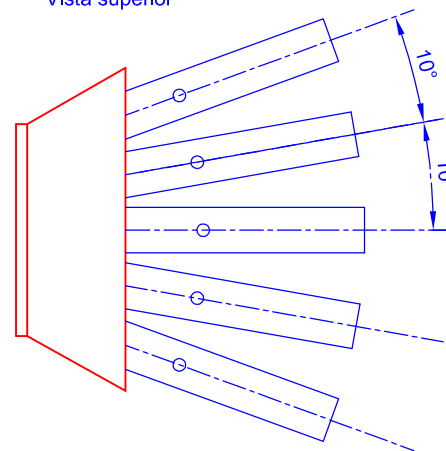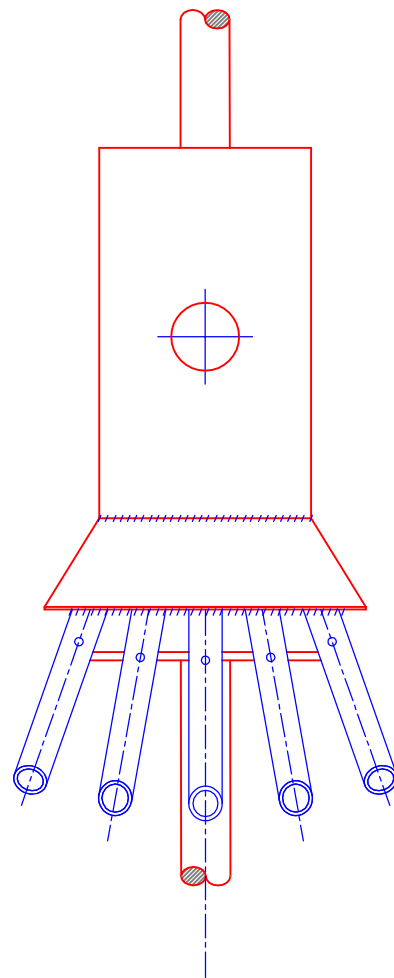

- 1 CH3
- 2 CH-fixação Ca
- 3 Ca12x100
- 4 VfV2000
- 5 Pf2.5x40

Componente	Quant.	Peso
① CH3*	2	0.19
② CH-fixação Ca	2	0.03
③ Ca12x100	10	0.50
④ Vf2000	10	2.80
⑤ Pf2.5x40	10	0.03
Peso total do conjunto		3.53

(Esc. 1/2)


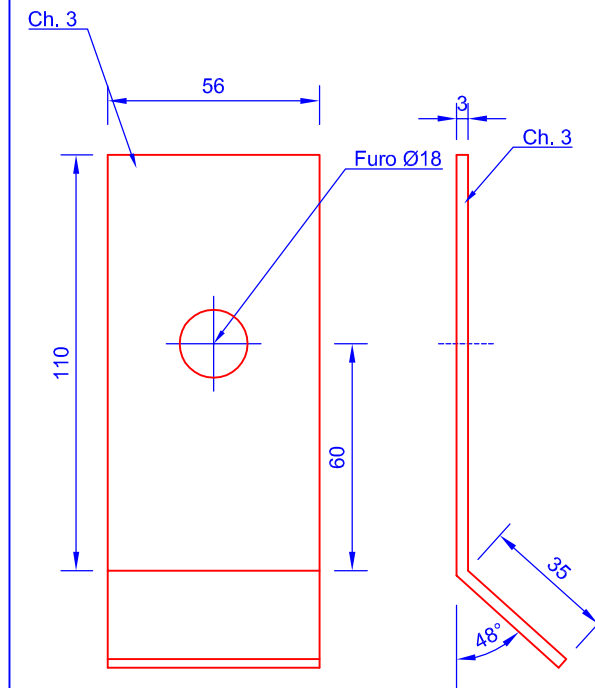


Diagrama de um tubo Ø12x1.6 com um furo Ø3. O tubo tem um comprimento total de 100 mm. O furo está localizado a 55 mm da extremidade direita. A zona a comprimir para o furo tem um comprimento de 10 mm. A espessura do tubo é de 1.6 mm.

Technical drawing of a vertical plate. The plate has a total height of 2000 and a width of 20. A hole is located at the top, with a diameter of $\varnothing 3$. The distance from the top edge to the center of the hole is 20. The plate is labeled "tubo $\varnothing 9$ " and "furo $\varnothing 3$ ".

CÓDIGO SAP: 20146933

								 distribuição	
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2018/03/27			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
	PLOTAGEM 1-1	DISPOSITIVO TIPO GUARDA-CHUVA SUORTE DE VARETAS PARA ARMAÇÃO HRFSC							
	ESCALAS 1/2 1/5	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADE E PESOS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C65-004-2006					C66-4-0014-03		

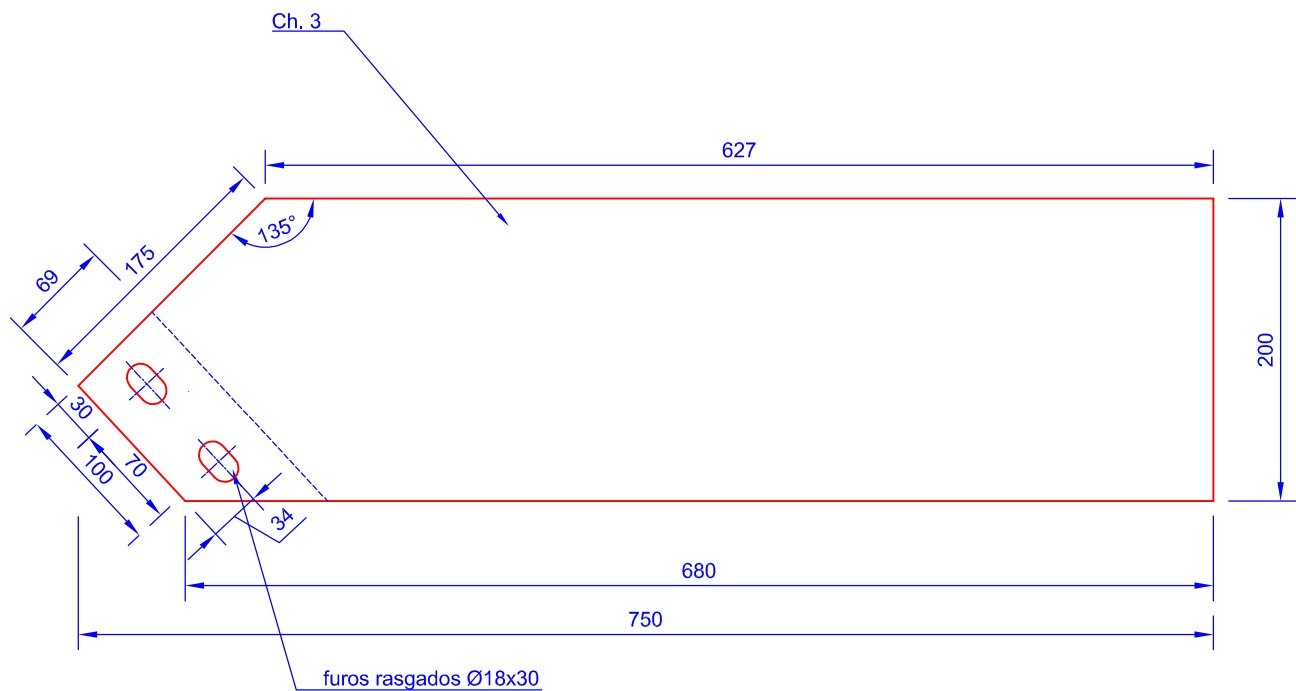

QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Quant.	Peso
1 CH3*	1	2.99
Peso total do conjunto		2.99

*Componente a marcar de acordo com o documento normativo DMA-C66-402.

MATERIAIS:


Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma
Chapa	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461

CÓDIGO SAP: 20147003

					APROV.				
					VER.				
					DES.	2018/03/27			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A4	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
	PLOTAGEM 1-1	CHAPA ANTIPOUSO PARA ARMAÇÃO DE POSTES MT - AMARRAÇÃO							
	ESCALAS 1/5	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE	
		C65-007A-2006				C66-4-0018-01			



CH 3 (Esc. 1/5)

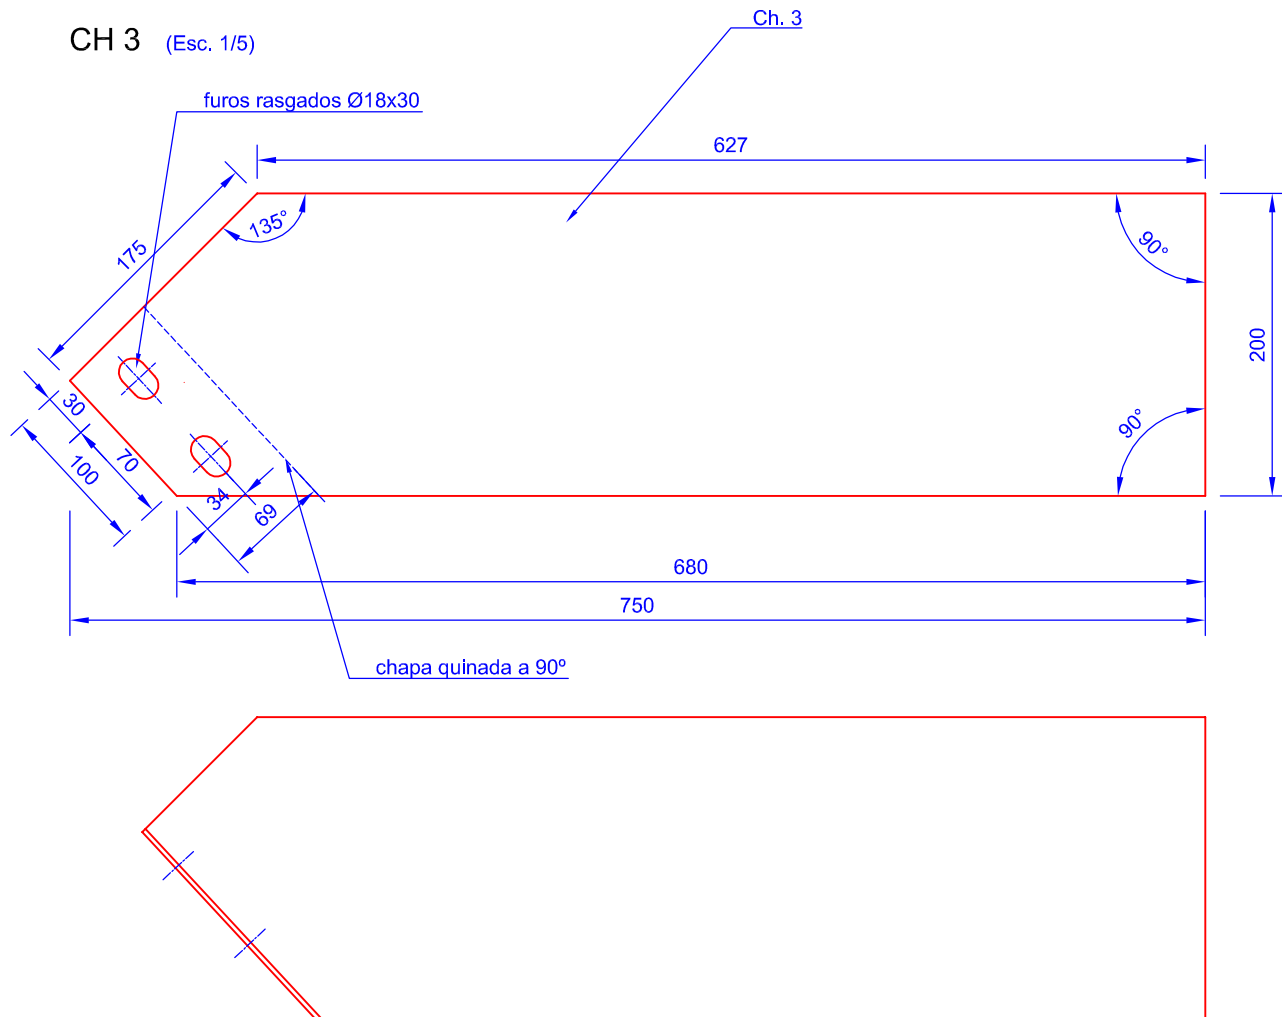

QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Quant.	Peso
1 CH3*	1	2.99
Peso total do conjunto		2.99

CÓDIGO SAP: 20147002

*Componente a marcar de acordo com o documento normativo DMA-C66-402.

MATERIALS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma
Chapa	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por Imersão a quente	NP EN ISO 1461

								 distribuição
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2018/03/27		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE AVIFAUNA						
	PLOTAGEM 1-1	CHAPA ANTIPOUSO PARA ARMAÇÃO DE POSTES MT - SUSPENSÃO						
	ESCALAS 1/5	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE	
		C65-007B-2006			C66-4-0019-01			

CH3 (Esc. 1/5)

Ch. 3

135°

Quinagem a 90° para baixo

2 x Ø18

177

127

50

53.5

70

53.5

71

550

500

200

Componente	Quant.	Peso
1 CH3*	1	2,99
Peso total do conjunto		2,99

MATERIALS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma
Chapa	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461

CÓDIGO SAP: 20057874

ÍNDICE DES. ÍNDICE GERAL

Technical drawing of a three-branch manifold assembly. The central component is a circular rotor, labeled "rotor", which is divided into three sectors by dashed lines. The angle between the sectors is indicated as 120° . Three tubes, labeled "tubo Ø19", are connected to the rotor. The tubes are shown in red outline, and their central axes are marked with dashed blue lines. The tubes are positioned at 120° intervals. A label "K" is placed near the central rotor area. The drawing includes dimension lines and arrows indicating the geometry and components.

Technical drawing of a mechanical part, likely a valve or actuator, showing a cross-section and a side view. The drawing includes dimensions and labels for various components.

Dimensions:

- Top cross-section: $\varnothing 35$ H7
- Side view: 75.0, 99.6
- Internal dimensions: 4.0, 101.0, 15.0


Labels:

- furo $\varnothing 7$
- furo $\varnothing 3$

Component Labels (Numbered):

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Nota: Soldadura em aço inox (cordão contínuo)
(eletro-arco ou semi-automática com gás apropriado)

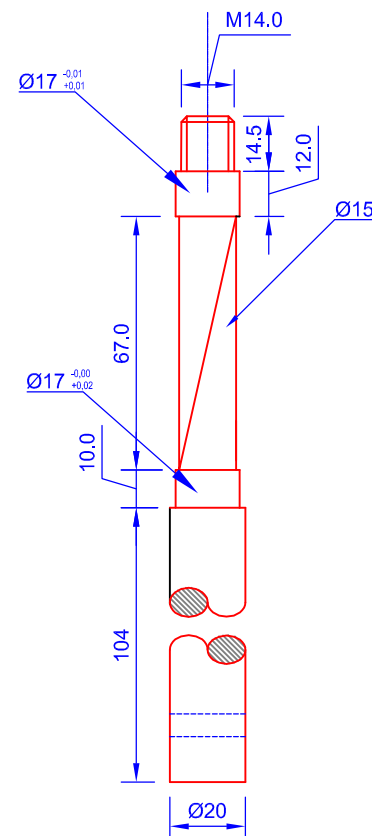


Technical drawing of a bolt and nut assembly. The bolt is labeled 'M6' and has a length of '40.0'.

NOTA: Campânula 1/2 esfera de liga de alumínio c/ haste anodizada


CÓDIGO SAP: 20058626

[illegible]


B CAMPÂNULA E HASTE

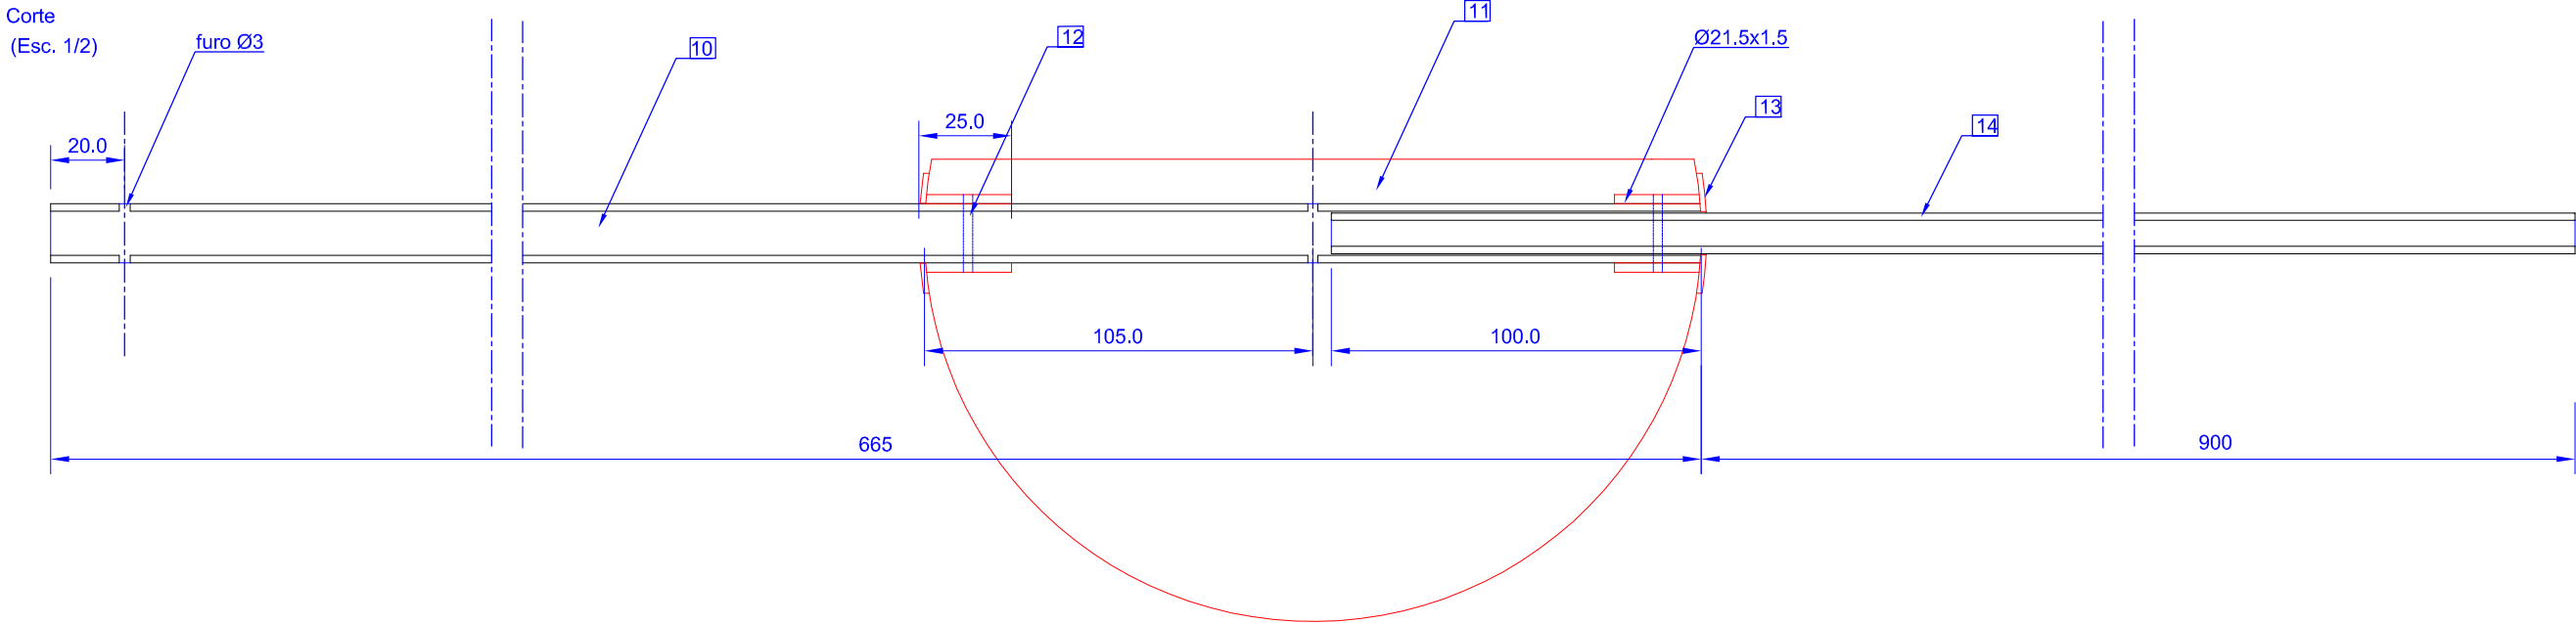

Vista Lateral
(Esc. 1/2)

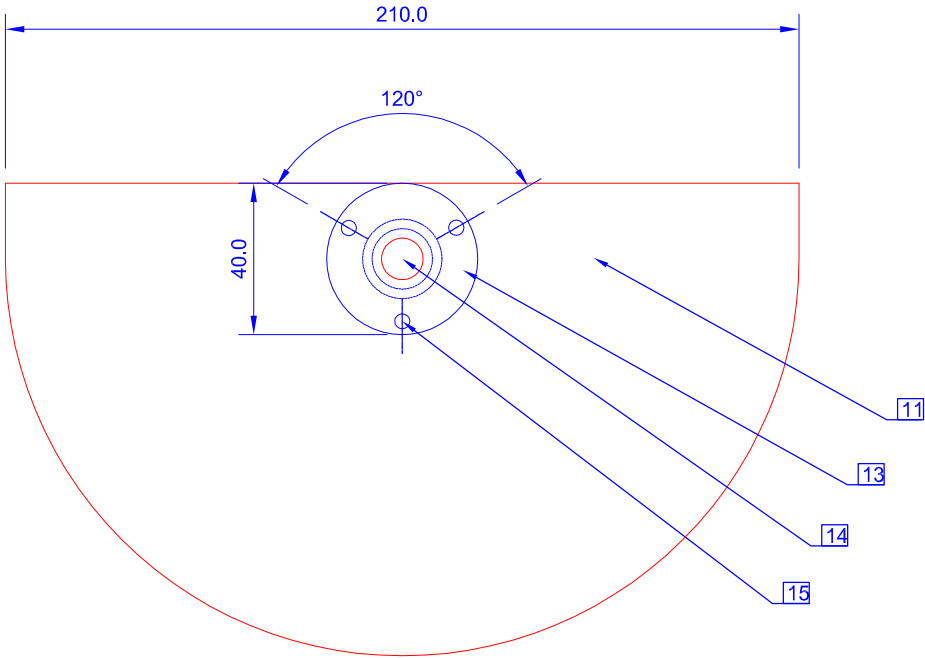

13 Cb21.5x1.5+37.5x2.5
(Esc. 1/2)

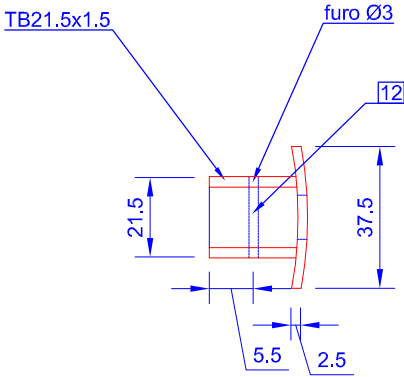

16 Pf2.5x25
(Esc. 1/2)



MATERIAIS:

Componentes		Material	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma
Tubos	Ø21.3 Ø42.4	Aço inox Classe 1.4301*	NP EN 10088-1	–	–
	Ø16 Ø11	Liga de Alumínio EN AW 6060	EN 755-2	Revestimento por Anodização	ISO 7599
Campânula 1/2 Esfera		Liga de Alumínio EN AW 6060	EN 485-2		
Casquilho em alumínio estampado com batente		Liga de Alumínio EN AW 6060	EN 485-2 EN 755-2		
Pino fendido		Aço inox A2	NP EN ISO 1234	–	–
Rebite		Liga de Alumínio EN AW 1050A	EN 1301-2	–	

*Aço equivalente ao aço inoxidável AISI 304.

LEGENDA:

- 10 TB16x1,5
- 11 CP1/2-210
- 12 Pf2.5x25
- 13 Cb21.5x1,5+37,5x2,5
- 14 TB12x1
- 15 RB3x10

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2018/03/27		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE AVIFAUNA						
	PLOTAGEM 1-1	TURBINA PARA POSTES AT E MT						
	ESCALAS 1/2	CAMPÂNULA E HASTE CORTE, VISTA LATERAL E COMPONENTES TABELA DE MATERIAIS						
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO	ÍNDICE
		C65-010-2006					C66-4-0021-02	



- 1 UNP80 + CH8

2 Estrutura da plataforma

③ P1000x1000 Rm30x30x3

4 CH8

5 M12x100+P(1)+AP(1)+AM(1)

⑥ FLT40x25x3

7 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)

8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)

9 AQ50x6

Technical drawing of a vertical mast assembly. The drawing shows a vertical mast with a horizontal cross-arm at the top. The mast is mounted on a base. Callout 2 points to the horizontal cross-arm. Callout 5 points to the mast body. Callout 7 points to a component on the mast body.

CÓDIGO SAP:20060562

The diagram shows a square lattice of blue lines. A red border is drawn around the lattice. In the center, there is a square hole. The corners of this hole are marked by four blue circles. On the left side, there is a label $\hat{K}$ with an arrow pointing to the left boundary. On the right side, there is a label $\hat{K}'$ with an arrow pointing to the right boundary.

[illegible]

Technical drawing of a roof structure showing a cross-section and a plan view. The cross-section (top) shows a roof slab (1) supported by a wall (2) with vertical reinforcement (3). The plan view (bottom) shows a wall (1) with horizontal reinforcement (2) and vertical reinforcement (3). Details include: 4. Reinforcement bar connection, 5. Reinforcement bar connection, 6. Reinforcement bar connection, 7. Reinforcement bar connection, 8. Reinforcement bar connection, 9. Reinforcement bar connection.

Componentes		Quant.	P00 a P03	P04 a M06	M08 a G12	G14 e G16	G18 e G20
1 UPN80*+ CH8		1	11.82	11.82	11.82	11.82	11.82
2 Estrutura da plataforma U40x35 + UPN65* + Br50x5* + Va8x240		1	28.96	28.96	28.96	28.96	28.96
3 P1000x1000 Rm30x30x3		1	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05
4 CH8		1	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
5 M12x100+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
6 FLT40x25x3		1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
7 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)	Face A	2	0.98	0.98	1.38	1.78	1.78
	Face B	2	0.98	1.38	1.78	2.17	2.44
9 AQ50x6		2	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
Peso total com montagem na face A			51.41	51.41	51.81	52.21	52.21
Peso total com montagem na face B			51.41	51.81	52.21	52.60	52.87

MATERIALS:

Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Perfis, barras varas e chapas		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	–
Pernos						Galvanização com centrifugação
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	–	–	–
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	–	–	–
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	–	–	–
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	–	–	–
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

								 distribuição	
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2018/03/27			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
	PLOTAGEM 1-1	PLATAFORMA DE NINHO DE CEGONHA E PEÇAS DE FIXAÇÃO							
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELAS DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C65-025-2006					C66-4-0022-02		

Vista frontal

110

16

UPN 80

750

1280

125

125

125

125

30

40

40

5 furos Ø18

Technical drawing of a vertical post. The top cross-section is a rectangle with a total width of 110. The width is divided into three segments: 30 on the left, 45 in the center, and 35 on the right. The height of the top section is 8. The post has a central vertical axis indicated by a dashed line. A hole, labeled "furo Ø11", is located on the left side of the post, 25 units from the central axis. The hole is 50 units high. The post is shown with a vertical red line and a dashed blue line representing the central axis.

Vista superior

Technical drawing showing the top view of a window frame. The frame is rectangular with overall dimensions of 1000 mm in height and 800 mm in width. The frame is composed of several parts:

- U40x35**: Vertical frame members on the left and right sides.
- UPN 65**: Horizontal frame members at the top and bottom.
- Br50x5**: A horizontal crossbar in the center of the frame.
- 4 x varão Ø8**: Four vertical rods (Ø8) spaced evenly across the frame.

Dimensions and offsets are indicated:

- Top horizontal offsets: 40, 428, 65, 428, 40.
- Left vertical offsets: 40, 428, 65, 40.
- Bottom horizontal offsets: 100, 32, 800, 100.
- Right vertical offset: 15.

Corte KK'

Technical drawing showing the cross-section of the window frame along line KK'. The frame is shown in a perspective view, highlighting the internal structure and the placement of the rods.

- U 40x35**: Vertical frame member on the left.
- UPN 65**: Horizontal frame member at the bottom.
- Br50x5**: Horizontal crossbar in the center.
- 4 x vara Ø8**: Four vertical rods (Ø8) spaced evenly across the frame.


Dimensions and offsets are indicated:

- Left vertical offset: 35.
- Right vertical offset: 240.

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2018/03/27		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE AVIFAUNA						
	PLOTAGEM 1-1	PLATAFORMA DE NINHO DE CEGONHA E PEÇAS DE FIXAÇÃO						
	ESCALAS 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (1/2)						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C65-025-2006				C66-4-0022-03		


3 P1000x1000 Rm30x30x3 (Esc. 1/10)

Vista superior

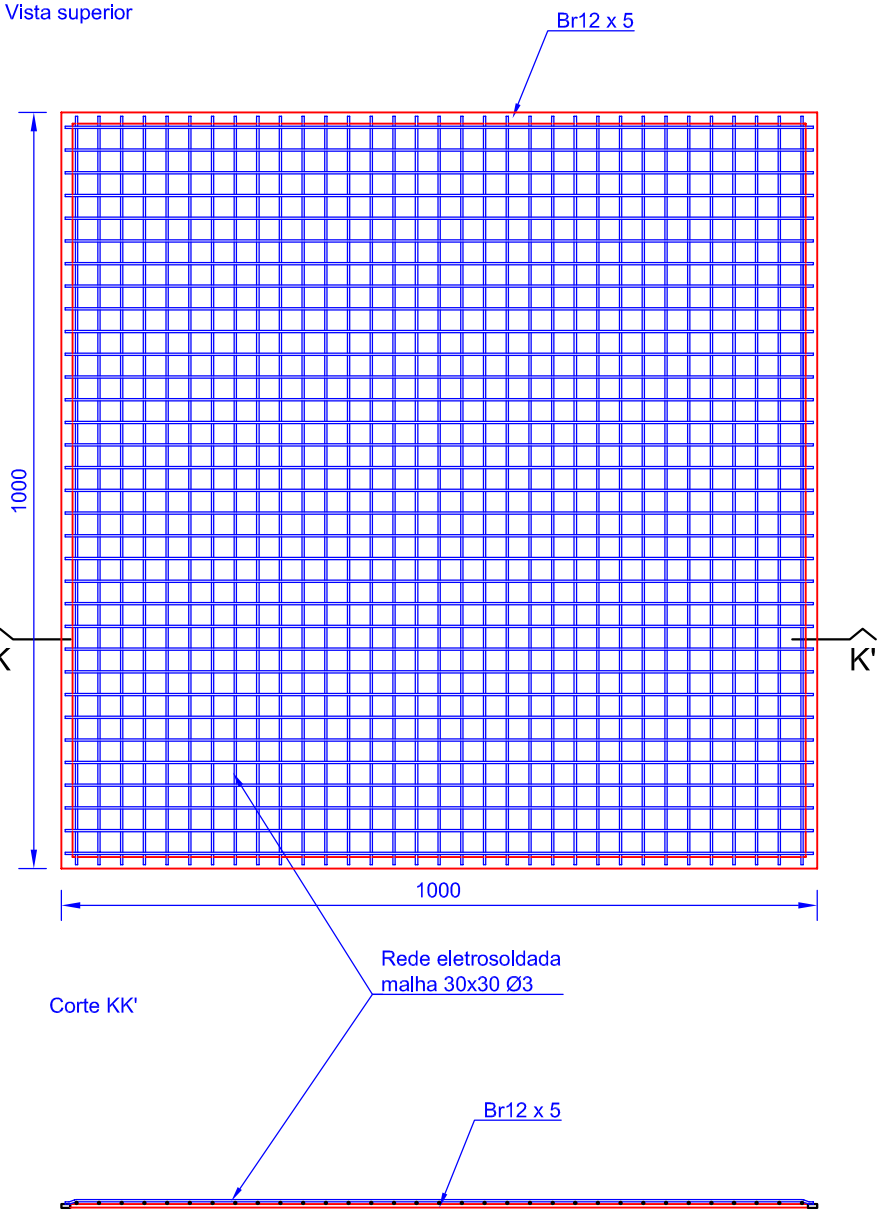


4 CH8 (Esc. 1/2)

Vista frontal

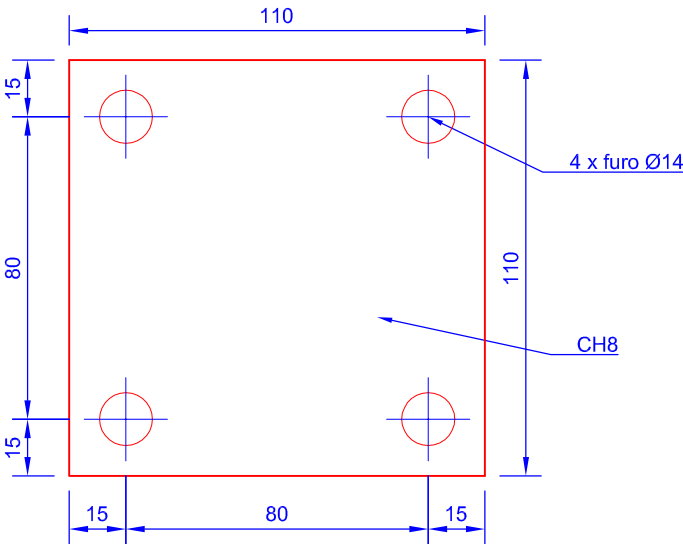


5 M12x100+P(1)+AP(1)AM(1) (Esc. 1/2)

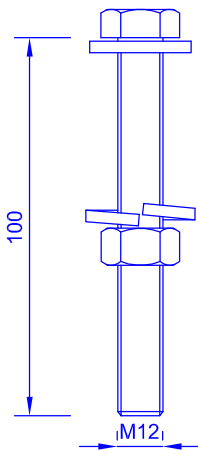


6 FLT40x25x3 (Esc. 1/2)


Vista frontal




Vista superior



7 M10x35+P(1)+AP(1)AM(1) (Esc. 1/2)




8 P16-C(100)+P(4)+AP(2) (Esc. 1/2)

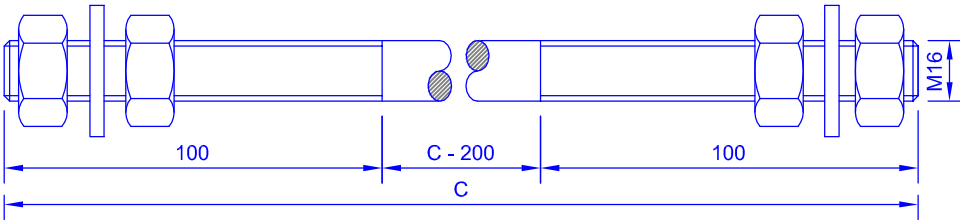

9 AQ50x6 (Esc. 1/2)

Vista frontal

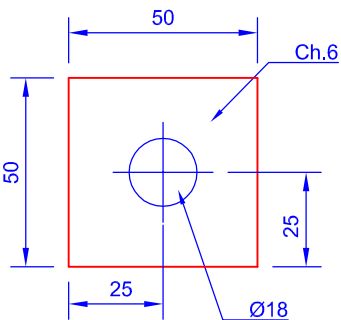

DIMENSÕES (Considerando montagens nos 1º e 3º furos de cada face):

POSTE →		C (mm)															
		P00	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	G08	M10	G10	G12	G14	G16	G18	G20
Montagem na face	A	300								450				600			
	B	300				450				600				750		850	

Nota: Em caso de omissão do tipo de poste onde aplicar a plataforma de ninho de cegonha, deve ser fornecido um perno com comprimento de 400 mm.

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2018/03/27		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE AVIFAUNA						
	PLOTAGEM 1-1	PLATAFORMA DE NINHO DE CEGONHA E PEÇAS DE FIXAÇÃO						
	ESCALAS 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (2/2)						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C65-025-2006				C66-4-0022-04		