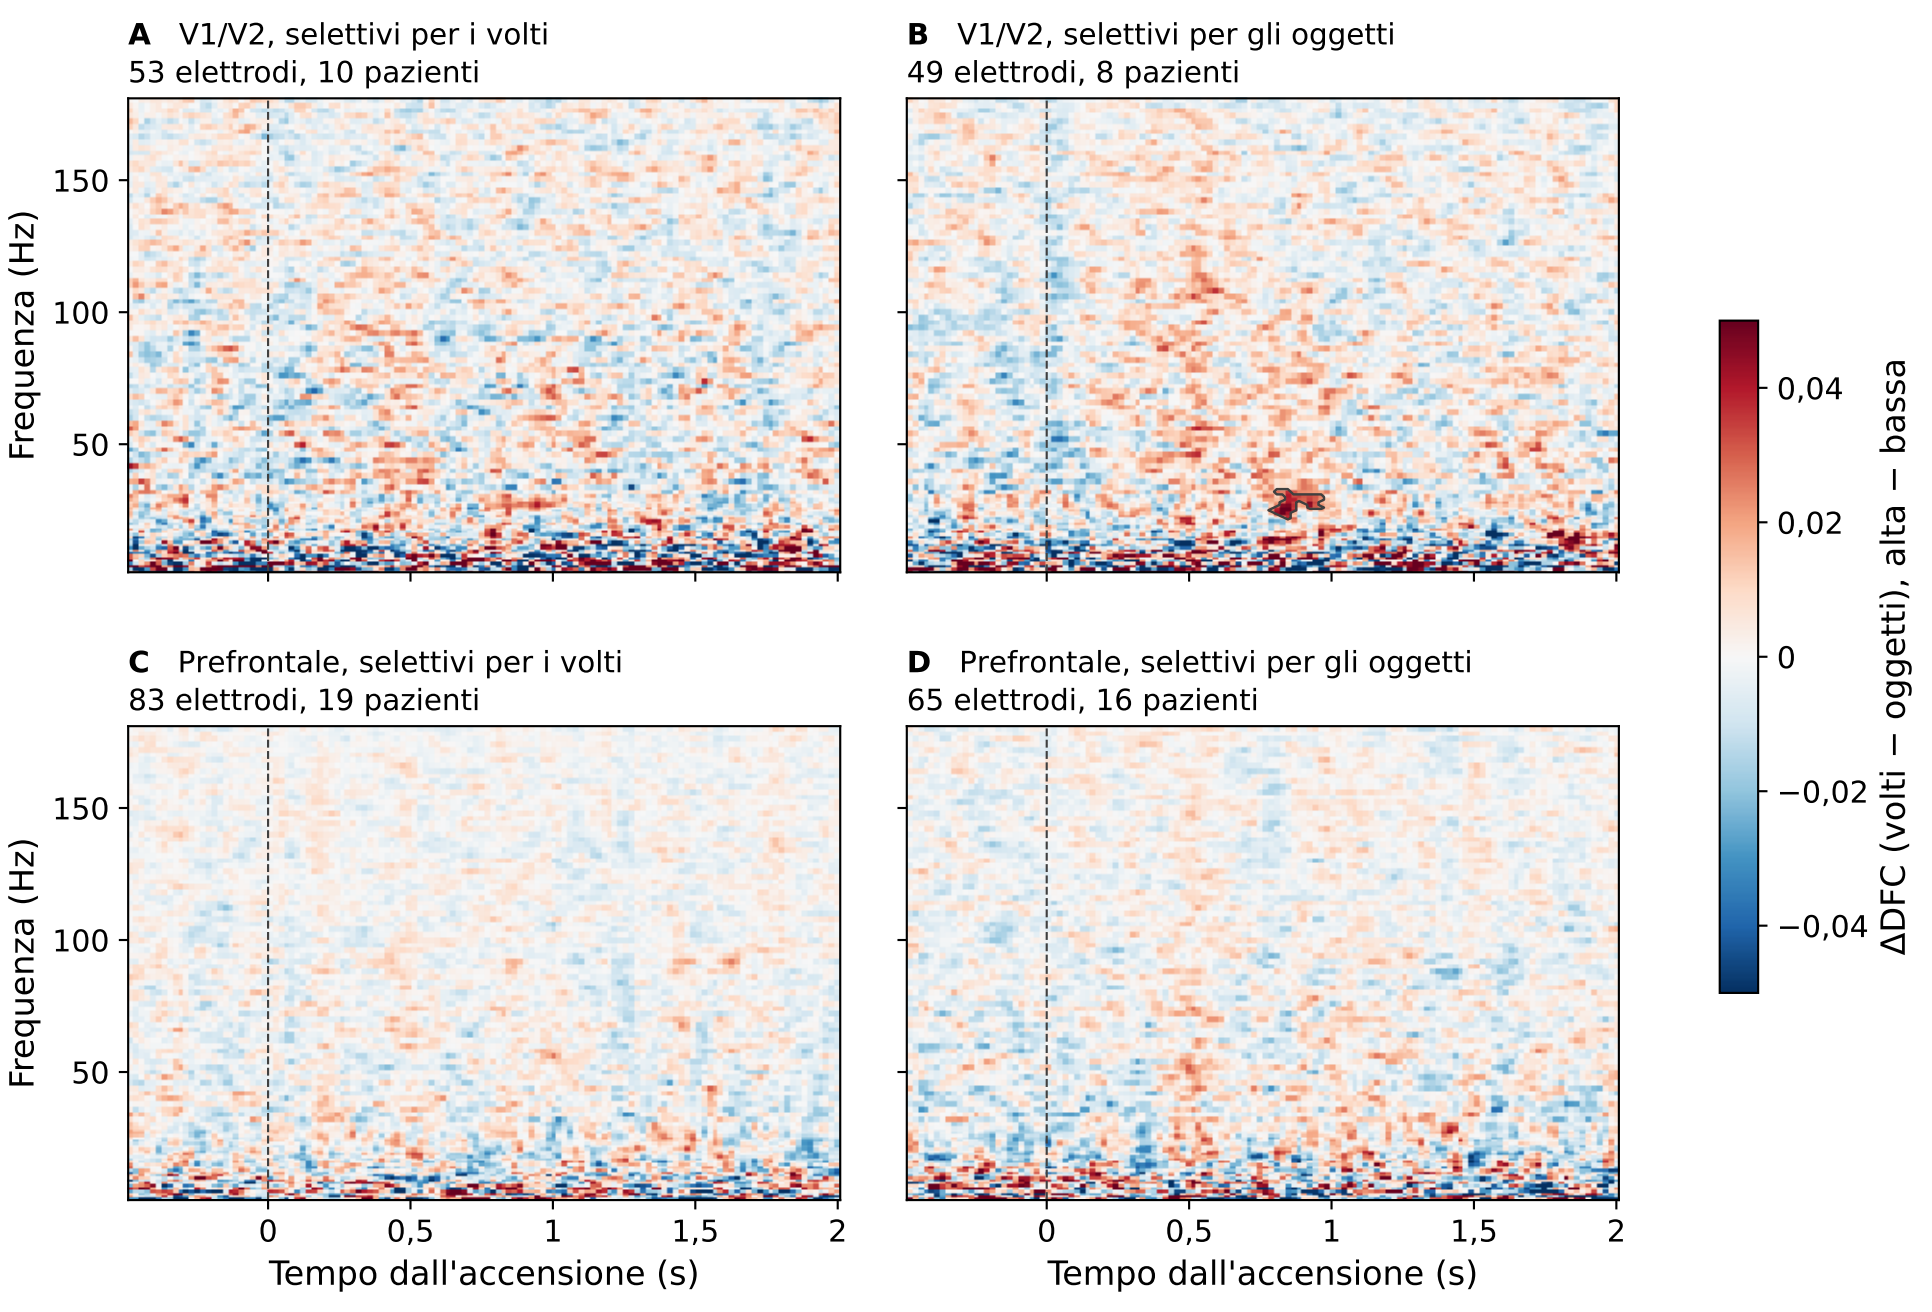

A V1/V2, selettivi per i volti
53 elettrodi, 10 pazienti
B V1/V2, selettivi per gli oggetti
49 elettrodi, 8 pazienti
C Prefrontale, selettivi per i volti
83 elettrodi, 19 pazienti
D Prefrontale, selettivi per gli oggetti
65 elettrodi, 16 pazienti
Frequenza (Hz)
150
100
50
0
0,5
1
1,5
2
Tempo dall'accensione (s)
0,04
0,02
0
−0,02
−0,04
ΔDFC (volti − oggetti), alta − bassa