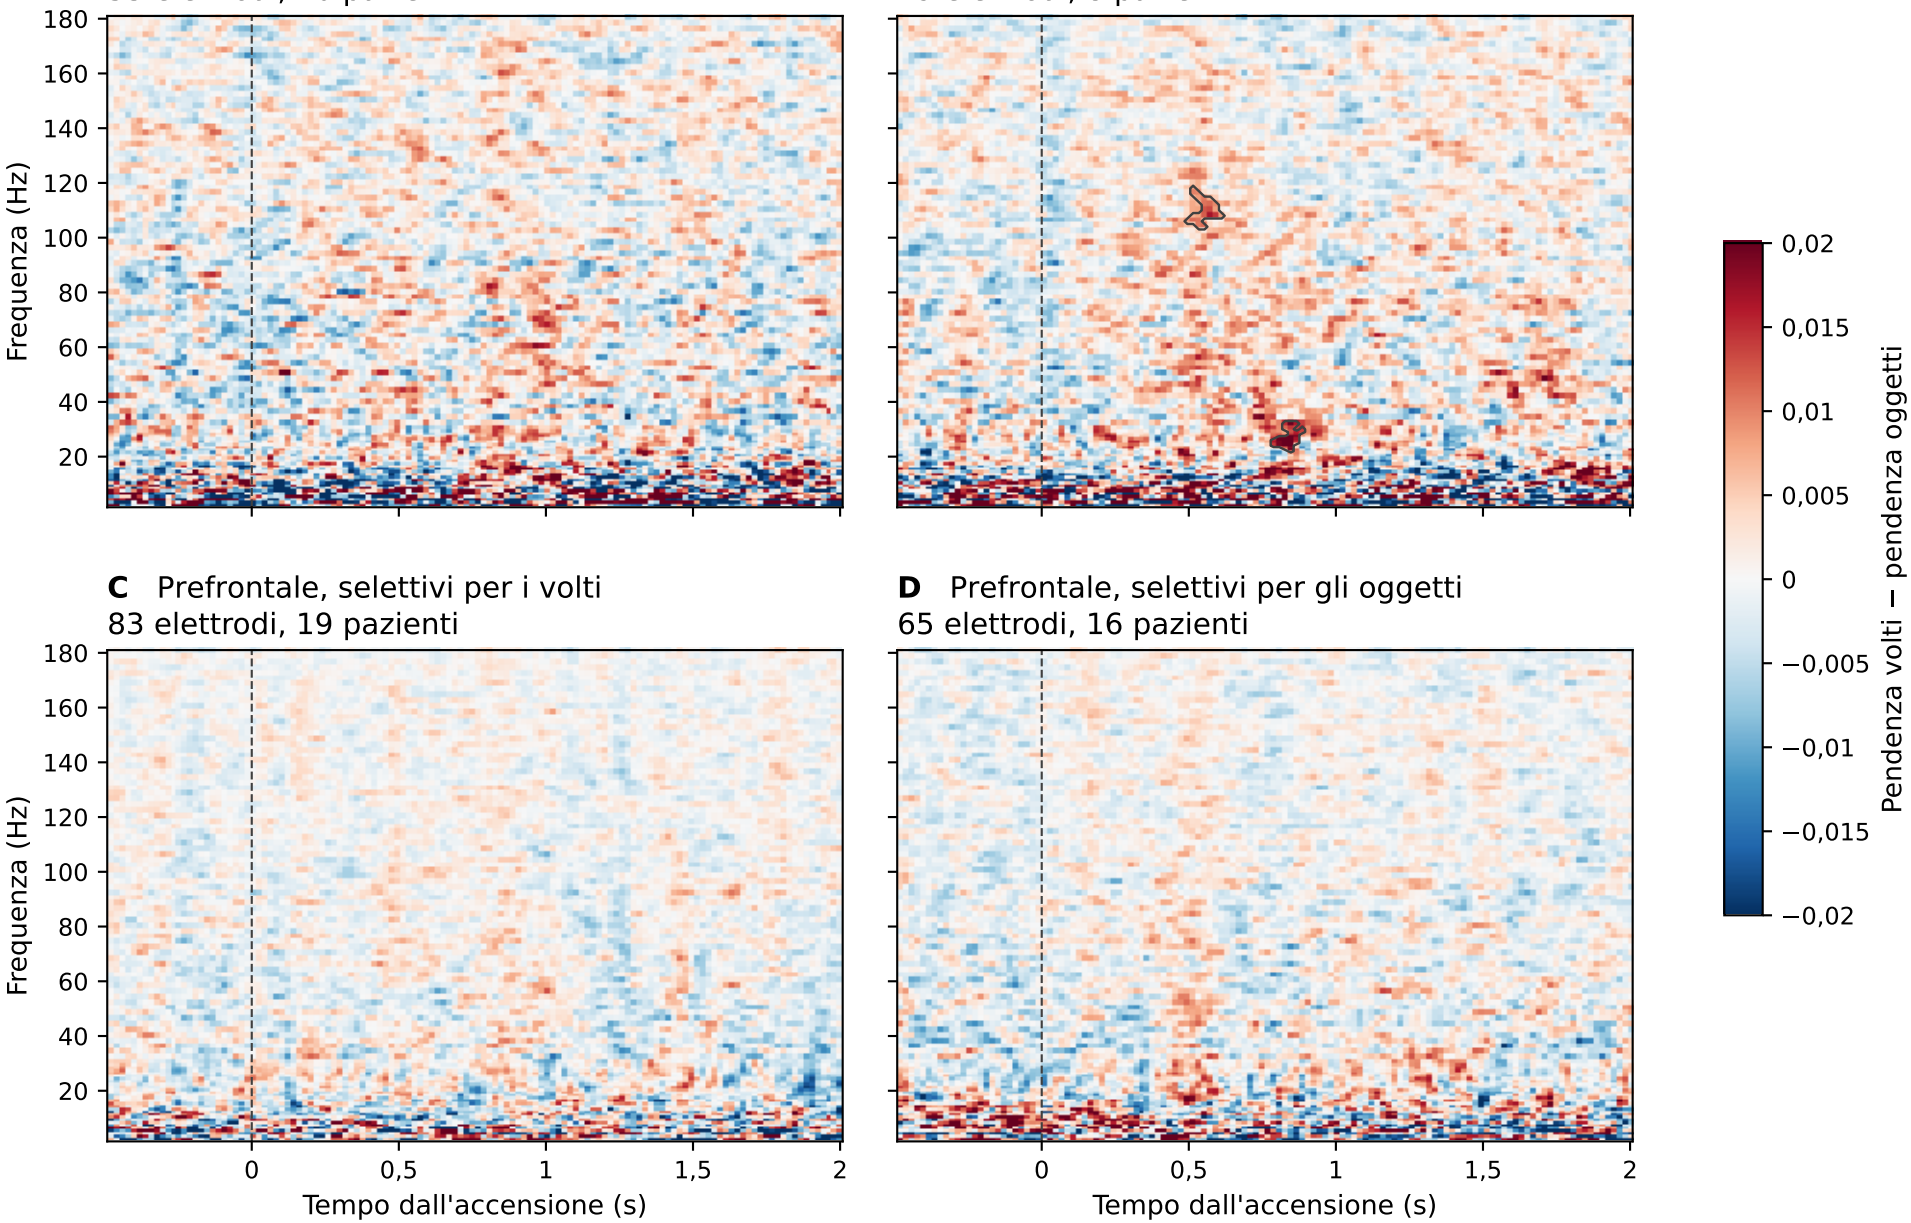

A V1/V2, selettivi per i volti
53 elettrodi, 10 pazienti
B V1/V2, selettivi per gli oggetti
49 elettrodi, 8 pazienti
C Prefrontale, selettivi per i volti
83 elettrodi, 19 pazienti
D Prefrontale, selettivi per gli oggetti
65 elettrodi, 16 pazienti
Frequenza (Hz)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0,5
1
1,5
2
Tempo dall'accensione (s)
Pendenza volti − pendenza oggetti
0,02
0,015
0,01
0,005
0
−0,005
−0,01
−0,015
−0,02