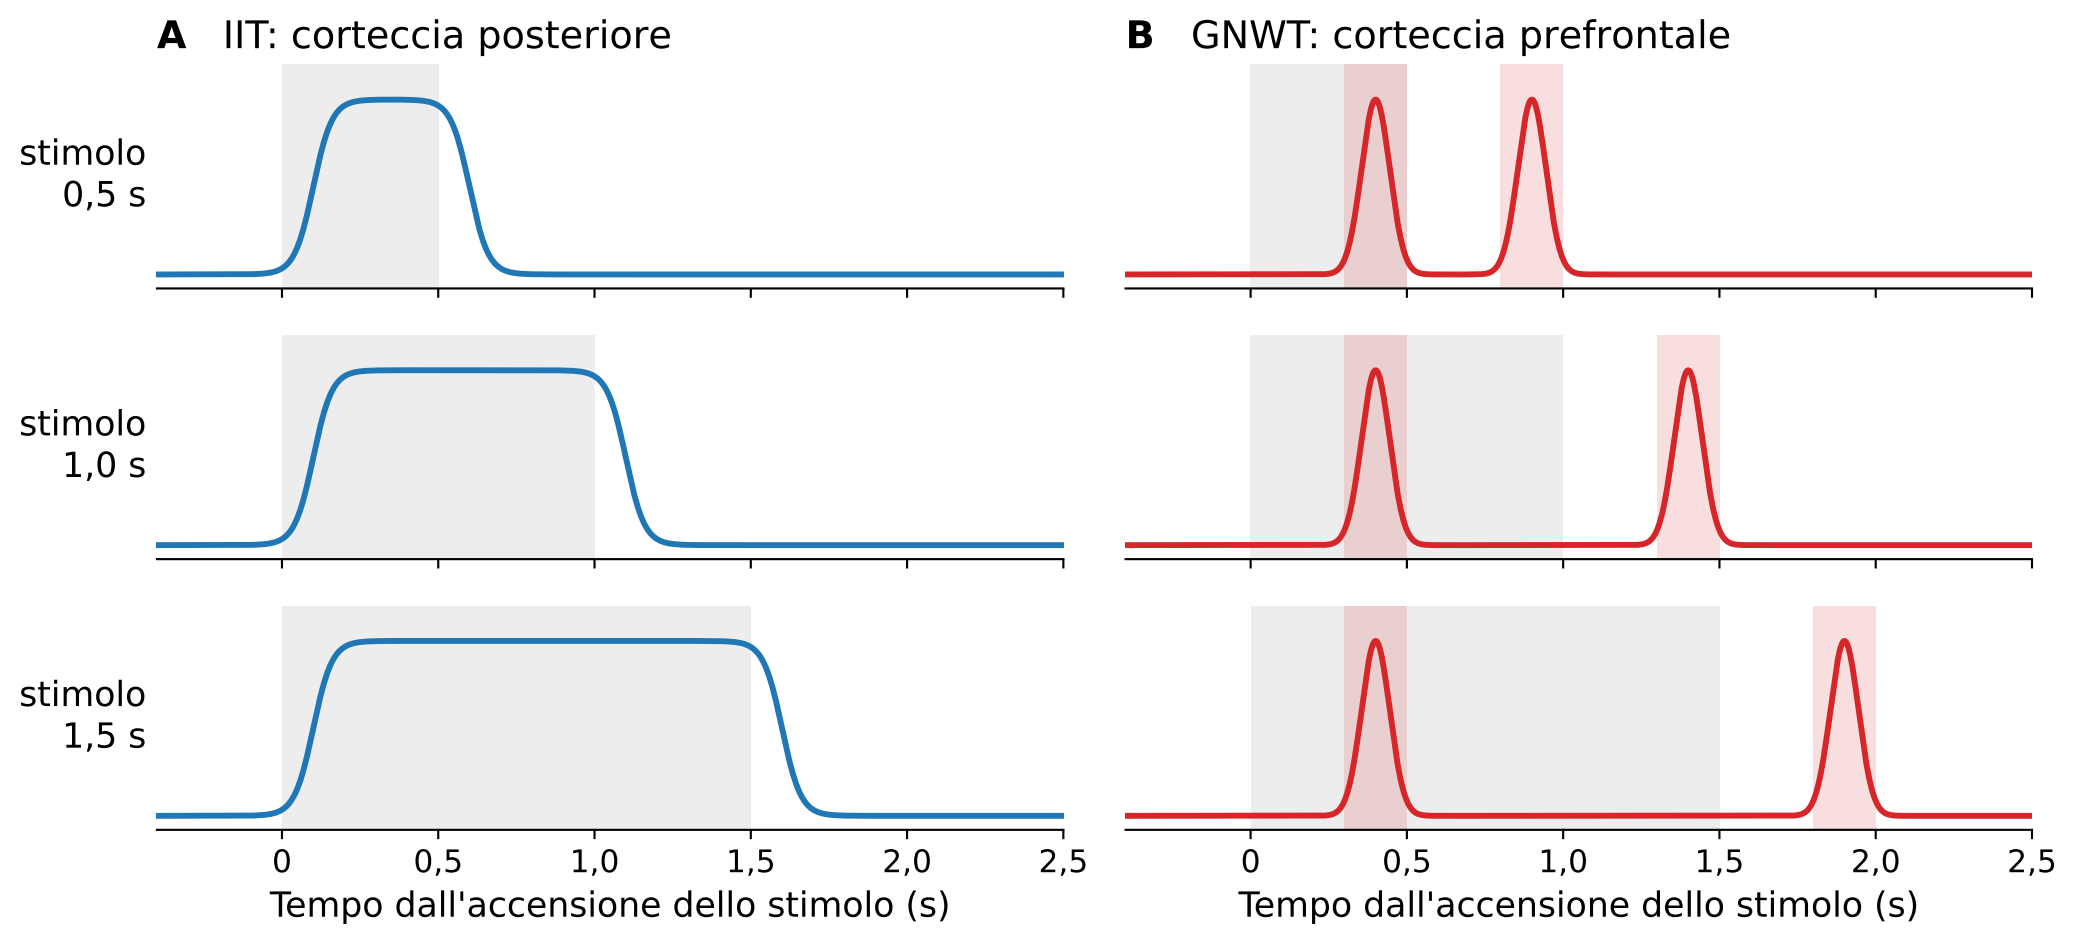
A IIT: corteccia posteriore
B GNWT: corteccia prefrontale
stimolo 0,5 s
stimolo 1,0 s
stimolo 1,5 s
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Tempo dall'accensione dello stimolo (s)
stimolo acceso
finestre di ignition preregistrate (0,3–0,5 s dopo accensione e spegnimento)