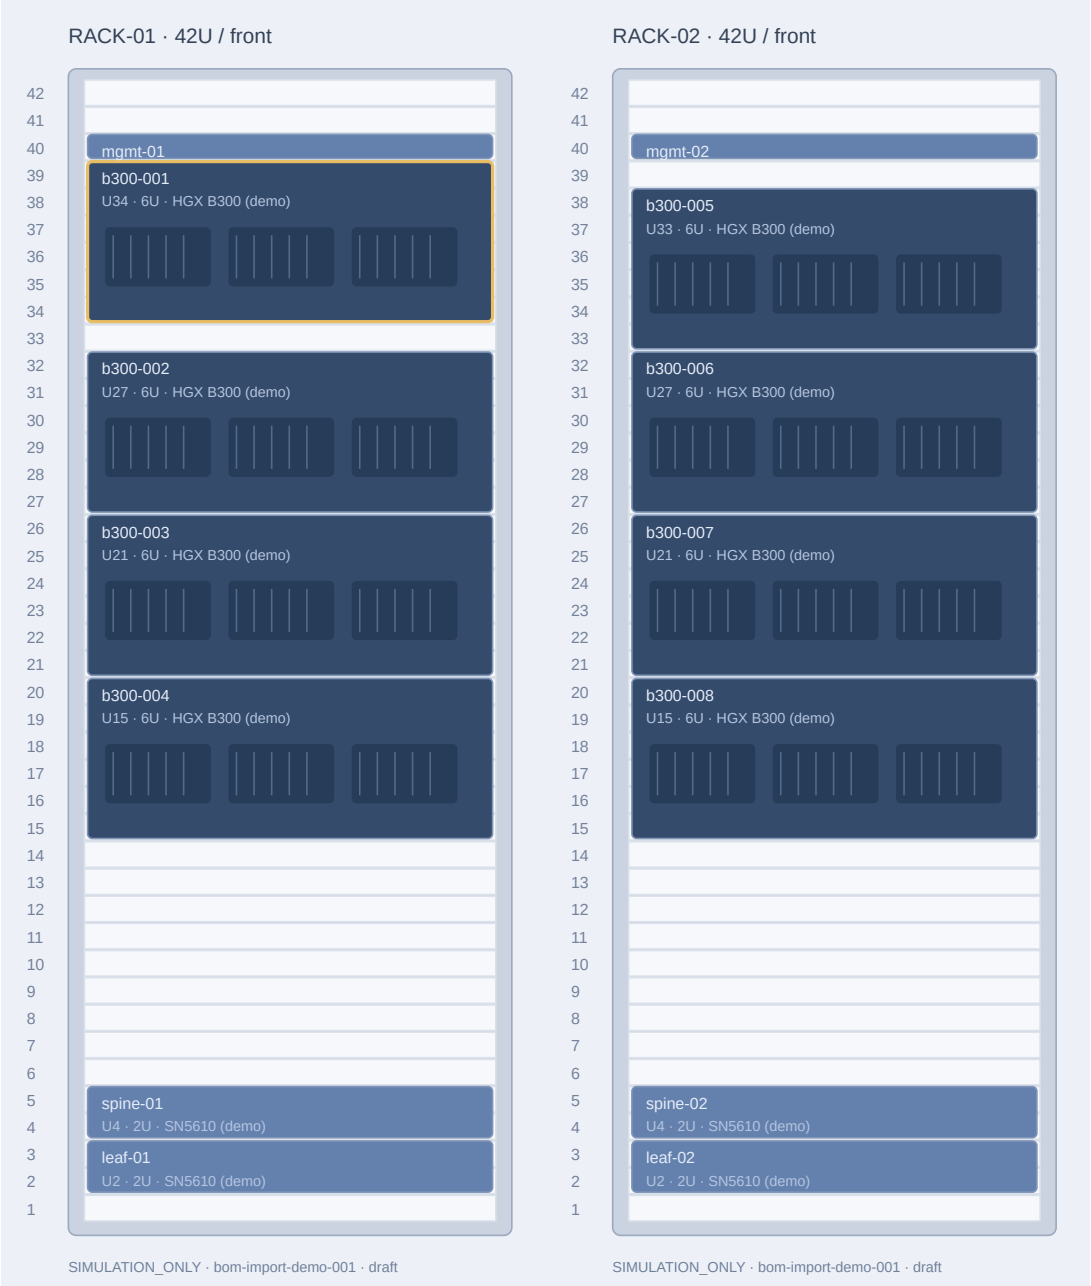

占位、边界、设备唯一性与机柜引用检查通过。供电/重量/散热结论为 unknown，不作发布放行依据。