


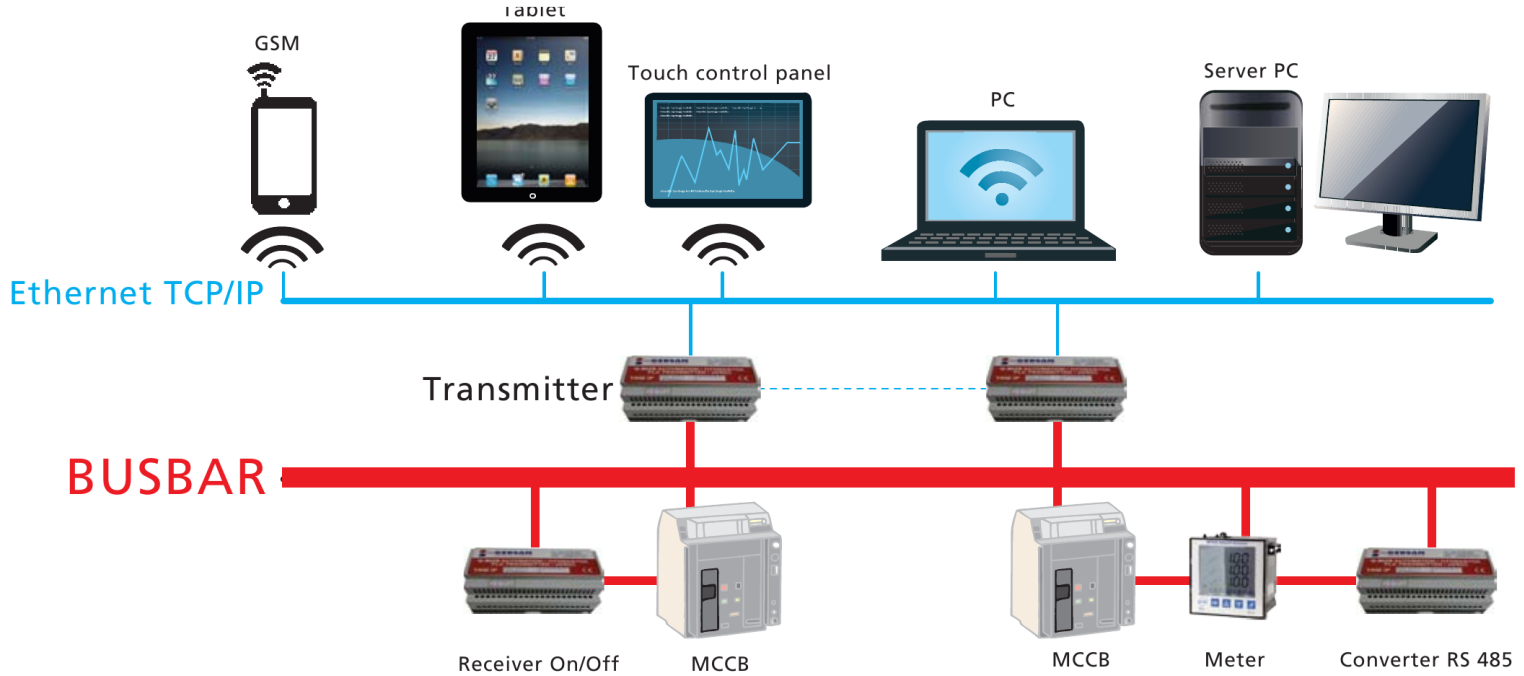


*Tüm binalarda ve tesislerde, kontrol izleme ve otomasyon gereksinimi artmaktadır.

- Ulusal enerji politikaları,
- Üretim ve işletme maliyetleri konularında değerlendirme yapma imkanı

* Kullanıcı tarafından yönetilebilen enerji hattı ile

- Alan tanımlamaları ile sınıflandırma
- Gereksiz kullanımları engelleme
- Enerji verimliliği ve güç tüketiminin kontrol altına alınmasını sağlamaktadır

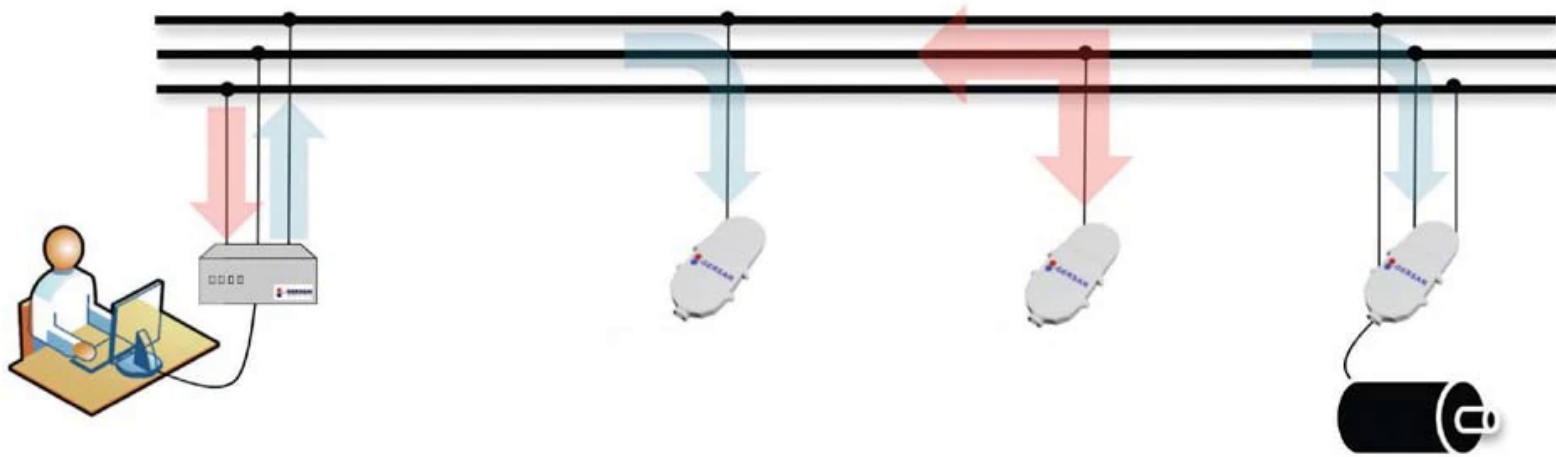

G-BUS VERİCİ ÜNİTESİ...





Bu üniteler, enerji hatları üzerinden haberleşerek ve başka hiçbir ilave network hattı kullanmadan G-Bus Server yazılımı ile irtibatlandırılmıştır.

G-Bus Verici ünitesi, enerji hattıyla network arasındaki bağlantıyı ve izolasyonu sağlayarak server programıyla iletişimi sağlamaktadır.


Güç izleme Analizör ünitesinin çıkış kutusuna montajlanması halinde yükseklikten dolayı okuma yapılması bir hayli zordur. Bu nedenle G-BUS receiver Modüllü analizör sistemlerinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz.


Böylece geleneksel sistemlerdeki gibi ilave hiç bir paralel hat kullanmadan çıkış kutusundaki dataları enerji hattı üzerinden server merkezine iletmek mümkün olmaktadır.


These units are communicating over power lines and contact with the G-Bus Server software without any additional network line G-Bus Transmitter unit that enables the isolation between power line and network connection and allows you to connect server program. Assembly of power monitoring analyzer unit into the output box is quite difficult to read due to height. Therefore, we recommend the use of analysis systems with G-BUS receiver module. Thus, it is possible to transmit the datas of the output box to the server center by using of the power line datas with no additional parallel lines as in conventional systems



G-BUS
POWER LINE COMMUNICATION

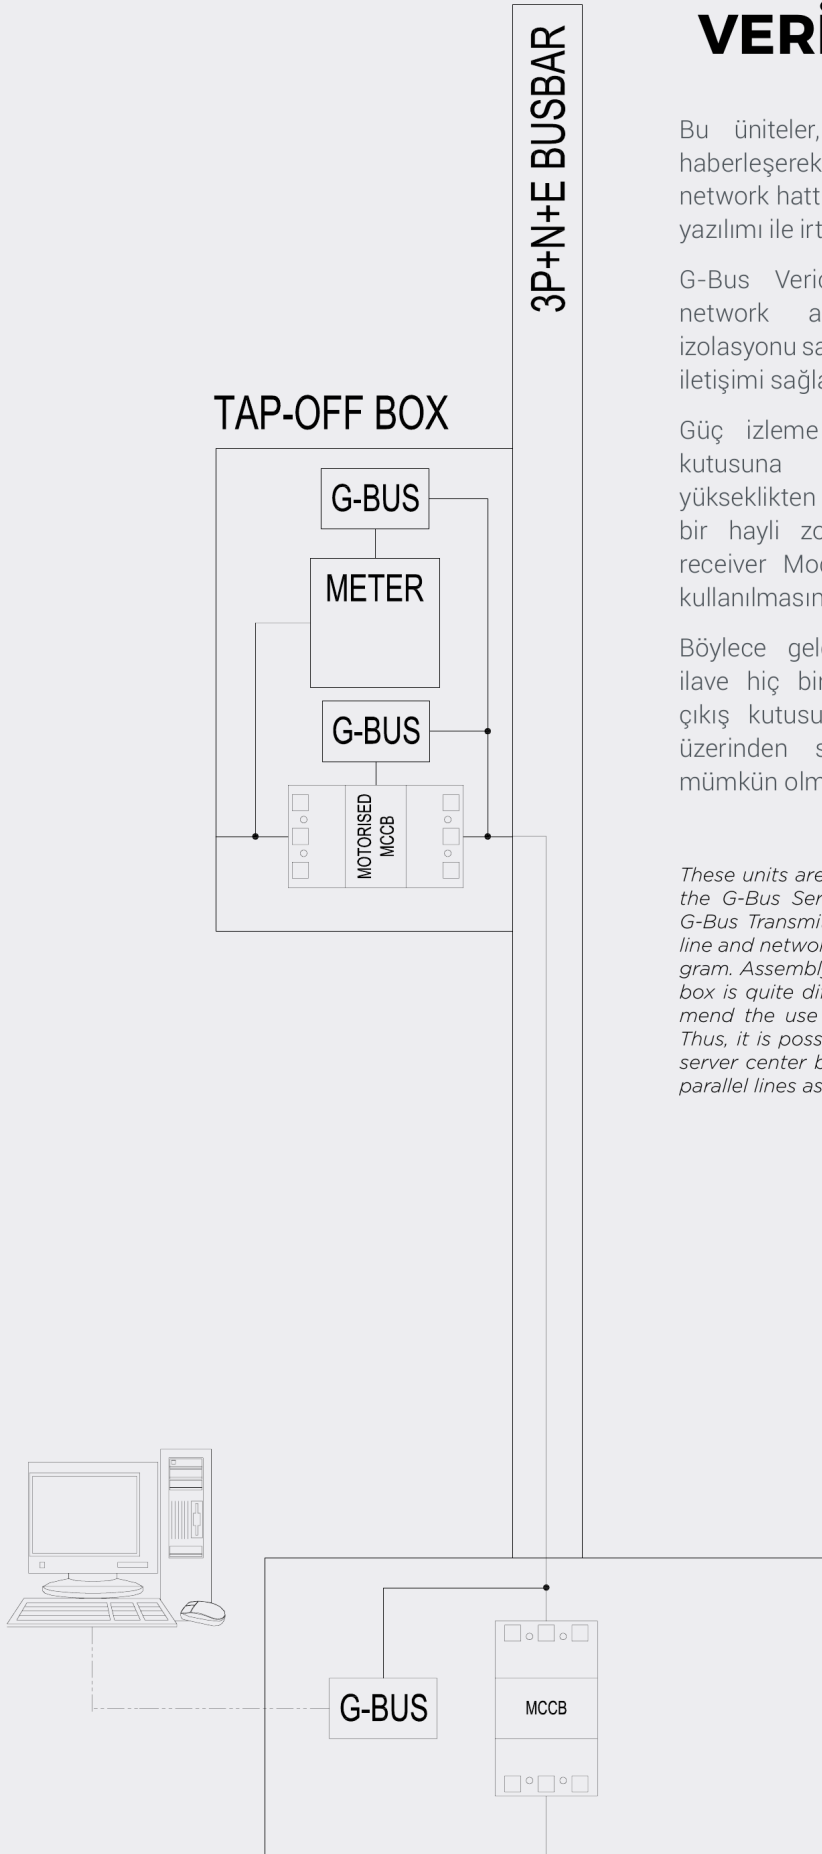


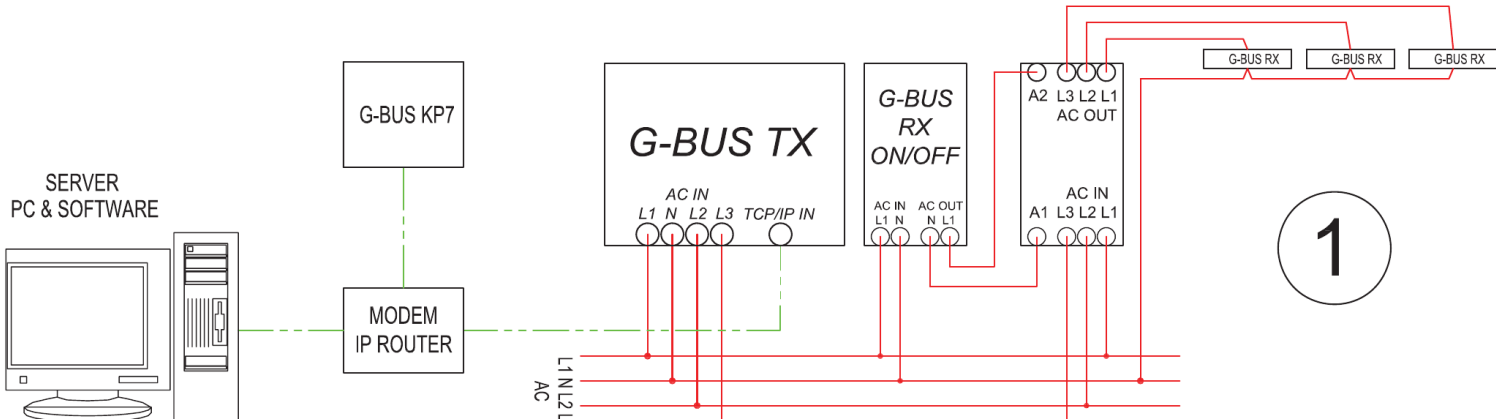

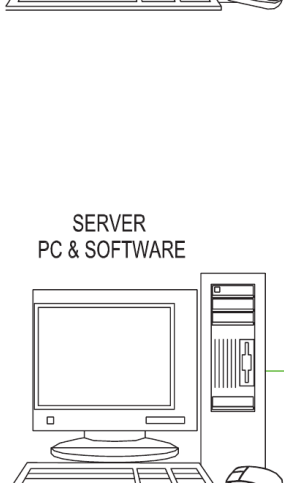


G-BUS KP7


MODEM
IP ROUTER




L1
N
L2
L3
AC

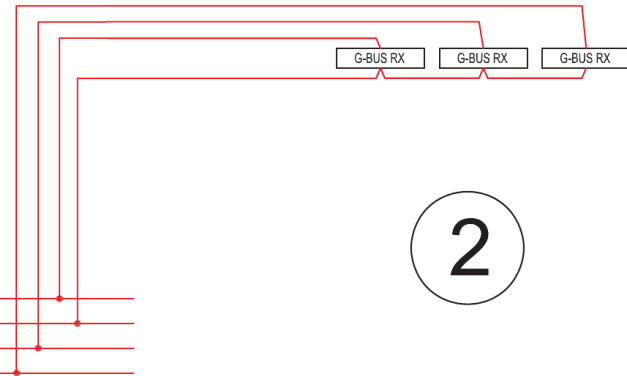

2

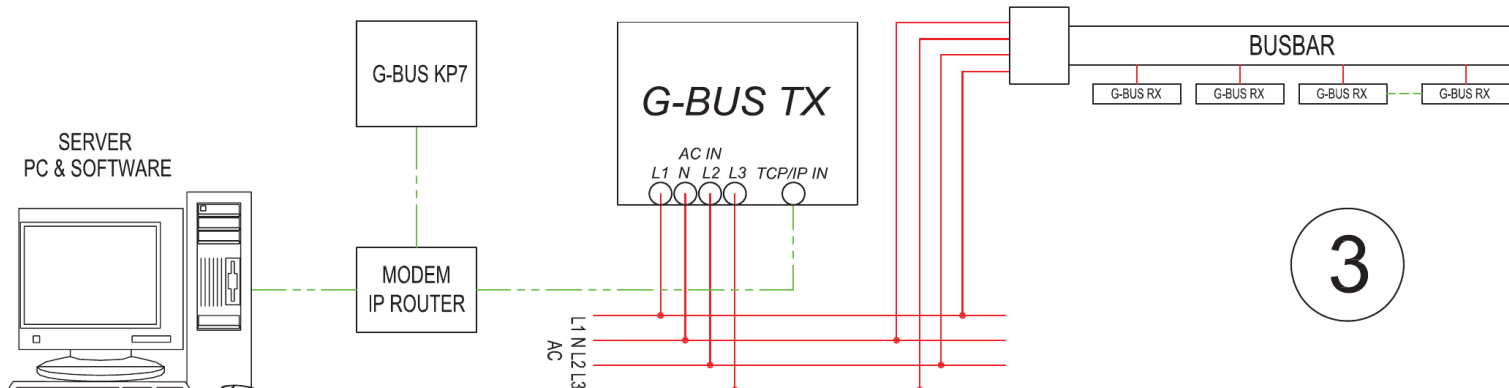

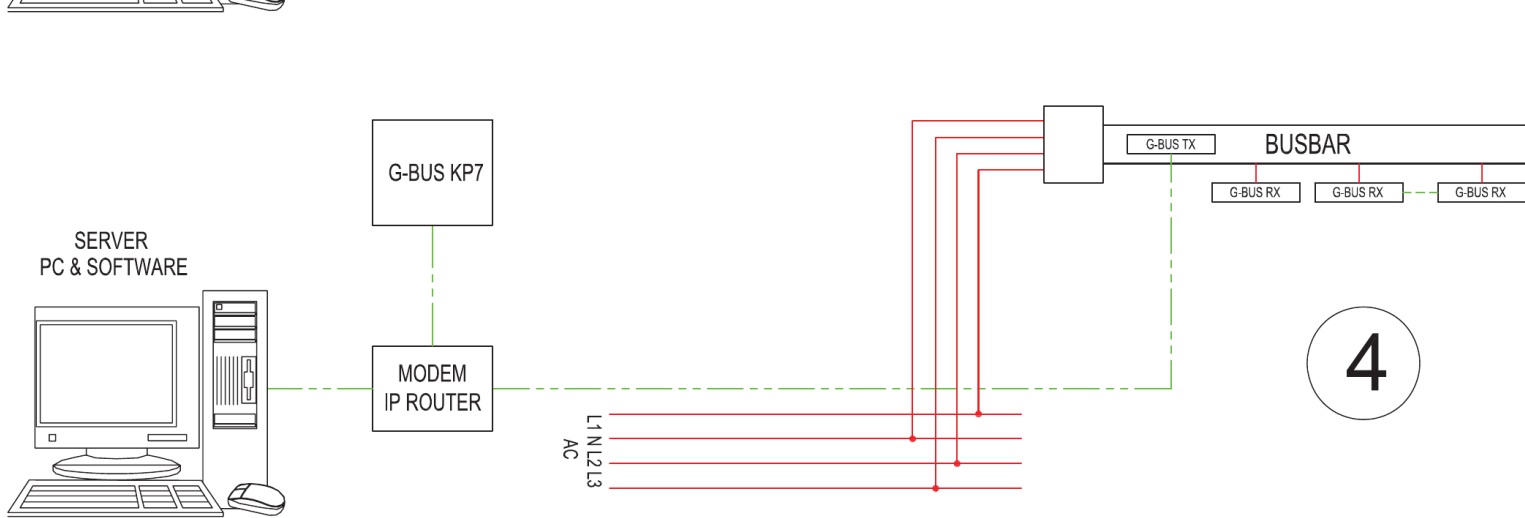

2. Veri elektrik hattına bir verici aracılığı ile iletilir.

1. Kontrol edilecek ünite ve gerçekleştirilecek işlem bilgisayar arayüz programıyla seçilir.



3. Hatta bağlı bulunan yük fişleri gelen veriyi analiz eder. Alıcı adresi eşleşen ilgili yük veya yük grupları istenen işlemi gerçekleştirir. Kontrol ünitesine geri besleme cevabı gönderilir.

