
Aire acondicionado


Vista Superior

A=4.5 m




Multiflow Ø1.25in

A=4 m




Multiflow Ø1in

A=4 m

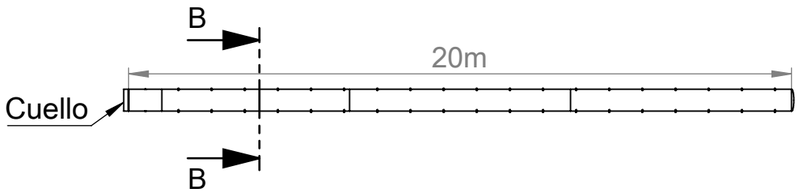


Multiflow Ø1in

A=4 m




Multiflow Ø1in

A=4 m




Multiflow Ø1in

A=7.5 m

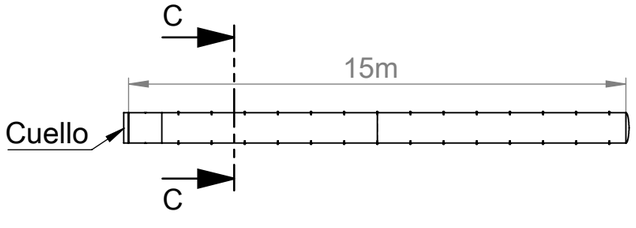


Multiflow Ø2.5in


A=4 m




Multiflow Ø1in

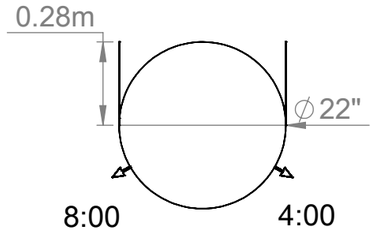

SECCIÓN A-A
Ducto 1

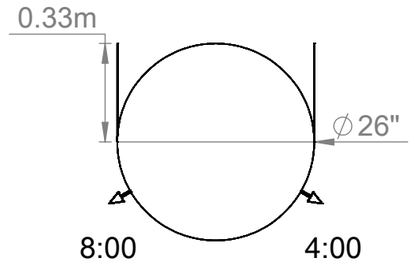

SECCIÓN B-B
Ducto 2 & 3

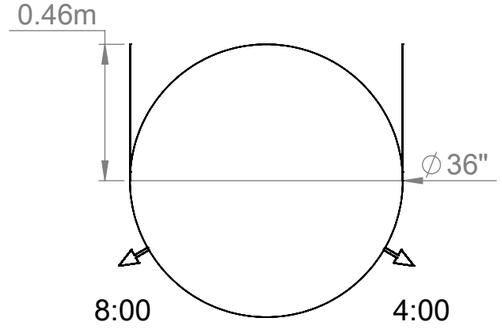


SECCIÓN C-C
Ducto 4, 5, 6 & 7

Optimizing Air flow dti

Cliente:	Consorcio Electromecanico Rimyv
Proyecto:	DTI-261107-2026
Responsable:	Iris Mendiola
Elaboro:	Araceli Vela
Fecha:	13/10/2026 /Rev. C
Tipo de difusion:	MultiFlow
No. de lineas de difusion:	2
Ubicacion:	8:00 & 4:00
Soportes:	9:00 & 3:00
Material:	Marts 23
Color:	Black
Aplicacion extra:	None
Altura de diseño:	Variada

MultiFlow by dti

Aire acondicionado

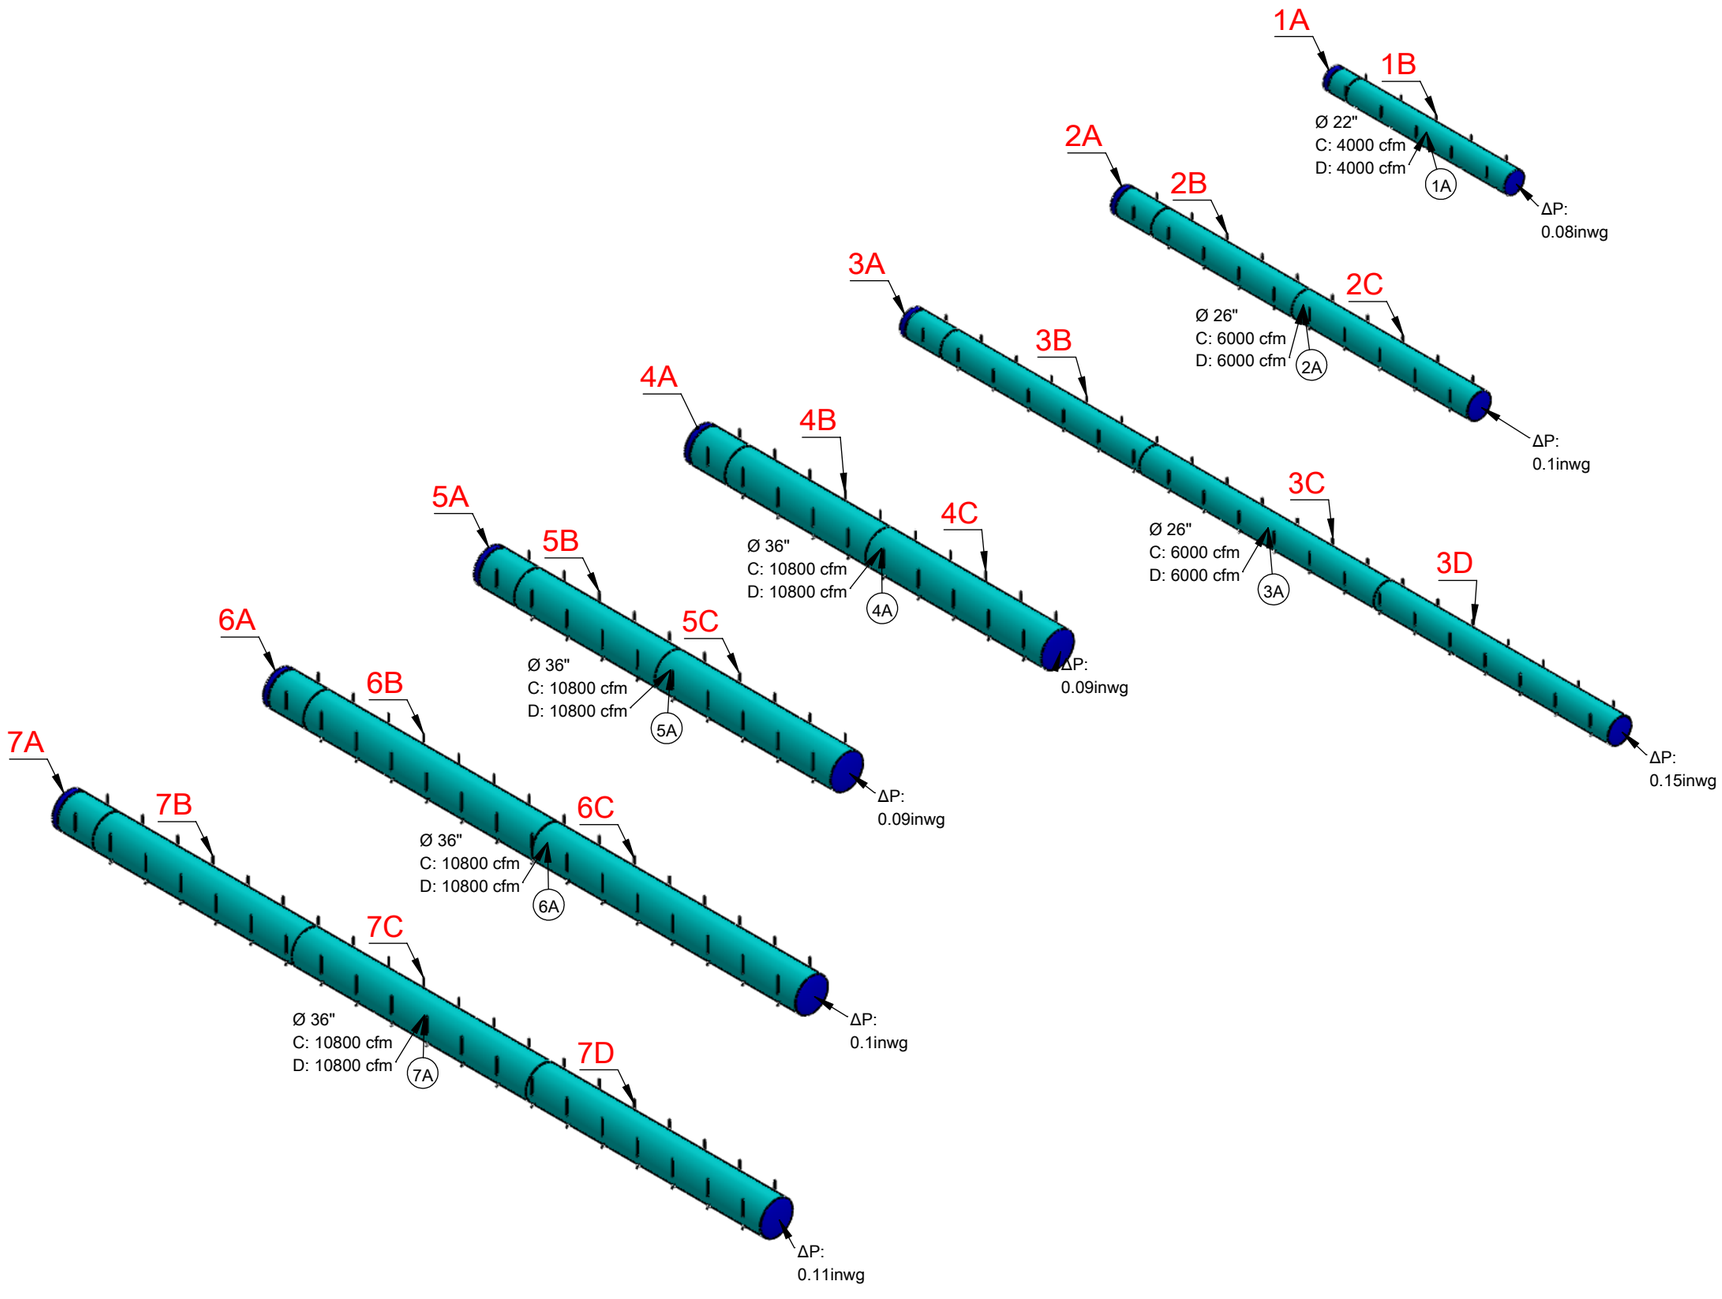

Optimizing Air flow dti

Cliente:	Consorcio Electromecanico Rimyv
Proyecto:	DTI-261107-2026
Responsable:	Iris Mendiola
Elaboro:	Araceli Vela
Fecha:	13/10/2026 /Rev. C
Tipo de difusion:	MultiFlow
No. de lineas de difusion:	2
Ubicacion:	8:00 & 4:00
Soportes:	9:00 & 3:00
Material:	Marts 23
Color:	Black
Aplicacion extra:	None
Altura de diseño:	Variada

MultiFlow by dti