
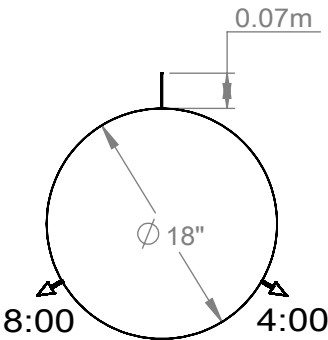
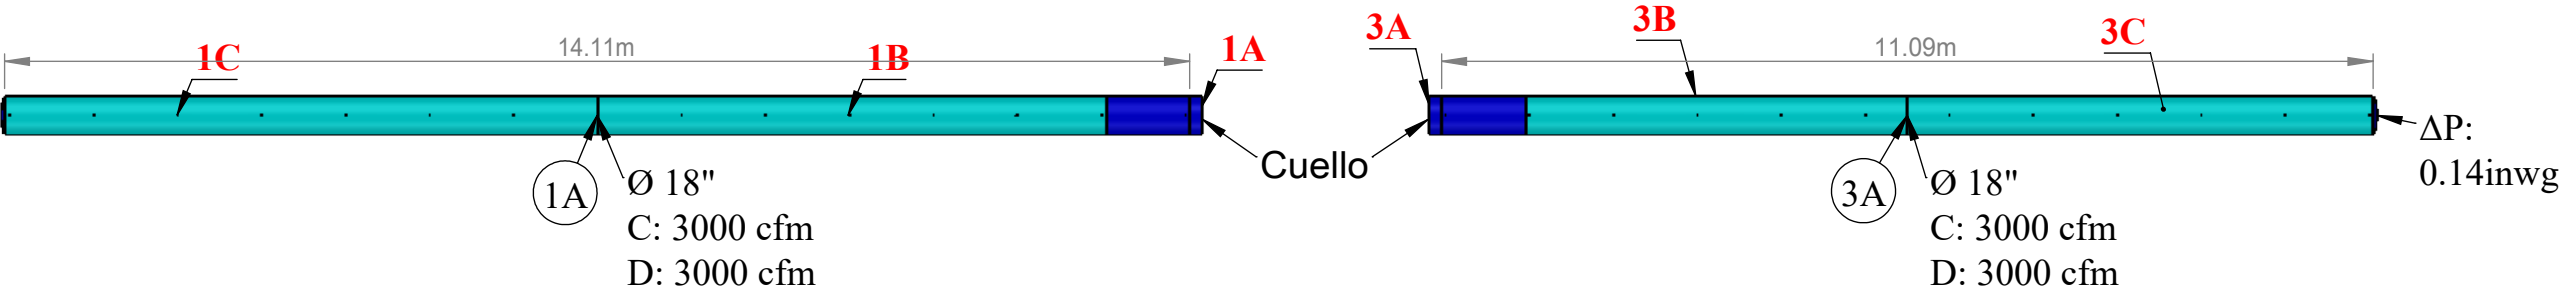


Aire Acondicionado

Lleva Aros a cada 1.5m

Vista Superior

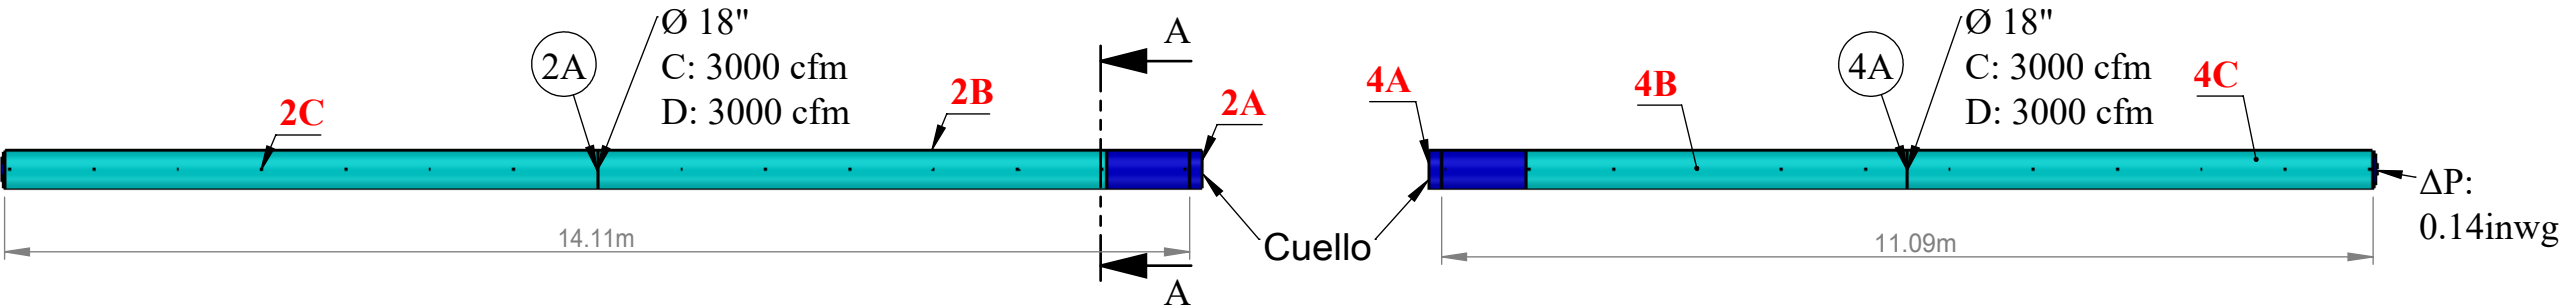

SECCIÓN A-A

Optimizing
Air flow



Ciente:

Sistemas Centrales de Aire Acondicionado

Proyecto:

DTI-261133-2026

Responsable:

Iris Mendiola

Elaboró:

Valentín Laguna

Fecha:

05/10/2026 /Rev. B

Tipo de difusión:

MultiFlow

No. de líneas de difusión:

2

Ubicación:

8:00 y 4:00

Soportes:

12:00

Material:

Marts 23

Color:

Black

Aplicación extra:

Aros

Altura de diseño:

5 m.

