


UIA - Ventilación
UAA - Aire Acondicionado

Vista Superior



Cliente:	Operadora R4
Proyecto:	DTI-260887-2026
Responsable:	Iris Mendiola
Elaboró:	Leonardo Gallardo
Fecha:	25/09/2026 /Rev. C
Tipo de difusión:	MultiFlow
No. de líneas de difusión:	Indicadas
Ubicación:	Indicada
Soportes:	9:00 y 3:00
Material:	Marts 23
Color:	White
Aplicación extra:	Antibacterial
Altura de diseño:	4 m.

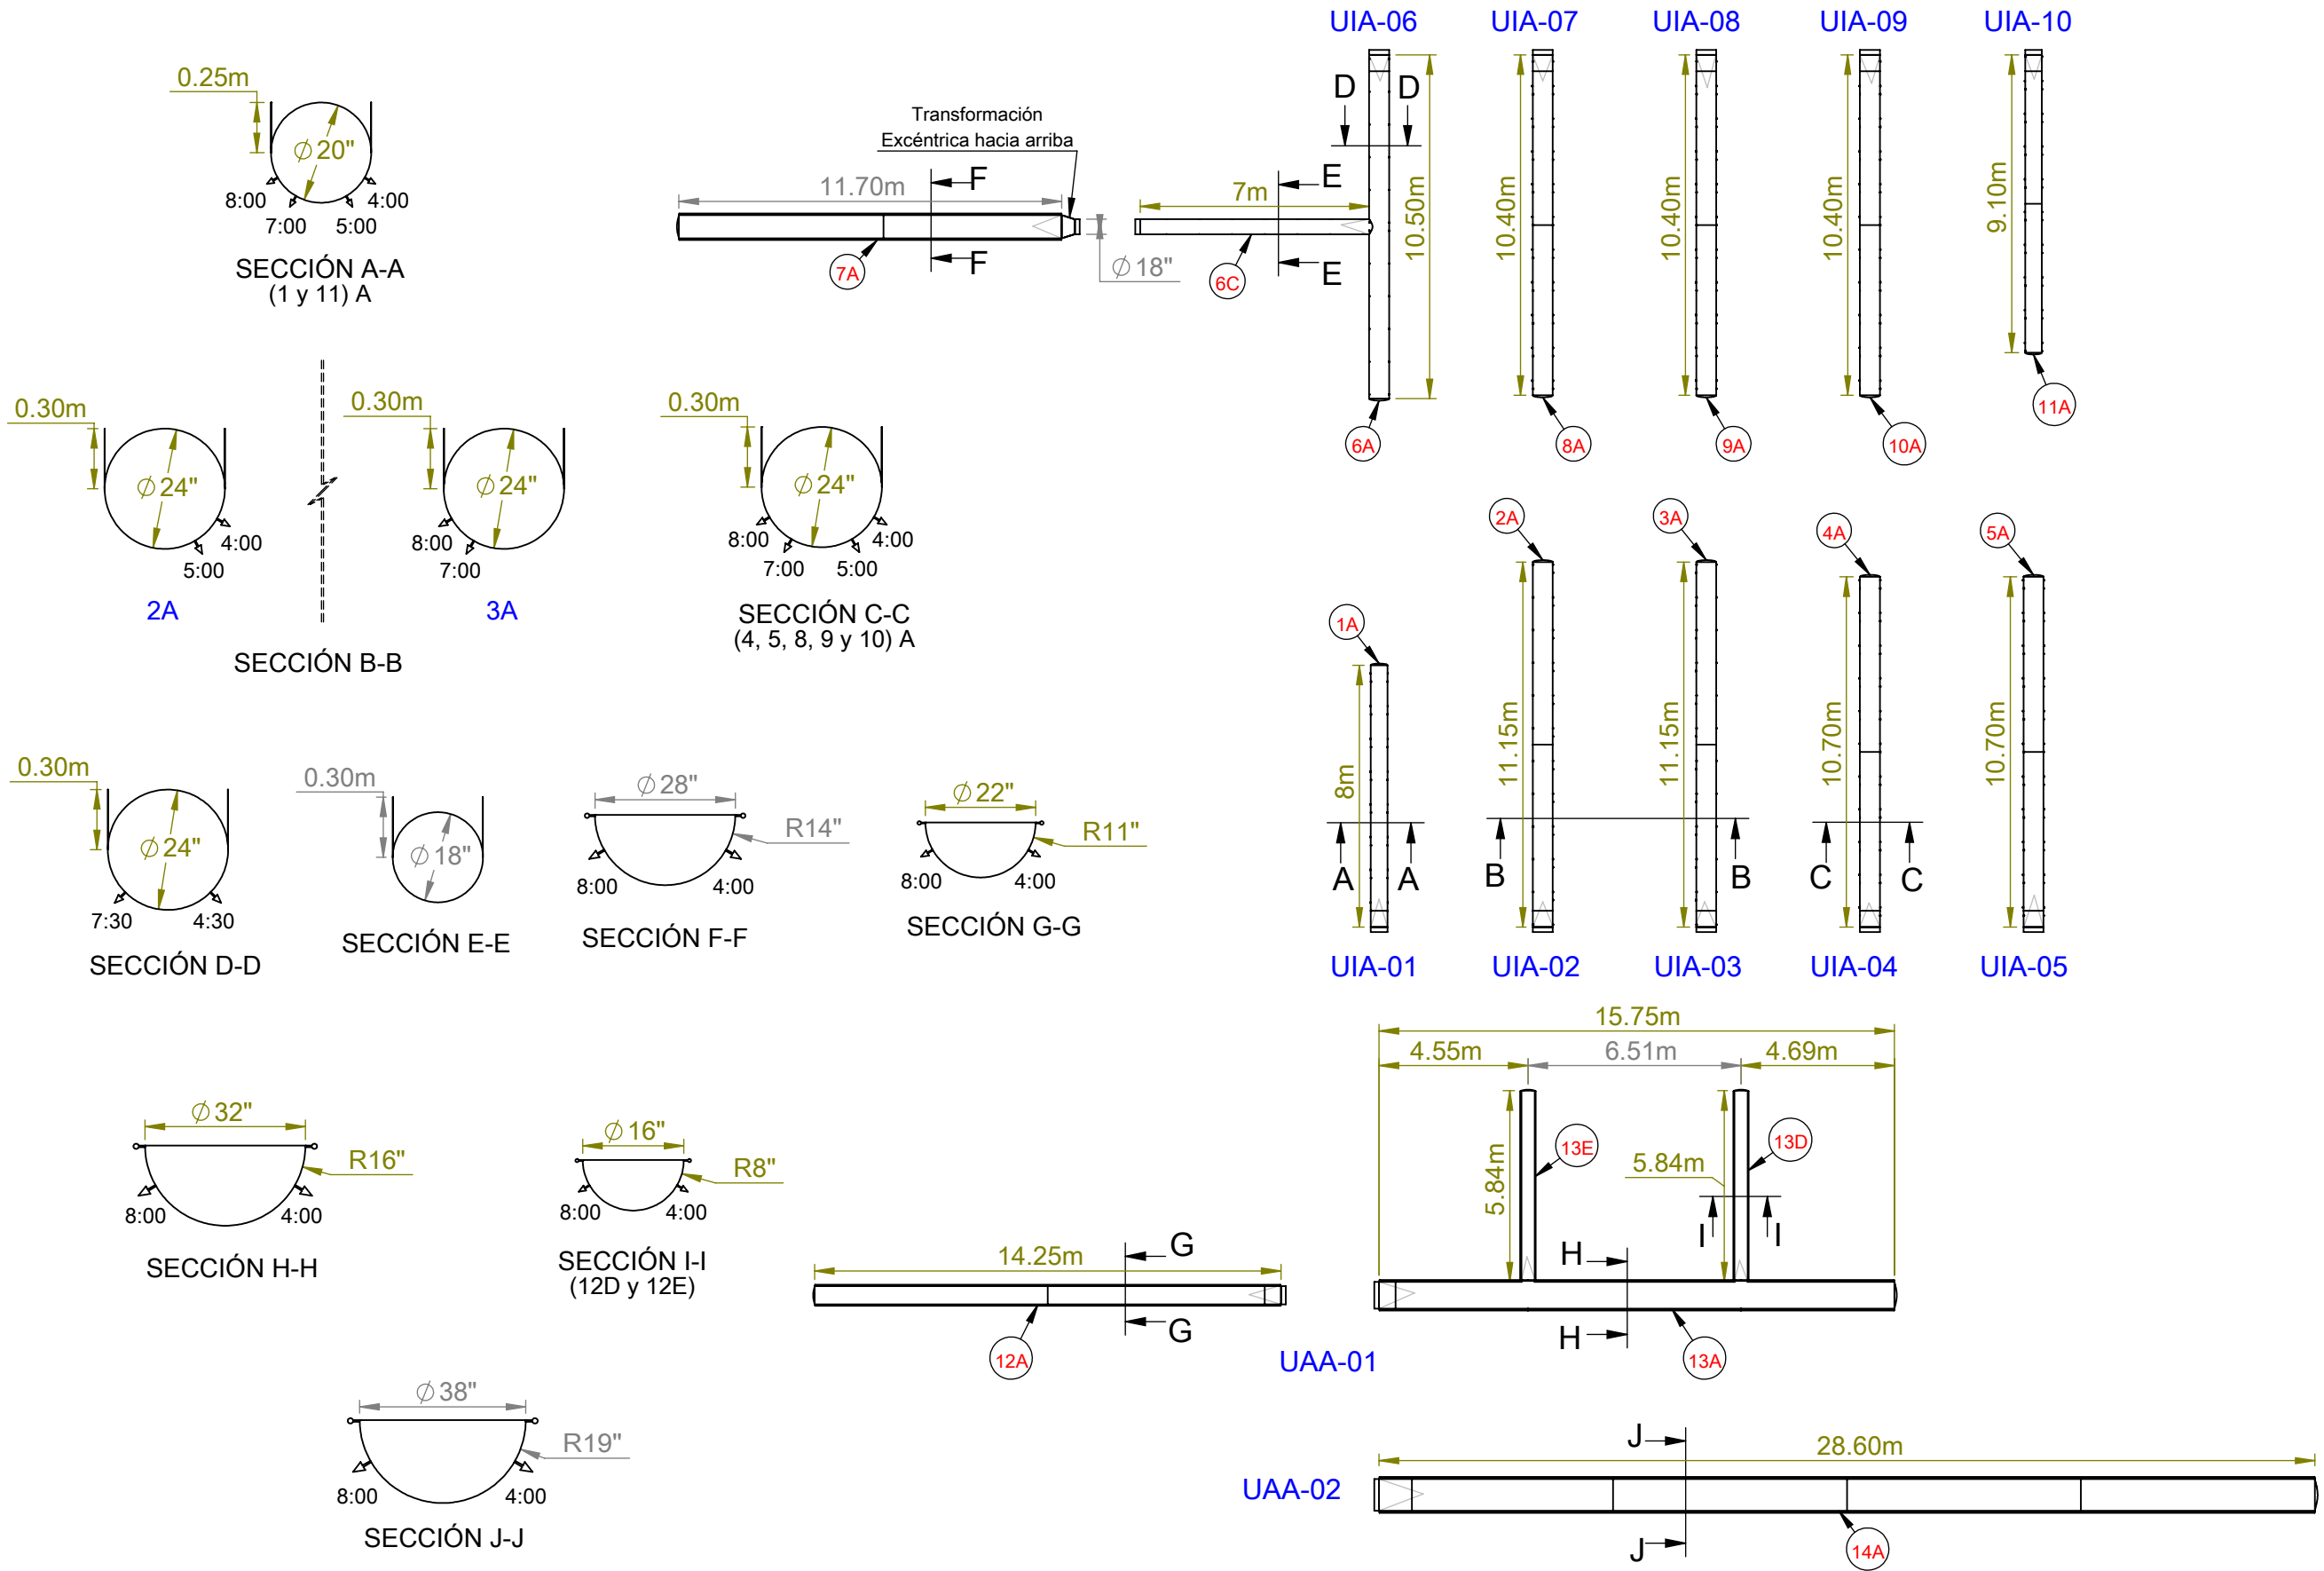

Ventilación: Ductos del 1 al 11
Aire Acondicionado: Ductos 12, 13 y 14



Ciente:	Operadora R4
Proyecto:	DTI-260887-2026
Responsable:	Iris Mendiola
Elaboró:	Leonardo Gallardo
Fecha:	25/09/2026 /Rev. C
Tipo de difusión:	MultiFlow
No. de líneas de difusión:	Indicadas
Ubicación:	Indicada
Soportes:	9:00 y 3:00
Material:	Marts 23
Color:	White
Aplicación extra:	Antibacterial
Altura de diseño:	4 m.

