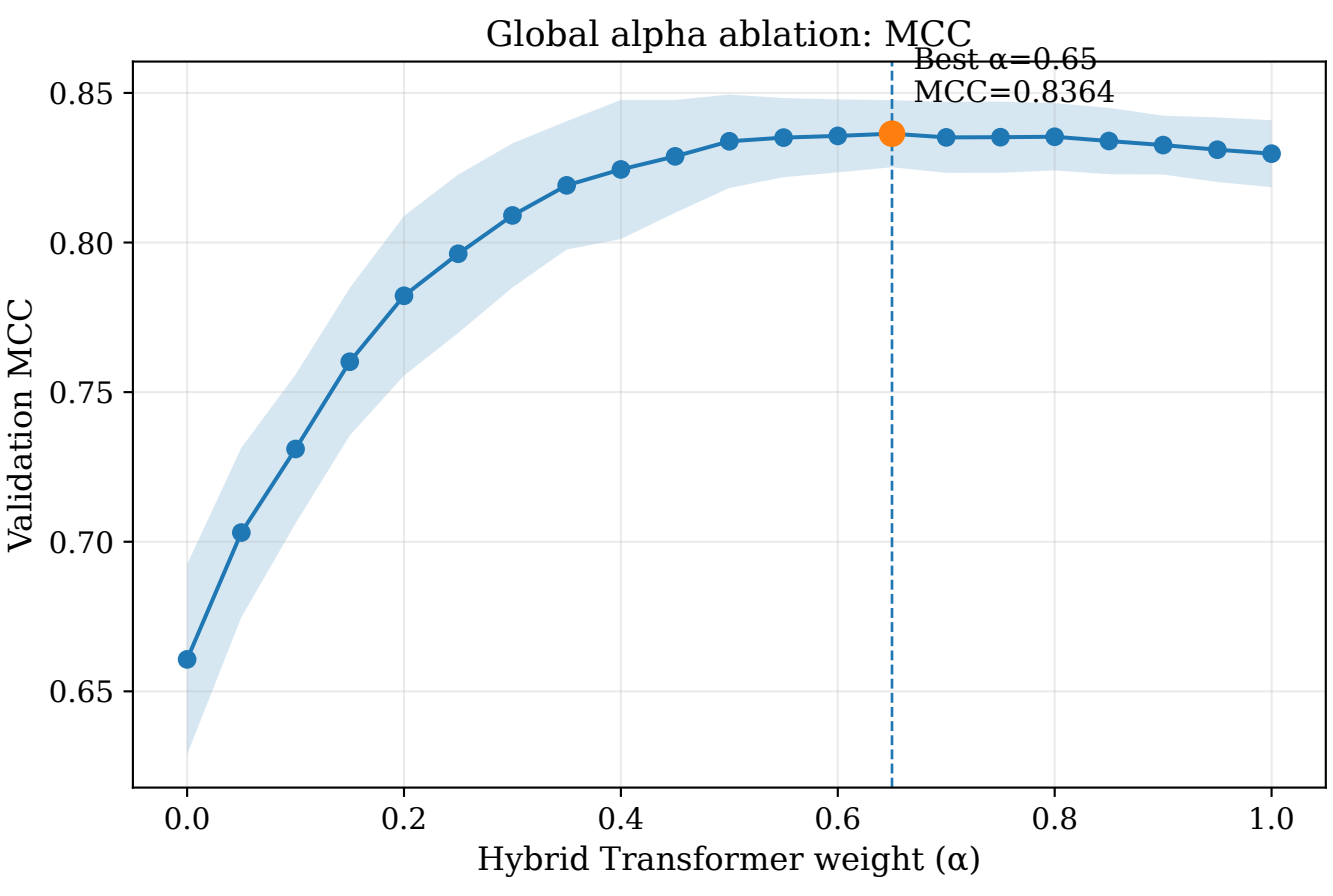
Global alpha ablation: MCC
Best α=0.65
MCC=0.8364
Validation MCC
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Hybrid Transformer weight (α)