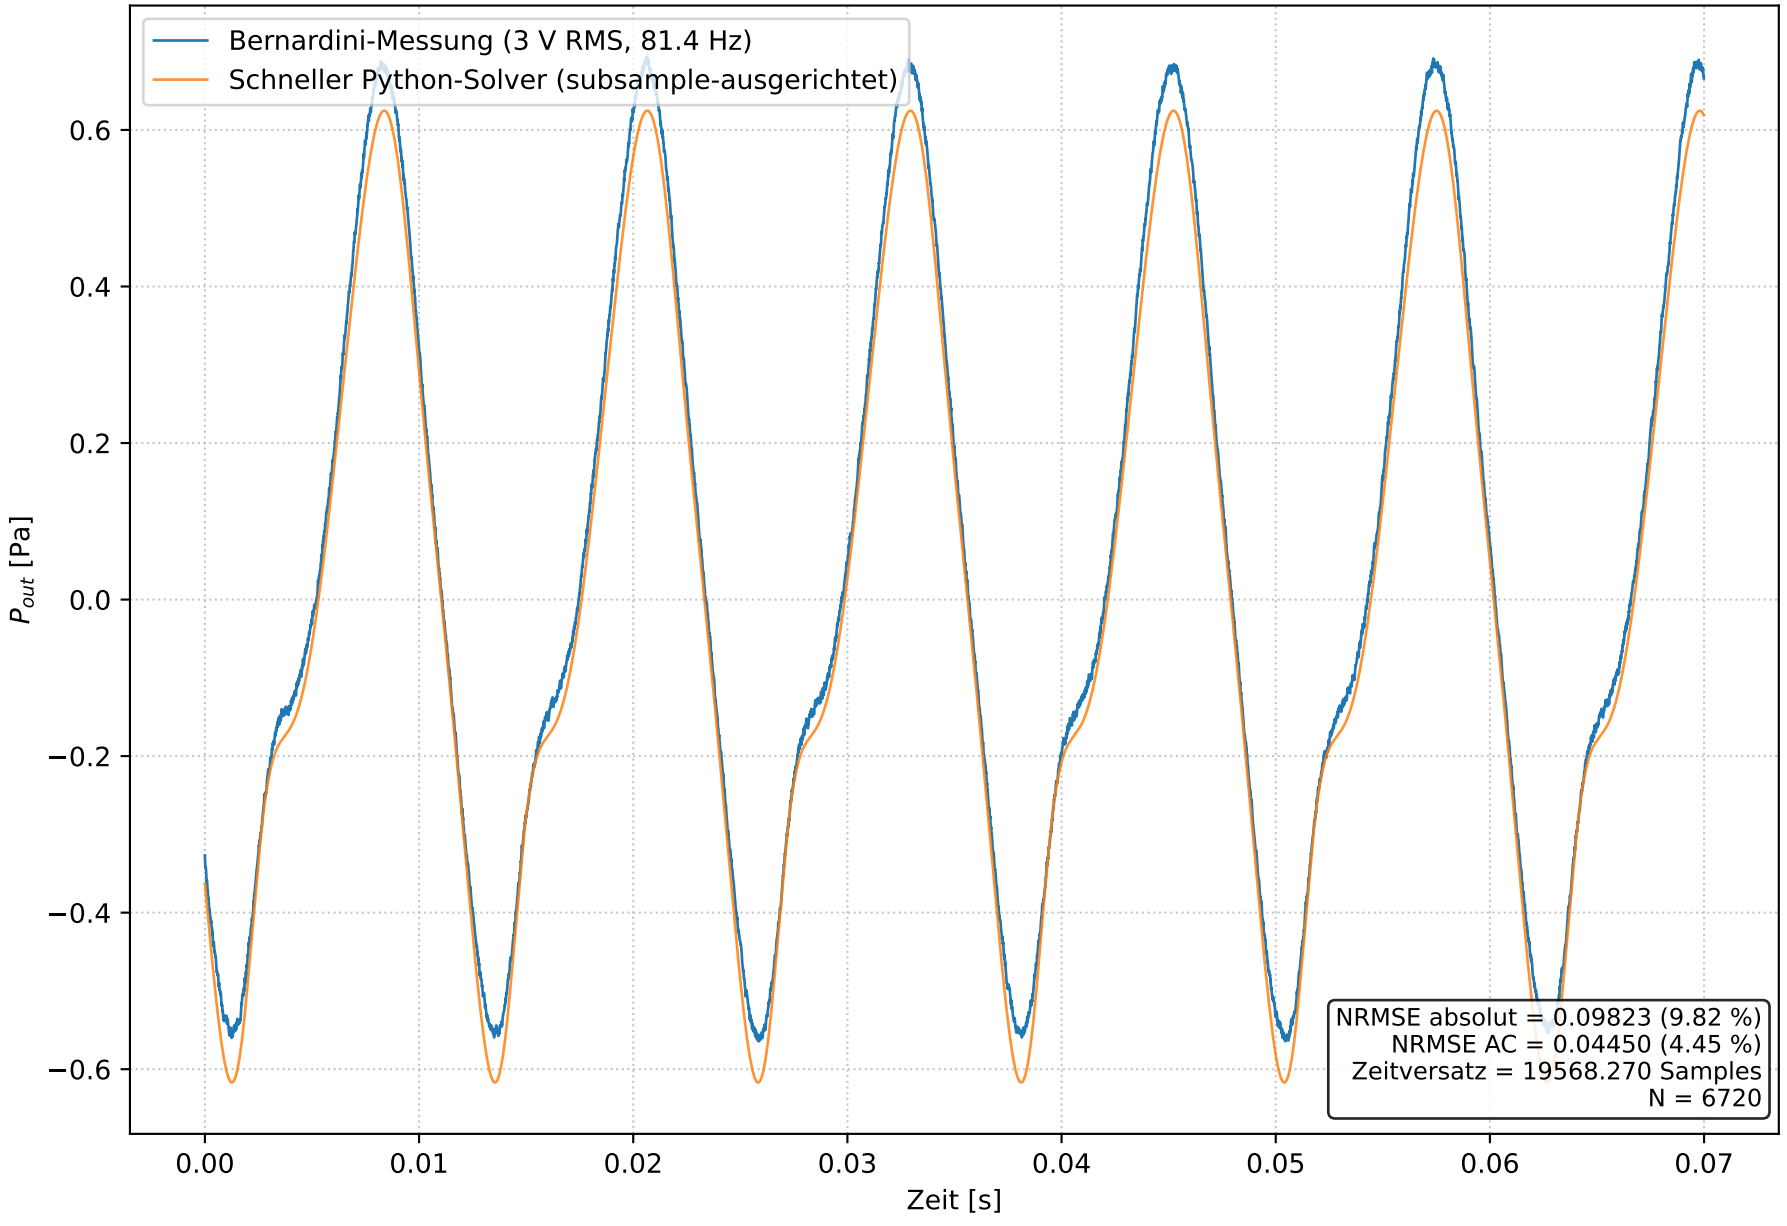

Zeitbereichs-Referenzvergleich – Spk-2
Bernardini-Messung (3 V RMS, 81.4 Hz)
Schneller Python-Solver (subsample-ausgerichtet)
P_{out} [Pa]
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
Zeit [s]
NRMSE absolut = 0.09823 (9.82 %)
NRMSE AC = 0.04450 (4.45 %)
Zeitversatz = 19568.270 Samples
N = 6720