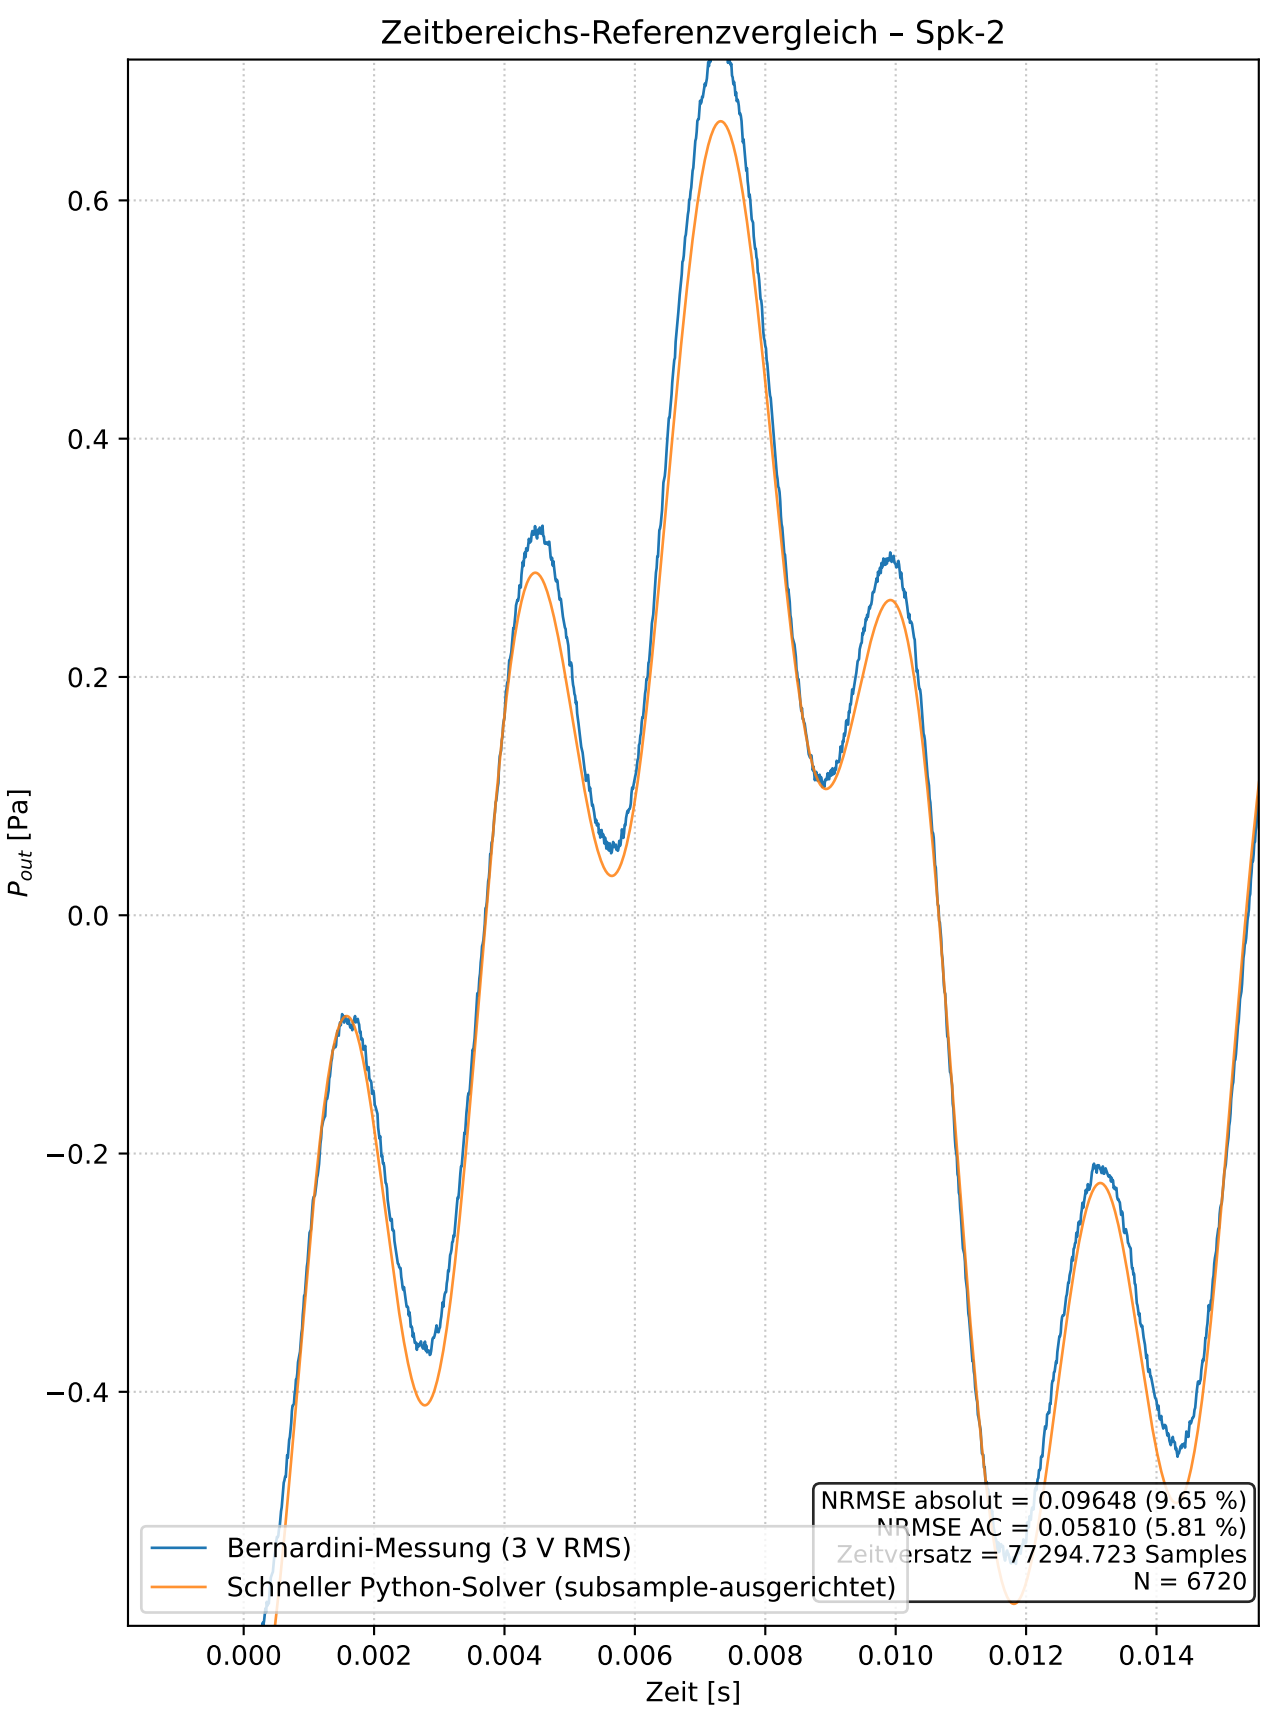
Zeitbereichs-Referenzvergleich – Spk-2
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
$P_{out}$ [Pa]
0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
0.012
0.014
Zeit [s]
Bernardini-Messung (3 V RMS)
Schneller Python-Solver (subsample-ausgerichtet)
NRMSE absolut = 0.09648 (9.65 %)
NRMSE AC = 0.05810 (5.81 %)
Zeitversatz = 77294.723 Samples
N = 6720