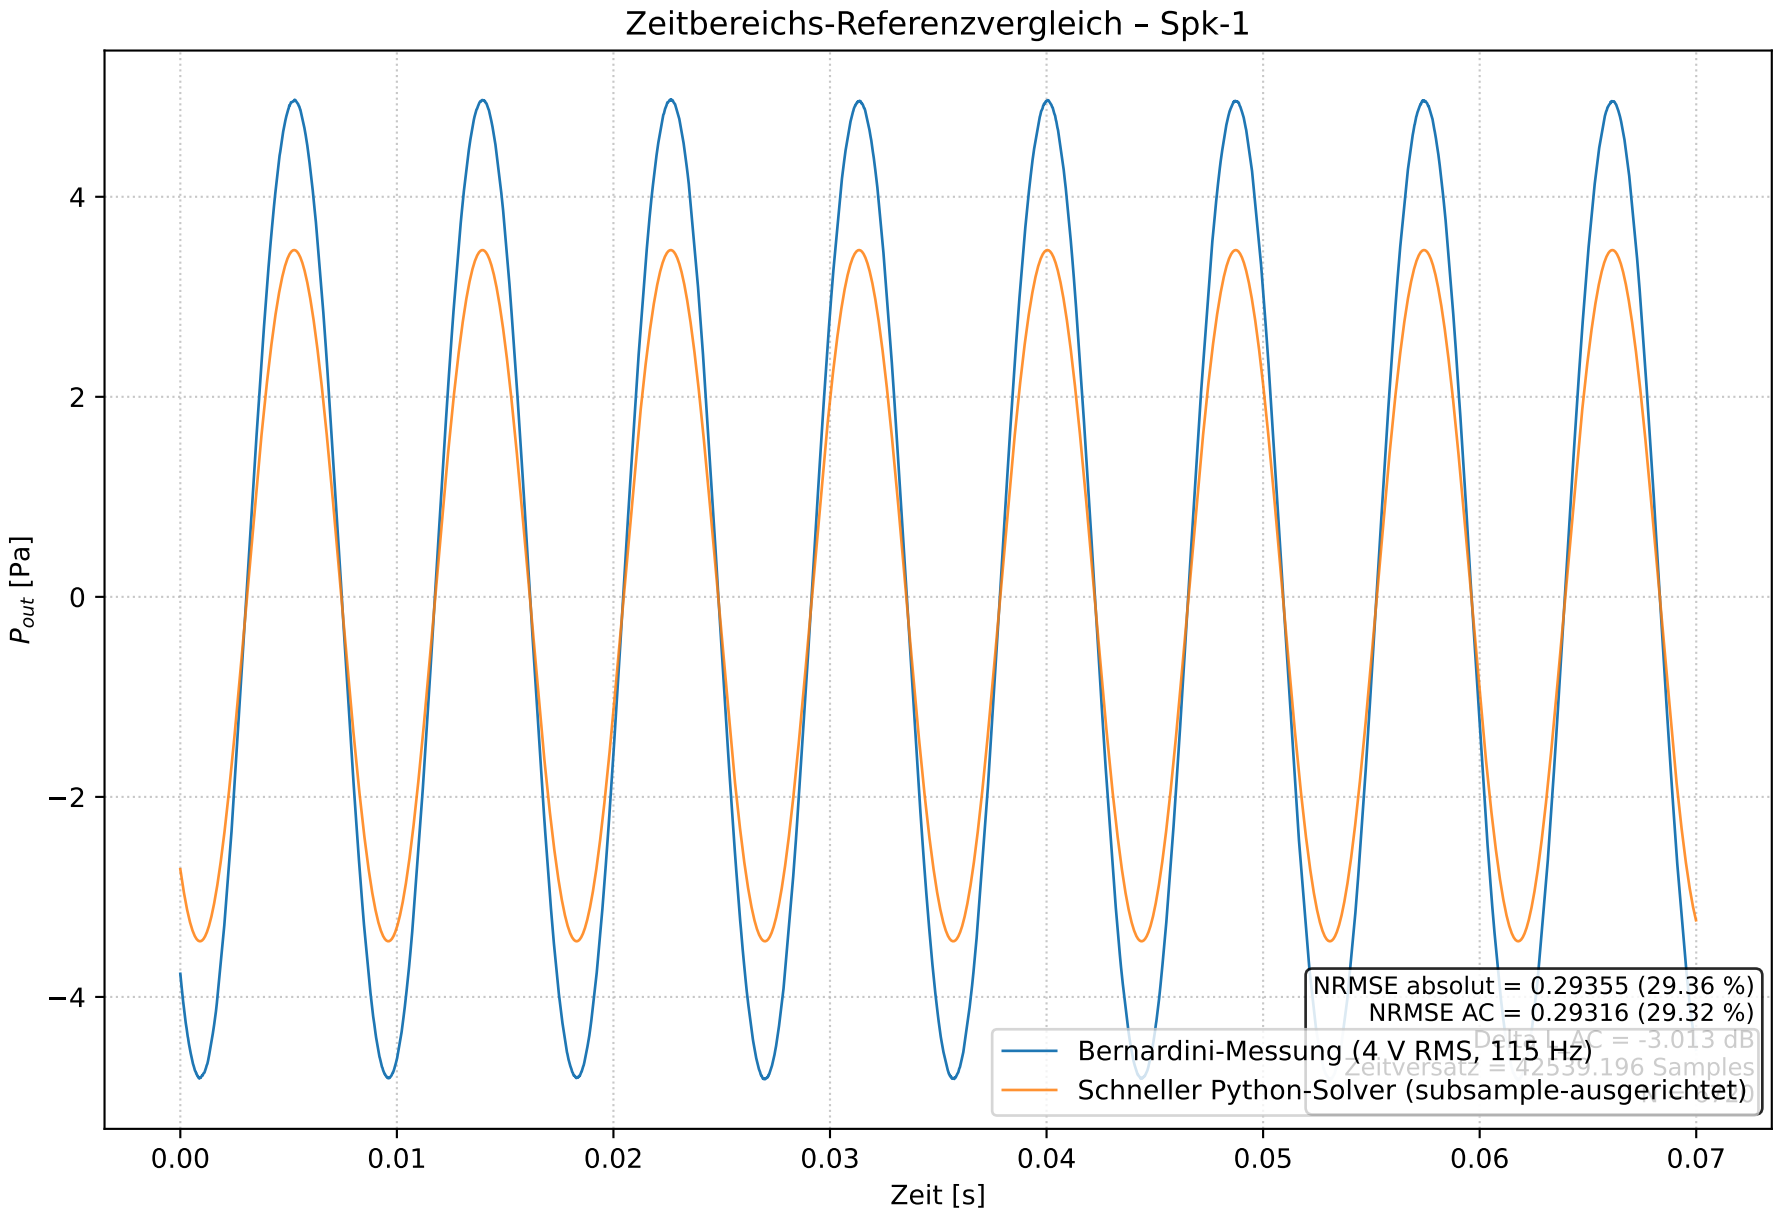
Zeitbereichs-Referenzvergleich – Spk-1
P_{out} [Pa]
4
2
0
−2
−4
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
Zeit [s]
NRMSE absolut = 0.29355 (29.36 %)
NRMSE AC = 0.29316 (29.32 %)
Delta L_AC = -3.013 dB
Zeitversatz = 42539.196 Samples
Bernardini-Messung (4 V RMS, 115 Hz)
Schneller Python-Solver (subsample-ausgerichtet)