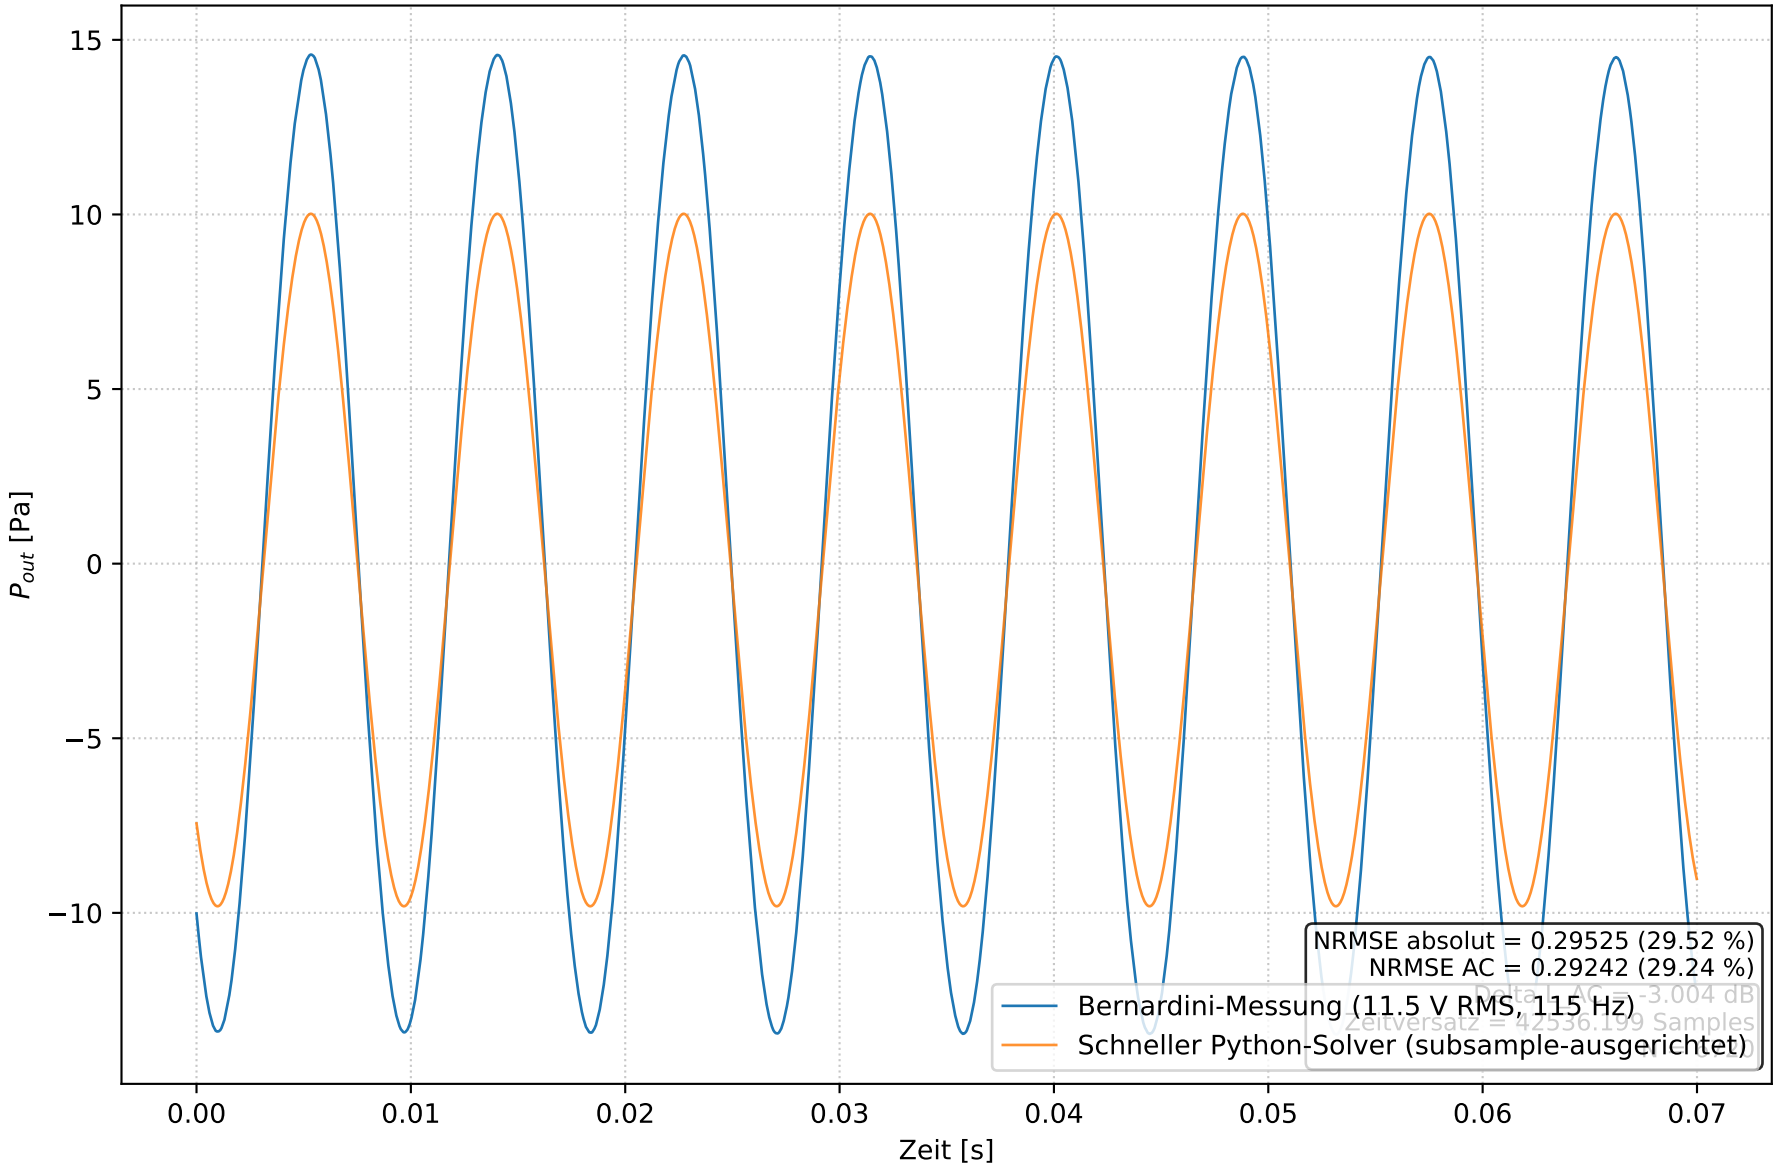
Zeitbereichs-Referenzvergleich – Spk-1
15
10
5
0
−5
−10
P_{out} [Pa]
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
Zeit [s]
NRMSE absolut = 0.29525 (29.52 %)
NRMSE AC = 0.29242 (29.24 %)
Delta L_AC = -3.004 dB
Zeitversatz = 42536.199 Samples
Bernardini-Messung (11.5 V RMS, 115 Hz)
Schneller Python-Solver (subsample-ausgerichtet)